

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Содержание

1	Обзор компонентов системы	8
2	Области применения труб	10
3	Технические характеристики труб	14
4	Инструмент для монтажа RAUTOOL	16
5	Фитинги и подвижные гильзы	35
6	Основные рекомендации по прокладке трубопроводов	44
7	Теплоизоляция	48
8	Гнутье труб	51
9	Фиксирующий желоб	57

10	Крепление трубопроводов	60
11	Температурные удлинения	62
12	Защита от шума	70
13	Противопожарная защита	71
14	Радиаторное отопление	73
14.1	Примеры разводки систем отопления	79
14.2	Общие указания по монтажу элементов присоединения отопительных приборов	82
14.3	Подключение к отопительным приборам из пола	85
14.4	Подключение к отопительным приборам из стены	96
14.6	Опрессовка систем отопления	106
14.7	Резьбозажимные соединения и арматура	107
14.7.1	Блоки шаровых кранов	108
14.7.2	Комплект соединительных ниппелей G 1/2" x G 3/4"	108
14.7.3	Резьбозажимные соединения с кольцом RAUTITAN	108
14.7.4	Резьбозажимные соединения	109
14.7.5	Крестовина RAUTITAN	109
14.8	Распределительный коллектор	110

14.8.1	Распределительная гребенка с подвижными гильзами	113
14.8.2	Распределительные шкафы	114
14.9	Протокол проведения гидравлического испытания (система отопления)	116
14.9.1	Краткий прайс-лист компонентов систем RAUTITAN	118

15	Напольное отопление	183
15.1	Тепло и шагозвукоизоляция	185
15.2	Деформационный шов	188
15.3	Отстенная изоляция	190
15.4	Руководство по монтажу	192
15.5	Мокрый способ монтажа	194
15.6	Сухой способ монтажа	195
15.7	Техника регулирования	224
15.7.1	Монтажные детали для гидравлической регулировки	227
15.7.2	Комплект для установки теплосчетчика вертикальный и горизонтальный	227
15.7.3	Угловые шаровые краны.	228
15.8	Техника регулирования	231
15.9	Система регулирования NEA SMART	244
15.9.1	Конфигурация системы	244
15.9.2	Элементы и конструкция системы	245
15.9.2.1	Элементы беспроводной системы	245
15.9.2.2	Конструкция системы Nea Smart R	245

15.9.3	Описание элементов	246
15.9.3.1	Терморегулятор D Nea Smart R	246
15.9.3.2	Терморегулятор Nea Smart R245	246
15.9.3.3	Обзор функций терморегуляторов	246
15.9.3.4	Технические характеристики терморегулятора Nea Smart	248
15.9.3.5	Внешний датчик Nea Smart	248
15.9.3.6	Сервопривод UNI 230 BV	249
15.9.3.7	Клеммная колодка Nea Smart R 230 B	250
15.9.4	Указания по проектированию	252
15.9.4.1	Nea Smart R(Система беспроводногоуправления, радиосистема)	252
15.9.4.2	Обмен данными в системе с несколькими клеммными колодками)	252
15.9.4.3	Варианты подключения к клеммным колодкам	253
15.9.5	Монтаж	254
15.9.6	Ввод в эксплуатацию, проверка работоспособности	255
15.9.7	Использование встроенного web-интерфейса	256
15.10	Краткий прайс-лист компонентов для систем напольного отопления	264

16	Электрический теплый пол SOLELEC²	303
16.1	Система	304
16.2	Руководство по монтажу	305
16.3	Греющие маты	306
16.4	Греющие кабели	307
16.5	Терморегуляторы	308

16.6	Установочный комплект	310
16.7	Элементы системы	311
16.8	Краткий прайс-лист компонентов системы	313
17.	Водопроводная разводка	315
17.1	Нормы и предписания	316
17.2	Подключение труб к водонагревателям	319
17.3	Шлейфовая разводка	321
17.4	Примеры применения кронштейнов из программы поставки	323
17.5	Гидравлическое испытание	327
17.6	Подготовка к пневматическому испытанию	330
17.7	Химическая и термическая промывка трубопровода	332
17.8	Протокол проведения гидравлического испытания (питьевое водоснабжение)	339
18.	Система шумопоглощающей канализации RAUPIANO PLUS	341
18.1	Монтаж системы RAUPIANO PLUS	349
18.2	Техника крепления RAUPIANO PLUS	355
18.3	Краткий прайс-лист компонентов системы	359

1 ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

RAUTITAN – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ø 16–40

Ø 50–63

Инструмент

Универсальная система RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления

Трубы

RAUTITAN stabil platinum

Универсальная труба RAUTITAN Stabil Platinum

RAUTITAN stabil

Универсальная труба RAUTITAN stabil

RAUTITAN flex

Универсальная труба RAUTITAN flex

RAUTITAN pink

Труба для отопления RAUTITAN pink








RAUTITAN his

Труба для питьевого водоснабжения RAUTITAN his



RAUTOOL

РАУТИТАН – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

	Ø 16–40	Ø 50–63	Инструмент	
Надвижные гильзы			RAUTOOL	
Фитинги				
				
				
	 нержавеющая сталь			

2 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

1.1 Трубы RAUTITAN



Рис. 1-1 Трубы RAUTITAN

2.1 Области применения труб

Универсальные трубы RAUTITAN широко используются в:

- системах питьевого водоснабжения;
- системах отопления, в том числе при прокладке труб для подключения отопительных приборов в плинтусных каналах (только с использованием универсальных труб RAUTITAN stabil);
- панельно-лучистом отоплении/охлаждении.



Абсолютная устойчивость труб к коррозии;

- высокие шумозащитные свойства материала труб;
- устойчивость к образованию отложений и накипи;
- высокая удароустойчивость материала труб;
- высокая износостойкость;
- предизоляция в заводских условиях (опционально);
- предизоляция гофротрубой в заводских условиях (опционально);
- поставляются в бухтах или отрезках.

stabil platinum

Универсальная труба RAUTITAN Stabil Platinum

Универсальная труба для отопления и водоснабжения; со слоем алюминия, не пропускающим кислород; соответствует рекомендациям Федерального Комитета охраны окружающей среды Германии; диаметры 16–40; поддается гнутью и держит форму.

stabil

Универсальная труба RAUTITAN stabil

Универсальная труба для отопления и водоснабжения;

- со слоем алюминия, не пропускающим кислород;
- соответствует рекомендациям Федерального Комитета охраны окружающей среды Германии;
- диаметры 16–40;
- поддается гнутью и держит форму.

flex

Универсальная труба RAUTITAN flex

Универсальная труба для отопления и водоснабжения;

- устойчива к диффузии кислорода согласно DIN 4726;
- соответствует рекомендациям Федерального Комитета охраны окружающей среды Германии;
- диаметры 16–63;
- эластичная, поддается гнутью.

pink

Отопительная труба RAUTITAN pink

Труба для радиаторного и напольного отопления

- устойчива к диффузии кислорода согласно DIN 4726;
- соответствует рекомендациям Федерального Комитета охраны окружающей среды Германии;
- диаметры 16-63;
- эластична, поддается гнутью.

his

Труба для питьевого водоснабжения RAUTITAN his

Труба предназначена для использования в системах питьевого водоснабжения;

- соответствует рекомендациям Федерального Комитета охраны окружающей среды Германии;
- диаметры 16-63;
- эластична, поддается гнутью.






RAUTHERM S

Труба для напольного отопления RAUTHERM S

Труба предназначена для использования в напольном отоплении.

- кислородозащитный слой соответствует стандарту DIN 4726.
- диаметры 10-32;
- эластичная, поддается гнутью;
- большая площадь живого сечения труб;
- разнообразные способы прокладки;
- оптимальная толщина стенок для сохранения гибкости при укладке.

Труба	D:	Материал труб	Область применения			
			Система питьевого водоснабжения	Система радиаторного отопления	Подключение отопительного прибора из плинтусного канала	Напольное отопление
Универсальная труба RAUTITAN stabil 	16-40	Металлополимерная труба	++	++	++	+
Универсальная труба RAUTITAN flex 	16-63	PE-Ха с кислородозащитным слоем	++	++	-	+
Труба RAUTITAN his для питьевой воды 	16-63	PE-Ха без кислородозащитного слоя	++	-	-	-
Труба для систем отопления RAUTITAN pink 	16-63	PE-Ха с кислородозащитным слоем	-	++	-	+
Труба для напольного отопления RAUTHERM S 	10-32	PE-Ха с кислородозащитным слоем	-	-	-	++




Система укладки	Труба				
	 Универсальная труба RAUTITAN Stabil Platinum <small>stabil platinum</small>	 Универсальная труба RAUTITAN stabil <small>stabil</small>	 Универсальная труба RAUTITAN flex <small>flex</small>	 Труба систем отопления RAUTITAN pink <small>pink</small>	 Труба для напольного отопления RAUTHERM S <small>RAUTHERM S</small>
Мат Varionova с фиксаторами для шаго- и звукоизоляции	16,2 x 2,6 мм	16,2 x 2,6 мм	16 x 2,2 мм	16 x 2,2 мм	14 x 1,5 мм 17 x 2,0 мм
Мат с фиксаторами Varionova без шаго- звукоизоляции	16,2 x 2,6 мм	16,2 x 2,6 мм	16 x 2,2 мм	16 x 2,2 мм	14 x 1,5 мм
Монтаж на гарпун-скобах	16,2 x 2,6 мм 20 x 2,9 мм	16,2 x 2,6 мм 20 x 2,9 мм	16 x 2,2 мм 20 x 2,8 мм	16 x 2,2 мм 20 x 2,8 мм	14 x 1,5 мм 17 x 2,0 мм 20 x 2,0 мм
Монтаж на фиксирующих шинах RAUFIX	16,2 x 2,6 мм 20 x 2,9 мм	16,2 x 2,6 мм 20 x 2,9 мм	16 x 2,2 мм 20 x 2,8 мм	16 x 2,2 мм 20 x 2,8 мм	17 x 2,0 мм 20 x 2,0 мм
Монтаж на металлической сетке	16,2x2,6мм 20x2,9мм	16,2x2,6мм 20x2,9мм	16 x 2,2 мм 20 x 2,8 мм	16 x 2,2 мм 20 x 2,8 мм	17 x 2,0 мм 20 x 2,0 мм

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБ


Не допускается эксплуатация труб для систем питьевого водоснабжения и отопления при максимальных рабочих параметрах по температуре и давлению (например 95С при давлении 10 бар в непрерывном режиме).


Технические характеристики	Единица	Труба		
		Универсальная труба RAU-TITAN Stabil Platinum stabil platinum	Универсальная труба RAUTITAN stabil stabil	Универсальная труба RAU-TITAN flex flex
Материал	–	PE-X / Al / PE	PE-X / Al / PE	PE-Ха в оболочке EVAL
Цвет (поверхность)	–	Серебристый	Серебристый	Серебристый
Ударная вязкость при 20 °С	–	Без изломов	Без изломов	Без изломов
Ударная вязкость при -20 °С	–	Без изломов	Без изломов	Без изломов
Коэффициент температурного удлинения	[мм/(м•К)]	0,026	0,026	0,15
Теплопроводность	[Вт/(м•К)]	0,43	0,43	0,35
Шероховатость труб	[мм]	0,007	0,007	0,007
Рабочее давление (макс.)	[бар]	10	10	10
Рабочая температура максимум	[°С]	95	95	95
Кратковременная максимальная температура (авария)	[°С]	100	100	100
Кислородная диффузия (в соответствии с DIN 4726)	–	Защита от проникновения кислорода	Защита от проникновения кислорода	Защита от проникновения кислорода
Константа материала С	–	33	33	12
Класс строительного материала	–	B2	B2	B2
Максимальная / минимальная температура монтажа	[°С]	+50 / -10	+50 / -10	+50 / -10
Минимальный радиус изгиба без вспомогательных средств d = диаметр трубы	–	5 x d	5 x d	8 x d
Минимальный радиус изгиба с пружинным вкладышем / с трубогибом d = диаметр трубы	–	3 x d	3 x d	–
Минимальный радиус изгиба с фиксаторами поворота для труб d = диаметр трубы	–	–	–	3–4 x d Водоснабжение 5 x d Водоснабжение / отопление
Доступные диаметры	[мм]	16-40	16-40	16-63

В некоторых случаях при эксплуатации универсальной трубы RAUTITAN STABIL на поверхности могут образовываться мелкие пузырьки. Также в системах обогрева ядра бетонных перекрытий при длительных испытаниях сжатым воздухом на поверхности труб RAUTHERM S в редких случаях могут образовываться пузырьки. Эти пузырьки нисколько не снижают качества трубы и не припятствуют ее эксплуатации.

Труба		
Труба для отопления RAUTITAN pink 	Водопроводная труба RAUTITAN his 	Труба для напольного отопления RAUTHERM S 
PE-Ха в оболочке EVAL	PE-Ха	PE-Ха в оболочке EVAL
Розовый	Молочно-белый	Красный
Без изломов	Без изломов	Без изломов
Без изломов	Без изломов	Без изломов
0,15	0,15	0,15
0,35	0,35	0,35
0,007	0,007	0,007
10	10	6
95	95	95
100	100	100
Защита от проникновения кислорода	–	Защита от проникновения кислорода
12	12	12
B2	B2	
+50 / -10	+50 / -10	+50 / -10
8 x d	8 x d	5 x d (температура при укладке > 0 °C)
–	–	–
5 x d	3-4 x d Водоснабжение	5 x d
16-63	16-63	10-32

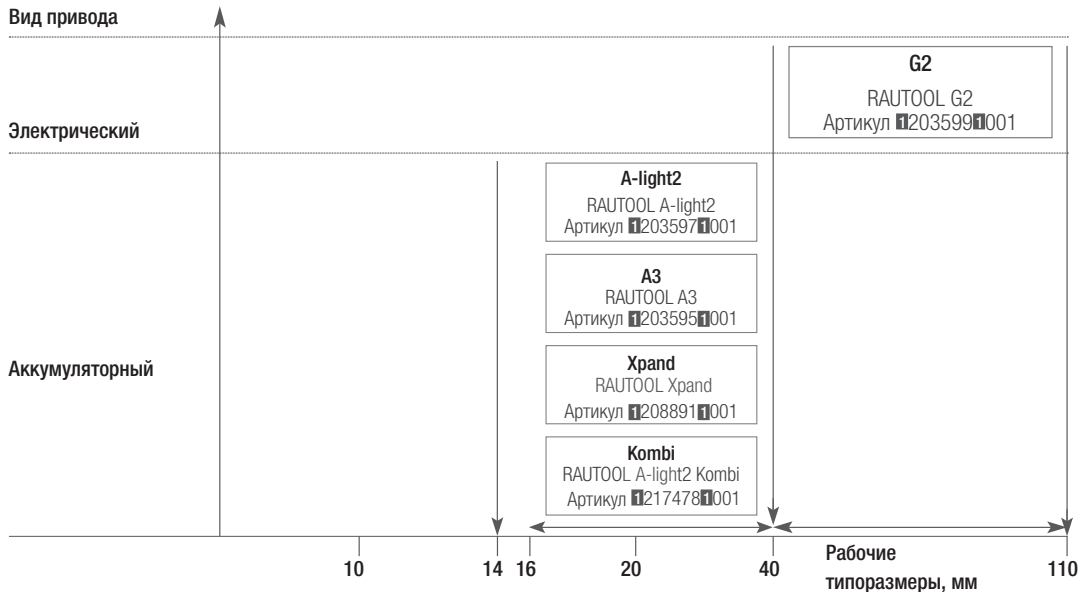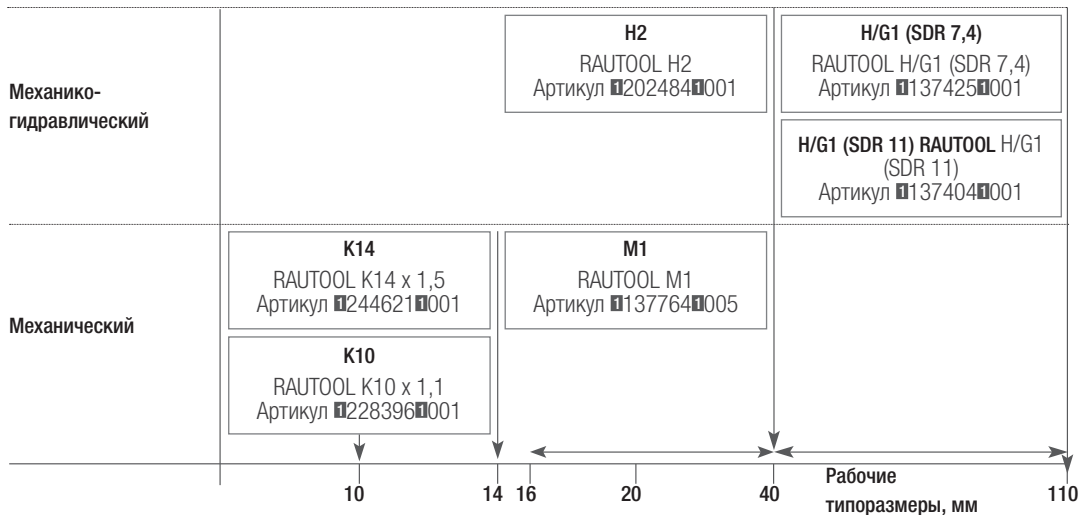4 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА





K10 / K14 Комбинированный ручной
M1 Механический инструмент
H2 Механико-гидравлический инструмент
A-light2 Аккумуляторный гидравлический инструмент

Xrand Аккумуляторный гидравлический расширительный инструмент
A3 Аккумуляторный гидравлический инструмент
G2 Электро-гидравлический инструмент для больших диаметров с аккумулятором
H/G1 Механико-гидравлический инструмент для больших диаметров

RAUTOOL M1



Механический инструмент;

- область применения: Ø 16-40;
- Экспандер QC;
- 2 крепежных штифта;
- Труборезные ножницы 40 stabil;
- Тюбик со смазкой;
- Щетка для чистки инструмента;
- Чемодан для транспортировки M1;
- Инструкция по эксплуатации.



Запрессовочные насадки M1 можно использовать исключительно с инструментом RAUTOOL M1.

RAUTOOL H2



Механико-гидравлический инструмент;

- область применения: Ø 16-40;
- привод от ножного / ручного насоса;
- гидравлический привод может быть использован по желанию для развальцовки труб.



Соединения с подвижной гильзой следует производить только с помощью инструмента RAUTOOL.

RAUTOOL A-light2



Аккумуляторно-гидравлический инструмент;

- область применения: Ø 16-40;
- привод от аккумуляторного гидравлического механизма, находящегося непосредственно на инструменте;
- гидравлический привод может быть использован для развальцовки труб.

RAUTOOL Xpand QC



Аккумуляторно-гидравлический инструмент;

- область применения: \varnothing 16-40;
- используются с быстроразъемными насадками QC и насадками RO предыдущего поколения.

Оснастка гидравлических инструментов RAUTOOL H2,E2/E3 и RAUTOOL A2/A3/ A-light2 является взаимозаменяемой. Инструменты могут быть оснащены одинаковыми дополнительными комплектами. Цанги и головки для развальцовки системы RO одинаковы для всех инструментов до 32 диаметра.

RAUTOOL A-light2 Kombi



Аккумуляторно-гидравлический инструмент;

- область применения \varnothing 16-40;
- совмещение в себе лучшего от двух профессиональных аккумуляторных инструментов: запрессовщика RAUTOOL A-light 2 и экспандера RAUTOOL Xpand.
- система с байонетным креплением и одной запрессовочной насадкой на три различных диаметра (16/20/25)

RAUTOOL G2



Инструмент для \varnothing 50-63 (опционально применим для \varnothing 40 x 5,5);

- привод от электрогидравлического насоса (опционально от ножного насоса);
- развальцовка труб осуществляется гидравлическим приводом.

RAUTOOL K10 x 1,1



- Механический инструмент
- область применения $\varnothing 10,1 \times 1,1$ мм.
 - труборезные ножницы 25
 - чемодан для транспортировки
 - руководство по эксплуатации

RAUTOOL K14 x 1,5



- Механический инструмент
- область применения $\varnothing 14 \times 1,5$ мм.
 - труборезные ножницы 25
 - чемодан для транспортировки
 - руководство по эксплуатации

RAUTOOL H/G1 $\varnothing 50-63$



- Базовый инструмент с ножным насосом;
- шланг гидравлический 4 м;
 - расширительная насадка G1 50 x 6,9 / 63 x 8,6 (SDR 7,4) или расширительная насадка G1 50 x 4,6 / 63 x 5,7 (SDR 11);
 - комплект запрессовочных тисков G1 50 и G1 63;
 - ножницы труборезные 63;
 - инструмент для удаления заусенцев;
 - чемодан для транспортировки;
 - руководство по эксплуатации.

4.1 Ножницы для резки труб












Ø труб	16/20	от 16 до 40	
Универсальная труба RAUTITAN Stabil Platinum 	Ножницы 16/20 RAUTITAN 	Ножницы 40 stabil 	
Универсальная труба RAUTITAN stabil 			
Ø труб	до 20	до 40	от 40 до 63
Универсальная труба RAUTITAN flex 			
Труба отопления RAUTITAN pink 			
Водопроводная труба RAUTITAN his 	Ножницы 16/20 RAUTITAN 	Ножницы 40 stabil 	Ножницы 63 
Труба для напольного отопления RAUTHERM S 			



Рис 4-1 Обрезка универсальной трубы RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum с помощью ножниц 16/20 RAUTITAN

Для правильной и без заусенцев обрезки универсальной трубы RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum Ø 16 и 20, необходимо применять ножницы для резки труб 16/20 RAUTITAN.



Универсальные трубы RAUTITAN stabil Ø 16 и 20 можно обрезать только ножницами 16/20 RAUTITAN и ножницами 40 stabil.



Рис 4-2 Инструмент для калибровки

Ножницы 40 stabil

Предназначены исключительно для обрезки труб RAUTITAN PE-Xa и труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum до Ø 40 stabil

Придерживать трубу рукой нужно на безопасном расстоянии от режущей части инструмента;

- использовать и хранить ножницы так, чтобы исключить опасность порезов острой кромкой инструмента;
- лезвия ножниц нужно регулярно проверять на исправность и по необходимости заменять;
- обрезка поврежденным или тупым лезвием оставляет на трубе заусенцы и царапины, по которым труба может дать трещину при развальцовке.



При использовании резьбозажимных соединений необходимо произвести калибровку универсальных труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum (Ø 16 и 20) калибровочной насадкой ножниц 16/20 RAUTITAN.

Ножницы 63

Предназначены исключительно для обрезки труб RAUTITAN PE-Xa

4.2 Монтаж соединения на подвижных гильзах



Здесь описана техника соединения REHAU на подвижной гильзе на примере труб \varnothing 16-32. Особенности обращения с инструментом и технику соединения для труб других \varnothing можно узнать из руководств по эксплуатации соответствующих инструментов.



Перед использованием инструмента необходимо внимательно прочитать и в дальнейшем соблюдать соответствующие руководства по эксплуатации;

- нужно обязательно обращать внимание на указания по безопасности и информационные абзацы в настоящей Технической информации. Загрязнение или повреждение фасонных частей может снизить надежность соединений.

Аккумуляторные или электрические монтажные инструменты, такие как A-light 2, A3, E3, G2 не должны работать в непрерывном режиме. Необходимо делать перерыв в работе после монтажа каждых 50 подвижных гильз на 15 минут, так как прибору необходимо охладиться.

Правильное сочетание фитингов можно узнать из действующей технической информации или каталога

Температуры монтажа:

- минимальная температура не должна быть ниже -10°C ;
- максимальная температура не должна быть выше $+50^{\circ}\text{C}$.



В диапазоне минимально разрешенных температур рекомендуется для облегчения монтажа использовать монтажный инструмент RAUTOOL с гидравлическим приводом.



Руководства по эксплуатации можно скачать на сайте www.rehau.com



Единая техника соединения с помощью подвижных гильз REHAU;

- сохранение герметичности в течение длительного времени;
- отсутствие уплотнительных колец (материал труб сам служит уплотнителем);
- возможность визуального контроля соединения;
- возможность нагрузить систему давлением сразу же после монтажа;
- отсутствие необходимости калибровки;
- надежное соединение, возможность установки в любом месте (под штукатурку, в стяжку и т.д.).

4.2.1 Обрезка труб

Универсальные трубы RAUTITAN stabil 40x6,0 имеют более короткий участок для развальцовки в отличие от других труб RAUTITAN Ø 40.

При монтаже труб образуется зазор до упорного фланца фитинга около 6 мм. При этом размер Z (см. прайс-лист) увеличивается на 4 мм. Таким образом, общая длина трубопровода уменьшается приблизительно на 8 мм.

1. Перед началом работы необходимо проверить исправность ножниц.
2. Тип ножниц должен соответствовать типу трубы.
3. Обрезка трубы должна производиться под прямым углом и без заусенцев.




Рис 4-3 Обрезка трубы под прямым углом

4. Необходимо убедиться, что соединение монтируется на прямом (без изгибов) участке трубы. Длина прямого участка должна составлять как минимум три длины гильзы.

4.2.2 Надвигка гильзы на трубу

Установка гильз на трубы:

- **надвижная гильза RAUTITAN PX** надвигается на фитинг любой стороной, так что направление установки на трубу не важно;
- **надвижная гильза из латуни** надвигается на трубу так, чтобы фаска была повернута к фитингу.

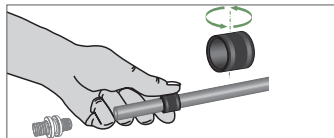


Рис 4-4 Установка надвижной гильзы RAUTITAN PX

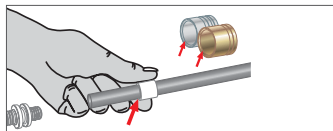


Рис 4-5 Установка надвижной гильзы RAUTITAN MX: внутренняя фаска направлена в сторону фитинга




Рис 4-5 Недопустимая комбинация фитинга: RAUTITAN PX с надвижной гильзой RAUTITAN MX



Латунная надвижная гильза надвигается на трубу так, чтобы фаска была повернута к фитингу. Выступ при этом направлен в сторону от соединения.

4.2.3 Развальцовка труб с помощью расширительного экспандера



Необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с расширительным инструментом;

- расширительные насадки должны строго соответствовать типу труб;
- цанги расширительных насадок должны свободно раздвигаться, следует проверять их на отсутствие загрязнений и при необходимости очищать;
- расширительная насадка должна быть до упора полностью зафиксирована, на инструменте;
- необходимо выдерживать минимальное расстояние от развальцовываемого конца трубы до подвижной гильзы, которая будет надвинута – двукратную длину гильзы;
- при создании соединения используются только соответствующие фитинги RENAU

и подвижные гильзы RENAU;

- лезвия ножниц следует регулярно проверять на отсутствие повреждений и при необходимости заменять.

1. Перед развальцовкой трубы подвижная гильза надевается на трубу таким образом, чтобы между гильзой и концом трубы, подлежащему развальцовке, оставалось расстояние не менее двукратной длины гильзы.

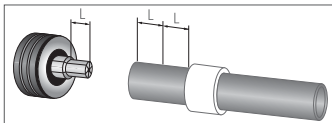


Рис 4-6 Минимальное расстояние от гильзы до конца трубы при развальцовке трубы

2. Цанги расширительной насадки полностью входят в трубу.

3. Расширение производится однократно.




Рис 4-6 Однократная развальцовка трубы



Рис 4-7 При неизменном положении трубы расширительный инструмент поворачивается на 30° и конец трубы расширяется заново.

4. Расширительный инструмент поворачивается на 30°.
5. Конечная труба расширяется повторно.

4.2.4 Вставка фитинга в развальцованную трубу

Сразу же после развальцовки трубы фитинг нужно полностью, до упора, вставить в трубу.

При правильном расширении трубы фитинг можно вставить в трубу с первого раза.

Через некоторое время фитинг обожмется трубой (эффект памяти формы материала трубы).

До полной надвигки гильзы элементы соединения следует придерживать так, чтобы фитинг не выпал из трубы (до надвигки гильзы, а также в процессе надвигки при работе инструментом).

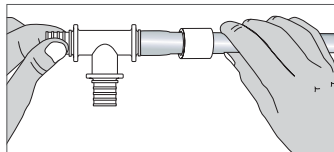






Рис 4-8 Вставка фитинга в трубу

Все уплотнительные ребра должны быть закрыты трубой.

Исключение составляет вставка фитингов RAUTITAN PX Ø 40 в универсальную трубу RAUTITAN stabil Ø 40. Здесь последнее уплотнительное ребро остается незакрытым.

Правильное положение в трубах фитинга RAUTITAN PX

Ø		16-32	40	50-63
Универсальная труба RAUTITAN stabil				
Универсальная труба RAUTITAN Stabil Platinum				—

4.3 Техника безопасности при работе с расширительными насадками.



Использование дефектных (например, погнутых или надколотых) элементов труб или расширительных насадок является недопустимым.

Необходимо точно соблюдать соответствие вида развальцовочного инструмента типу и \varnothing труб.

Также необходимо:

- проверять расширительные насадки на отсутствие повреждений;
- заменять дефектные расширительные насадки;
- не наносить смазку на поверхность расширительной насадки;
- наносить смазку на конус экспандера;
- не использовать загрязненные расширительные насадки, трубы и элементы соединения.

При появлении трещин в месте развальцовки нужно отрезать поврежденный конец трубы и провести развальцовку заново.

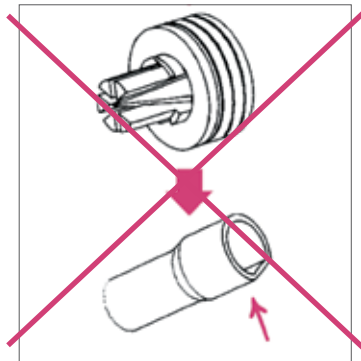


Рис. 9-3 Повреждение трубы из-за дефектной расширительной насадки



Вспомогательные средства (щетки, смазка и т.п.) прилагаются к инструменту.

Универсальные трубы RAUTITAN flex также как и трубы для систем отопления RAUTITAN pink и RAUTHERM S имеют кислородозащитный слой. Данный слой не такой гибкий, как основной слой из сшитого полиэтилена. Поэтому при расширении труб при низких рабочих температурах возможно появление трещин на кислородозащитном слое. Эти трещины не оказывают влияния на эксплуатационные характеристики труб и на возможность установки подвижных гильз. Трещины, находящиеся в области подвижных гильз, не оказывают значительного влияния на кислородопроницаемость, так как трещины находятся под гильзами согласно DIN 4726.















Универсальная труба RAUTITAN flex	 flex		—
Труба отопления RAUTITAN pink	 pink		
Водопроводная труба RAUTITAN his	 his		
Правильное положение в трубах RAUTITAN фитингов RAUTITAN MX, RAUTITAN SX, RAUTITAN RX и фитингов RAUTHERM S в трубах RAUTHERM S (для панельно-лучистого отопления/охлаждения)			
Универсальная труба RAUTITAN Stabil Platinum	 stabil platinum		
Универсальная труба RAUTITAN stabil	 stabil		
Универсальная труба RAUTITAN flex	 flex		
Труба отопления RAUTITAN pink	 pink		
Водопроводная труба RAUTITAN his	 his		
Труба отопления RAUTHERM S	 RAUTHERM S		

Табл. 4-1 Правильное положение фитингов в трубе

A – Тело фитинга

B – Фланец фитинга

C – Штуцер

D – Уплотнительное ребро

4.4 Использование запрессовочного инструмента

Вставить соединение в инструмент.

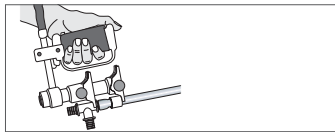


Рис 4-9 Соединение, вставленное в инструмент.



Не допускать перекосов фитинга и гильзы в губках тисков;
- держать инструмент под прямым углом.



Небольшая деформация латунной подвижной гильзы не снижает качества соединения и случается преимущественно при использовании старых моделей тисков. При использовании старых моделей расширительных насадок для труб из RAU-PE-Xa в процессе продвижки можно столкнуться со сплющиванием материала трубы (сказанное не относится к универсальным трубам RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum). В этом случае латунная гильза должна продвигаться до расстояния примерно 2 мм от фланца фитинга.

4.6 Продвижка гильзы механико-гидравлическим инструментом



Соединения производятся только на прямых участках трубы (без изгибов);
- длина прямого участка должна как минимум втрое превышать длину гильзы;
- гильза продвигается полностью, до фланца фитинга;
- применение смазки, жидкостей и т.п. при установке соединений с подвижной гильзой не допускается.

Порядок действий при надвигке гильз с применением механико-гидравлического инструмента.

1. Последовательно нажимать на педаль инструмента.
2. Полностью надвинуть гильзу до выступа фитинга.
3. Визуально проверить соединение на отсутствие повреждений.
4. Нажать спускную педаль для возврата инструмента в исходное положение.

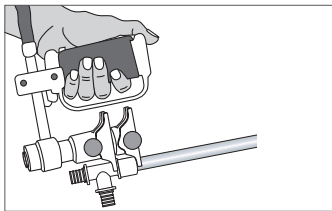


Рис 4-10 Надвигка гильзы

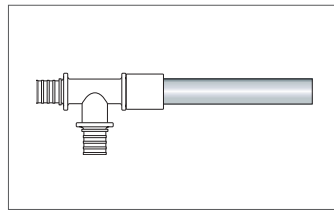


Рис 4-11 Готовое соединение

5. Инструмент после проведения работ очистить и смазать.

4.5 Демонтаж соединений с подвижной гильзой

4.5.1 Разборка соединения

Соединение с помощью ножниц вырезается из трубопровода целиком.

Придерживать трубу рукой нужно на безопасном расстоянии от режущей части инструмента.



В случае несоблюдения настоящих указаний (например, разогрева соединений с подвижными гильзами в функционирующей системе) фирма REHAU не несет ответственности за последствия

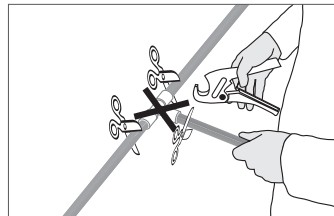


Рис 4-12 Разборка соединения

4.5.2 Повторное использование разобранных элементов соединения





Возможность использования деталей демонтированных соединений с подвижной гильзой			
∅ Можно использовать повторно		Нельзя использовать повторно утилизируются вместе с отрезанной частью трубы	
Система RAUTITAN	Фитинги для панельного отопления / охлаждения	Надвижные гильзы	Фитинги RAUTITAN PX
			

Табл. 4-1 Возможность повторного использования элементов соединения

Демонтированные металлические фитинги, при условии идеального состояния, можно использовать для тех же систем, из которых они были извлечены;

- нельзя использовать демонтированные в водопроводных системах металлические фитинги в газовой разводке, даже в том случае, когда они имеют желтую маркировку;

- снятые подвижные гильзы утилизируются вместе с отрезанным участком трубы.

4.5.3 Разборка демонтированных соединений в системах отопления и водоснабжения

4.5.4 Нагрев соединения перед разборкой



Нагревание подвижных гильз RAUTITAN PX свыше 200 °C или прямой контакт с пламенем может вызвать образование токсичных газов.

Не нагревать подвижные гильзы RAUTITAN PX выше 200 °C;
- не допускать прямого контакта с пламенем или возгорания подвижных гильз RAUTITAN PX.

1. Разогреть отрезанные металлические фитинги с помощью монтажного фена.
2. При достижении температуры порядка 135 °C снять подвижную гильзу с тела фитинга.

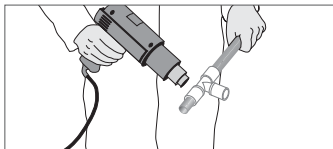


Рис 4-12 Разогрев соединения перед разборкой

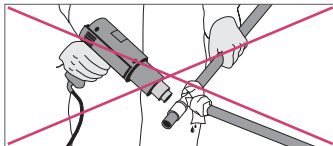


Рис 4-13 Недопустимый разогрев соединения перед разборкой



При нагревании предназначенного к разборке фитинга все соединения с ним теряют герметичность.

Фитинг перед нагреванием необходимо полностью отсоединить от трубопровода!

4.5.5 Снятие подвижной гильзы

1. Снять трубу с корпуса фитинга.
2. Очистить фитинг от загрязнений:
 - фитинг может использоваться повторно только в случае идеального состояния после очистки;
 - снятая подвижная гильза и участок трубы более не используются.
3. Снятые подвижные гильзы утилизировать вместе с отрезанным куском трубы.

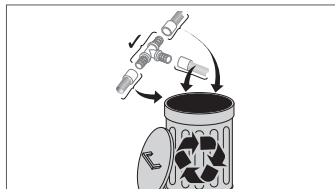


Рис 4-13 Утилизация подвижных гильз и отрезков трубопроводов

4.6 Расширительный инструмент

	Расширительные насадки	Экспандеры	Расширительная насадка для RAUTOOL G2
<p>Ø труб</p> <p>16/20/25/32</p> <p>40</p>			
<p>Универсальная труба RAUTITAN Stabil Platinum stabil platinum</p> <p>Универсальная труба RAUTITAN stabil stabil</p>			
<p>Ø труб</p> <p>16/20/25/32</p> <p>40</p> <p>40/50/63</p>			
<p>Универсальная труба RAUTITAN flex flex</p> <p>Труба отопления RAUTITAN pink pink</p> <p>Водопроводная труба RAUTITAN his his</p>			
<p>Ø труб</p> <p>17/20/25/32</p> <p>Труба для напольного отопления RAUTHERM S</p> <p> RAUTHERM S</p>			

4.7 Quick Change (QC)



Система QC замещает общепринятую технологию резьбового соединения расширительных насадок передовой системой с «быстрым» байонетным креплением.

Это позволяет значительно упростить процесс развальцовки полимерных труб: насадка легко меняется в течение всего нескольких секунд даже в условиях ограниченного пространства (например, в шахтах). В отличие от прежних, новые расширительные насадки



имеют продольное рифление поверхности с цветовым опознавательным кольцом (зеленым для развальцовки труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN Stabil Platinum и синим для RAUTITAN flex/his/pink).

Переход на новую систему охватывает основные компоненты монтажного инструмента RAUTOOL: комплект расширительных насадок QC для диаметров 16-32 мм.

5 ФИТИНГИ И НАДВИЖНЫЕ ГИЛЬЗЫ

Отличительные особенности фитингов и подвижных гильз

Области применения фитингов и подвижных гильз

Водопроводы

Универсальные трубы RAUTITAN stabil /
Универсальные трубы
RAUTITAN Stabil Platinum /
Универсальные трубы RAUTITAN flex /
Водопроводные трубы RAUTITAN his

stabil platinum

stabil

flex

his

Отопление

Универсальные трубы RAUTITAN stabil /
Универсальные трубы
RAUTITAN Stabil Platinum /
Универсальные трубы RAUTITAN flex /
Трубы отопления RAUTITAN pink

stabil platinum

stabil

flex

pink

Панельно-лучистое отопление / охлаждение

Трубы для напольного отопления
RAUTHERM S



Области применения фитингов и подвижных гильз



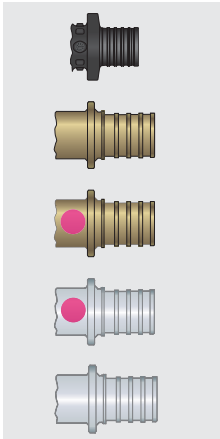



Водопроводы		Отопление		Панельно-лучистое отопление / охлаждение	
Фитинги	Надвижные гильзы	Фитинги	Надвижные гильзы	Фитинги	Надвижные гильзы
					

Табл. 5-1 Области применения фитингов и подвижных гильз

5.1 Инструкция по работе с фасонными частями

Нельзя допускать слишком сильного затягивания резьбовых соединений;

- следует правильно выбирать гаечный ключ;
- использование газового (трубного) ключа может привести к повреждению фитинга;
- не следует наматывать слишком много льна на резьбу;
- нельзя подвергать фитинги и подвижные гильзы пластической деформации, например, с помощью молотка;
- разрешается использовать только детали с резьбой согласно ISO 7-1, DIN EN 10226-1 и ISO 228, другие виды резьбы являются недопустимыми;
- необходимо убедиться, что фасонные части в процессе монтажа и эксплуатации не подвергаются недопустимо высокому механическому напряжению, и обеспечить достаточную подвижность трубопровода;

- недопустимо использование поврежденных компонентов системы, труб, фитингов, подвижных гильз и уплотнителей;
- при разборке соединений с плоским уплотнением (и пр.) перед новой сборкой следует проверить уплотнение на целостность и в случае необходимости использовать новое.

При работе с резьбовыми фитингами необходимо соблюдать следующие указания:

- применять в водопроводах только разрешенные к использованию уплотнители (например, сертифицированные DVGW);
- не удлинять рычаги монтажных инструментов, в т.ч. с помощью труб;
- закручивать резьбовые соединения так, чтобы оставался виден сбег резьбы на конце детали;
- проверять перед сборкой совместимость различных типов резьбы (согласно ISO 7-1, DIN EN 10226-1 и ISO 228), например,

положение полей допуска, легкость закручивания (прочие виды резьбы считаются недопустимыми);

- при использовании сгонов обращать внимание на максимально возможную длину вкручивания и достаточность глубины внутренней резьбы на противоположной детали.

Резьба на фитингах с резьбовым переходом выполнена следующим образом:

- резьба согласно ISO 7-1, DIN EN 10226-1:
 - Rp – цилиндрическая внутренняя резьба;
 - R – коническая наружная резьба;
- резьба согласно ISO 228:
 - G – цилиндрическая резьба.



Минимальная температура монтажа – не ниже - 10°C.
Максимальная температура монтажа – не выше + 50°C.

5.2 Центровка фитингов

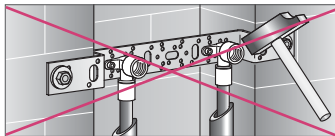


Рис 5-1 Не выправлять молотком!



Центровка фитингов должна выполняться только соответствующим инструментом, например, бородком или гаечным ключом.

5.3 Защита от коррозии или повреждения




Рис 5-2 Предохранять от коррозии!

RAUTTAN PX

Следует использовать спреи для обнаружения утечек (например, пенообразующие средства) только с действующим сертификатом DVGW, рекомендуемым их для взаимодействия с PPSU и PVDF;

- применять только те уплотнители, прокладки, изоленту и жидкие средства, которые рекомендованы их изготовителями для взаимодействия с PPSU и PVDF;
- проверять при монтаже соединительные элементы на совместимость с каждым из используемых веществ;
- не допускать контакта с ароматическими и кислородсодержащими растворителями (например, кетоном и эфиром), а также с галоидированными углеводородами (например, хлоруглеводородами);
- не допускать контакта с водорастворимыми акриловыми лаками, пропитками и грунтовками.

RAUTTAN SX

Не использовать прокладки и уплотнительные кольца (например, из тефлона), которые при контакте с водой могут выделять ионы хлора;

- применять только те уплотнители, которые не выделяют ионы хлора при контакте с водой;
- во избежание коррозии зазоров фитингов RAUTTAN SX рекомендуется применять лен.

Добавки в воду

Применение ингибиторов и других присадок может вызвать повреждение трубопровода.



Металлические фитинги и подвижные гильзы должны быть защищены с помощью соответствующих средств от контакта с кирпичной кладкой, а также со стяжкой, цементом, гипсом, быстротвердевающимся цементом, агрессивными средами и прочими провоцирующими коррозию веществами и материалами;

- фитинги, трубы и подвижные гильзы необходимо защищать от внешнего воздействия влаги;
- следует убедиться, что применяемые

уплотнители, средства очистки, монтажная пена и т.п. не содержат веществ, вызывающих деградацию материалов труб и фитингов, например, раствора аммиака, аммиакосодержащих компонентов, ароматических или кислородсодержащих растворителей (напр. кетона и эфира), хлоруглеводородов;

- фитинги, трубы и подвижные гильзы необходимо защищать от грязи, строительной пыли, цемента, масла, жира, краски, лака, пропитки, грунтовок, растворителей и т.д.;
- трубопроводы должны быть

защищены в агрессивных средах (например, бетонная заливка, испарения морской воды, средства очистки), а также от проникновения агрессивных газов, газов, выделяющихся при брожении и т.п.;

- систему необходимо защитить от механических повреждений (например, в период строительства, вблизи транспортных магистралей, от воздействия машин и механизмов, от повреждений животными и т.п.).
-

Защитная лента RAUTITAN



Способ применения

Очень часто места соединения трубопроводов должны быть в ходе строительства на короткое время защищены от контакта с влагой и агрессивными химическими веществами. Это крайне важно, например, при заливании трубопроводов, при прокладке в бетоне или в стяжке. После того, как средство затвердеет или высохнет, можно рассчитывать на то, что его агрессивное воздействие прекратится.

При этом, изначально, мы исходим из того, что фитинги должны монтироваться и эксплуатироваться в сухой среде.

Только в таких случаях фитинги целесообразно изолировать защитной лентой RAUTITAN!

Для обеспечения эффективной защиты фитинга защитную ленту следует применять следующим образом:

- Место соединения трубопроводов (приблизительно за **100 мм от подвижной гильзы**) следует, при необходимости, **очистить от жира и грязи.**
 - **Защитную ленту** следует **приложить к трубе под прямым углом** приблизительно за минимально 100 мм до подвижной гильзы.
 - **Первый виток** нужно сделать **без смещения под прямым углом** к трубе.
 - Защитную ленту следует **наматывать** на соединение **равномерно с небольшим натяжением** и смещением витков от края.
- При этом **нахлест** должен составлять **не менее 50 % от ширины ленты.**
 - **Ленту** при намотке следует **слегка натягивать и прижимать** к поверхности.
 - Следует **избегать складок и заломов.**
 - **Намотку** следует продолжать, пока место соединения трубопроводов не будет перекрыто как минимум **на 100 мм за подвижную гильзу.**
 - После завершения намотки, **следует убедиться, что соединение полностью закрыто защитной лентой** и не имеет складок и заломов. Если это не так, то защитную ленту следует отмотать и снова намотать на соединение.

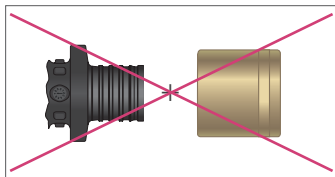


Рис. 5-1 Недопустимая комбинация фитинга RAUTITAN PX с надвижной гильзой RAUTITAN MX



Рис. 5-2 Фитинги RAUTITAN PX из PPSU (полифенилсульфон)



Рис. 5-3 Фитинги RAUTITAN RX (бронза) и RAUTITAN SX (нержавеющая сталь)





Рис. 5-4 Надвижные гильзы RAUTITAN

Диаметры фитингов и надвижных гильз RAUTITAN

- 16x2,2
- 20x2,8
- 25x3,5
- 32x4,4
- 40x5,5
- 50x6,9
- 63x8,6



	RAUTITAN PX	RAUTITAN MX
		
Ø	16 x 2,2 мм 20 x 2,8 мм 25 x 3,5 мм 32 x 4,4 мм 40 x 5,5 мм	50 x 6,9 мм 63 x 8,6 мм

Материал	PVDF (поливинилиденфторид)	Латунь 1254-3.
----------	-------------------------------	-------------------

Примечания	<ul style="list-style-type: none"> - Двустороннее подключение; - цвет латунный; - цвет черный. 	<ul style="list-style-type: none"> - Одностороннее подключение; - цвет латунный; - круговой выступ.
------------	---	--

Табл. 5-2 Надвижные гильзы RAUTITAN

Фитинги для систем питьевого водоснабжения и отопления		
Резьбовые фитинги	Ø 16-40	Ø 50-63
		
Материал	Полифенилсульфон	Бронза
Фитинги под пайку и запрессовку	Ø 16-63	Ø 16-40
		
Материал	Бронза	Бронза

Табл. 5-3 Фитинги для систем питьевого водоснабжения и отопления

5.4 Фитинги для отопительных труб RAUTHERM S



Рис. 5-7 Фитинг под подвижную гильзу для труб RAUTHERM S

Фитинги для труб RAUTHERM S

Ø	Фитинги для труб RAUTHERM S
	10,1 x 1,1 мм
	14 x 1,5 мм
	17 x 2,0 мм
	20 x 2,0 мм
	25 x 2,3 мм
	32 x 2,9 мм

Материал Оцинкованная латунь

Табл. 5-8 Фитинги для отопительных труб RAUTHERM S

5.5 Надвижные гильзы для отопительных труб RAUTHERM S



Рис. 5-9 Надвижная гильза для труб RAUTHERM S



Надвижные гильзы для систем панельно-лучистого отопления/охлаждения надвигаются на фитинг только одной стороной (фаской к фитингу)

Ø	Примечания
10,1 x 1,1 мм	Круговой выступ, оцинкованная латунь
14 x 1,5 мм	Два круговых выступа, оцинкованная латунь
17 x 2,0 мм	Два круговых выступа, оцинкованная латунь
20 x 2,0 мм	
25 x 2,3 мм	
32 x 2,9 мм	

5.6 Тройник бронзовый



Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil PLATINUM.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982

Цвет: гладкая бронза

6 ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Укладка труб по перекрытию.

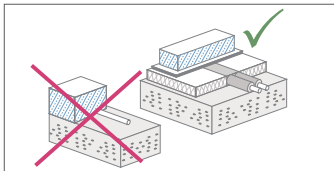


Рис. 6-1 Укладка труб по перекрытию.

Трубопроводы RAUTITAN питьевого водоснабжения и отопления всегда укладываются в изоляции;

- уже на стадии проектирования следует предусмотреть достаточно места для трубопровода, учитывая изоляцию;
- трубы закрепляются на специальном основании (Предписания DIN 18 560. «Бесшовные полы»);
- трубы укладываются на выравнивающий слой, чтобы обеспечить одинаковый уклон и защиту от шума.

Недопустимые способы нагрева труб

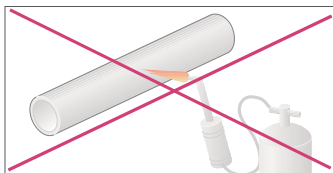


Рис. 6-2 Не допускается превышение температуры нагрева

Необходимо убедиться, что в период строительства трубопроводы не подвергаются воздействию высоких температур, в том числе и при проведении работ, не связанных с монтажом трубопровода (например, битумных, сварочных и паяльных работ в непосредственной близости от незащищенного трубопровода);

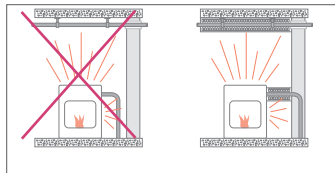


Рис. 6-3 Защита от перегрева

- трубопроводы, проходящие вблизи приборов и устройств с высокой теплоотдачей, должны быть достаточно защищены от недопустимого нагрева;
- необходимо выдерживать допустимые параметры эксплуатации (например, рабочую температуру и срок эксплуатации).

6.1 Наружняя прокладка

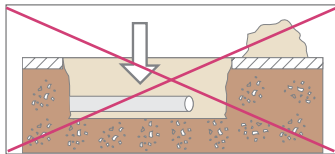


Рис. 6-4 Прокладка в грунте недопустима



Не применяются для укладки в грунт;

- должны быть защищены от ультрафиолетовых лучей;
- должны быть защищены от мороза;
- должны быть защищены от воздействия высоких температур;
- должны быть защищены от механических повреждений.

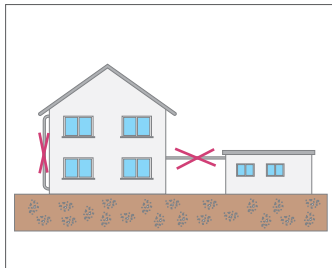


Рис. 6-5 Наружная прокладка трубопроводов RAUTITAN flex, например, трубопроводов водоснабжения без соответствующих защитных мер недопустима



Для подземной прокладки труб используйте систему REHAU для подземных коммуникаций. Подробную информацию можно получить в ближайшем бюро по продажам REHAU или на сайте www.rehau.ru

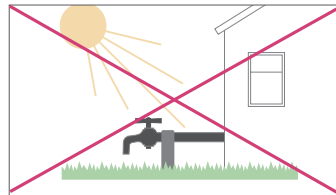


Рис. 6-6 Укладка вне зданий труб для водопроводов возможна только с принятием соответствующих защитных мер

Универсальные трубы RAUTITAN flex и водопроводные трубы RAUTITAN his светопрозрачны. Прямое попадание лучей может ухудшить гигиенические свойства питьевой воды.

Следует защитить трубы от прямого попадания на них света (например, около окон и осветительных приборов).

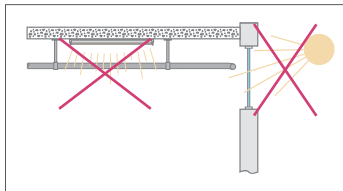


Рис. 6-7 Открытая укладка в зоне воздействия ультрафиолетовых лучей в том числе внутри здания не допускается.



- при хранении и транспортировке трубы следует защищать от ультрафиолетового излучения;
- защищать трубы от ультрафиолетовых лучей (солнечный свет, неоновые лампы) в зонах их возможного воздействия.

6.2 Светопроницаемость

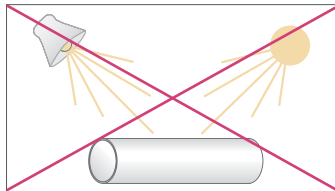


Рис. 6-8 Не допускать попадания прямых лучей света!



Универсальные трубы RAUTITAN flex и водопроводные трубы RAUTITAN his светопроницаемы. Прямое попадание лучей может ухудшить гигиенические свойства питьевой воды.

Следует защитить трубы от прямого попадания на них света (например, около окон и осветительных приборов).



При прокладке трубопроводов в зонах, где возможно воздействие на них отрицательных температур, трубопроводы необходимо защищать от замерзания.

В зонах отрицательных температур, таких как длительно неотапливаемые помещения, теплоизоляции, как правило, бывает недостаточно, чтобы предотвратить замерзание теплоносителя в трубопроводах.

В таких зонах следует сливать теплоноситель из трубопроводов или предусматривать попутный обогрев трубопроводов. Необходимые устройства для этого следует предусматривать на стадии проектирования.

6.3 Транспортировка и хранение

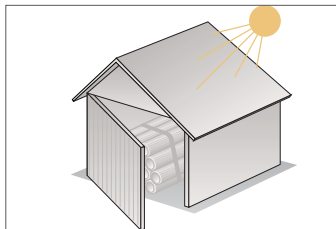


Рис. 6-9 Защита системы от прямых солнечных лучей



Трубы и компоненты систем необходимо защищать от ультрафиолетового излучения во время транспортировки и хранения.

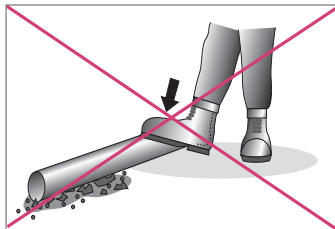


Рис. 6-10 Не класть трубы на поверхность из материала с острыми краями




Следует избегать повреждений труб и остальных компонентов системы.



В этих целях необходимо:

- с осторожностью выполнять погрузку и разгрузку;
- перевозить, учитывая особенности материала;
- не волочить по земле и прочим покрытиям;

- складировать на площадке, исключая попадание предметов с острыми краями;
- защищать от механических повреждений;
- защищать от грязи, пыли, цементных растворов, масел, жиров, красок, растворителей, химикатов, влаги и пр.;
- защищать от солнечных лучей, посредством светонепроницаемой пленки, либо других непрозрачных материалов;
- во время проведения строительных работ не допускать длительного воздействия солнечных лучей;
- снимать упаковку непосредственно перед началом работ;
- соблюдать гигиенические требования (например: закрытие концов труб, защита фитингов, соблюдение нормы VDI 6023 – проектирование в соответствии с требованиями гигиены, монтаж и эксплуатация систем питьевого водоснабжения).

7 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Область применения	Отопительные трубопроводы на перекрытии
Конструкция	 <p>Эксцентричная, прямоугольная форма изоляции</p>
Ø труб	16 / 20
Теплопроводность	$\lambda = 0,040 \text{ В/(мК)}$
Материал	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена: - коэкструдированная с закрытыми порами; - с коэкструдированной, негигроскопичной пленкой из полиэтилена.
Свойства	Высокая эффективность ограничения теплоотдачи; - высокая прочность на перекрытии; - не требуется дополнительной прокладки выравнивающего слоя в соответствии с DIN 18560-2 (акт испытания по улучшению качества шаго-звукоизоляции); - легко встраивается в шаго-звукоизоляцию; - малая высота пола.

Примеры применения	Отопительные трубопроводы на перекрытии	
	Толщина теплоизоляции $S = 26$ мм	
	50%	
	6 мм Толщина теплоизоляции $S = 9$ мм	
	Нет требований	Использование возможно

Таб. 7-1 *Области применения труб с заводской теплоизоляцией.* 3 теплоизоляция/шаго-звукоизоляция 6 труба (16 или 20)
 1 стяжка 4 связующий слой 7 несущее перекрытие
 2 пленка 5 выравнивающий слой





Прокладка трубопроводов без теплоизоляции может привести к повреждению трубопроводов.

Необходимо всегда изолировать трубопроводы и соединительные элементы.

Изолирование труб REHAU, для которых не предусмотрена заводская изоляция, обеспечивается непосредственно на объекте.

Системы отопления и питьевого водоснабжения

Круглая теплоизоляция	В защитном трубопроводе
16/20	16/20
$\lambda = 0,040 \text{ В/(мК)}$	-
<p>Теплоизоляция из вспененного полиэтилена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коэкструдированная с закрытыми порами; - с коэкструдированной, негигроскопичной пленкой из полиэтилена. 	<p>Изготовлено из мягкого эластичного теплоизоляционного материала в соответствии с DIN 4109.</p> <ul style="list-style-type: none"> - материал полиэтилен; - термостойкость до +105 °С.
<p>Защита от образования конденсата и нагревания в соответствии с DIN 1988, часть 200;</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ограничения теплоотдачи; - универсально прокладывается в несущих полах, шахтах и углублениях стен. 	<p>Защита от образования конденсата в соответствии с DIN 1988, часть 200;</p> <ul style="list-style-type: none"> - при пересечении деформационных швов; - в качестве защиты в месте выхода трубы к распределительному коллектору;

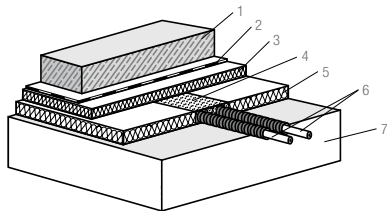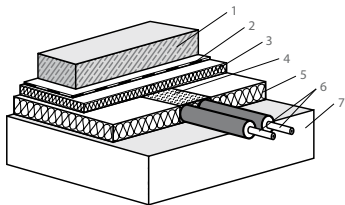

8 ГНУТЬЕ ТРУБ

8.1 Гнутье универсальных труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN Stabil Platinum

stabil platinum

stabil



Рис. 8-1 Согнутые универсальные
трубы RAUTITAN stabil

Универсальные трубы RAUTITAN stabil можно гнуть с помощью трубогиба или вручную.

Минимально допустимые радиусы изгиба трубы

При гнутье без оснастки минимально допустимый радиус изгиба равен пяти наружным диаметрам трубы;

- при гнутье с помощью пружинного трубогиба минимально допустимый радиус составляет три наружных диаметра трубы;
- соблюдение указанных минимальных радиусов строго обязательно;
- необходимо следить, чтобы при гнутье не было вмятин, складок и расплющивания, и чтобы внешний полиэтиленовый слой и защитный алюминиевый слой не повреждались.



При температуре работ ниже 0°C усилия изгиба труб будут больше, чем при положительной температуре воздуха.





Трубы	Универсальная труба RAUTITAN stabil / RAUTITAN Stabil Platinum		Универсальная труба RAUTITAN stabil / RAUTITAN Stabil Platinum	
	<div style="text-align: center;">   </div> гнутье с помощью трубогиба (90 °С) 3 x Ø		<div style="text-align: center;">   </div> гнутье вручную (90 °С) 5 x Ø	
Ø труб	радиус изгиба R [мм]	длина изгиба B [мм]	радиус изгиба R [мм]	длина изгиба B [мм]
16	48,6	76	81	127
20	60	94	100	157
25	75	118	125	196
32	96	151	160	251
40	120	188	200	314

Табл. 8-1 Минимально допустимые радиусы изгиба для универсальных труб RAUTITAN stabil

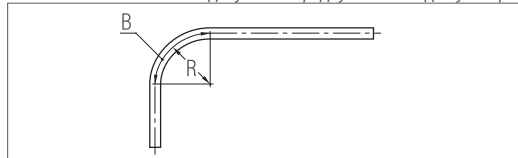


Рис. 8-2 Изгиб трубы RAUTITAN stabil

R = радиус изгиба

B = длина изгиба

8.2 Гнутье универсальных труб RAUTITAN flex, труб отопления RAUTITAN pink, водопроводных труб RAUTITAN his

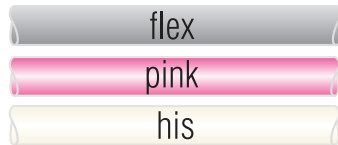


Рис. 8-3 Фиксаторы поворота (водоснабжение) (3-4 x \varnothing) – 90° или 45° для изгиба труб \varnothing 16-32



Рис. 8-4 Фиксаторы поворота (водоснабжение / отопление) (3-4 x \varnothing) – 90° или 45° для изгиба труб \varnothing 16-32



Рис. 8-5 Фиксаторы поворота (водоснабжение) (4 x \varnothing) – 90° и фиксаторы поворота (водоснабжение / отопление) (5 x \varnothing) – 90° для изгиба труб \varnothing 32



Гнутье универсальных труб RAUTITAN flex или труб отопления RAUTITAN pink в горячем состоянии может повредить кислородозащитный слой и привести к нарушению герметичности.

Для универсальных труб RAUTITAN flex, труб отопления RAUTITAN pink допускается только холодное гнутье.



Для \varnothing труб от 16 до 32 применение фиксаторов поворота необязательно. Однако фиксаторы поворота под 90° или 45° помогут сэкономить время и силы.

Для труб \varnothing от 40 до 63 рекомендуется использовать фиксаторы поворота.

Минимально допустимые радиусы изгиба

При гнутье вручную минимально допустимый радиус изгиба равен восьми наружным диаметрам трубы.
При гнутье с помощью фиксаторов поворота минимально допустимый радиус изгиба для труб водоснабжения составляет три наружных диаметра трубы, для труб отопления – пять наружных диаметров.
Минимально допустимый радиус изгиба отсчитывается от оси трубы.

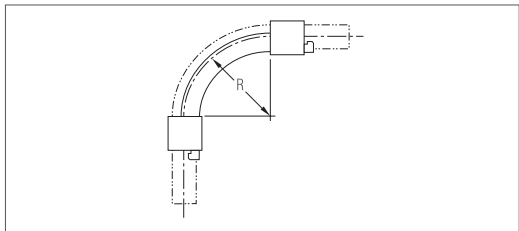


Рис. 8-6 Фиксаторы поворота (водоснабжение) – 90° и фиксаторы поворота (водоснабжение / отопление) (5 x Ø) – 90° для гнутья труб Ø 32

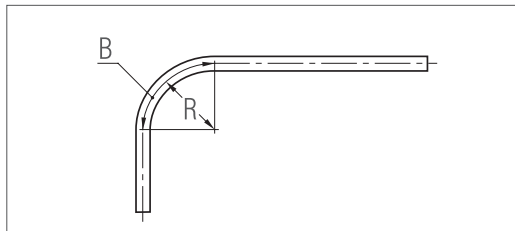


Рис. 8-7 Обозначение радиуса и длины изгиба
 R = радиус изгиба
 B = длина изгиба




Трубы	Выполнение поворотов с помощью фиксаторов поворота для водоснабжения 90°, 3-4 x Ø универсальные трубы RAUTITAN flex/ водопроводные трубы		Выполнение поворотов с помощью фиксаторов поворота для водоснабжения и отопления 90°, 5 x Ø универсальные трубы RAUTITAN flex/трубы отопления RAUTITAN pink водопроводные трубы RAUTITAN his		Гнутье вручную (90°) 8 x Ø	
						
Ø труб, мм	радиус изгиба R, мм	длина изгиба B, мм	радиус изгиба R, мм	длина изгиба B, мм	радиус изгиба R, мм	длина изгиба B, мм
16	48	75	80	126	128	201
20	60	94	100	157	160	251
25	75	118	125	196	200	314
32	112	176	160	251	256	402

Табл. 8-2 Минимально допустимые радиусы изгиба для труб PE-Xa

8.3 Гнутье труб отопления

RAUTHERM S 



Гнутье труб отопления RAUTHERM S в горячем состоянии может повредить кислородозащитный слой. Поэтому для труб отопления RAUTHERM S допускается только холодное гнутье.

Гнутье вручную (90°)	5 x Ø (при температуре прокладки > 0 °С)
Фиксаторы поворота (водоснабжение / отопление) 90°	5 x Ø

Табл. 8-3 Минимально допустимые радиусы изгиба для труб RAUTHERM S

8.4 Гнутье при нагреве труб для питьевого водоснабжения RAUTITAN HIS

Только для труб RAUTITAN his разрешается применять метод гнутья при нагреве труб при помощи монтажного фена (температурный режим < 500 °С, максимальная температура нагрева трубы 150 °С). Оптимальная температура для гнутья трубы около 135 °С, когда труба в области нагрева становится прозрачной. Избегать перегрева поверхности труб (признак перегрева: коричневое окрашивание трубы);

- производить нагрев только монтажным феном;
- прекратить нагрев трубы, когда место нагрева станет прозрачным;
- для сохранения прочности соединений необходимо нагревать исключительно трубу.

Минимальный радиус изгиба

При применении метода горячего гнутья наименьший допустимый радиус изгиба составляет 2,5 x d.




Рис. 8-8 Не нагревать трубу открытым пламенем

Выводы

1. Трубы для системы питьевого водоснабжения RAUTITAN his нагревать только монтажным феном.
2. Нагревать трубы, соблюдая технику безопасности при работе с монтажным феном.
3. Изгиб трубы фиксируется при остывании.
4. **Эффект «памяти формы»**
Изогнутую трубу можно еще раз нагреть. Труба примет свою первоначальную форму (эффект «памяти формы»)

9 ФИКСИРУЮЩИЙ ЖЕЛОБ

Преимущества использования фиксирующего желоба



Уменьшение температурных удлинений трубопровода;

- снижение осевой нагрузки;
- предохранение от провисания и боковых прогибов;
- повышение жесткости изгибов;
- увеличение расстояния между крепежными хомутами до 2 м независимо от диаметра трубы;
- аккуратный внешний вид в случае открытой прокладки труб;
- удобный монтаж;
- крепление непосредственно на трубу;
- отсутствие необходимости дополнительного крепления.

Принцип действия

Фиксирующий желоб охватывает трубу примерно на 60 % и благодаря своей форме не требует дальнейшего крепления. Плотный охват трубы и трение предотвращают прогибы и уменьшают температурные удлинения.

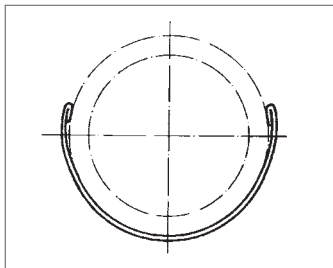


Рис. 9-1 Фиксирующий желоб в разрезе

Монтаж фиксирующего желоба

На угольники фиксирующий желоб или другой крепеж не монтируется.

Крепление к трубе

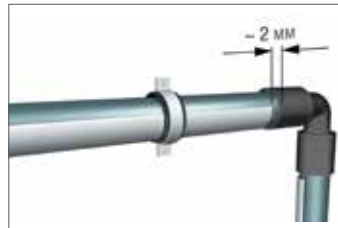


Рис.9-2 Фиксирующий желоб должен не доходить до подвижной гильзы на 2 мм

Фиксирующий желоб должен монтироваться по всей длине трубы, не доходя до подвижной гильзы на 2 мм, поскольку уменьшение температурных удлинений возможно лишь в этом случае.

Расстояния между хомутами

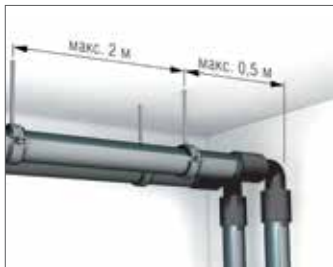


Рис. 9-3 Максимальное расстояние между хомутами

Максимальное расстояние между хомутами в случае использования фиксирующего желоба составляет 2 м для любых \varnothing труб. Расстояние от конца трубы или точки изменения направления до первого хомута не должно превышать 0,5 м.

Монтаж поверх фитингов

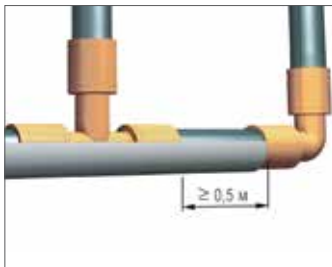


Рис. 9-4 Прокладка фиксирующего желоба поверх тройников

Фитинги с подвижной гильзой из латуни диаметров 50 и 63 могут быть заключены в фиксирующий желоб, если он перекрывает их по длине, не менее чем на 0,5 м. Этот вариант монтажа не требует обрезки фиксирующего желоба перед фитингом.

В случае использования подвижных гильз RAUTITAN PX прокладка по ним фиксирующего желоба невозможна.

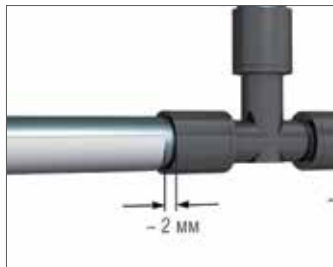


Рис. 9-5 Фиксирующий желоб недопустимо прокладывать поверх подвижных гильз RAUTITAN PX

Монтаж фиксирующего желоба

Уменьшение силы захвата фиксирующего желоба может вызвать сильные температурные удлинения трубы. Монтаж желобов, перекрывающих фитинги, может привести к повреждению трубы и фасонных частей.

Для монтажа фиксирующего желоба на трубопровод необходимо выполнить следующий порядок действий.

1. Отпилить фиксирующий желоб ножовкой.

Придерживать трубу рукой нужно на безопасном расстоянии от режущей части инструмента.

- отпиливание фиксирующего желоба производится со стороны закругления, чтобы не повредить кромку.

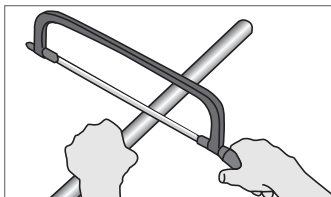


Рис. 9-6 Отпиливание

2. Если желоб при отпиливании выгнулся вовнутрь или наружу, вернуть его в первоначальное положение.

3. Зачистить торец желоба.

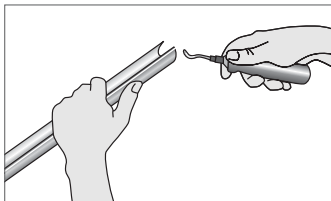


Рис. 9-7 Зачистка концов

4. Надеть фиксирующий желоб на трубу.

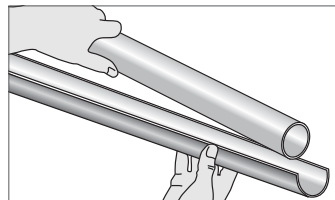


Рис. 9-8 Надевание на трубу

5. Зафиксировать стыки обрезками желоба.

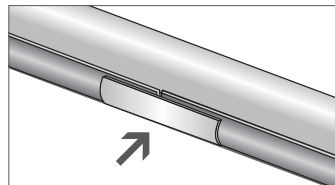


Рис. 9-9 Фиксация стыков

Для фиксации трубы используются также короткие обрезки фиксирующего желоба.

10 КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Хомуты для крепления труб

Разрешается использовать только хомуты, удовлетворяющие следующим требованиям:

- пригодность для полимерных труб;
- шумопоглощающий материал;
- подходящие по размеру (в процессе монтажа хомут должен свободно скользить по трубе, не давать ей выпасть);
- высокая надежность.

Расстояние между хомутами

Расстояние между хомутами для монтажа с фиксирующим желобом или без него выбираются в соответствии с контрольными значениями (см. табл.10-1).



При монтаже труб REHAU из PE-Xa без фиксирующего желоба можно столкнуться с провисанием трубопровода.

Монтаж неподвижных опор

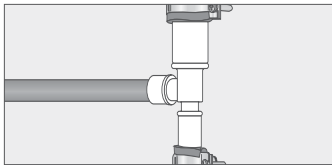


Рис. 10-1 Формирование неподвижных опор



Необходимо соблюдать указания изготовителя хомутов;

- требуемые значения по монтажу хомутов (см. табл.14-1) могут корректироваться в соответствии с монтажной ситуацией, но в соответствии с требованиями изготовителя;
- с помощью неподвижных опор можно влиять на температурные удлинения в заданном направлении;
- слишком длинные трубы могут быть

поделены неподвижными опорами на отдельные отрезки;

- неподвижные опоры могут располагаться на угольниках, тройниках, проходных муфтах, в этих случаях хомуты крепятся непосредственно перед каждой подвижной гильзой.



Не допускается установка хомутов на подвижные гильзы.


Открытая прокладка

При открытой прокладке трубопровода и большой его протяженности без изменения направления рекомендуется использование фиксирующего желоба.














При монтаже без фиксирующего желоба неподвижные опоры располагаются с шагом 6 м;

- необходимо учитывать возможность линейного удлинения трубопровода.

Тип трубы	Ø трубы [мм]	l = максимальное расстояние между хомутами (м)	
-----------	--------------	--	--



без фиксирующего желоба | с фиксирующим желобом

Универсальная RAUTITAN Stabil Platinum 	16	1	–
	20	1,25	–
Универсальная RAUTITAN stabil 	25	1,5	–
	32	1,75	–
	40	2	–
Универсальная труба RAUTITAN flex 	16/17	1	2
	20	1	2
Труба отопления RAUTITAN pink 	25	1,2	2
	32	1,4	2
Водопроводная труба RAUTITAN his 	40	1,5	2
	50	1,5	2
Труба для напольного отопления RAUTHERM S 	63	1,5	2
			

11 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УДЛИНЕНИЯ

Основные положения

В соответствии с законами физики материал труб расширяется при нагревании и сужается при охлаждении.

Это явление, не зависящее от материала, из которого сделаны трубы, нужно учитывать при прокладке водопроводных и отопительных коммуникаций. Сказанное относится и к системам RAUTITAN.

Температурные удлинения возникают преимущественно из-за изменений температур монтажа, эксплуатации и окружающей среды. Во время монтажа необходимо предусмотреть достаточную степень свободы трубопровода, а также определенные допуски на увеличение длины. Дополнительные колена, например, Г-образные или П-образные компенсаторы, необходимы большей частью при сильных температурных удлинениях труб.

Расчет температурных удлинений трубопровода

Температурные удлинения рассчитываются по следующей формуле:

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T, \text{ где}$$

ΔL = температурное удлинение в мм;

α = коэффициент температурного удлинения в мм/м · К;

L = длина трубы в м;

ΔT = разность температур монтажа и эксплуатации в К.






Коэффициент температурного удлинения определяется в соответствии с используемым типом трубы с учетом возможной дополнительной установки фиксирующего желоба.

Определение длины трубы L

Длина трубы L рассчитывается исходя из предусмотренной заказчиком длины трубопровода. Она может быть разбита на части путем установки неподвижных опор или дополнительных хомутов.

Определение разности температур ΔT

При определении разности температур ΔT учитывается температура, при которой выполняется монтаж и максимальная рабочая температура эксплуатации.

Тип трубы		Ø трубы	Коэффициент температурного удлинения α [мм/м • К]	Константа материала C
Формулы			$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$	$L_{DS} = C \cdot \sqrt{d_a \cdot \Delta L}$
Универсальная труба RAUTITAN stabil		16-40	0,026	33
Универсальная труба RAUTITAN stabil		16-40	0,026	33
Универсальная труба RAUTITAN flex,pink,his		16-63 без фиксирующего желоба	0,15	12
Универсальная труба RAUTITAN flex,pink,his		16-40 с фиксирующим желобом	0,04	12
Труба для напольного отопления RAUTHERM S		10-32 без фиксирующего желоба	0,15	12

Компенсаторы температурных удлинений труб

Температурные удлинения трубы можно компенсировать установкой компенсаторов. В особенности это актуально для труб из REHAU из PE-Xa в силу эластичности материала.



Фиксирующие желоба на компенсаторы не устанавливаются, чтобы не нарушить изгиб трубы.

Расчет длины плеча компенсатора для универсальной трубы RAUTITAN Stabil Platinum

stabil platinum

Расчет длины плеча компенсатора для универсальной трубы RAUTITAN stabil

stabil

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

$$\Delta L = 0,026 \text{ мм/м}\cdot\text{К} \cdot 7\text{м} \cdot 50\text{К}$$

$$\Delta L = 9,1 \text{ мм}$$

$$L_{bs} = C \cdot \sqrt{d_a \cdot \Delta L}$$

$$L_{bs} = 498 \text{ мм}$$

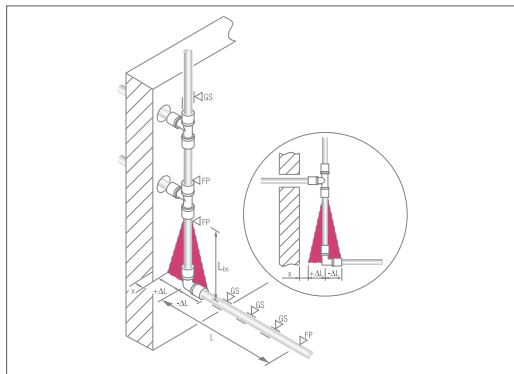


Рис. 11-1 Компенсатор

L_{bs} длина плеча компенсатора

x минимальное расстояние от стены

ΔL температурное удлинение

FP неподвижная опора

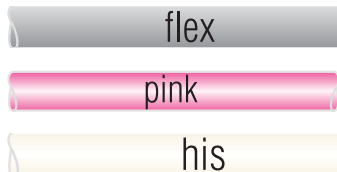
L длина трубы

GS скользящий хомут

Расчет длины плеча компенсатора

Минимальная длина плеча компенсатора (BS) рассчитывается по следующей формуле:

Расчет длины плеча компенсаторов для труб из REHAU из PE-Ха, смонтированных с фиксирующим желобом



$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

$$\Delta L = 0,04 \text{ мм/м}\cdot\text{К} \cdot 7\text{м} \cdot 50 \text{ К}$$

$$\Delta L = 14 \text{ мм}$$

$$L_{bs} = C \cdot \sqrt{d_a \cdot \Delta L}$$

$$L_{bs} = 12 \cdot \sqrt{(25 \text{ мм} \cdot 14 \text{ мм})}$$

$$L_{bs} = 224 \text{ мм}$$

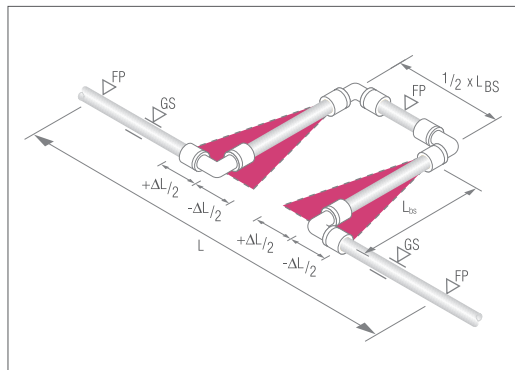



Рис. 11-2 П-образный компенсатор
 L_{bs} длина плеча компенсатора
 ΔL температурное удлинение
 L длина трубы
 FP неподвижная опора
 GS скользящий хомут
 d_a наружный диаметр трубы, мм
 C константа материала трубы.

РАСЧЕТНЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ПЛЕЧА КОМПЕНСАТОРА

Универсальные трубы RAUTITAN stabil / RAUTITAN Stabil Platinum Ø16-40

stabil platinum

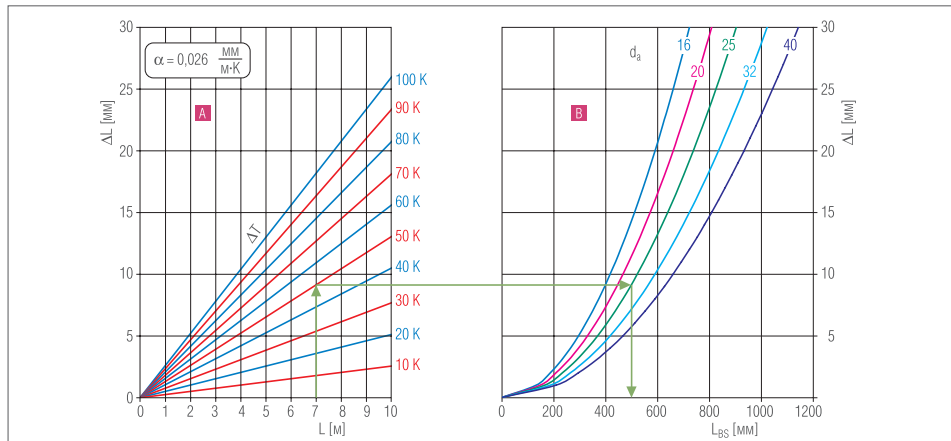stabil




A температурные удлинения
B определение длины плеча компенсатора

ΔL температурное удлинение
 L длина трубы
 L_{BS} длина плеча компенсатора

ΔT разница температур
 d_a наружный диаметр трубы

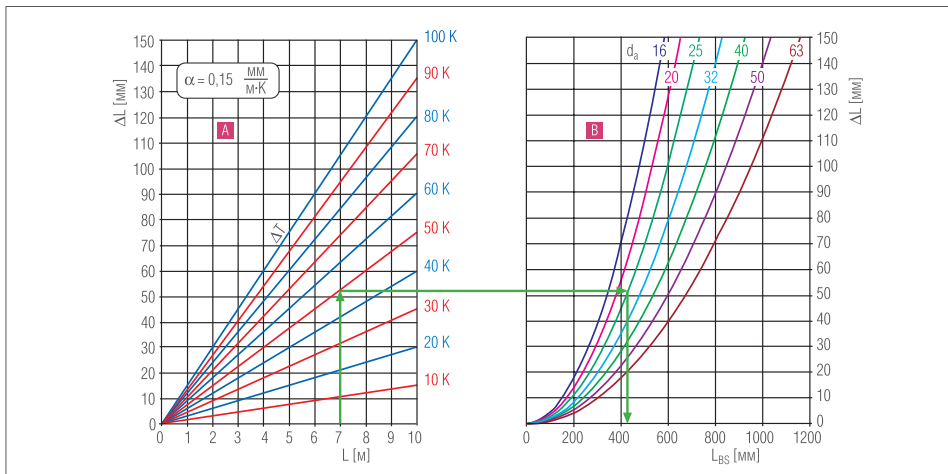Трубы REHAU из PE-Xa, Ø 16-63, без фиксирующего желоба



- A** температурные удлинения
- B** определение длины плеча компенсатора

- ΔL температурное удлинение
- L длина трубы
- L_{BS} длина плеча компенсатора

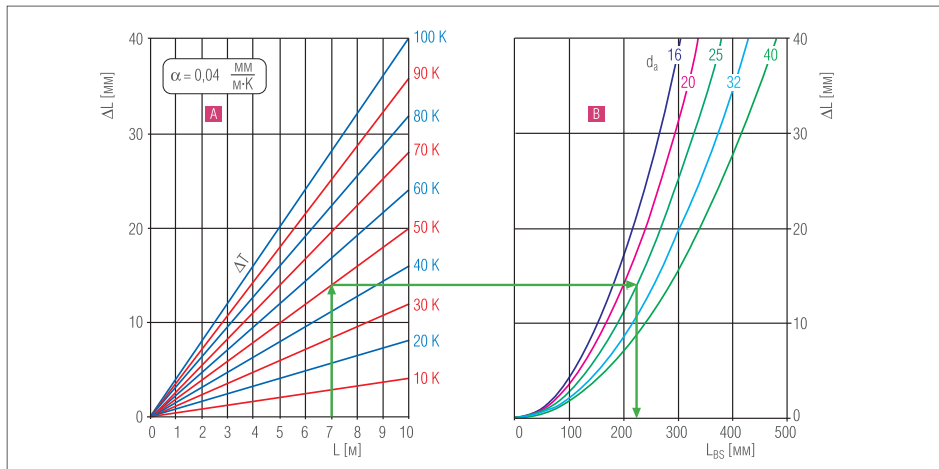
- ΔT разницa температур
- d_a наружный диаметр трубы

Трубы REHAU из PE-Xa, \varnothing 16-40, с фиксирующим желобом

flex

pink

his



A температурные удлинения
B определение длины плеча компенсатора

ΔL температурное удлинение
 L длина трубы
 L_{BS} длина плеча компенсатора

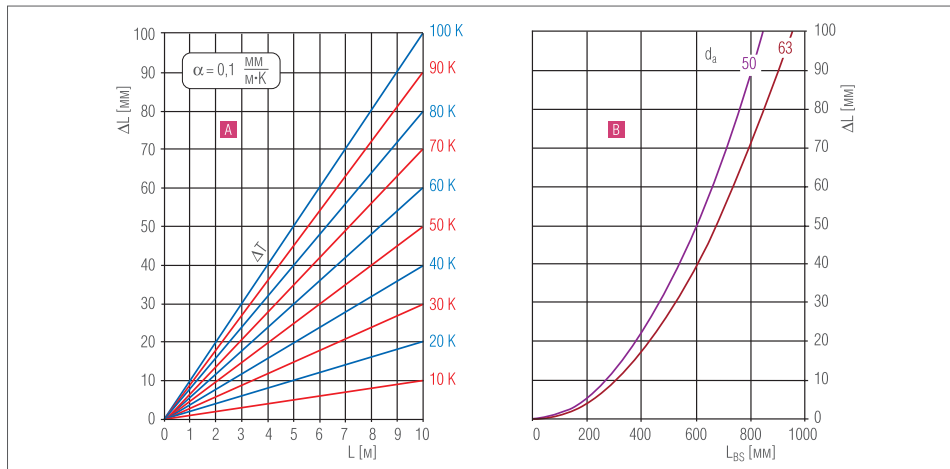
ΔT разница температур
 d_a наружный диаметр трубы

Трубы RENAУ из PE-Xa, \varnothing 50 и 63, без фиксирующего желоба

flex

pink

his



A температурные удлинения
B определение длины плеча компенсатора

ΔL температурное удлинение
 L длина трубы
 L_{BS} длина плеча компенсатора

ΔT разница температур
 d_a наружный диаметр трубы

12 ЗАЩИТА ОТ ШУМА

Предупредительные мероприятия по уменьшению шума

При проектировании необходимо:

- избегать расположения изолируемых помещений рядом с помещениями с санитарно-техническим узлом;
- выбирать удачное с точки зрения звукоизоляции расположение санитарно-технического оборудования, арматуры и трубопроводов;
- применять универсальные трубы RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления (звукоизолирующие свойства);
- снижать давление в трубопроводе;
- учитывать скорость потока;
- правильно выбирать крепления труб и арматуры;
- использовать арматуру с низким уровнем шума;
- избегать «акустических мостиков», по которым передается структурный шум;

- избегать прямого контакта соединительных компонентов и труб с корпусом здания;
- выполнить изоляцию всех трубопроводов;
- использовать мягкие и эластичные изоляционные материалы (например, предварительно изолированные трубы с изоляционным материалом из вспененного полиэтилена с замкнутыми порами);
- использовать хомуты для труб с шумоизолирующими прокладками;
- использовать изоляционные кожухи.



Рис. 19-1

Изоляционный кожух для настенного угольника и изоляционный кожух с внутренней резьбой 1/2 для проточного настенного угольника



- Высокие звукоизолирующие свойства материала труб REHAU из PE-Xa;
- звукопоглощение настенных угольников благодаря применению звукоизоляционных кожухов длинных/коротких;
- звукоизоляция тройников посредством звукоизоляционных кожухов;
- изоляция труб заводом - изготовителем;
- при эксцентричной звукоизоляции не требуется прокладки дополнительного выравнивающего слоя согласно нормам DIN 18560-2 (акт испытания по улучшению качества шаго-звукоизоляции).

13 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА





Противопожарная манжета REHAU может применяться со всеми трубами. При применении данной противопожарной манжеты все проходы трубопроводов через строительные конструкции приобретают предел огнестойкости 90 минут (R90 согласно DIN 4102, ч. 11).

Противопожарная манжета REHAU применима как в легких, так и в массивных стенах (толщиной > 100 мм) и перекрытиях (толщиной > 150 мм).

Перед началом монтажа следует проверить соответствует ли расстояние между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью проема в строительной конструкции минимально допустимому значению из приведенной рядом таблицы (рис. ①).

При необходимости следует удалить посторонние предметы и крупный мусор из зазора между трубой и строительной конструкцией. В месте установки противопожарной манжеты на трубопроводе не должно быть фиксирующего желоба.

Полускорлупы противопожарной манжеты REHAU, соответствующей диаметру трубопровода должны устанавливаться в месте его прохода через стену/перекрытие таким образом (рис. ②), чтобы они выступали с обеих сторон строительной конструкции на одинаковое расстояние (рис. ③) или находились строго по середине проема (рис. ④). Изменение формы противопожарной манжеты с целью ее подгонки под монтажный проем не допускается.



С помощью прилагаемых монтажных ремешков полускорлупы фиксируются на трубопроводе (рис. ⑤).

В завершение зазор между противопожарной манжетой и стеной/перекрытием заделывается негорючим затвердевающим материалом на всю толщину (стены или перекрытия). Для этого пригодны обычные строительные растворы или гипс (рис. ⑥).

По завершении монтажа в прилагаемую этикетку следует вписать долговечными чернилами дату монтажа манжеты и название монтажной фирмы. Эта этикетка должна быть наклеена рядом с заполнением проема на стене или на перекрытии (рис. ⑦).






ВНИМАНИЕ: Данное руководство по монтажу носит рекомендательный характер. При монтаже противопожарных манжет следует учитывать сертификат № Z-19.17-1210 Немецкого института строительной техники в Берлине.

При использовании трубы RAUTITAN Stabil

Трубопровод при проходе через ограждающую конструкцию огнестойкостью 90 минут должен быть изолирован на длине не менее 4-х метров изоляцией с точкой плавления более 1000°C (это, как правило, базальтовая вата). Причем минимальная длина изоляции не менее 1 м с каждой стороны.

диаметр трубопровода (мм)	минимальное расстояние от трубы до стены/перекрытия (мм)
16/17	5
20	35
25	40
32	40
40	40
50	50
63	60

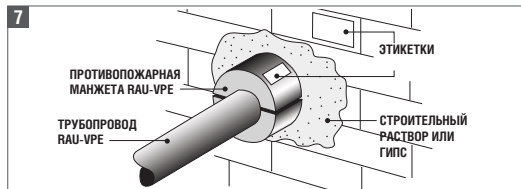При меньшем расстоянии проем следует расширить.



14 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Соединительные элементы RAUTITAN для отопления



Рис. 14-1 Трубы RAUTITAN для отопления












В дополнение к настоящему разделу следует принимать во внимание указания, данные в главе «Компоненты системы, трубы и соединения» Технической информации.



Фитинги системы RAUTITAN, которые могут применяться исключительно в системах радиаторного отопления, маркируются розовым кружком или на упаковке указывается, что это фитинги для радиаторной разводки (например, Г- и Т-образные присоединительные трубки, крестовины).

Соединительные элементы RAUTITAN для радиаторного отопления

Ø	Трубы			Фитинги	Надвижные гильзы
16	 Универсальная труба RAUTITAN Stabil Platinum  Универсальная труба RAUTITAN stabil	 Универсальная труба RAUTITAN flex	 Труба для отопления RAUTITAN pink	 RAUTITAN PX	 RAUTITAN PX
20				 RAUTITAN RX  RAUTITAN SX	
25					
32					
40	—	—	—	 RAUTITAN MX	
50					
63					

Соединительные элементы RAUTITAN для радиаторного отопления и плинтусной разводки

16	 Универсальная труба RAUTITAN stabil	 Комплект фитингов SL	
20			

Непроницаемость для кислорода

Универсальные трубы RAUTITAN stabil являются кислородонепроницаемыми за счет использования слоя алюминия;

- универсальные трубы RAUTITAN flex и трубы для отопления RAUTITAN pink изготовлены из RAU-PE-Xa с кислородонепроницаемым защитным покрытием и соответствуют требованиям DIN 4726.

Нормы и предписания

DIN CERTCO

Регистрация в DIN CERTCO подтверждает пригодность труб из RAU-PE-Xa для тепловых коммуникаций согласно DIN 4726/DIN EN ISO 15875 и ГОСТ 52134-2003 – класс применения 5, и требуемую для этого защищенность от кислородной диффузии:

- универсальных труб RAUTITAN flex;
- труб для отопления RAUTITAN pink.

Техника соединений с помощью подвижных гильз сохраняет герметичность в течение длительного срока, соответствует DIN 1988 и рабочему стандарту DVGW W534, зарегистрирована в DVGW;

- используется для укладки под штукатурку или в бесшовный пол без смотровых лючков или аналогичного оборудования согласно DIN 18380 (VOB/C).

Не допускается замена соединительных элементов RAUTITAN на соединительные элементы для панельного отопления/охлаждения;



- для тепловых коммуникаций следует использовать только соединительные элементы системы RAUTITAN;
- необходимо соблюдать требования к размерам соединительных элементов;
- возможное сочетание соединительных элементов друг с другом указано в действующем прайс-листе.

Таблицы для определения потерь давления



Таблицы для определения потерь давления в радиаторной разводке находятся в приложении к данной технической информации или их можно скачать с сайта www.rehau.ru



Использование ингибиторов, антифризов и других подобных добавок к теплоносителю может привести к повреждению трубопровода. Для применения указанных средств требуется получить разрешение их производителя и отдела эксплуатации REHAU.

Рекомендуем обращаться по данному вопросу в бюро продаж REHAU.

Таблицы для определения потерь давления



Таблицы для определения потерь давления в радиаторной разводке находятся в приложении к данной технической информации или их можно скачать с сайта www.rehau.ru

Требования к воде для отопления

Свойства воды для отопления должны соответствовать указанным в VDI 2035.



Использование ингибиторов, антифризов и других подобных добавок к теплоносителю может привести к повреждению трубопровода.

Для применения указанных средств требуется получить разрешение

их производителя и отдела эксплуатации REHAU.

Рекомендуем обращаться по данному вопросу в бюро продаж REHAU.

Требования к устройствам водяного отопления

«Системы отопления зданий», DIN EN 12828, СНиП 41-01-2003.

- DIN EN 14336 «Отопление зданий — установка и демонтаж водяных систем отопления»

Система солнечного отопления и водоснабжения

Прокладка труб системы RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления между баком-аккумулятором и солнечными коллекторами (первичный контур) не допускается ввиду возможных высоких температур.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Температура прямого и обратного потока

Согласно своду правил для теплотехники, а также СНиП 41-01-2003 температура подачи не должна превышать 95°C, а в обратной магистрали 70°C.

Из-за разницы температур включения и выключения в термостатах, потерь тепла в трубопроводных сетях и снижения температуры в нагревательных контурах в целях энергосбережения максимальная температура на практике составляет около 90°C. В таблицах параметров продукции многих известных производителей отопительного оборудования это обстоятельство учитывается.



В системах радиаторной разводки с подключением радиаторов из плинтуса максимальная температура теплоносителя должна быть не более 70°C.

Температурный график для систем отопления

Отопительные системы редко эксплуатируются при неизменной температуре в течение всего срока службы оборудования. В нормативе ГОСТ 52134-2003 («Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления») дается расчет различных вариантов эксплуатационных параметров, например, для летней/зимней эксплуатации. Изначальный срок службы оборудования в этом нормативе разделен на несколько периодов с различной температурой эксплуатации.

Следует принять во внимание следующие практические условия:

- летняя и зимняя эксплуатация;
- различные температурные режимы в отопительный период;
- срок службы: 50 лет.

Ниже приведено распределение эксплуатационных периодов с различными температурами на весь срок службы в 50 лет на примере высоко-температурной системы радиаторного отопления (ГОСТ 52134-2003, класс 5).

Температура [°C]	Давление [бар]	Срок службы [лет]
20	10	14
60	10	25
80	10	10
95	10	1
Итого		50 лет

Табл. 9-1 Комбинация температуры-давления за 50 лет (летняя/зимняя эксплуатация)

Отсюда можно вывести следующие максимальные цифры для различных эксплуатационных режимов в летнее/зимнее время:

- максимальная температура эксплуатации: 95°C;
- кратковременная аварийная температура: 100°C (100 часов за 50 лет);
- максимальное эксплуатационное давление: 8 бар;
- срок службы: 50 лет.

Типичной областью применения температурного графика являются системы радиаторного отопления.

Постоянный режим работы систем отопления

При постоянном режиме без деления на летний и зимний периоды нельзя превышать следующие параметры:

Температура в постоянном режиме	максимум 70 °C
Давление в постоянном режиме	максимум 10 бар
Срок службы	50 лет

Табл. 9–2 Параметры системы при постоянном режиме работы

9.4 Режим максимальной нагрузки

В режиме потребления, не рассчитанном на полный срок службы в 50 лет, трубы от RENAУ могут работать с максимальными значениями температур и давления.

Труба	температура [°C]	давление [бар]	срок службы [лет]
stabil platinum Универсальная труба RAUTITAN stabil	95	10	5
stabil Универсальная труба RAUTITAN stabil	95	10	5
flex Универсальная труба RAUTITAN flex	95	10	10
pink Труба для отопления RAUTITAN pink	95	10	10

Табл. 9–3 Комбинация температуры–давления для режима максимальной нагрузки

14.1 Методы разводки системы отопления с использованием труб RAUTITAN.



14.1-1 Однотрубная горизонтальная схема

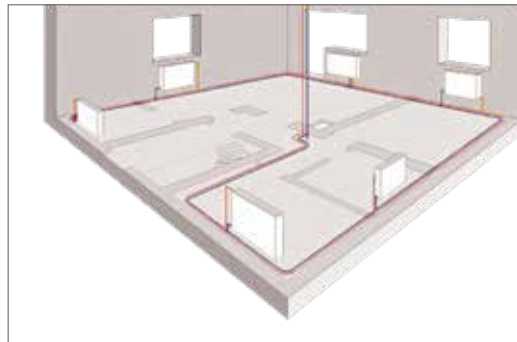


Рис. 14.1-2 2-х трубная горизонтальная тупиковая система



Рис. 14.1-3 2-х трубная горизонтальная попутная

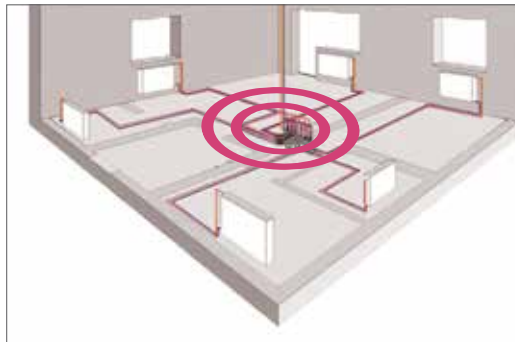


Рис. 14.1-4 2-х трубная коллекторная система

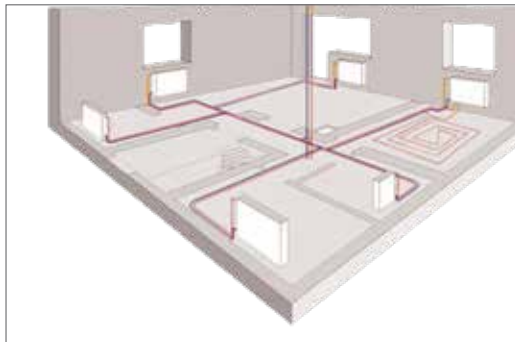


Рис. 14.1-5 2-х трубная система с наименьшей длиной труб

14.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Непосредственное подключение к отопительному прибору трубами RAUTITAN		
	Комплект резьбозажимных соединений для труб RAUTITAN stabil	Резьбозажимные соединения для труб RAUTITAN flex / pink
Присоединение из Труба RAUTITAN	Пола / стены Универсальная труба RRAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum Ø16: 16,2 x 2,6 - G ¾" Номер артикула 12664521001 Ø20: 20 x 2,9 - G ¾" Номер артикула 12664621001	Пола / стены Универсальная труба RAUTITAN flex Отопительная труба RAUTITAN pink Ø16: 16 x 2,2 - G ¾" Номер артикула 12663521001 Ø20: 20 x 2,8 - G ¾" Номер артикула 12663621001
	Калибровка с помощью ножниц для резки труб RAUTITAN 16/20 (зеленого цвета)	 Строго обязательно
Резьбозажимное соединение	2 штуки в наборе 	1 штука 

Таб. 14-2 Обзор монтажных рекомендаций для непосредственного подключения труб RAUTITAN к отопительным приборам







ВНИМАНИЕ

Резьбозажимные соединения не должны размещаться под штукатуркой или в недоступных местах.

Присоединительные трубки для подключения к отопительным приборам

	Г-образные присоединительные трубки			Т-образные присоединительные трубки RAUTITAN для отопительных приборов
	Г-образные присоединительные трубки RAUTITAN для отопительных приборов	Комплект Г-образных присоединительных трубок RAUTITAN для отопительных приборов	Комплект Г-образных присоединительных трубок RAUTITAN CuMs для отопительных приборов	
Подключение из	Пола/стены	Пола	Пола	Пола
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Медь/латунь	Нержавеющая сталь
Развальцовка присоединительной трубки с помощью расширительной насадки 15 x 1,0 RO	 Строго обязательно	 Строго обязательно	 Строго обязательно	 Строго обязательно

Присоединительные трубы для подключения к отопительным приборам

	Г-образные присоединительные трубы			
Фиксация	Рекомендуется использование фиксирующих уголков	Рекомендуется использование фиксирующих уголков	 Строго обязательно использование фиксирующих уголков	Производится при необходимости по месту
Для труб диаметром	16 и 20	16 и 20	16	16,20,25
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Медь/латунь	Нержавеющая сталь
Длина трубки	250, 500, 1000 мм 	250 мм 	250 мм 	250, 500, 1000 мм 
Резьбозажимное соединение	Комплект резьбозажимных соединений G ³ / ₄ " - 15 мм 			

Таб. 14-1 Обзор рекомендаций по монтажу присоединительных трубок

14.3 Подключение к отопительным приборам из пола

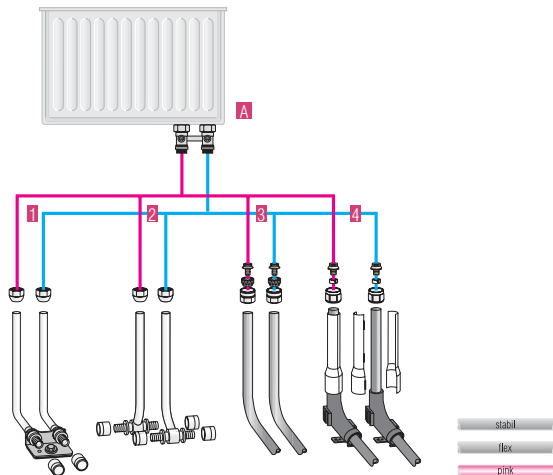



Рис. 14.3-1 Общий вид подключений к отопительным приборам из пола

A

прямой блок шаровых кранов

Подключение к отопительным приборам из пола через прямой блок шаровых кранов

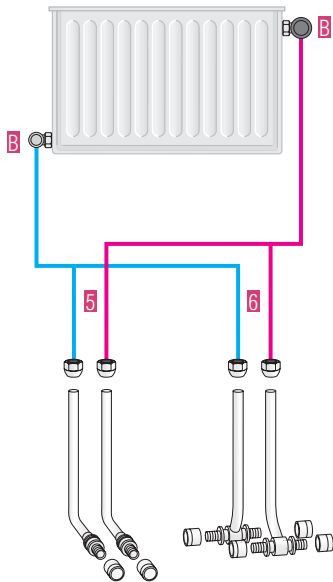- 1** Комплект Г-образных трубок RAUTITAN для подключения к отопительным приборам из нержавеющей стали или из меди.
- 2** Комплект Т-образных трубок RAUTITAN для подключения к отопительным приборам
- 3** Непосредственное подключение с помощью универсальных труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum
- 4** Непосредственное подключение с помощью универсальных труб RAUTITAN flex или труба для отопления RAUTITAN pink



Подключение к отопительным приборам из пола через запорно-регулирующую арматуру

- 5** Комплект Г-образных присоединительных трубок RAUTITAN для подключения к отопительным приборам
- 6** Комплект Т-образных присоединительных трубок RAUTITAN для подключения к отопительным приборам

B

стандартный вентиль для радиатора с боковой подводкой

Комплект Г-образных соединительных трубок RAUTITAN из нержавеющей стали для подключения к отопительным приборам из пола через прямой блок шаровых кранов

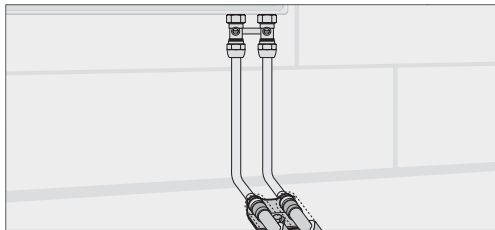


Рис. 14.3-2 Подключение отопительного прибора из пола через прямой блок шаровых кранов трубками из стали

Комплект Г-образных соединительных трубок RAUTITAN из меди для подключения к отопительным приборам из пола через прямой блок шаровых кранов

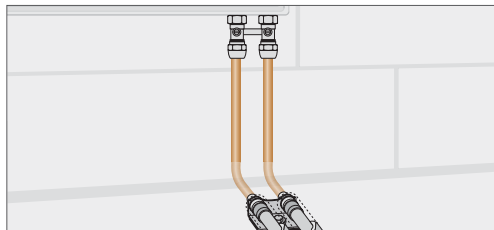


Рис. 14.3-3 Комплект Г-образных соединительных трубок из меди







Количество		Наименование артикула	Номер артикула
	1	1 Прямой блок шаровых кранов с ниппелем G 1/2" x G 3/4"	12407271001
	1	1 Комплект резьбозажимных соединений G 3/4" -15	12406011001
	1a	1 Комплект Г-образных присоединительных трубок из нержавеющей стали для подключения к отопительным приборам RAUTITAN, включая фиксирующий уголок, 16/250	12663721001
	или	1 Комплект Г-образных присоединительных трубок из нержавеющей стали для подключения к отопительным приборам RAUTITAN, включая фиксирующий уголок, 20/250	12663921001
	1b	1 Комплект Г-образных присоединительных трубок из меди для подключения к отопительным приборам RAUTITAN, включая фиксирующий уголок, 16/250	12664121001
	1	1 Двойная декоративная накладка для оформления выхода присоединительных трубок из пола или из стены, разъемная, расстояние между осями отверстий 50 мм. Цвет: белый RAL 9010, Ø 15	12686741001
	1	2 Надвижная гильза 16 RAUTITAN PX	11600011001
	или	2 Надвижная гильза 20 RAUTITAN PX	11600021001

Табл. 14.3-1 Компоненты для подключения отопительного прибора из пола при помощи Г-образных элементов RAUTITAN

**Комплект Т-образных элементов RAUTITAN
для подключения к отопительным приборам
с блоком шаровых кранов**

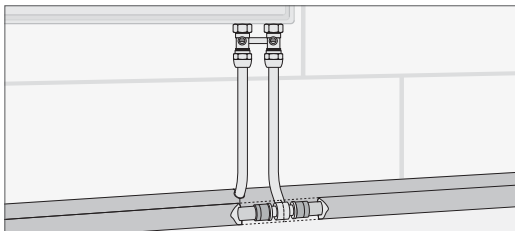


Рис. 14.3-4 Подключение отопительного прибора из пола при помощи Т-образных элементов RAUTITAN



Рис. 14.3-5 Т-образная трубка для подключения к отопительным приборам



В соответствии с директивой строительного союза (БЕВ-Германия) трубы, кабели и кабельные каналы на несущих перекрытиях, указания по настилке полов, часть «бесшовные покрытия» минимальное расстояние трубопровода от стены должно составлять 200 мм. При прокладке радиаторных разводок с помощью Т-образных присоединительных трубок RAUTITAN для подключения к отопительным приборам это расстояние получается меньше. В этом случае рекомендуется получить письменное согласие заказчика до начала работ.






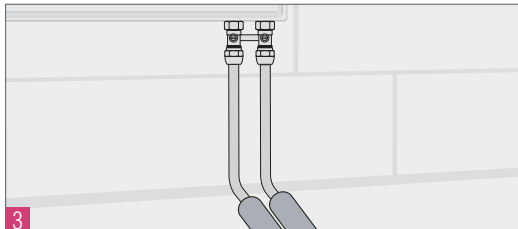
	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
	1	Прямой блок шаровых кранов с ниппелем G 1/2" x G 3/4"	12407271001
	1	Комплект резьбозажимных соединений G 3/4" -15	12406011001
	2	T-образная трубка для подключения к отопительным приборам трубой RAUTITAN Ø16	12662821001
		длина трубки: 250 мм	12408511001
		длина трубки: 500 мм	12662921001
	или 2	T-образная трубка для подключения к отопительным приборам трубой RAUTITAN Ø20	12663021001
		длина трубки: 250 мм	12408611001
		длина трубки: 500 мм	12663121001
		T-образная трубка для подключения к отопительным приборам трубой RAUTITAN Ø25	11040391001
		Длина трубки: 250	
	1	Двойная декоративная накладка для оформления выхода присоединительных трубок из пола или из стены, разъёмная, расстояние между осями отверстий 50 мм. Цвет: белый RAL 9010, Ø 15	12686741001
	4	Надвижная гильза 16 RAUTITAN PX	11600011001
	или 4	Надвижная гильза 20 RAUTITAN PX	11600021001
		Надвижная гильза 25 RAUTITAN PX	11600031001


Табл. 14.3-2 Компоненты для подключения отопительного прибора из пола при помощи T-образных элементов RAUTITAN

Непосредственное присоединение универсальной трубой RAUTITAN stabil к отопительным приборам с блоком шаровых кранов



14.3-6 Подключение отопительного прибора при помощи универсальной трубы RAUTITAN stabil с блоком шаровых кранов

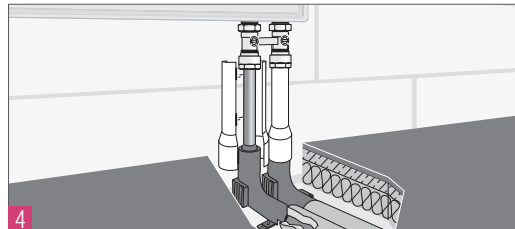Непосредственное присоединение трубами RAUTITAN flex /pink к отопительным приборам с блоком шаровых кранов с использованием присоединительного комплекта



14.3-8 Присоединение отопительного прибора с использованием присоединительного комплекта



14.3-7 Прямой блок шаровых кранов с ниппелем G 1/2 " x G 3/4



14.3-9 Присоединительный комплект





	Количество	Наименование артикула	Номер артикула	
	3	1	Прямой блок шаровых кранов с ниппелем G 1/2" x G 3/4"	12407271001
	4	1	Набор резьбозажимных соединений для труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum 16,2 x 2,6 мм	12664521001
	или	1	Набор резьбозажимных соединений для труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum 20 x 2,9 мм	12664621001
	3	1	Двойная декоративная накладка для оформления выхода присоединительных трубок из пола или из стены, разъемная, расстояние между осями отверстий 50 мм. Цвет: белый RAL 9010, Ø 15	12686741001
	4	2	Комплект резьбозажимных соединений с разрезным обжимным кольцом RAUTITAN flex / pink 16 x 2,2 мм	12663521001
	4	1	Комплект для подключения отопительного прибора	12658791001

Табл. 14.3-3 Элементы для присоединения отопительного прибора с использованием присоединительного комплекта

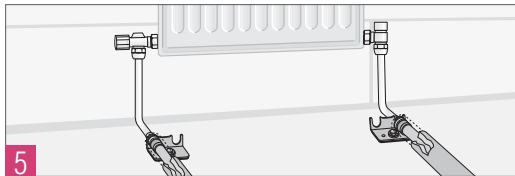Комплект Г-образных присоединительных трубок RENAU RAUTITAN для разностороннего подключения к отопительным приборам через запорно-регулировочную арматуру



14.3-10 Подключение отопительного прибора при помощи Г-образных присоединительных трубок

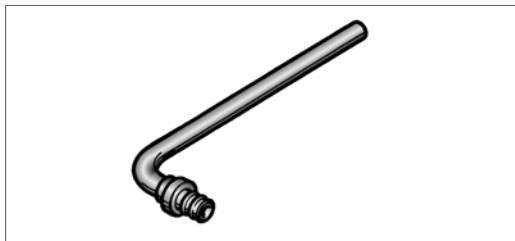


Рис. 14.3-11 Г-образная присоединительная трубка RAUTITAN

Комплект Т-образных присоединительных трубок RAUTITAN для разностороннего подключения к отопительным приборам через запорно-регулировочную арматуру

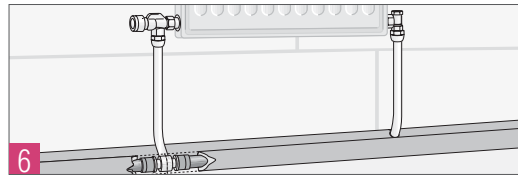











Рис. 14.3-12 Подключение отопительного прибора при помощи Т-образных присоединительных трубок RAUTITAN для разностороннего присоединения



Рис. 14.3-13 Г-образная присоединительная трубка RAUTITAN

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула																										
	5	1 Комплект nipples G 1/2" x G 3/4"	12407111001																										
	6				5	1 Комплект резьбозажимных соединений G 3/4" - 15	12406011001	6		5	Г-образная соединительная трубка для подключения к отопительным приборам трубами RAUTITAN Ø 16 длина трубки: 250 мм длина трубки: 500 мм длина трубки: 1000 мм или Г-образная соединительная трубка для подключения к отопительным приборам трубами RAUTITAN Ø 20 длина трубки: 250 мм длина трубки: 500 мм длина трубки: 1000 мм	12662421001	2	12409311001	или	12662521001	2	12662621001				12409411001				12662721001		5	2 Фиксирующий уголок с межосевым расстоянием 50 мм, с звукоизолирующей шайбой, дюбелем 10 мм, оцинкованным саморезом и шайбой.
	5	1 Комплект резьбозажимных соединений G 3/4" - 15	12406011001																										
	6				5	Г-образная соединительная трубка для подключения к отопительным приборам трубами RAUTITAN Ø 16 длина трубки: 250 мм длина трубки: 500 мм длина трубки: 1000 мм или Г-образная соединительная трубка для подключения к отопительным приборам трубами RAUTITAN Ø 20 длина трубки: 250 мм длина трубки: 500 мм длина трубки: 1000 мм	12662421001	2		12409311001		или	12662521001	2	12662621001				12409411001				12662721001		5	2 Фиксирующий уголок с межосевым расстоянием 50 мм, с звукоизолирующей шайбой, дюбелем 10 мм, оцинкованным саморезом и шайбой.	12686741001		2
	5	Г-образная соединительная трубка для подключения к отопительным приборам трубами RAUTITAN Ø 16 длина трубки: 250 мм длина трубки: 500 мм длина трубки: 1000 мм или Г-образная соединительная трубка для подключения к отопительным приборам трубами RAUTITAN Ø 20 длина трубки: 250 мм длина трубки: 500 мм длина трубки: 1000 мм	12662421001																										
	2		12409311001																										
	или		12662521001																										
	2		12662621001																										
			12409411001																										
			12662721001																										
	5	2 Фиксирующий уголок с межосевым расстоянием 50 мм, с звукоизолирующей шайбой, дюбелем 10 мм, оцинкованным саморезом и шайбой.	12686741001																										
	2																												



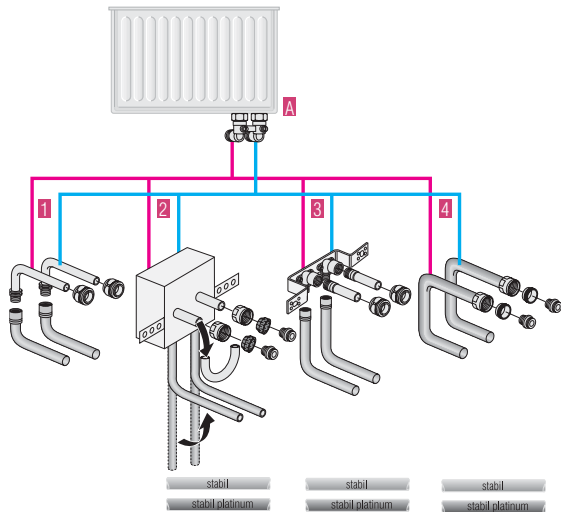
	6		T-образная соединительная трубка для подключения к отопительным приборам трубой RAUTITAN Ø16 длина трубки: 250 мм длина трубки: 500 мм длина трубки: 1000 мм	12662821001 12408511001 12662921001
		2		
	или	2	T-образная соединительная трубка для подключения к отопительным приборам трубой RAUTITAN Ø20 длина трубки: 250 мм длина трубки: 500 мм длина трубки: 1000 мм	12663021001 12408611001 12663121001
			T-образная трубка для подключения к отопительным приборам трубой RAUTITAN Ø25 Длина трубки: 250	11040391001
	5	2	Надвижная гильза 16 RAUTITAN PX	11600011001
	6	или	Надвижная гильза 20 RAUTITAN PX	11600021001

Табл. 14.3-4 Элементы для разностороннего подключения отопительного прибора

14.4 Подключение к отопительным приборам из стены




Комплектующие для подключения к отопительным приборам с блоком шаровых кранов

- 1 комплект Г-образных присоединительных труб из нержавеющей стали RAUTITAN для подключения к отопительным приборам
- 2 присоединительный блок для подключения к отопительным приборам RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum
- 3 монтажный набор с настенными угольниками для подключения к отопительному прибору
- 4 непосредственное подключение универсальными трубами RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum к отопительному прибору

Рис. 14.4-1 Общий вид подключений к отопительным приборам из стены

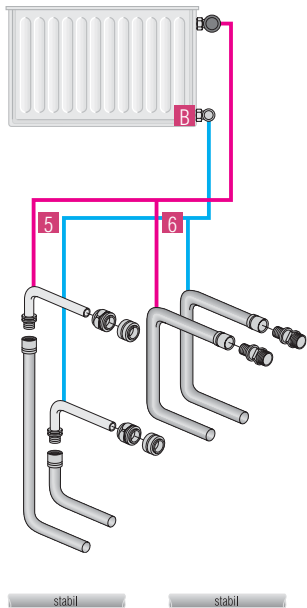A блок шаровых кранов (угловой)



Комплектующие для подключения к радиаторам с запорно-регулирующей арматурой

- 5** комплект Г-образных присоединительных трубок RAUTITAN для подключения к отопительным приборам
- 6** непосредственное подключение к отопительным приборам с помощью переходника с наружной резьбой RAUTITAN RX

B стандартная запорно-регулирующая арматура

Комплект Г-образных соединительных трубок RAUTITAN из нержавеющей стали для подключения к отопительным приборам

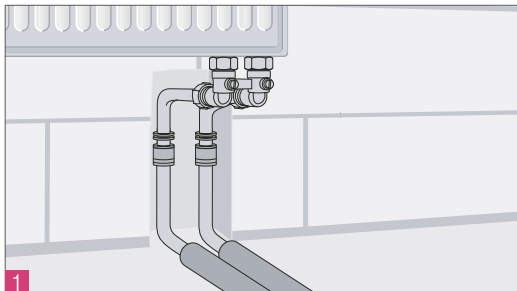


Рис. 14.4-2 Подключение отопительного прибора при помощи Г-образных соединительных трубок RAUTITAN из нержавеющей стали



Рис. 14.4-3 Г-образная соединительная трубка RAUTITAN из нержавеющей стали






	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
	1	1 Блок шаровых кранов (угловой) с ниппелем G 1/2" x G 3/4"	12407371001
	1	1 Комплект резьбозажимных соединений G 3/4" -15	12406011001
	1	2 Г-образная присоединительная трубка для подключения к отопительному прибору трубами RAUTITAN Ø 16 / 250 мм	12662421001
	или	2 Г-образная присоединительная трубка для подключения к отопительному прибору трубами RAUTITAN Ø 20 / 250 мм	12662621001
	1	1 Двойная декоративная накладка для оформления выхода присоединительных трубок из пола или из стены, разъемная, расстояние между осями отверстий 50 мм. Цвет: белый RAL 9010, Ø 15	12686741001
	1	2 Надвижная гильза 16 RAUTITAN PX	11600011001
		или 2 Надвижная гильза 20 RAUTITAN PX	11600021001

Табл. 14.4-1 Элементы для присоединения отопительного прибора при помощи Г-образных трубок RAUTITAN из нержавеющей стали

Присоединительный блок REHAU для подключения к отопительным приборам трубой RAUTITAN stabil

stabil

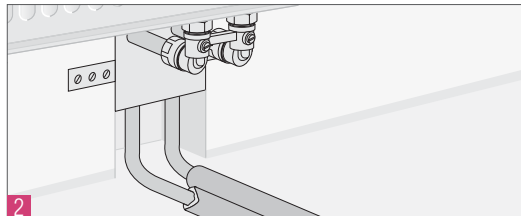


Рис. 14.4-4 Подключение отопительного прибора трубой RAUTITAN stabil при помощи присоединительного блока REHAU



Теплоизолирующий кожух не содержит фреона и галогенов;

- опрессовка системы может проводиться без отопительного прибора: прямая и обратная подводка замкнуты перемычкой;
- варьируемая высота подключения;
- возможность монтажа отопительного прибора после окончания штукатурных и малярных работ.



Рис. 14.4-5 Присоединительный блок REHAU



Перемычка блока RAUTITAN stabil используется только для опрессовки и пробного пуска системы. Для постоянной эксплуатации перемычку необходимо отрезать и присоединить блок шаровых кранов отопительного прибора либо монтажный шаблон с воздухоотводчиком. Обрезка перемычки выполняется за пределами радиуса изгиба, чтобы уплотнительная часть резьбозажимного соединения не пришлась на изогнутую часть трубки. Таким образом, максимально возможная длина присоединительной трубки составляет 140 мм.






	Количество	Наименование артикула	Номер артикула	
	2	1	Блок шаровых кранов (угловой) с ниппелем G 1/2" x G 3/4"	12407371001
	2	1	Комплект резьбозажимных соединений RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum 16,2 x 2,6 мм	12664521001
	2	1	Блок присоединительный RAUTITAN stabil	12837221002
	2	1	Двойная декоративная накладка для оформления выхода присоединительных трубок из пола или из стены, разъемная, расстояние между осями отверстий 50 мм. Цвет: белый RAL 9010, Ø 16 / 20 мм	12407771001
	2	2	Надвижная гильза 16 RAUTITAN PX	11600011001

Табл. 14.4-2 Элементы для подключения отопительного прибора при помощи присоединительного блока REHAU

**Настенными угольниками для подключения
к отопительному прибору со встроенным вентилем**

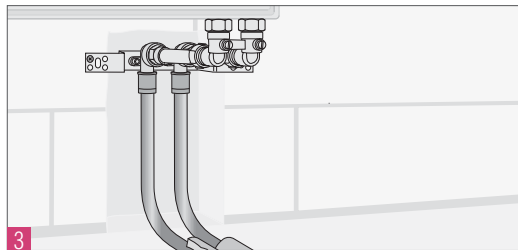


Рис. 14.4-6 Подключение отопительного прибора со встроенным вентилем при помощи монтажного комплекта REHAU с настенным угольником



Рис. 14.4-7 Монтажный комплект для подключения отопительного прибора с помощью настенных угольников

**Прямое подключение с помощью универсальных труб
RAUTITAN stabil к отопительным приборам
со встроенным вентилем**

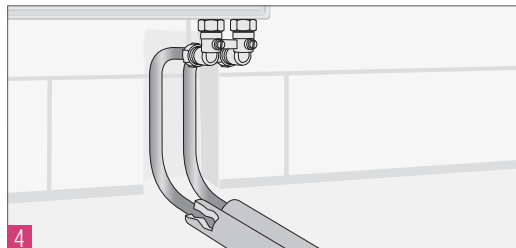









Рис. 14.4-8 Прямое подключение с помощью труб RAUTITAN stabil с отопительным прибором со встроенным вентилем



Рис. 14.4-9 Блок шаровых кранов (угловой) с ниппелем G 1/2 "x G 3/4 "

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
	3	1 Блок шаровых кранов (угловой) с ниппелем G 1/2" x G 3/4"	12407371001
	4		
	3	1 Комплект резьбозажимных соединений G 3/4" -15	12406011001
	3	2 Присоединительная трубка Rp 1/2" x 15 x 1,0 мм	12613131001
	3	1 Монтажный комплект для подключения отопительного прибора с помощью настенных угольников RAUTITAN 16 x 2,2 мм - Rp 1/2"	12409211401
	3	1 Двойная декоративная накладка для оформления выхода присоединительных трубок из пола или из стены, разъемная, расстояние между осями отверстий 50 мм. Цвет: белый RAL 9010, Ø 15 мм	12686741001
	4		
	3	2 Надвижная гильза 16 RAUTITAN PX	11600011001
	4	1 Комплект резьбозажимных соединений RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 мм	12664521001

Комплект REHAU для подключения к запорно-регулировочной арматуре радиатора Г-образными присоединительными трубками

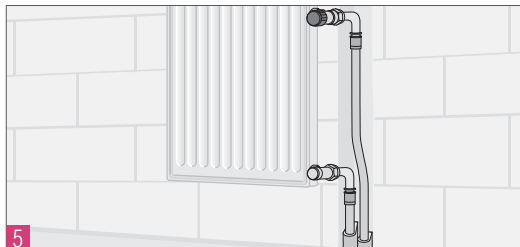


Рис. 14.4-10 Подключение к запорно-регулировочной арматуре радиатора при помощи Г-образных присоединительных трубок

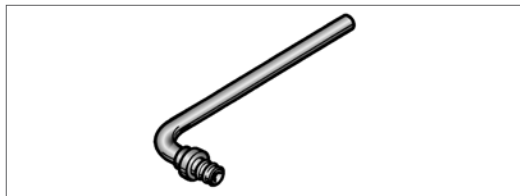


Рис. 14.4-11 Г-образная присоединительная трубка

Непосредственное подключение к запорно-регулировочной арматуре радиатора с помощью переходника с наружной резьбой RAUTITAN RX

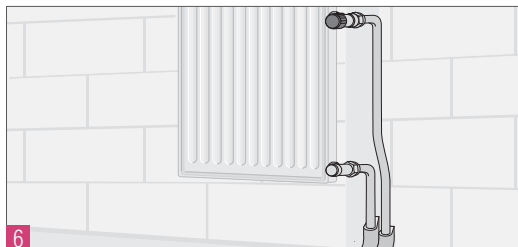


Рис. 14.4-12 Подключение к запорно-регулировочной арматуре радиатора с помощью переходника с наружной резьбой RAUTITAN RX



Рис. 14.4-13 Переходник с наружной резьбой RAUTITAN RX

	Количество		Наименование артикула	Номер артикула
	5	1	Комплект ниппелей G 1/2" x G 3/4"	12407111001
	5	1	Комплект резьбозажимных соединений G 3/4" -15	12406011001
	5	2	Г-образная соединительная трубка для подключения к отопительному прибору трубами RAUTITAN Ø 16 / 250 мм	12662421001
		или 2	Г-образная соединительная трубка для подключения к отопительному прибору трубами RAUTITAN Ø 20 / 250 мм	12662621001
	5	2	Надвижная гильза 16 RAUTITAN PX	11600011001
		или 2	Надвижная гильза 20 RAUTITAN PX	11600021001
	6	2	Переходник с наружной резьбой RAUTITAN RX 16 - Rp 1/2"	11379551001
	6	или 2	Переходник с наружной резьбой RAUTITAN RX 20 - Rp 1/2"	11379751001

14.6 Опрессовка систем отопления.

Основные указания по опрессовке

Успешное проведение и протоколирование гидравлического испытания является условием получения гарантии REHAU.

Опрессовке подлежат смонтированные, но не заделанные в стяжку или под штукатурку трубопроводы.

Изменение(падение) давления является лишь косвенным подтверждением нарушения герметичности системы:

- герметичность системы можно проверить только визуальным контролем открытых участков трубопровода;
- незначительные нарушения герметичности могут быть установлены исключительно визуальным контролем (выступление воды или использованием аэрозоля для обнаружения течи) при высоком давлении;
- при этом не следует превышать максимально допустимое давление предохранительной арматуры.

Разделение системы на более мелкие участки для проверки повышает точность результатов контроля.

Аэрозоль для поиска течи

Использовать следует только аэрозоли для обнаружения течи(например, пенящееся средство), сертифицированные немецким союзом специалистов водо и газоснабжения и разрешенные к использованию производителем полифенилсульфона PPSU и поливинилиденфторида PVDF.

Важная информация при опрессовке сжатым воздухом или инертным газом.

Небольшие неплотности можно распознать только при использовании аэрозолей для обнаружения утечек (пенящиеся средства при опрессовке сжатым воздухом с последующей опрессовкой водой и визуальной проверкой).

Колебания температуры могут отрицательно повлиять на результат гидравлического испытания (падение или повышение давления). Воздух под давлением или инертный газ – сжатые газы. Таким образом, объем трубопровода определяет показания приборов измерения давления. Большой объем трубопровода снижает вероятность обнаружения мелких неплотностей по снижению давления



Протокол гидравлического испытания можно скачать с сайта www.rehau.ru или найти в приложении к данной технической информации.

14.7 РЕЗЬБОЗАЖИМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АРМАТУРА

Воздействие температурных удлинений трубопровода на резьбозажимные соединения, вызванных колебаниями температуры (например, в случае с длинными подводками) может привести к повреждениям, поэтому:

- следует избегать возникновения переменных нагрузок за счет дополнительных мер (например, использования компенсационной петли, дополнительного крепления и т.д.);
- резьбозажимные соединения разрешается ослаблять или подтягивать только на остывшем отопительном приборе.



Евроконус G 3/4"
В настоящее время единого стандарта, устанавливающего размеры евроконуса G 3/4

присоединительных отопительных трубок, не существует. Использование резьбовых соединений или арматуры других производителей может привести к нарушению герметичности. Поэтому для подключения отопительных приборов следует использовать резьбовые соединения и арматуру только производства REHAU.



При использовании контуров евроконуса других производителей необходимо соблюдать следующие конструктивные размеры, а также получить разрешение данного производителя на их использование в сочетании с арматурой/ евроконусом G 3/4 фирмы REHAU:

- соединительная резьба: G 3/4;
- минимальная полезная длина резьбы: 10 мм;
- заборный конус: 30°;

- внутренний диаметр конуса: 18,1-0,05/+0,1 мм;
- минимальная общая глубина внутреннего контура: 8 мм.

Следующие резьбозажимные соединения с евроконусом прошли техническую проверку и могут подключаться к блоку шаровых кранов, к комплекту резьбовых переходов G 1/2 x G 3/4, к коллектору отопительной системы:

- комплект резьбозажимных соединений RAUTITAN stabil,
- резьбозажимное соединение с разрезным кольцом RAUTITAN flex/pink,
- резьбозажимные соединения.

14.7.1 Блоки шаровых кранов



Рис. 14-1 Угловой блок шаровых кранов



Рис. 14-2 Прямой блок шаровых кранов

Используются в качестве запорной арматуры и соединительного элемента между отопительным прибором и подводками к отопительному прибору.

Варианты шаровых кранов:

- прямой;
- угловой;
- с ниппелем для соединения $G \frac{1}{2} \times G \frac{3}{4}$;
- с евроконусом $G \frac{3}{4}$.



Технически проверенная надежность соединения.

Компактная конструкция.

Подходит для всех резьбовых и резьбозажимных соединений RENAU с евроконусом $G \frac{3}{4}$.

14.7.2 Комплект соединительных ниппелей $G \frac{1}{2}'' \times G \frac{3}{4}''$



Рис. 14-3 Комплект ниппелей $G \frac{1}{2}'' \times G \frac{3}{4}''$

Для соединения отопительных приборов и вентилей с внутренней резьбой Rp $\frac{1}{2}''$ и резьбозажимных соединений под евроконус $G \frac{3}{4}''$.

14.7.3 Резьбозажимные соединения с кольцом RAUTITAN



Рис. 14-4 Комплект резьбозажимных соединений RAUTITAN Stabil / RAUTITAN Stabil Platinum



Рис. 14-5 Резьбозажимное соединение с разрезным кольцом RAUTITAN flex/pink

Только для подключения
отопительных труб к евроконусу G ¾;
- для труб диаметром 16 и 20 мм.



Калибровка универсальной трубы RAUTITAN stabil производится с помощью калибровочной оправки ножниц для резки труб 16/20 RAUTITAN. Следует соблюдать инструкцию по монтажу резьбозажимных соединений, вкладываемую в каждый прозрачный упаковочный пакет для них.

14.7.4 Резьбозажимные соединения



Рис. 14–6 Комплект резьбозажимных соединений G ¾ – 15

Только для подключения
присоединительных трубок
отопительного прибора RAUTITAN
к резьбовому соединению под
евроконус G ¾”, например:

- Г-образных присоединительных трубок RAUTITAN из нержавеющей стали;
- Т-образных присоединительных трубок RAUTITAN из нержавеющей стали;
- комплекта присоединительных трубок CuMs RAUTITAN;
- для трубок Ø15 x 1,0 мм;
- соединительных трубок из нержавеющей стали;
- соединительных трубок из меди.

При использовании комплекта резьбового соединения G ¾ 15 не требуется выдерживать определенный момент затяжки, так как резьбозажимные соединения затягиваются до упора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ 14.7.5 Крестовина RAUTITAN



Рис. 15–1 Крестовина RAUTITAN с кожухом для звуко- и теплоизоляции

Крестовины RAUTITAN позволяют реализовать ответвление к отопительному прибору без выхода из монтажной плоскости.

При монтаже напольного покрытия при этом есть возможность уложить тепло- и звукоизоляцию вплотную к прямоугольному кожуху.

Крестовины RAUTITAN можно закрепить с обеих сторон дюбелями.

14.8 Распределительный коллектор



Рис. 15–2 Распределительный коллектор

Распределительный коллектор предназначен для сбора и распределения теплоносителя.

Для оптимальной комплектации системы доступны распределительные коллекторы различного размера для подключения к ним от 2 до 12 отопительных приборов. Необходимые для подключения к коллектору резьбозажимные соединения RAUTITAN поставляются отдельно.

Комплект поставки

Распределительный коллектор с возможностью разностороннего подключения;

- присоединительная резьба G 1" с плоским уплотнением;
- присоединительный ниппель G 3/4" с евроконусом;
- 2 шаровых крана G 1";
- 2 заглушки G 1";
- встроенный воздухоотводчик;
- кронштейны со звукоизоляционными вкладками.



Соединительные элементы распределительного коллектора с плоским уплотнением;

- возможность подключения с любой стороны распределительного коллектора;
- удобство монтажа благодаря смещенному положению сборного и распределительного коллекторов друг относительно друга;

- предварительно смонтирован на кронштейнах со звукоизоляционными вставками;
- распределительные коллекторы различной величины с возможностью подключения к ним от 2 до 12 подводок.

**Максимальная рабочая температура
95 градусов.**

**Максимальное рабочее давление
10 бар.**

Монтажный шаблон



Монтажный шаблон

Монтажный шаблон представляет собой вспомогательный крепежный элемент многократного использования для крепления присоединительных трубок отопительных приборов RAUTITAN.

В зависимости от расстояния между отопительным прибором и стеной для увеличения этого расстояния используется проставка



Рис. 15–4 Монтажный шаблон, пример монтажа



Возможность многоразового использования;

- быстрый и простой монтаж;
- возможность выбора межосевого расстояния 40 или 50 мм.

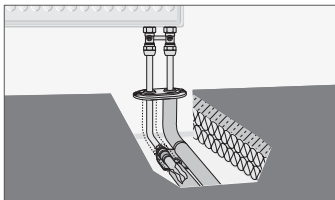


При межосевом расстоянии 40 мм необходимо использовать только Г-образные присоединительные трубки RAUTITAN из нержавеющей стали (без фиксирующего уголка).


Декоративная накладка для двух трубок



Декоративная накладка для двух трубок



Декоративная накладка на полу

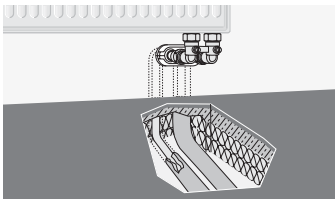

Декоративная накладка на стене

Декоративная накладка для двух трубок предназначена для декоративного оформления выхода двух присоединительных трубок из пола или стены;

- состоит из двух частей;

- предназначена для присоединительных трубок Ø15, артикул 268674-001;
- предназначена для присоединительных трубок Ø16 и 20, артикул 240777-001;
- межосевое расстояние: 50 мм;
- цвет: белый, аналогично RAL 9010.

Замыкающий участок с воздухоотводчиком



Замыкающий участок с воздухоотводчиком



Замыкающий участок с воздухоотводчиком, пример подключения из пола

Замыкающий участок с воздухоотводчиком представляет собой вспомогательный монтажный элемент многоразового использования для предварительной опрессовки системы. Крепление замыкающего участка к стене может осуществляться с помощью металлической шпильки

с резьбой или болтов (например, шпилька с резьбой с шайбой и гайкой).

В середине замыкающего участка расположено резьбовое отверстие под шпильку с резьбой М8 или М10. Межосевое расстояние между подающей и обратной магистралью составляет 50 мм.



Возможность многоразового использования;

- готовое подключение отопительных приборов через блок шаровых кранов;
- с воздухоотводчиком;
- замыкание подающей и обратной магистрали;
- нет зависимости от фирмы-производителя и типа используемого отопительного прибора;
- возможность гибкой регулировки расстояния до стены с помощью крепежных болтов, приобретаемых

- заказчиком;
- использование стандартной резьбы под евроконус G 3/4;
- возможность легкой и быстрой опрессовки системы без отопительного прибора;
- заблаговременная закупка отопительных приборов не требуется.

14.8.1 Распределительная гребенка с подвижными гильзами



Рис. 15–10 Распределительная гребенка с подвижными гильзами

В качестве альтернативы распределительному коллектору предлагается использовать распределительную гребенку из устойчивой к вымыванию цинка латуни с присоединением к ней труб с помощью подвижных гильз.

Отводы коллектора под подвижные гильзы;

- длительный срок службы герметичных соединений;
- возможность прокладки труб под штукатуркой и в стяжке;
- распределительные гребенки с подвижными гильзами с 2 или 3 отводами;
- возможность наращивания гребенки;
- для труб $\varnothing 16$ или 20;
- элементы гребенок соединяются на резьбе;
- наружная резьба R 3/4";
- внутренняя резьба Rp 3/4";
- возможность использования в системах питьевого водоснабжения.



Материал:
DZR латунь
никелированная

Вентили:
с плавной
регулировкой

Размер:
1" под плоское
уплотнение,
полнопроходной

Назначение:
водоснабжение,
отопление

Отводы:
3/4 Евроконус
с плавной
регулировкой

**Максимальная рабочая температура
95 градусов.**

**Максимальное рабочее давление
10 бар.**

14.8.2 Распределительные шкафы



*Рис. 15-11
Распределительный
шкаф, вариант UP
(встраиваемый
вариант)*



*Рис. 15-12
Распределительный
шкаф, вариант
AP (приставной
вариант)*

Используется для размещения распределительного коллектора и распределительной гребенки с надвижными гильзами;


- поставляется в двух вариантах исполнения: встраиваемый (UP) и приставной (AP);
- возможность регулировки кронштейна по ширине и высоте для установки распределительного коллектора;
- изготавливается из оцинкованной листовой стали.

Встраиваемый вариант исполнения распределительного шкафа включает в себя:

- корпус с усиливающим профилем;
- возможность регулировки по ширине;
- возможность регулировки по глубине;
- отдельную раму со вставляемой в нее дверцей и поворотной петлей, регулируемой по глубине.

л/мин	ΔP (атм.)
5	0,01
10	0,04
15	0,09
20	0,07
25	0,26
30	0,37
35	0,51
40	0,66

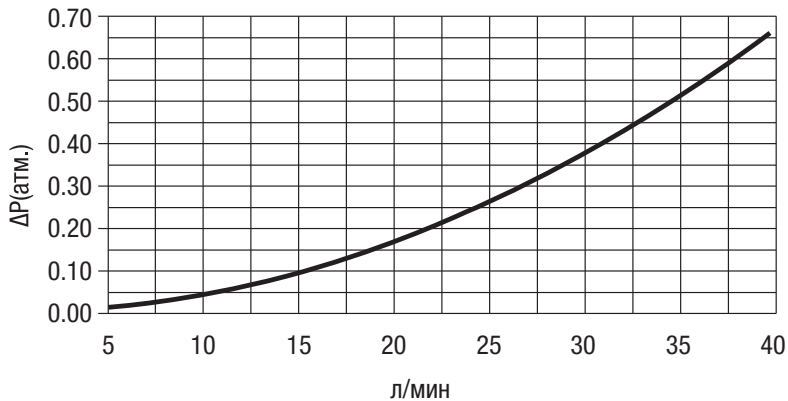Kv: 2.95



Где ΔP – падение давления(атм.),
л/мин – массовый расход л/мин,
Kv – пропускная способность

14.9 Протокол проведения гидравлического испытания (система отопления)

Протокол проведения гидравлического испытания: система RAUTITAN компании REHAU (монтаж системы отопления)

1. Данные объекта

Название объекта:

Подрядчик:

Улица/номер дома:

Почтовый индекс/населенный пункт:

Максимальное рабочее давление:

Максимальная рабочая температура:

Геометрическая высота:

2. Проведение опрессовки

Для проверки герметичности отопительной системы на основе оборудования RAUTITAN необходимо провести гидравлическое испытание в указанном ниже порядке.

1. Демонтировать (при наличии) предохранительные устройства и счетчики, заменить их патрубками или запорными элементами.
2. Наполнить систему отопления фильтрованной водой и удалить воздух.
3. Подключить опрессовочный агрегат и создать в системе испытательное давление. Испытательное давление должно соответствовать давлению срабатывания предохранительного клапана. Минимальное испытательное давление составляет 1 бар.
4. Выполнить через 2 часа повторную подачу испытательного давления, так как возможно падение давления вследствие растяжения трубопровода.

3. Подтверждение

Испытание на герметичность было проведено в соответствии с установленным порядком.
При испытании нарушений герметичности не обнаружено.

Испытательное давление:

Исполнитель:

Длительность проверки:

Подпись:

Заказчик:

Населенный пункт:

Подпись:

Дата:

5. Поддерживать испытательное давление в системе минимум 3 часа и осуществлять наблюдение.
6. Дополнительно выполнить полный визуальный контроль системы отопления с поиском утечек. На всей протяженности системы не должно наблюдаться выступание воды.
7. По возможности сразу после опрессовки разогреть систему до максимальной рабочей температуры и выполнить повторно визуальную проверку на герметичность.




При укладке бесшовного пола система должна находиться под максимальным рабочим давлением, это позволит немедленно обнаружить нарушения герметичности.

14.9.1 Краткий прайс-лист компонентов систем RAUTITAN

Универсальная труба RAUTITAN stabil 	Артикул	Размеры, мм		Объем, л/м	Вес кг/м	Единица поставки	На поддоне	Кол-во в упаковке	Цена* €/м
		d	s						
Цвет: серебристый RAL 9006 (белый алюминий).	Бухты:								
	11301211100	16,2	2,6	0,095	0,135	100 м бухта	1500 м	100 м	3,08
	11301311100	20	2,9	0,158	0,185	100 м бухта	1500 м	100 м	4,39
	11301411050	25	3,7	0,243	0,290	50 м бухта	750 м	50 м	7,92
	Отрезки:								
	11300711005	16,2	2,6	0,095	0,135	5 м отрезки	3000 м	100 м	3,48
	11300811005	20	2,9	0,158	0,185	5 м отрезки	1500 м	50 м	4,78
	11300911005	25	3,7	0,243	0,290	5 м отрезки	1200 м	40 м	8,47
	11301011005	32	4,7	0,401	0,462	5 м отрезки	750 м	25 м	9,96
11301111005	40	6,0	0,616	0,734	5 м отрезки	450 м	15 м	24,77	

Универсальная труба RAUTITAN stabil PLATINUM 	Артикул	Размеры, мм		Объем, л/м	Вес кг/м	Единица поставки	На поддоне	Кол-во в упаковке	Цена* €/м
		d	s						
Цвет: платиновый	Бухты:								
	11234021100	16,2	2,6	0,095	0.190	100 м бухта	1500 м	100 м	3,33
	11234061100	20	2,9	0,158	0.302	100 м бухта	1500 м	100 м	4,72
	11234071050	25	3,7	0,243	0.135	50 м бухта	750 м	50 м	8,53
	Отрезки:								
	11234081005	32	4,7	0,401	0.474	25 м			10,74


Труба RAUTITAN his для систем
холодного и горячего
водоснабжения



Цвет: RAL 90003.
натуральный.

Артикул	Размеры, мм		Dy	Вес кг/м	Единица поставки	На поддоне	Кол-во в упаковке	Цена* €/м
	d	s						
Бухты:								
1370101100	16	2,2	12	0,097	100 м	1500 м	100 м	1,76
1370201100	20	2,8	15	0,146	100 м	1500 м	100 м	2,45
1370301050	25	3,5	20	0,230	50 м	750 м	50 м	3,74
1370401050	32	4,4	25	0,368	50 м	400 м	50 м	6,87
Отрезки:								
1370101006	16	2,2	12	0,097	60 м	5400 м	600 м	2,04
1370201006	20	2,8	15	0,146	60 м	3240 м	360 м	2,64
1370301006	25	3,5	20	0,230	30 м	2160 м	240 м	4,02
1370401006	32	4,4	25	0,368	30 м	1350 м	150 м	7,24
1383201006	40	5,5	32	0,576	12 м	972 м	108 м	11,22
1383301006	50	6,9	40	0,897	6 м	648 м	72 м	14,76
1383401006	63	8,6	50	1,432	6 м	324 м	36 м	21,79


Труба RAUTITAN PINK для системы отопления



Цвет: RAL 95090.
лиловый.


Артикул	Размеры, мм		Dy	Вес кг/м	Единица поставки	На поддоне	Кол-во в упаковке	Цена* €/м
	d	s						
Бухты:								
11360421120	16	2,2	12	0,100	120 м	1800 м	120 м	1,75
11360521120	20	2,8	15	0,150	120 м	1800 м	120 м	2,41
11360621050	25	3,5	20	0,240	50 м	750 м	50 м	3,68
11360721050	32	4,4	25	0,380	50 м	400 м	50 м	5,89
Отрезки:								
11360421006	16	2,2	12	0,100	60 м	5400 м	600м	1,98
11360521006	20	2,8	15	0,150	60 м	3240 м	360 м	2,59
11360621006	25	3,5	20	0,240	30 м	2160 м	240 м	4,00
11360721006	32	4,4	25	0,380	30 м	1350 м	150 м	6,38
11360821006	40	5,5	32	0,590	12 м	972 м	108 м	9,90
11360921006	50	6,9	40	0,930	6 м	648 м	72 м	12,97
11361021006	63	8,6	50	1,470	6 м	324 м	36 м	18,75


Универсальная труба
RAUTITAN flex




Цвет: серебристый
RAL 9006 (белый алюминий).

Бухты:									
11303701100	16	2,2	0,106	0,103	100 м бухта	1500 м	100 м		2,36
11303801100	20	2,8	0,163	0,158	100 м бухта	1500 м	100 м		3,28
11303901050	25	3,5	0,254	0,235	50 м бухта	750 м	50 м		4,98
11304001050	32	4,4	0,423	0,385	50 м бухта	400 м	50 м		7,27
Отрезки:									
11303701006	16	2,2	0,106	0,103	6 м отрезки	5400 м	60 м		2,73
11303801006	20	2,8	0,163	0,158	6 м отрезки	3240 м	60 м		3,66
11303901006	25	3,5	0,254	0,235	6 м отрезки	2160 м	30 м		5,33
11304001006	32	4,4	0,423	0,385	6 м отрезки	1350	30		7,64
11304101006	40	5,5	0,661	0,586	6 м отрезки	972	12		11,84
11304201006	50	6,9	1,029	0,924	6 м отрезки	648	6		15,59
11304301006	63	8,6	1,663	1,505	6 м отрезки	324	6		23,00

Защитная гофротруба  Цвет: 96001 (черный).	Артикул	Для труб наружный диаметр, мм	На поддоне	Единица поставки	Цена* €/м
	П137140П050	16/17	2500 м	50 м бухта	0,93
	П137150П050	20	2000 м	50 м бухта	1,05
	П137160П025	25	1250 м	25 м бухта	1,37
	П137170П025	32	900 м	25 м бухта	1,90

Фиксирующий желоб  Материал: сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.	Артикул	для трубы из RAU-PE-Ха	Длина желоба, мм	Цена* €/м
	П138033П001	16/17	3 м	1,69
	П138043П001	20	3 м	1,84
	П138053П001	25	3 м	2,42
	П138063П001	32	3 м	2,98
	П138073П001	40	3 м	4,55
	П138083П001	50	3 м	5,64

Противопожарная манжета для труб из сшитого полиэтилена	Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
 <p data-bbox="442 163 740 332">Предназначена для применения с трубами RAUTITAN flex, RAUPEX и RAUTHERM S. В случае пожара согласно DIN 4102 часть 11 издание 12/85, противопожарная манжета удерживает дым и огонь со стороны возгорания, не допуская в другие помещения. Противопожарную манжету можно устанавливать как в горизонтальном (перекрытое > 150 мм), так и в вертикальном (стена > 100 мм) положении. Состоит из 2 сегментов в комплекте с 2 ремешками для обвязки. Материал: вспененный полистирол. Цвет: RAL 3000 красный. № допуска: Z-19.17-1210 от 17.10.2008: DIN 4102, часть 11/ издание 12/85.</p>	12414531001	20	0,158	1 шт.	64,70
	12414631001	25	0,310	1 шт.	68,35
	12414731001	32	0,416	1 шт.	74,08
	12414831001	40	0,516	1 шт.	82,00
	12414931001	50	0,790	1 шт.	83,41
	12415031001	63	1,302	1 шт.	94,97

Противопожарная манжета REHAU для труб RAUTITAN stabil

Для труб RAUTITAN stabil необходимо использовать соответствующие прокладки из изоляции, минимум 30 мм толщиной, из минеральной ваты категории DIN 4102-A, с точкой плавления > 1000 °С и плотностью в необожженном состоянии 90 кг/м³ (напр., ROCKWOOL RS 800). При установке противопожарной манжеты REHAU необходимо соблюдать все предписания свидетельств контроля и допуски.

Надвижные гильзы

Надвижная гильза RAUTITAN PX



Для выполнения прочных соединений REHAU с помощью надвижных гильз согласно нормативу DVGW W 534.

Могут быть запрессованы с обеих сторон.

Применяются для труб RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex с соответствующими фитингами.

Материал: PVDF (поливинилденфторит).

Цвет: черный.

Надвижная гильза RAUTITAN MX



Для выполнения прочных соединений REHAU с помощью надвижных гильз, согласно нормативу DVGW W 534.

Применяются для труб RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex с соответствующими фитингами.




Материал: термически обработанная

стандартная латунь

CuZn 39 Pb3/F43 согласно DIN EN 12168.

Цвет: чистая латунь.

Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
11600011001	16 RAUTITAN	0,008	100 шт.	0,79
11600021001	20 RAUTITAN	0,012	100 шт.	1,01
11600031001	25 RAUTITAN	0,016	100 шт.	1,35
11600041001	32 RAUTITAN	0,028	50 шт.	2,87
11600051001	40 RAUTITAN	0,039	25 шт.	4,72
11397711002	50 RAUTITAN	0,300	25 шт.	8,30
11397811002	63 RAUTITAN	0,430	25 шт.	11,75


Тройники					
Тройник RAUTITAN PX равнопроходный	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
 <p>Цвет: черный.</p>	1600311001	16	PPSU	10 шт.	6,07
	1600321001	20	PPSU	10 шт.	8,00
	1600331001	25	PPSU	10 шт.	9,03
	1600341001	32	PPSU	3 шт.	18,31
	1600351001	40	PPSU	2 шт.	35,88
Тройник RAUTITAN RX равнопроходный 	3660011001	50	бронза	1 шт.	59,33
	3660021001	63	бронза	1 шт.	78,21
Тройник RAUTITAN PLATINUM равнопроходный 	3777241001	16	бронза	10 шт.	10,24
	3777261001	20	бронза	10 шт.	13,49
	3777271001	25	бронза	10 шт.	15,23
	3777281001	32	бронза	3 шт.	29,68

Тройник RAUTITAN PX
с уменьшенным боковым проходом






Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
11600611001	20-16-20	PPSU	10 шт.	8,00
11600621001	25-16-25	PPSU	10 шт.	9,03
11600631001	25-20-25	PPSU	10 шт.	9,03
11600641001	32-16-32	PPSU	3 шт.	18,31
11600651001	32-20-32	PPSU	3 шт.	18,31
11600661001	32-25-32	PPSU	3 шт.	18,31
11600671001	40-20-40	PPSU	2 шт.	35,88
11600681001	40-25-40	PPSU	2 шт.	35,88
11600691001	40-32-40	PPSU	2 шт.	35,88



Тройник RAUTITAN RX
с уменьшенным боковым проходом






Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
13660031001	50-20-50	RX	1 шт.	52,55
13660041001	50-25-50	RX	1 шт.	55,12
13660051001	50-32-50	RX	1 шт.	55,12
13660061001	50-40-50	RX	1 шт.	55,12
13660081001	63-25-63	RX	1 шт.	66,33
13660091001	63-32-63	RX	1 шт.	66,33
13660101001	63-40-63	RX	1 шт.	66,98
13660111001	63-50-63	RX	1 шт.	119,57

Тройник RAUTITAN PLATINUM с уменьшенным боковым проходом	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13777301001	20-16-20	бронза	10 шт.	13,15
	13777311001	25-16-25	бронза	10 шт.	15,23
	13777321001	25-20-25	бронза	10 шт.	15,23
	13777331001	32-20-32	бронза	3 шт.	25,74
	13777381001	32-25-32	бронза	3 шт.	29,14
Тройник RAUTITAN PX с уменьшенным торцевым проходом 	11600711001	20-20-16	PPSU	10 шт.	8,00
	11600721001	25-25-16	PPSU	10 шт.	9,03
	11600731001	25-25-20	PPSU	10 шт.	9,03
	11600741001	32-32-20	PPSU	3 шт.	18,31
	11600751001	32-32-25	PPSU	3 шт.	18,31
Тройник RAUTITAN PLATINUM с уменьшенным торцевым проходом 	13777391001	20-20-16	гладкая бронза	10 шт.	13,49
	13777401001	25-25-16	гладкая бронза	10 шт.	15,23

<p>Тройник RAUTITAN PX с уменьшенным боковым и торцевым проходом</p> 	11600811001	20-16-16	10 шт.	PPSU	6,07
	11600821001	25-16-16	10 шт.	PPSU	6,07
	11600831001	25-16-20	10 шт.	PPSU	8,00
	11600841001	25-20-16	10 шт.	PPSU	8,00
	11600851001	25-20-20	10 шт.	PPSU	8,00
	11600861001	32-20-20	3 шт.	PPSU	18,31
	11600871001	32-20-25	3 шт.	PPSU	18,31
	11600891001	32-25-20	3 шт.	PPSU	18,31
	11600911001	32-25-25	3 шт.	PPSU	18,31
	11600921001	40-32-32	2 шт.	PPSU	35,88
	<p>Тройник RAUTITAN MX с уменьшенным боковым и торцевым проходом</p> 	13660121001	50-32-40	1 шт.	бронза
<p>Тройник RAUTITAN PLATINUM с уменьшенным боковым и торцевым проходом</p> 	13777411001	20-16-16	10 шт.	гладкая бронза	10,24
	13777421001	25-16-16	10 шт.	гладкая бронза	10,24
	13777431001	25-16-20	10 шт.	гладкая бронза	13,49
	13777441001	25-20-20	10 шт.	гладкая бронза	13,49
	13777461001	32-25-25	3 шт.	гладкая бронза	28,12


<p>Тройник RAUTITAN PX с увеличенным боковым проходом</p> 	Артикул	Типоразмер	Единица поставки	Материал	Цена* €/шт.
	160101001	16-20-16	10 шт.	PPSU	6,07
	160102001	16-25-16	10 шт.	PPSU	8,00
	160103001	20-25-16	10 шт.	PPSU	8,00
	160104001	20-25-20	10 шт.	PPSU	8,00
	160106001	25-32-25	3 шт.	PPSU	18,31
<p>Тройник RAUTITAN PLATINUM с увеличенным боковым проходом</p> 	377747001	16-20-16	10 шт.	бронза	10,24
<p>Тройник RAUTITAN RX с повышенным сопротивлением на проходе</p> 	366275001	32-16-25	1 шт.	бронза	27,77
	366276001	40-16-32	1 шт.	бронза	50,05
	366277001	40-20-32	1 шт.	бронза	49,04
<p>Тройник RAUTITAN RX с наружной резьбой</p>  <p data-bbox="320 814 492 832">stabil</p> <p data-bbox="320 855 492 874">flex</p>	366279001	16-16-R 1/2	4 шт.	бронза	18,37
	366280001	20-20-R 1/2	4 шт.	бронза	22,32
	366281001	20-20-R 3/4	4 шт.	бронза	24,31

Изолирующий кожух для тройников	Артикул	Типоразмер	Единица поставки	Вес кг/шт.	Цена* €/шт.
 <p data-bbox="322 134 644 274">Для тепло - и звукоизоляции (толщина изоляции 13 мм). Материал: полистирол. Высота конструкции: 50 мм. Цвет: белый.</p>	1361081401	16 и 20	20 шт.	0,001	

Тройник настенный RAUTITAN RX с внутренней резьбой на боковом проходе	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13660161401	16-Вр 1/2-16	RX	10 шт.	11,76
	13660171001	20-Вр 1/2-16	RX	10 шт.	21,24
	13660181401	20-Вр 1/2-20	RX	10 шт.	12,26
	13662971001	25-Rp 1/2-25	RX	10 шт.	15,16
<p data-bbox="74 635 586 699">Тройник RAUTITAN RX с внутренней резьбой на боковом проходе</p>  <div data-bbox="363 720 545 787"> <p>stabil</p> <p>flex</p> </div>	13660201001	25-Rp 3/4-25	RX	10 шт.	15,16
	13660241001	32-Rp 3/4-25	RX	3 шт.	29,88
	13660211001	32-Rp 3/4-32	RX	3 шт.	33,71
	13660281001	40-Rp 1-40	RX	1 шт.	50,29
	13660311001	50-Rp 1-50	RX	1 шт.	68,61


Соединительные муфты и переходники RAUTITAN

**Муфта соединительная RAUTITAN PX
равнопроходная**




Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
11600111001	16	PPSU	10 шт.	4,23
11600121001	20	PPSU	10 шт.	5,82
11600131001	25	PPSU	10 шт.	8,28
11600141001	32	PPSU	10 шт.	12,64
11600151001	40	PPSU	4 шт.	21,43

**Муфта соединительная RAUTITAN RX
равнопроходная**






13660341001	50	бронза	1 шт.	41,27
13660361001	63	бронза	1 шт.	57,94

**Муфта соединительная RAUTITAN PLATINUM
равнопроходная**



13777121001	16	гладкая бронза	10 шт.	5,95
13777131001	20	гладкая бронза	10 шт.	8,18
13777141001	25	гладкая бронза	10 шт.	11,65
13777161001	32	гладкая бронза	10 шт.	17,77

Муфта соединительная RAUTITAN PX переходная	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
	160041001	20-16	PPSU	10 шт.	6,11
	160042001	25-16	PPSU	10 шт.	8,70
	160043001	25-20	PPSU	10 шт.	8,70
	160044001	32-25	PPSU	10 шт.	13,27
	160047001	40-32	PPSU	4 шт.	22,50
Муфта соединительная RAUTITAN RX переходная 	366260001	40-25	RX	5 шт.	33,20
	366039001	50-32	MX	5 шт.	40,62
	366041001	50-40	MX	1 шт.	40,62
	366043001	63-50	MX	1 шт.	53,08
Муфта соединительная RAUTITAN PLATINUM переходная 	377718001	20 - 16	гладкая бронза	10 шт.	8,58
	377719001	25 - 16	гладкая бронза	10 шт.	12,23
	377720001	25 - 20	гладкая бронза	10 шт.	12,23
	377722001	32 - 25	гладкая бронза	10 шт.	18,66

Переходник RAUTITAN RX на пайку и запрессовку (медный сплав)



Переходник с труб
REHAU RAUTITAN
на медные трубы

под пайку или на металлические трубы под запрессовку согласно руководству W 534 немецкого общества газо- и водоснабжения DVGW.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982. Цвет: чистая бронза.

stabil

flex

Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
11372061001	16-L15	0,040	2 шт.	9,49
112871931001	20-L15	0,058	2 шт.	10,19
11372161001	20-L18	0,054	2 шт.	10,19
11375061001	20-L22	0,076	2 шт.	10,19
11372261001	25-L22	0,082	2 шт.	12,58
112871961001	25-L28	0,117	2 шт.	12,58
11372361001	32-L28	0,148	2 шт.	19,65

Переходник RAUTITAN SX на запрессовку (нерж. сталь)




Переходник с водопроводных труб REHAU RAUTITAN stabil

и RAUTITAN flex на металлические трубы под запрессовку согласно нормам Немецкого общества DVGW:W 534. Материал: нерж. сталь 1.4404/1.4571.


11376721001	16-P15	0,028	5 шт.	23,38
11376821001	20-P18	0,040	2 шт.	30,26
11377121001	20-P22	0,052	2 шт.	30,26
11376921001	25-P22	0,064	2 шт.	34,31
11377021001	32-P28	0,110	2 шт.	54,69

Переходник RAUTITAN RX с наружной резьбой



Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
13660491001	16-R1/2	RX	10 шт.	7,25
13660501001	16-R 3/4	RX	10 шт.	7,25
13660511001	16-R1	RX	5 шт.	12,10
13660521001	20-R1/2	RX	10 шт.	9,37
13660531001	20-R 3/4	RX	10 шт.	9,37
13660551001	20-R1	RX	5 шт.	13,01
13660561001	25-R 1/2	RX	10 шт.	9,37
13660571001	25-R 3/4	RX	10 шт.	11,05
13660581001	25-R1	RX	10 шт.	9,37
13660591001	32-R 3/4	RX	10 шт.	16,95
13660601001	32-R 1	RX	10 шт.	16,95
13660611001	32-R1 1/4	RX	5 шт.	20,22
13660621001	40-R1 1/4	RX	5 шт.	22,29
13660631001	50-R1 1/4	RX	5 шт.	32,56
13660651001	50-R1 1/2	RX	1 шт.	32,56
13660661001	63-R 2	RX	1 шт.	49,90

Переходник RAUTITAN SX с наружной резьбой (нерж. сталь)



Переходник с водопроводных труб RENAУ RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex на резьбовые фасонные части из нержавеющей стали.
Материал: нерж. сталь
1.4404/1.4571.

Артикул	Типоразмер	Единица поставки	Цена* €/шт.
11377221001	16-R 1/2	5 шт.	19,65
11377821001	20-R 1/2	5 шт.	25,12
11377321001	20-R 3/4	5 шт.	25,12
11377421001	25-R 3/4	5 шт.	30,22
11377621001	25-R 1	5 шт.	37,48
11377521001	32-R 1	2 шт.	46,04
11389721001	40-R 1 1/4	2 шт.	61,69

**Переходник RAUTITAN RX
с внутренней резьбой**



**Переходник RAUTITAN MX/RX
с накидной гайкой**




Угловой переходник RAUTITAN RX с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
13660671001	16-Rp 1/2	RX	10 шт.	6,90
13660681001	20-Rp 1/2	RX	10 шт.	7,55
13660691001	20-Rp 3/4	RX	10 шт.	7,55
13660701001	25-Rp 1/2	RX	10 шт.	10,07
13660711001	25-Rp 3/4	RX	10 шт.	10,07
13662891001	25-Rp 1	RX	5 шт.	17,50
13660721001	32-Rp 3/4	RX	10 шт.	14,88
13660731001	32-Rp 1	RX	10 шт.	14,88
13660741001	40-Rp 1 1/4	RX	5 шт.	29,32
13660751001	16-G 1/2	RX	10 шт.	7,24
13660761001	16-G 3/4	RX	10 шт.	7,24
13660771001	20-G 1/2	RX	10 шт.	9,71
13660781001	20-G 3/4	RX	10 шт.	10,22
13660791001	25-G 3/4	RX	10 шт.	17,21
13660801001	25-G 1	RX	10 шт.	18,46
13660811001	32-G 1	RX	10 шт.	26,10
13660821001	32-G 1 1/4	RX	5 шт.	28,20
13660831001	32-G 1 1/2	RX	5 шт.	32,86
13660841001	40-G 1 1/2	RX	1 шт.	33,49
13660861001	50-G 1 3/4	RX	1 шт.	63,17
13660871001	63-G 2 3/8	RX	1 шт.	133,23
13662681001	16-G 1/2	RX	10 шт.	13,88
13662951001	20-G 1/2	RX	10 шт.	13,99

Угольники

Угольник RAUTITAN PX 90°



Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
11600211001	16-90°	PPSU	10 шт.	5,55
11600221001	20-90°	PPSU	10 шт.	7,24
11600231001	25-90°	PPSU	10 шт.	9,72
11600241001	32-90°	PPSU	3 шт.	15,57
11600251001	40-90°	PPSU	3 шт.	26,72

Угольник RAUTITAN PX 90°



13777011001	16 - 90°	гладкая бронза	10 шт.	8,43
13777021001	20 - 90°	гладкая бронза	10 шт.	10,28
13777031001	25 - 90°	гладкая бронза	10 шт.	14,88
13777041001	32 - 90°	гладкая бронза	3 шт.	23,55

Угольник RAUTITAN MX 90°




13660441001	50-90°	бронза	1 шт.	54,83
13660461001	63-90°	бронза	1 шт.	74,86

Угольник RAUTITAN PX 45°










11600521001	20-45°	PPSU	10 шт.	9,93
11600531001	25-45°	PPSU	10 шт.	12,74
11600541001	32-45°	PPSU	3 шт.	18,66
11600551001	40-45°	PPSU	2 шт.	35,15





Артикул	Обозначение	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
11691751001	16 – G 3/4	0,095	10 шт.	7,24
11691761001	20 – G 3/4	0,105	10 шт.	8,99



Угольник RAUTITAN RX 45° 	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13660471001	50-45°	бронза	1 шт.	66,25
	13660481001	63-45°	бронза	1 шт.	100,57
Фиксатор поворота с кольцами 90°  <p>Состоит из изогнутого ложемента и двух пружинных фиксирующих колец. Материал: оцинкованная сталь</p>	11388811002	16-90°	сталь	10 шт.	1,51
	11388911002	20-90°	сталь	10 шт.	1,89
	11383511002	25-90°	сталь	10 шт.	3,21
	11386411002	32-90°	сталь	5 шт.	5,16
Фиксатор поворота с кольцами 45°  <p>Состоит из изогнутого ложемента и двух пружинных фиксирующих колец. Материал: оцинкованная сталь.</p>	11391211002	16-45°	сталь	10 шт.	1,51
	11391311002	20-45°	сталь	10 шт.	1,89
	11389111002	25-45°	сталь	10 шт.	3,21
	11389211002	32-45°	сталь	5 шт.	5,16
Угольник-переходник RAUTITAN MX/RX с наружной резьбой 	13660881001	16-R 1/2	RX	10 шт.	6,90
	13660891001	20-R 1/2	RX	10 шт.	7,94
	13660901001	20-R 3/4	RX	10 шт.	7,94
	13660911001	25-R 3/4	RX	10 шт.	10,98
	13660921001	32-R 3/4	RX	3 шт.	19,05
	13660931001	32-R1	RX	3 шт.	24,31

Угольник-переходник RAUTITAN RX с внутренней резьбой	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
	366094001	16-Rp 1/2	бронза	10 шт.	7,40
	366095001	16-Rp 3/4	бронза	10 шт.	7,40
	366096001	20-Rp 1/2	бронза	10 шт.	9,28
	366097001	20-Rp 3/4	бронза	10 шт.	9,28
	366098001	25-Rp 1	бронза	10 шт.	15,74
Варианты подключения из стены Настенные угольники					
Угольник настенный RAUTITAN RX короткий 	366099001	16-Rp 1/2	латунь	10 шт.	8,78
	366100001	20-Rp 1/2	латунь	10 шт.	10,12
	366101001	20-Rp 3/4	латунь	10 шт.	10,12
	366102001	25-Rp 3/4	латунь	10 шт.	14,09
Угольник настенный RAUTITAN RX с наружной резьбой 	366107001	16-R 1/2	бронза	10 шт.	10,59
	366108001	20-R 1/2	бронза	10 шт.	11,58
	366109001	20-R 3/4	бронза	10 шт.	13,01

<p>Угольник настенный RAUTITAN RX длинный</p> 	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13661051001	16-Rp 1/2	бронза	10 шт.	8,78
	13661061001	20-Rp 1/2	бронза	10 шт.	10,12
<p>Угольник настенный RAUTITAN RX для монтажа на фальшштене</p> 	13661121001	16-Rp S 59	бронза	5 шт.	18,50
	13661131001	20-Rp S 59	бронза	5 шт.	21,84
	13663141001	16-Rp1/2-70	бронза	5 шт.	18,89
<p>Угольник настенный RAUTITAN RX с квадратной крепежной пластиной</p> 	13661101001	16-Rp 1/2	бронза	10 шт.	12,46
	13661111001	20-Rp 1/2	бронза	10 шт.	15,78
<p>Угольник настенный RAUTITAN RX для гипсокартонных плит</p>  <p>В комплекте с шайбами из резины, уплотнительным кольцом и винтами из оцинкованной стали.</p>	13661151001	16-Rp 1/2	RX	10 шт.	13,89
	13661161001	20-Rp 1/2	RX	10 шт.	22,21

Угольник настенный RAUTITAN RX для монтажа на ДСП, короткий	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13661171001	16-Rp 1/2x28	бронза	10 шт.	24,49
	13661181001	20-Rp 1/2x28	бронза	10 шт.	24,38
	13661141001	16-Rp 1/2x18	бронза	10 шт.	23,04
	13661201001	16-Rp1/2x55	бронза	10 шт.	29,65
	13661211001	16-Rp1/2x55	бронза	10 шт.	33,06

Угольник настенный RAUTITAN RX проходной с внутренней резьбой  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px; font-size: 8px;">stabil</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px; font-size: 8px;">flex</div> </div>	Артикул	Типоразмер	Материал	Единица поставки	Цена* €/шт.	
		11313851001	16/16-Rp 1/2	бронза	5 шт.	35,81
		11313951001	20/20-Rp 1/2	бронза	5 шт.	37,31
Штуцер настенный RAUTITAN RX короткий  <p>В комплекте с шайбами из резины и оцинкованной стали.</p>	13661231001	16-Rp1 /2x28	бронза	10 шт.	26,39	


Тепло-шумоизоляционный кожух RAUTITAN для настенного угольника Rp 1/2  <p>Материал: вспененный полиэтилен. Цвет: черный антрацит.</p>	Артикул	Типоразмер	Единица поставки	Цена* €/шт.
		12069271001	Rp 1/2	20 шт.
Тепло-шумоизоляционный кожух RAUTITAN для проточного настенного угольника Rp 1/2  <p>Материал: вспененный полиэтилен. Цвет: черный антрацит.</p>	12069281001	Rp 1/2	20 шт.	6,95

Кронштейны

Кронштейн, тип 0 75/150 короткий

Двойной, с короткой крепежной консолью и универсальными отверстиями.

Материал: оцинкованная сталь.




Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12414651405**	0 75/150 короткий	0,330	5 шт.	

** Доступен до 3 квартала 2017 г.




Кронштейн, тип 0 75/150 длинный


Двойной, с длинной крепежной консолью и универсальными отверстиями.

Материал: оцинкованная сталь.




11055291008	0 75/150	0,414	5 шт.	6,36

Кронштейн, тип Е	Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
<p>Одинарный, с универсальными отверстиями. Материал: оцинкованная сталь.</p> 	11055351008	Кронштейн, тип Е	0,184	5 шт.	2,71
<p>Кронштейн 75/150 Двойной, с универсальными отверстиями. Материал: оцинкованная сталь.</p> 	11055361008	75/150	0,254	5 шт.	4,93
<p>Кронштейн UA для скрытого монтажа Одинарный, с универсальными отверстиями. Материал: оцинкованная сталь.</p> 	11055371008	UA	0,187	5 шт.	3,08


Монтажная шина 2 м	Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
<p>Используется для индивидуального изготовления кронштейнов и консолей, с универсальными отверстиями. Материал: оцинкованная сталь.</p>	110562311008	Монтажная шина	1,450	5 шт.	18,32
	113768511001	Инструмент для гибки монтажных шин	1,740	1 шт.	142,83
<p>Используется для гибки двухметровых монтажных шин. (арт. 113705511001, 110562311008).</p>					
					

Монтажные блоки

Монтажный блок для скрытого монтажа под штукатуркой	Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.	
<p>В комплекте с 2 настенными короткими угольниками 16-Rp 1/2, (арт. 13660991001), смонтированными на коротком кронштейне типа 0 75/150. Общая длина 46 мм, длина кронштейна 30 мм, расстояние между центрами настенных угольников 150 мм. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал кронштейна: оцинкованная сталь. Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982. Цвет: гладкая бронза.</p> 	13661411406	Монтажный блок UP	0,570	5 шт.	21,57	

Монтажный блок для скрытого монтажа на фальшштене

В комплекте с 2 настенными короткими бронзовыми угольниками 16-Rp 1/2, смонтированными на коротком кронштейне типа O 75/150. Общая длина 46 мм, длина кронштейна 30 мм, расстояние между центрами настенных угольников 150 мм. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал кронштейна: оцинкованная сталь. Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982. Цвет: гладкая бронза.




Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
366141406	Монтажный блок VW	0,570	5 шт.	21,57

Система настенных фланцевых угольников

Угольник настенный фланцевый RAUTITAN RX

Используется для присоединения настенной розетки арт. **11370351001** в комплекте с 2 винтами с внутренним шестигранником из высококачественной стали; для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982. Цвет: гладкая бронза.



Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
13661261001	16-Rp 1/2	0,101	10 шт.	11,96
13661271001	20-Rp1/2	0,116	10 шт.	15,74

<p>Кронштейн, тип 0 75/150 для настенной розетки Двойной, с длинной крепежной консолью и универсальными отверстиями. Материал: оцинкованная сталь.</p> 	Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	11055381008	0 75/150 для настенной розетки	0,382	5 шт.	7,79

Распределители RAUTITAN

<p>Распределительная гребенка RAUTITAN R/Rp 3/4-16/20 с присоединением труб на подвижных гильзах Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982. Цвет: гладкая бронза.</p> 	Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13661281001	16-R/Rp 3/4	0,302	1 шт.	26,45
	13661301001	20-R/Rp 3/4	0,331	1 шт.	30,63
	13661311001	16-R/Rp 3/4	0,451	1 шт.	30,12
	13661321001	20-R/Rp 3/4	0,474	1 шт.	33,76


SW = размер гаечного ключа.

Распределительный коллектор с плавной регулировкой

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Отводы: евроконус G 3/4 под соединение REHAU.

Уплотнение: EPDM

Материал: никелированная DZR латунь



Артикул	Обозначение	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
11316441001	G 1 – 2 G 3/4	0,424	1 шт.	38,67
11316451001	G 1 – 3 G 3/4	0,610	1 шт.	57,46
11316471001	G 1 – 4 G 3/4	0,800	1 шт.	75,64



Набор кронштейнов для распределительных гребенок



Используется для крепления распределительных коллекторов с присоединениями труб на подвижной гильзе, в стене или в распределительных шкафах REHAU. Имеются звукоизолирующие хомуты 3/4*. Один комплект включает 2 кронштейна для распределительных гребенок. Материал: ПФА (полифталамид).




Артикул	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12641211001	0,254	1 шт.	23,58

Комплекующие для фасонных частей RAUTITAN

<p>Заглушка RAUTITAN для полимерных труб Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982. Цвет: гладкая бронза.</p> 	<p>Артикул</p>	<p>Типоразмер</p>	<p>Вес, кг/шт.</p>	<p>Единица поставки</p>	<p>Цена* €/шт.</p>
	<p>13661391001</p>	<p>16</p>	<p>0,025</p>	<p>10 шт.</p>	<p>4,37</p>
	<p>13661401001</p>	<p>20</p>	<p>0,041</p>	<p>5 шт.</p>	<p>5,14</p>
<p>Заглушка RAUTITAN резьбовая для гребенок Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления. Предназначена для заглушивания распределительных гребенок RAUTITAN на 2 и 4 (R1/2) трубы, а также гребенок на 2 и 3 трубы (R2/3). Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982. Цвет: гладкая бронза.</p> 	<p>13661431001</p>	<p>Rp 1/2</p>	<p>0,044</p>	<p>5 шт.</p>	<p>4,57</p>
	<p>13661441001</p>	<p>Rp 3/4</p>	<p>0,067</p>	<p>5 шт.</p>	<p>4,92</p>

Заглушка RAUTITAN для гребенок с плавной регулировкой	Артикул	Типоразмер	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
<p>Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления.</p> <p>Предназначена для заглушивания распределительных гребенок с плавной регулировкой RAUTITAN G1 – 2-4 отвода G3/4.</p> <p>Материал: никелированная DZR латунь</p> 	11316551001	G1	0,033	10 шт.	6,71
<p>Защитная лента RAUTITAN</p> <p>Используется для защиты трубопроводов и фасонных частей в местах соединений на подвижной гильзе от прямого контакта с химически активными строительными материалами.</p> <p>Материал: мягкий ПВХ.</p> <p>Цвет: черный.</p> <p>Толщина: 0,15 мм</p> <p>Длина в мотке: 33 м</p> <p>Ширина: 50 мм</p> 	12296961001			1 шт.	5,67

Комплект Г-образных трубок RAUTITAN CuMs для подключения к отопительному прибору с фиксирующим уголком




Материал труб: медь 15x1,0 мм, в соответствии с DIN 1057.
 Материал соединительного фитинга: латунь. Материал фиксирующего уголка: оцинкованная сталь / PA.
 Межосевое расстояние труб: 50 мм.

Артикул	Для универсальных труб RAUTITAN stabil / flex	Номинальный размер	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
266412001	16	250 мм	0,432 кг	5 шт.	24,66

Фитинги и комплектующие для присоединения к отопительным приборам


Трубка Г-образная RAUTITAN для подключения к отопительному прибору



Для подключения 1 радиатора требуется 2 трубки.
 Материал труб: нержавеющая сталь 15x1.0 мм в соответствии с DIN EN 10088.
 Материал соединительного фитинга: нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN 10088.

Артикул	Для универсальных труб RAUTITAN stabil / flex	Номинальный размер	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12662421001	16	250 мм	0,156	10 шт.	12,71
12409311001	16	500 мм	0,254	10 шт.	17,31
12662521001	16	1000 мм	0,450	10 шт.	27,64
12662621001	20	250 мм	0,162	10 шт.	13,76
12409411001	20	500 мм	0,260	10 шт.	18,55
12662721001	20	1000 мм	0,456	10 шт.	30,45
12663721001	16	250 мм	0,416	5 шт.	31,70
12663921001	20	250 мм	0,428	5 шт.	32,69


Комплект Г-образных трубок RAUTITAN для подключения к отопительному прибору с фиксирующим уголком






В комплект входят: 2 Г-образные трубки, 1 фиксирующий уголок для их крепления к полу, 1 дюбель (10 мм), 1 винт (размер ключам - 13 мм) с шайбой.
 Материал труб: нержавеющая сталь 15 x 1.0 мм в соответствии с DIN EN 10088.
 Материал соединительного фитинга: нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN 10088.

Материал фиксирующего уголка:
 оцинкованная сталь / PA.
 Межосевое расстояние труб: 50 мм.

Трубка Т-образная RAUTITAN для подключения к отопительному прибору  <p>Материал труб: нержавеющая сталь 15x1,0 мм в соответствии с DIN EN 10088. Для подключения 1 радиатора требуется 2 трубки. Материал труб: нержавеющая сталь 15 x 1,0 мм в соответствии с DIN EN 10088.</p> <p>Материал соединительного фитинга: нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN 10088.</p>	Артикул	Для универсальных труб RAUTITAN stabil / flex	Номинальный размер	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12662821001	16	250 мм	10 шт.	23,47
	12408511001	16	500 мм	10 шт.	32,99
	12662921001	16	1000 мм	10 шт.	43,50
	12663021001	20	250 мм	10 шт.	24,09
	12408611001	20	500 мм	10 шт.	33,87
	12663121001	20	1000 мм	10 шт.	44,81
	11040391001	25	250 мм	10 шт.	27,87

Расширительная насадка для развальцовки присоединительных трубок из меди и нержавеющей стали 15 x 1,0 мм  <p>Применяется при подключении радиаторов для расширения присоединительных трубок RAUTITAN из меди (CuMs) и нержавеющей стали 15 x 1,0 мм при использовании резьбозажимных соединений RENAU. Материал: сталь. Подходит для эспандеров RO и QC (см. раздел «Монтажный инструмент»).</p>	Артикул	Наименование	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12687641001	Расширительная насадка RO	0,170	1 шт.	43,75
	12166941001	Расширительная насадка QC	0,170	1 шт.	43,75



Присоединительный блок RAUTITAN stabil



Блок REHAU для присоединения к отопительному прибору с универсальной трубой RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 мм применяется для присоединения к отопительному прибору с блоком шаровых кранов из стены под штукатуркой и состоит из предварительно изогнутой универсальной трубы REHAU RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 мм, помещенной в блок из твердого пенополиуретана с нанесенной с двух сторон крепежной лентой. Подающая и обратная подводки на приборе с фиксированным расстоянием между центрами 50 мм в зоне присоединения замкнуты на 180° для опрессовки пробной топкой без отопительного прибора, за счет чего монтаж отопительного прибора возможен после завершения штукатурных и малярных работ. Присоединение к отопительному прибору осуществляется снизу через угловой блок шаровых кранов REHAU (арт. **12407371001**) и набор резьбозажимных соединений REHAU 16,2 x 2,6 x G 3/4 (арт. **12664521001**).
 Материал присоединительного блока: пенополиуретан.
 Материал крепежной ленты: оцинкованная сталь.


Артикул	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
11101981001	0,319	10 шт.	27,51

Фиксирующая скоба для присоединительных трубок Используется в системах отопления для закрепления пары Г-образных трубок RAUTITAN на черновой бетонной стяжке пола. Межцентровое расстояние: 50 мм. В комплект входят: звукоизолирующая прокладка, дюбель 10 мм, винт (оцинкованная сталь, размер ключа 13 мм) и шайба. Материал уголка: оцинкованная сталь / PA.	Артикул	Наименование	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12404571002	Фиксирующий уголок	0,100	10 шт.	3,16

Монтажный блок  Предназначен для крепления присоединительных трубок для радиаторов к стене в ходе предварительного монтажа. Материал: ПП (полипропилен). В комплект входят: 1 монтажный блок и 2 проставки.	Артикул	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12640611001	0,035	10 шт.	2,59
Проставка для монтажного блока  Предназначена для изменения расстояния от стены до монтажного блока при различной глубине отопительных приборов. Материал: ПП (полипропилен).	12640711001	0,008	10 шт.	0,58

Резьбозажимные соединения / шаровые краны


Комплект резьбозажимных ниппелей 	Артикул	Типоразмер	Материал		Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12407111001	G1/2 "x G 3/4"	латунь	12 мм, внутр.	0,098	1 шт.	4,46
Комплект резьбозажимных соединений G 3/4"-15 	Артикул	Типоразмер	Материал	SW	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12406011001	G 3/4"- M5	ник. латунь	30	0,093	1 шт.	4,47
	SW = Размер гаечного ключа						
Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем  <p>Материал: латунь согласно DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Наружная поверхность: никелированная латунь.</p> <p>В комплект входят: 1 блок шаровых кранов с накладными гайками G 3/4" и 2 соединительных ниппеля G 3/4" x G 1 1/2".</p>	Артикул	Типоразмер	Исполнение	SW	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12407271001	G 1/2" x G 3/4"	Прямой	30	0,348	1 шт.	25,31
	12407371001	G 1/2" x G 3/4"	Угловой	30	0,472	1 шт.	25,31

Монтажный узел RAUTITAN 16 x 2,2-Rp 1/2"  <p>Применяется для подключения к отопительным приборам труб из стены, угольники закреплены на кронштейне, звукоизолированы. Межосевое расстояние: 50 мм. Материал кронштейна: оцинкованная сталь. Материал настенного угольника: латунь, устойчивая к вымыванию цинка.</p>	Артикул	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
		12409211401	0,416	5 шт.

Резьбозажимные соединения RAUTITAN flex  <p>Состоит из упорной втулки, зажимного кольца и накидной гайки. Материал: латунь</p>	Артикул	Для труб RAUTITAN flex	SW	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
		12663521001	16x2,2	27	0,074	2 шт.
	12663621001	20x2,8	30	0,070	2 шт.	5,97
SW = Размер гаечного ключа						
Комплект резьбозажимных соединений RAUTITAN stabil  <p>В комплект входят 2 резьбозажимных соединения. Материал: латунь</p>	12664521001	16.2x2,6xG 3/4"	27	0,134	1 шт.	5,67
	12664621001	20x2.9xG 3/4"	27	0,098	1 шт.	5,72
Внимание: присоединение универсальных труб RAUTITAN stabil к радиаторам либо к распределительным коллекторам следует выполнять только с соответствующими резьбозажимными соединениями REHAU.						

Распределительные коллекторы / комплектующие

Распределительный коллектор REHAU HLV для систем радиаторного отопления



Предназначен для разветвления контуров систем радиаторного отопления.

В комплект входят

следующие компоненты:

- подающий и обратный коллекторы, с возможностью двухстороннего присоединения с наружной резьбой G1" под плоское уплотнение;
- 2 никелированные заглушки G1" со встроенными воздушными клапанами и уплотнением;
- ниппельные отводы под резьбозажимные соединения REHAU Евроконус G3/4";
- коллекторы установлены на звукоизолированные оцинкованные кронштейны.

Резьбозажимные соединения REHAU Евроконус G3/4" заказываются отдельно. С распределительными коллекторами HLV можно использовать комплект двух прямых никелированных шаровых кранов 1" (арт.12081221001) или комплект двух угловых никелированных шаровых кранов 1" (арт. 13152241001).

Артикул	Обозначение	Количество контуров	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
11102021001	HLV нерж. 2	2	2,200	1 шт.	79,11
11102041001	HLV нерж. 3	3	2,500	1 шт.	102,59
11102061001	HLV нерж. 4	4	2,800	1 шт.	117,37
11102071001	HLV нерж. 5	5	3,100	1 шт.	132,20
11102081001	HLV нерж. 6	6	3,400	1 шт.	149,27
11102091001	HLV нерж. 7	7	3,800	1 шт.	163,04
11102121001	HLV нерж. 8	8	4,100	1 шт.	178,76
11102141001	HLV нерж. 9	9	4,600	1 шт.	193,05
11102161001	HLV нерж. 10	10	4,900	1 шт.	208,14
11102171001	HLV нерж. 11	11	5,100	1 шт.	224,41
11102181001	HLV нерж. 12	12	5,500	1 шт.	239,84

<p>Комплект угловых шаровых кранов</p>  <p>Состоит из двух угловых шаровых кранов: с красной и синей рукоятками. Оба крана имеют с одной стороны внутреннюю резьбу 1", с другой – накидную гайку 1" с плоским уплотнением. Материал: никелированная латунь.</p>	<p>Артикул</p> <p>13152241001</p>	<p>Типоразмер</p> <p>G1"</p>	<p>SW</p> <p>27</p>	<p>Вес, кг/шт.</p> <p>1,15</p>	<p>Единица поставки</p> <p>1 компл.</p>	<p>Цена* €/шт.</p> <p>64,02</p>
<p>SW=размер гаечного ключа</p>						
<p>Комплект прямых шаровых кранов</p>  <p>Состоит из двух шаровых кранов: с красной и синей рукоятками. Оба крана имеют с одной стороны внутреннюю резьбу 1", с другой – накидную гайку 1" с плоским уплотнением. Материал: никелированная латунь.</p>	<p>Артикул</p> <p>12081221001</p>	<p>Типоразмер</p> <p>G1"</p>	<p>SW</p> <p>27</p>	<p>Вес, кг/шт.</p> <p>0,63</p>	<p>Единица поставки</p> <p>1 компл.</p>	<p>Цена* €/шт.</p> <p>42,96</p>
<p>SW=размер гаечного ключа</p>						
	<p>Артикул</p> <p>1316441001</p> <p>1316451001</p> <p>1316471001</p> <p>1316551001</p>	<p>Описание</p> <p>Коллектор G1 2 отвода G3/4</p> <p>Коллектор G1 3 отвода G3/4</p> <p>Коллектор G1 4 отвода G3/4</p> <p>Заглушка G1</p>	<p>Цена* €/шт.</p> <p>38,67</p> <p>57,46</p> <p>75,64</p> <p>6,71</p>			






 <p>Узел подключения 1". Резьбовое соединение с прокладкой. Присоединение для погружных датчиков на подающей и обратной линиях. Вид поставки: в картонной коробке.</p>	Комплект для установки теплосчетчика, вертикальный	Артикул	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
		2197571001	2,58	1 шт.	135,78
 <p>Узел подключения 1". Резьбовое соединение с прокладкой. Присоединение для погружных датчиков на подающей и обратной линиях. Вид поставки: в картонной коробке.</p>	Комплект для установки теплосчетчика, горизонтальный	Артикул	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
		2197581001	2,02	1 шт.	99,53


Таблица выбора распределительных шкафов	Наличие контуров	Для скрытого монтажа		Для открытого монтажа	
		без комп. для устан. теплосчетчика	с комп. для устан. теплосчетчика	без комп. для устан. теплосчетчика	с комп. для устан. теплосчетчика
<p>Использование таблицы.</p> <p>1. Выбрать необходимый распределительный коллектор по числу отводов.</p> <p>2. Выбрать вариант исполнения (скрытый/открытый монтаж).</p> <p>3. Выбрать желаемую комплектацию (с/без комплекта для теплосчетчика).</p> <p>4. Выбрать желаемый вид распределительного шкафа.</p>	2	UP 110/450	UP 110/550	AP 130/500	AP 130/605
	3	UP 110/450	UP 110/750	AP 130/500	AP 130/805
	4	UP 110/550	UP 110/750	AP 130/605	AP 130/805
	5	UP 110/550	UP 110/750	AP 130/605	AP 130/805
	6	UP 110/750	UP 110/950	AP 130/805	AP 130/1005
	7	UP 110/750	UP 110/950	AP 130/805	AP 130/1005
	8	UP 110/750	UP 110/950	AP 130/805	AP 130/1005
	9	UP 110/950	UP 110/950	AP 130/1005	AP 130/1005
	10	UP 110/950	UP 110/1150	AP 130/1005	AP 130/1205
	11	UP 110/950	UP 110/1150	AP 130/1005	AP 130/1205
	12	UP 110/950	UP 110/1150	AP 130/1005	AP 130/1205

Встроенный распределительный шкаф  <p>Материал: стальной лист, окрашенный в белый цвет (9016). Для скрытой установки. Состоит из: - встраиваемый в нишу корпус; - универсальный кронштейн для распределительного коллектора, регулируемый по ширине; - рамка с дверцей. Вид поставки: шкаф, упакованный в картонную коробку.</p>	Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13464101001	UP 75/550 белый	12,140	1 шт.	165,62
	13464201001	UP 75/750 белый	16,270	1 шт.	198,86
	13464301001	UP 75/950 белый	18,910	1 шт.	224,77
	13464401001	UP 75/1150 белый	21,500	1 шт.	261,66

Крюки с дюбелем  <p>Для крепления труб RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex (также с соответствующей изоляцией) к полу. Подходят для труб диаметром от 10 до 32 мм. Материал: полиамид. Цвет: черный.</p>	Артикул	Обозначение / Типоразмер	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12573781002	для 1 трубы	0,007	100 шт.	0,44
	12573881002	для 2 труб	0,008	100 шт.	0,72
	12657091001	для 2 труб в изоляции	0,020	50 шт.	0,72

Монтажный шаблон RENAU с воздухоотводчиком *  <p>Материал держателя: оцинкованная сталь. Материал фитинга: никелированная латунь. Изделие предназначено для многократного применения.</p>	Артикул	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12899071001	0,300	1 шт.	20,41

Комплект для подключения отопительного прибора



Предназначен для непосредственного подключения только труб RAUTITAN flex к отопительным приборам.
 Материал: полиамид.
 Форма поставки: в ПЭ-пакете.
 В комплект для подключения радиатора входят:

- 4 полукожуха для трубы (белые);
- 2 центрирующие шайбы из вспененного материала;
- 2 направляющих отвода с накидным кольцом диаметром 5 мм (черные);
- 2 пластины для соединения отводов (с пазами, РА, черные);
- 2 предохранительных клина.

Артикул	Для универсальных труб RAUTITAN flex/pink	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12658791001	16	0,240	1 шт.	9,37

Фиксатор поворота 45°



Применяется для систем отопления с трубами RAUTITAN flex для фиксации поворота трубы на 45°.
 Радиус изгиба; 5 x d.
 Материал: сталь.


Артикул	Типоразмер	Радиус изгиба	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12657291001	16/17	5 x d	0,040	10 шт.	1,51
12686241001	20	5 x d	0,074	10 шт.	1,89
12686341001	25	5 x d	0,142	10 шт.	3,21
12686441001	32*	5 x d	0,260	5 шт.	5,16

* Фиксатор поворота Ду 32 поставляется с двумя дополнительными пружинными кольцами.

Декоративная накладка  <p>Предназначена для декоративного оформления выхода присоединительных трубок 15 x 1,0 из пола, стены или из плинтусного короба. Межцентровое расстояние: 50 мм. Материал: ПП-С. Цвет: белый RAL 9010.</p>	Артикул	Типоразмер	Применение для труб	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12686741001	15	из нержавеющей стали, меди	0,003	50 шт.	2,30
	12407771001	16/20	RAUTITAN stabil / flex	0,003	50 шт.	2,30


Фиксатор поворота 90°  <p>Применяется для систем отопления с трубами RAUTITAN flex для фиксации поворота трубы на 90°. Радиус изгиба: 5 x d. Материал: сталь с обработанной внешней поверхностью.</p>	Артикул	Типоразмер	Радиус изгиба	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12584081002	16/17	5 x d	0,054	10 шт.	1,51
	12587981002	20	5 x d	0,080	10 шт.	1,89
	12572491002	25	5 x d	0,140	10 шт.	3,21
	12611531001	32 ^Δ	5 x d	0,360	5 шт.	5,16
^Δ Фиксатор поворота Ду 32 поставляется с двумя дополнительными пружинными кольцами.						

Механический монтажный инструмент для продвижки гильз на диаметр 10 x 1,1/14 x 1,5

RAUTOOL K10 x 1,1, механический	Артикул	Наименование	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
 <p>Базовый инструмент. Ножницы труборезные 25. Чемодан для транспортировки. Руководство по эксплуатации.</p>	12283961001	RAUTOOL K10 x 1,1	2,125	1 шт.	180,42
 <p>Базовый инструмент. Ножницы труборезные 25. Чемодан для транспортировки. Руководство по эксплуатации.</p>	12446211001	RAUTOOL K14 x 1,5	2,400	1 шт.	260,76
Монтажный инструмент для продвижки гильз на диаметр 16-40					
 <p>Базовый инструмент. Экспандер QC. Средство для смазки. Щетка для чистки. Ножницы труборезные 40 stabil. Чемодан для транспортировки. Руководство по эксплуатации.</p>	11377641005	RAUTOOL M1	5,500	1 шт.	1 133,15

РАУТООЛ A-light2, аккумуляторный гидравлический	Артикул	Наименование	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
 <p>Зарядное устройство. Сменный аккумулятор. Ножницы труборезные 40 stabil. Экспандер QC. Средство для смазки. Щетка для чистки. Чемодан для транспортировки. Руководство по эксплуатации.</p>	12035971001	РАУТООЛ A-light2	9,100	1 шт.	3 777,18
	12036191001	Запасной литий-ионный аккумулятор 1,3 Ач	0,380	1 шт.	153,39
 <p>Зарядное устройство. Литий-ионный аккумулятор 18 В / 1,3 Ач. Ножницы труборезные 40 stabil. Средство для смазки. Щетка для чистки. Чемодан для транспортировки.</p>	12174781001	РАУТООЛ A-light2 Kombi	9,00	1 шт.	5 036,24
	12036191001	Запасной литий-ионный аккумулятор 1,3 Ач	0,380	1 шт.	153,39
 <p>Зарядное устройство. Сменный аккумулятор. Ножницы труборезные 40 stabil. Экспандер QC. Средство для смазки. Щетка для чистки. Чемодан для транспортировки.</p>	12035951001	РАУТООЛ A3	13,750	1 шт.	2 151,17
	12036231001	Запасной литий-ионный аккумулятор 3,0 Ач для Арт. 12035951001	0,650	1 шт.	197,84

RAUTOOL H2. механико-гидравлический  <p>Инструмент для продвижки гильз с ножным насосом, 3,50 м гидравлический рукав. Ножницы труборезные 40 stabil. Экспандер QC . Средство для смазки . Щетка для чистки . Чемодан для транспортировки . Руководство по эксплуатации.</p>	Артикул	Наименование	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	12024841001	RAUTOOL H2	11,600	1 шт.	2 895,84
RAUTOOL Xpand, аккумуляторный гидравлический экспандер 16-40 системы QC  <p>Применяется для расширения полимерных и металлополимерных труб DN 16-40 с использованием быстросъемных расширительных насадок системы QC. Может быть использован совместно с насадками предыдущего поколения RO.</p>	12168201001	RAUTOOL Xpand	1,640	1 шт.	1 888,59

Механический экспандер 16-32 системы QC	Артикул	Наименование	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
 <p>Применяется для расширения полимерных и металлополимерных труб DN 16-32 с использованием быстросъемных расширительных насадок системы QC.</p> <p>Может быть использован совместно с насадками предыдущего поколения RO.</p>	12141761001	Экспандер QC	0,790	1 шт.	146,64
Комплектующие и запчасти к инструменту					
<p>Зарядное устройство к инструменту A-light2 / A3 / E3 / G2 / Xpand / Kombi</p> 	12036091001	Зарядное устройство к инструменту RAUTOOL A-light2 / A3 / E3 / G2 / Xpand / Kombi	0,540	1 шт.	173,57

Запасной электроаккумулятор для A-light2 / A3 / E3 / G2 / Xpand / Kombi	Артикул	Наименование	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	12036191001	Запасной электроаккумулятор 1,3 Ач для RAUTOOL A-light2 / A3 / E3 / G2 / Xpand / Kombi	0,380	1 шт.	153,39
	12036231001	Запасной электроаккумулятор 3,0 Ач для RAUTOOL A-light2 / A3 / E3 / G2 / Xpand / Kombi	0,650	1 шт.	197,84
Дополнительный инструмент					
<p data-bbox="79 391 520 474">Ножницы труборезные для резки полимерных/ металлополимерных труб до Дн 40 мм</p> 	11374951002	Труборезные ножницы 16-25 (А)	0,150	1 шт.	22,68
	12474741001	Труборезные ножницы 16-20 RAUTITAN (Б)	0,350	1 шт.	78,97
	12474641001	Запасной нож для артикула 12474741001	0,015	1 шт.	22,85
	13152421001	Труборезные ножницы 40 stabil (Б)	0,430	1 шт.	42,59
	13152431001	Запасной нож для артикула 13152421001	0,060	1 шт.	17,55

Комплекующие и запасные части на диаметр 16-40



Быстросъемные расширительные насадки 16-32 системы QC




Насадки с байонетным креплением для быстрой смены диаметров / систем. Для использования с экспандером QC



(12141761001), аккумуляторным инструментом Xrand (12168201001), комбинированным аккумуляторным инструментом Kombi (12174781001) или расширительным наконечником системы QC для гидравлического инструмента (12174691001).


Артикул	Наименование	Система насадок	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
12141691001	Расширительная насадка 16 x 2,2	QC	0,160	1 шт.	55,42
12141711001	Расширительная насадка 20 x 2,8	QC	0,170	1 шт.	55,42
12141721001	Расширительная насадка 25 x 3,5	QC	0,180	1 шт.	55,42
12141751001	Расширительная насадка 32 x 4,4	QC	0,200	1 шт.	55,42
11315591001	Расширительная насадка 17 x 2,0	QC	0,160	1 шт.	55,42
11315651001	Расширительная насадка 20 x 2,0	QC	0,170	1 шт.	55,42
11315671001	Расширительная насадка 25 x 2,3	QC	0,190	1 шт.	55,42
11315681001	Расширительная насадка 32 x 2,9	QC	0,210	1 шт.	55,42
12092241001	Расширительная насадка 16,2 x 2,6 stabil	QC	0,150	1 шт.	62,63
12092251001	Расширительная насадка 20 x 2,9 stabil	QC	0,160	1 шт.	62,63
12092261001	Расширительная насадка 25 x 3,7 stabil	RO	0,170	1 шт.	62,63
12092271001	Расширительная насадка 32 x 4,7 stabil	RO	0,190	1 шт.	62,63


Быстросъемная расширительная насадка QC для медных и стальных трубок	Артикул	Наименование	Система насадок	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.	
 <p>Насадка с байонетным креплением для быстрой смены диаметров / систем. Для использования с расширительными устройствами системы QC. Применяется для развальцовки соединительных трубок из меди и нержавеющей стали 15 x 1,0.</p>	12166941001	Расширительная насадка 15 x 1,0	QC	0,170	1 шт.	43,75	
 <p>Расширительные насадки 16-32 системы RO</p> <p>Для использования с экспандером RO (11395921001), QC (12141761001), аккумуляторным инструментом Xrand (12168201001), комбинированным аккумуляторным инструментом Kombi (12174781001) или расширительным наконечником системы QC для гидравлического инструмента (12174691001).</p>	11396021001	Расширительная насадка 16 x 2,2	RO	0,120	1 шт.	55,42	
	11396121001	Расширительная насадка 20 x 2,8	RO	0,170	1 шт.	55,42	
	11396221001	Расширительная насадка 25 x 3,5	RO	0,130	1 шт.	55,42	
	11396321001	Расширительная насадка 32 x 4,4	RO	0,200	1 шт.	55,42	
	11396421001	Расширительная насадка 17 x 2,0	RO	0,160	1 шт.	55,42	
	11396521001	Расширительная насадка 20 x 2,0	RO	0,170	1 шт.	55,42	
	11396621001	Расширительная насадка 25 x 2,3	RO	0,190	1 шт.	55,42	
	11371931001	Расширительная насадка 32 x 2,9	RO	0,210	1 шт.	55,42	
	12445711001	Расширительная насадка 16,2 x 2,6 stabil	RO	0,150	1 шт.	62,63	
	12445811001	Расширительная насадка 20 x 2,9 stabil	RO	0,160	1 шт.	62,63	
	12445911001	Расширительная насадка 25 x 3,7 stabil	RO	0,170	1 шт.	62,63	
	12446011001	Расширительная насадка 32 x 4,7 stabil	RO	0,200	1 шт.	62,63	




Расширительная насадка R0 для медных и стальных трубок  <p>Для использования с расширительными устройствами системы QS. Применяется для развальцовки присоединительных трубок из меди и нержавеющей стали 15 x 1,0.</p>	Артикул	Наименование	Система насадок	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	12687641001	Расширительная насадка 15 x 1,0	R0	0,170	1 шт.	43,75

Расширительные насадки 16-20 для H2, A-light2, A3 	Артикул	Наименование	Цвет	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	12484011001	Расширительная насадка 16 x 2,2 / 20 x 2,8	Синий	0,450	1 шт.	140,07
	12484111001	Расширительная насадка 17 x 2,0 / 20 x 2,0	Красный	0,440	1 шт.	140,07

Расширительные насадки 40 для H2, A-light2, A3 	Артикул	Наименование	Цвет	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	12446111001	Расширительная насадка 40 x 5,5	Синий	0,800	1 шт.	270,07
	11383231001	Расширительная насадка 40 x 3,7	Красный	0,800	1 шт.	270,07
Расширительные насадки 40 для M1 	11373441001	Расширительная насадка M1 40 x 5,5	Синий	1,785	1 шт.	330,77
	11373141001	Расширительная насадка M1 40 x 3,7	Красный	1,905	1 шт.	330,77
Расширительная насадка 40 x 6,0 stabil для H2, A-light, A-light2, A3 	12476441001	Расширительная насадка 40 x 6,0 stabil	Зеленый	0,950	1 шт.	275,57

Расширительные насадки 40 для Хранд  Расширительная насадка 40x3,7 Расширительная насадка 40x5,5 Расширительная насадка 40x6,0 stabil	Артикул	Наименование	Цвет	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	12093921001	Расширительная насадка Хранд 40 x 3,7	Красный	0,692	1 шт.	270,07
	12093931001	Расширительная насадка Хранд 40 x 5,5	Синий	0,668	1 шт.	270,07
	12093941001	Расширительная насадка Хранд 40 x 6,0	Зеленый	0,638	1 шт.	275,57

Ручной фиксаторный зажим для труб 16/17/20  Для фиксации изоляции / гофротрубы во время напрессовки подвижной гильзы.	Артикул	Наименование	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	11372341001	Ручной фиксаторный зажим 16/17/20	0,510	1 шт.	2,52
Пружинный вкладыш для выгибания труб RAUTITAN stabil  Для размеров 16,2 x 2,6 20 x 2,9. Длина 650 мм.	12474841001	Пружинный вкладыш 16 stabil	0,150	1 шт.	7,74
	12474941001	Пружинный вкладыш 20 stabil	0,220	1 шт.	9,04

Расширительные насадки 40 для Хранд	Артикул	Наименование	Цвет	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
 <p>Расширительная насадка 40x3,7 Расширительная насадка 40x5,5 Расширительная насадка 40x6,0 stabil</p>	12093921001	Расширительная насадка Хранд 40 x 3,7	Красный	0,692	1 шт.	270,07
	12093931001	Расширительная насадка Хранд 40 x 5,5	Синий	0,668	1 шт.	270,07
	12093941001	Расширительная насадка Хранд 40 x 6,0	Зеленый	0,638	1 шт.	275,57
<p>Запрессовочные тиски для H2, A-light2, Kombi, A3 на 3 диаметра</p>  <p>Размер 16 x 2,2 и 16 x 2,6 / 20 x 2,0 и 20 x 2,8 и 20 x 2,9 / 25 x 2,3 и 25 x 3,5 и 25 x 3,7.</p>	12051331001	Комплект запрессовочных тисков 16/20/25	Золотисто-жёлтый	0,700	1 шт.	171,33
<p>Запрессовочные тиски для H2, A-light2, Kombi, A3</p>  <p>Размер 40 x 3,7 и 40 x 5,5 и 40 x 6,0.</p>	12018011001	Комплект запрессовочных тисков 40	Черный	0,710	1 шт.	149,85

<p>Расширительный наконечник 25/32 системы QC для инструмента H2, A-light2, A3</p>  <p>Для использования с расширительными насадками системы быстросъемных насадок QC типоразмеров 25 и 32.</p>	Артикул	Наименование	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	12174691001	Универсальный расширительный наконечник QC 25/32	0,600	1 шт.	116,87

<p>Запрессовочные тиски для M1</p> <p>Размер</p> 	Артикул	Наименование	Цвет	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
	11377441001	Комплект запрессовочных тисков M1 16/20	Золотисто-желтый	0,680	1 шт.	96,97
	11377541001	Комплект запрессовочных тисков M1 17/20	Золотисто-желтый	0,700	1 шт.	96,97
	11373641001	Комплект запрессовочных тисков M1 25/32	Золотисто-желтый	0,800	1 ил.	104,30

Запрессовочные тиски для M1	Артикул	Наименование	Цвет	Вес кг/шт.	Кол-во в упаковке	Цена* €/шт.
 <p data-bbox="303 122 497 215">Размер 40 x 3,7 и 40 x 5.5 и 40 x 6,0.</p>	12017981001	Комплект запрессовочных тисков M1 40	Черный	0,780	1 шт.	131,70
<p data-bbox="79 267 522 322">Запрессовочные тиски для H2, A-light, A-light2, A2, A3, Kombi</p> 	11393611002	Комплект запрессовочных тисков 16/20	Золотисто- желтый	0,480	1 шт.	109,66
	12590491002	Комплект запрессовочных тисков 17/20	Золотисто- желтый	0,480	1 шт.	109,66
	12572591002	Комплект запрессовочных тисков 25/32	Золотисто- желтый	0,680	1 шт.	138,90

15 СИСТЕМА ОБОГРЕВА / ОХЛАЖДЕНИЯ

Комплектующие для отопительных труб RAUTHERM S



Рис. 15-1 Труба отопления RAUTHERM S

Области применения:

- водяной теплый пол
- система обогрева/охлаждения поверхностей
- панельно-лучистое отопление / охлаждение.

Ø	Фитинги	Надвижные гильзы	Обрезка	Расширение	Расширительные насадки	Демонтаж соединений	
10					K10		
14							
17							
20							
25							
32							

15.1 Тепло и шагозвукоизоляция

Сопротивление теплопередаче

При теплотехническом расчете систем напольного отопления (определение температуры воды и шага укладки труб) следует учитывать сопротивление теплопередаче напольного покрытия.

Сопротивление теплопередаче напольного покрытия не должно превышать значения $R_{\lambda,B} = 0,15 \text{ м}^2 \text{ К/Вт}$.

Сопротивление теплопередаче напольных покрытий необходимо рассчитывать для каждого случая. Для ориентировочного расчета могут использоваться данные из таблицы.

Покрывтие	Толщина d [мм]	Теплопроводность λ [Вт/мК]	Сопротивление теплопередаче $R_{\lambda,B}$ [$\text{м}^2 \text{ К/Вт}$]
текстильные покрытия	10	0,07	макс. 0,15
паркет на клеевой массе	8 2 общ. 10	0,2 0,2	0,04 0,01 общ. 0,05
полимерное, например ПВХ	5	0,23	0,022
керамическая плитка на плиточном клее	10 2 общ. 12	1,0 1,4	0,01 0,001 общ. 0,011
керамическая плитка на слое раствора	10 10 общ. 20	1,0 1,4	0,01 0,007 общ. 0,017
плиты из натурального или искусственного камня (здесь: мрамор на слое раствора)	15 10 общ. 25	3,5 1,4	0,004 0,007 общ. 0,011

Табл. 15.1-1 Теплопроводность и сопротивление теплопередаче наиболее часто используемых напольных покрытий

Руководство по монтажу

Монтаж системы отопления/охлаждения поверхностей RENAУ включает в себя следующие шаги:

- промывка контуров, заполнение водой, удаление воздуха;
- проведение гидравлического испытания;
- проведение теплового испытания;
- при необходимости прогрев стяжки.

А также следует обратить внимание на следующие указания:



Необходимо провести гидравлическое и теплое испытания согласно протоколу гидравлических испытаний: система обогрева/охлаждения поверхностей RENAУ и протоколу прогрева системы для обогрева/охлаждения поверхностей RENAУ, а также необходимо занести результаты испытаний в протокол.



Тепловое испытание

- минимальное время твердения стяжки (перед испытанием):
- для цементных стяжек 21 день;
- для ангидридных и жидких стяжек 7 дней;
- или по инструкциям изготовителя;
- при выключении напольного отопления после фазы прогрева стяжки ее следует беречь от сквозняков и слишком быстрого охлаждения;
- при использовании выравнивающих растворов (в сочетании с системой для реконструкции 10) следует соблюдать указания изготовителей выравнивающих масс.



Прогрев стяжки

- необходимая остаточная влажность стяжки для ее прогрева должна устанавливаться фирмой, укладывающей напольные покрытия;
- при необходимости заказчик назначает прогрев стяжки для достижения необходимой остаточной влажности;
- при использовании выравнивающих растворов (в сочетании с системой для реконструкции 10) следует соблюдать указания изготовителя выравнивающих составов.

Напольное покрытие



Необходимо точно следовать рекомендациям изготовителей напольных покрытий относительно монтажа, укладки и эксплуатации.

Полы с текстильным покрытием

Ковровые полы, как правило, должны быть приклеены в целях улучшения теплопроводности. Толщина коврового покрытия не должна превышать 10 мм.

Паркет

Деревянные полы также могут быть использованы при оборудовании систем напольного отопления. В этом случае необходимо оборудовать деформационные швы. Паркетный щит можно наклеивать на стяжку. Необходимо обращать внимание на то, чтобы уровень влажности деревянных пород и самой стяжки соответствовал допустимому уровню, а также, чтобы клей оставался эластичным.

Полимерное покрытие полов

Для напольных систем отопления возможно также использовать полимерные покрытия. Рекомендуется приклеивать ПВХ плитку или ПВХ-дорожки.

Камень, клинкер, керамическая плитка

Наиболее подходящим покрытием для напольного отопления является камень, клинкер и прочие поверхности из керамики. Применяются следующие способы укладки материала без каких-либо ограничений:

- тонкий слой мастики на застывшую стяжку;
- толстый слой мастики на застывшую стяжку;
- раствор на слой теплоизоляции.

15.2 Деформационный шов

Напольное покрытие и деформационные швы

При твердом покрытии пола (керамическая плитка, паркет и т.д.) швы следует вытягивать до верхнего края покрытия пола. Это правило рекомендуется применять при использовании мягкого материала покрытия (искусственные и текстильные покрытия), чтобы избежать коробления и образования желобов. При всех способах устройства пола необходимо согласование со специалистами по укладке пола.

Расположение швов



Неправильное расположение и конструкция деформационных швов является наиболее распространенной причиной разрушения стяжки.



Согласно DIN 18560 и DIN EN 1264:
- конструктор должен составить план деформационных швов и приложить его как составную часть к расчету нагрузок;

- греющие стяжки помимо отделения их от строительной конструкции с помощью отстенной изоляции следует разделять температурно-деформационными швами в следующих случаях:
- при площади стяжки $> 40 \text{ м}^2$ или;
- при длине стороны $> 8 \text{ м}$ или;
- при соотношении сторон $a/b > 1/2$;
- над деформационными швами конструкции;
- при сильно изломанном периметре помещения.

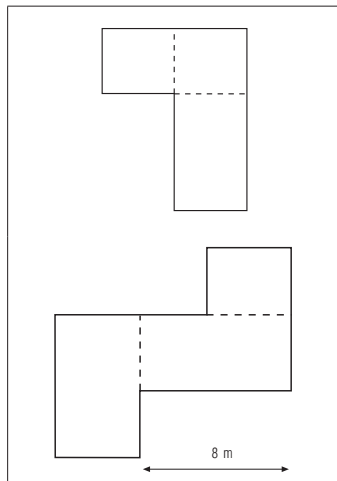


Рис. 15.2-1 Расположение деформационных швов
- деформационные швы

Температурные удлинения, вызванные разностью температур, рассчитываются по следующей формуле:

$$\Delta l = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

где:

Δl = удлинение (м)

l_0 = длина плиты (м)

α = коэффициент температурного удлинения (1/К)

ΔT = разность температур (К)

Схема расположения температурно-деформационных швов

Схему прокладки отопительных труб и расположение деформационных швов следует разрабатывать следующим образом:

- отопительные трубы ни в коем случае не должны пересекать деформационные швы;
- только подводы могут пересекать деформационные швы;
- в местах пересечения трубы с деформационным швом ее необходимо заключить с обеих сторон от шва в защитный футляр (гофротрубу RENAУ или теплоизоляцию) по 15 см с каждой стороны.

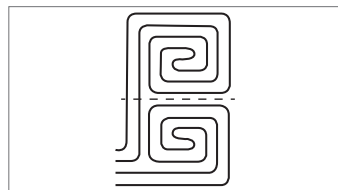


Рис. 15.2-2 Правильное расположение шва и контуров

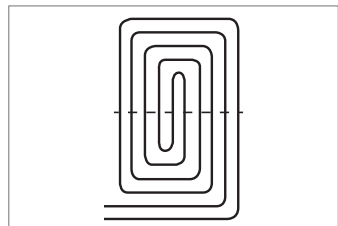


Рис. 15.2-3 Неправильное расположение шва и контуров

Профиль для деформационного шва



Рис. 15.2-4 Профиль для деформационного шва



самоклеющиеся полосы;
гибкость;
быстрый монтаж.

Область применения

- маты с фиксаторами Varionova;
- система крепления гарпунскобами;
- система RAUFIX;
- система крепления труб на арматурной сетке;
- «сухая» система укладки труб;
- базовые пластины TS-14;
- система для реконструкции 10.

Описание

Профиль деформационного шва служит для формирования упруго эластичных швов и ограничения полей греющей стяжки. Самоклеющаяся часть профиля деформационного шва обеспечивает прочную фиксацию в системах напольного отопления RENAU.

Высота x толщина x длина: 100 x 10 x 1200 мм

Монтаж

1. Приблизительно 30 см защитной гофротрубы следует разрезать вдоль оси и надеть на трубы в местах их прохождения через шов
2. Вырезать в профиле температурных деформационных швов отверстия для подводок (с помощью ножниц)
3. Удалить защитную пленку с нижней части профиля деформационного шва.
4. Наклеить профиль деформационного шва.



Рис. 15.2-5 Деформационный профиль в матах Varionova

15.3 Отстенная теплоизоляция

Отстенная теплоизоляция



Рис. 5-1 Отстенная теплоизоляция



обратная клейкая сторона;
самоклеящийся пленочный фартук;
пригодна для жидких стяжек;
оптимальное прилегание в углах.

Область применения

- маты с фиксаторами Varionova;
- система крепления гарпун-скобами;
- система RAUFIX;
- система крепления труб на арматурной сетке;
- «сухая» система укладки труб;
- базовые пластины TS-14.

Описание

Профилированная ПЭ-пленка отстенной теплоизоляции защищает открытые поверхности стен и выступы. Самоклеящаяся полоса на прилегающей к обратной ПЭ стороне и пленочному фартуку гарантирует высокую прочность приклеивания и быстрый монтаж.

Износостойкий фартук отстенной теплоизоляции предотвращает проникновение влаги и затворной воды. Исключается образование звуко-теплопроводных мостиков. Отстенная теплоизоляция позволяет, согласно СНиП 2.01.02-85*, производить компенсацию температурных расширений для горячих стяжек от 5 мм.

Технические характеристики

материал изоляционного профиля	ПЭ
материал пленочного фартука	ПЭ
воспламеняемость согласно СНиП 2.01.02-85*	B2
огнестойкость согласно СНиП 2.01.02-85*	E
высота [мм]	180
длина пленочного фартука [мм]	280
толщина [мм]	10

Монтаж



В местах стыков отстенная теплоизоляция должна укладываться внахлест, по меньшей мере, на 5 см.

1. Удалить защитную пленку с обратной стороны теплоизоляции.
2. Установить отстенную теплоизоляцию пленочным фартуком в сторону помещения. Надпись на матах REHAU должна быть сверху.
3. Разложить пленочный фартук на систему напольного отопления/охлаждения REHAU.
4. Удалить защитную пленку с клейкой поверхности пленочного фартука.
5. Наклеить пленочный фартук.

15.4 Руководство по монтажу

Способ укладки улитка



- равномерные температуры поверхностей во всех контурах;
- «щадящая» укладка отопительных труб за счет поворота на 90° .



Рис. 15.4-1 Способ укладки улитка с присоединенной граничной зоной

Способ укладки змеевик



При укладке змеевиком в местах поворота на 180° необходимо обращать внимание на допустимый радиус изгиба трубы.



Рис. 15.4-2 Укладка змеевиком

Способ укладки двойной змеевик



Равномерная температура поверхности во всем контуре

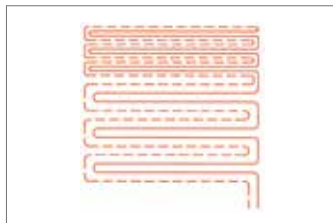


Рис. 15.4-4 Укладка двойным змеевиком с более плотной укладкой в граничной зоне

15.5 Мокрый способ монтажа

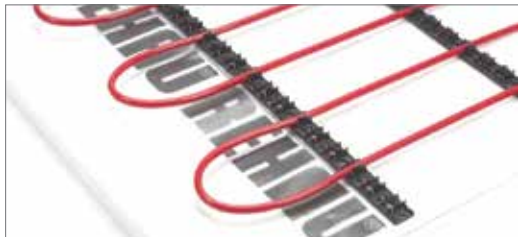
Система крепления труб на маты с фиксаторами Varionova




Система крепления труб с помощью гарпун-скоб




Система RAUFIX



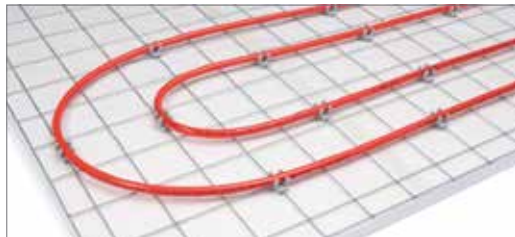Система крепления труб на арматурной сетке



МОКРЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА

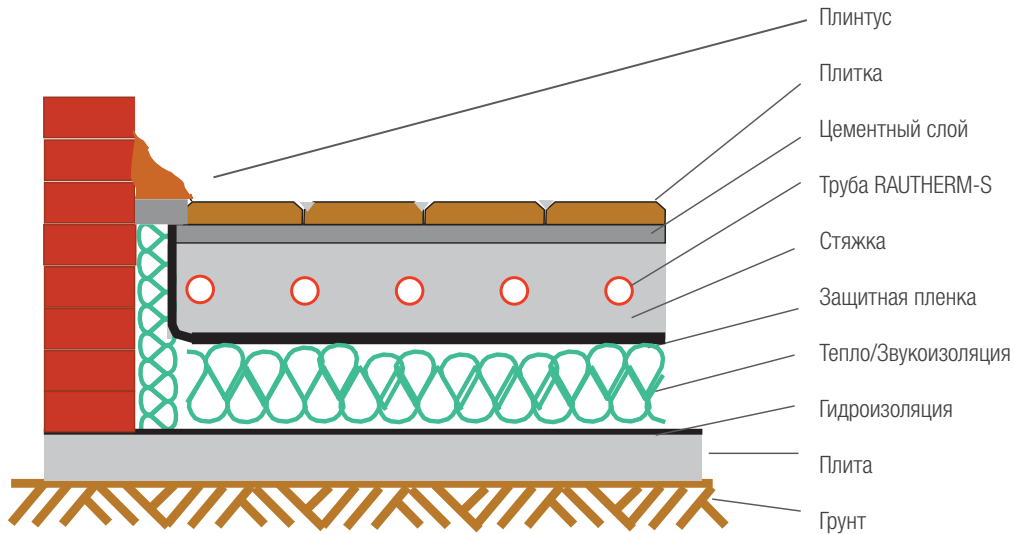

Крепление труб с помощью гарпун-скоб



Рис. 15.5-1 Система крепления труб с помощью гарпун-скоб



- быстрая укладка;
- высокая гибкость;
- система пригодна для жидких стяжек;
- комбинированная тепло- и шаго-звукоизоляция.

Компоненты системы

- маты для монтажа гарпун-скобами:
 - в виде рулона;
 - в виде складывающегося мата;
- RAUTAC-гарпун-скобы;
- гарпун-скобы;
- крепежный пистолет multi.

Используемые трубы

С RAUTAC-гарпун-скобами:

- RAUTHERM S 14 x 1,5 мм;
- RAUTHERM S 17 x 2,0 мм;
- RAUTITAN flex 16 x 2,2 мм;
- RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum 16,2 x 2,6 мм.

С гарпун-скобами:

- RAUTHERM S 20 x 2,0 мм;
- RAUTITAN flex 20 x 2,8 мм;
- RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum 20 x 2,9 мм.

Комплекующие системы

- отстенная теплоизоляция;
- профиль для деформационного шва;
- клейкая лента;
- машинка для нанесения клейкой ленты.

Описание

Маты для монтажа на гарпун-скобах состоят из полистирола, отвечающего требованиям стандарта DIN EN 13163. Они гарантируют тепло и шагозвукоизоляцию, отвечающую требованиям стандарта DIN EN 1264.

Маты покрыты водонепроницаемой и прочной ПЭ-пленкой, которая препятствует уходу затворной воды и влажности из стяжки. Налест пленки вдоль длинной стороны предотвращает образование тепло и звукопроводных мостиков.

Укладка труб соответствует монтажному классу А согласно DIN 18560 и DIN EN 13813.

Благодаря меньшим размерам рулонных матов для гарпун-скоб, чем у складного мата для гарпун-скоб, они наилучшим образом подходят для малых помещений с большим количеством углов. Шаг укладки труб кратен 5 см.

Нанесенная на маты растровая сетка гарантирует быструю и точную укладку труб.

Использование системы крепления труб с помощью гарпун-скоб в стяжке предусмотрено нормативом DIN 18560.



Рис. 15.5-2 Мат для монтажа на гарпун-скобах в виде рулона



Рис. 15.5-3 Складной мат для монтажа на гарпун-скобах

Монтаж

1. Разместить распределительный шкаф REHAU.
2. Установить в него распределительный коллектор REHAU.
3. Закрепить отстенную теплоизоляцию REHAU.
4. Уложить маты REHAU в направлении от отстенной изоляции. Маты должны плотно прилегать к отстенной теплоизоляции REHAU.

5. Нахлест пленочной гидроизоляции REHAU проклеить клейкой лентой.
6. Наложить самоклеящийся фартук отстенной теплоизоляции REHAU на маты, закрытые пленкой и прижать.
7. Подсоединить трубу к распределительному коллектору REHAU.
8. Уложить трубы выбранным способом и зафиксировать их через каждые 50 см при помощи крепежного пистолета. При этом крепежный пистолет необходимо приставлять вертикально к плите.



При установке гарпун - скоб следует сначала нажать вниз, а затем полностью поднять рукоятку крепежного пистолета. Таким образом достигается надежная фиксация гарпун-скоб.

Технические характеристики

Маты для монтажа гарпун-скобами		20-2	25-3	30-2	30-3	30-2	50-2	70-2
конструкция		рулон				складные маты		
материал базового мата		EPS 040 DES sg	EPS 045 DES sg	EPS 040 DES sg	EPS 040 DES sm	EPS 040 DES sg	EPS 040 DES sg	EPS 035 DES sg
материал изолирующей пленки		ПЭ	полипро- пилен	ПЭ	ПЭ	ПЭ	ПЭ	ПЭ
размеры	длина [м]	12	12	12	12	2	2	2
	ширина [м]	1	1	1	1	1	1	1
	высота [мм]	20	25	30	30	30	50	70
	площадь [м ²]	12	12	12	12	2	2	2
шаг укладки [см]		кратно 5				кратно 5		
поднятие труб [мм]		≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
монтажный класс DIN 18560 и DIN EN 13813		A	A	A	A	A	A	A
теплопроводность [Вт/мК]		0,040	0,045	0,040	0,040	0,040	0,040	0,035
сопротивление теплопередаче [м ² К/Вт]		0,50	0,56	0,75	0,75	0,75	1,25	2,00
воспламеняемость DIN 4102 ¹⁾		B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
огнестойкость согласно DIN EN 13501		E	E	E	E	E	E	E
максимальная нагрузка [кН/м ²]		5,0	4,0	5,0	4,0	5,0	5,0	10,0
динамическая жесткость [МН/м ³]		30	20	20	20	20	15	30
шумопоглощение $\Delta L_{w,R}$ (Дб) ²⁾		26	28	28	28	28	29	26

1) Показатели воспламеняемости по классу материала относятся к соединению из полистирольных матов полиэтиленовой пленки

2) При наличии массивной плиты перекрытия и нанесенной стяжки на шаго-звукоизоляцию с нагрузкой ≥ 70 кг/м²

Гарпун-скобы RAUTAC и гарпун-скобы



- скобы термически скреплены в магазины по 30 штук;
- тем самым исключена возможность ущерба в процессе установки гарпун-скоб за счет приклеивания остатков фиксирующей ленты.

Гарпун-скобы RAUTAC



Рис. 15.5-4 Гарпун-скобы RAUTAC

Используемые трубы

- RAUTHERM S 14 x 1,5 мм;
- RAUTHERM S 17 x 2,0 мм;
- RAUTITAN flex 16 x 2,2 мм;
- RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum 16,2 x 2,6 мм.

Описание

Гарпун-скобы RAUTAC за счет специально сконструированных крепежных гарпунов гарантируют надежную фиксацию труб.

Гарпун-скобы



Рис. 15.5-5 Гарпун-скобы

Используемые трубы

- RAUTHERM S 20 x 2,0 мм;
- RAUTITAN flex 20 x 2,8 мм;
- RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum 20 x 2,9 мм.

Описание

Гарпун-скобы за счет специально сконструированных крепежных гарпунов гарантируют надежную фиксацию труб.

Крепежный пистолет multi



Рис. 15.5-6 Крепежный пистолет multi

Используемые гарпун-скобы

- гарпун-скобы RAUTAC;
- гарпун-скобы.

Описание

Крепежный пистолет multi предназначен для установки гарпун-скоб RAUTAC и гарпун-скоб. Таким образом, для установки обоих видов скоб используется только одно устройство.

Магазинная штанга служит для размещения на ней гарпун-скоб.

Специальный груз усиливает давление на скобы и гарантирует

их надежную подачу, обеспечивая минимальное время установки.

С помощью равномерного давления эргономической штанги обеспечивается прокалывание гарпун-скобами изолирующей пленки. При разгрузке штанги инструмент снова приводится в исходное положение возвратной пружиной и процесс установки гарпун-скоб может продолжаться далее.

Комплектующие для крепежного пистолета RAUTAC и крепежного пистолета



Для обработки термосваренных магазинов гарпун-скоб при помощи упомянутых выше устройств необходимо оборудовать крепежный пистолет комплектующими компонентами. Их можно приобрести в ближайшем к Вам бюро по продажам REHAU.

Комплектующие компоненты монтируются при помощи простых приемов. К тому же, инструкция для сборки прилагается к каждому из них.

В комплект поставки входит специальный груз для обеспечения равномерной подачи гарпун-скоб в механизм установки.

Установить груз на магазин с гарпун-скобами на штанге пистолета для обеспечения надежной и равномерной подачи гарпун-скоб в установочное устройство.

Система RAUFIX



Рис. 15.5-7 Система RAUFIX



- Надежная фиксация труб;
- монтаж без применения специальных инструментов;
- точная фиксация труб;
- простота установки.

Компоненты системы:

- фиксирующая шина RAUFIX 12/14;
- фиксирующая шина RAUFIX 16/17/20;
- гарпун-скоба для крепления шин.

Используемые трубы:

- с фиксирующей шиной RAUFIX 12/14:
- RAUTHERM S 14 x 1,5 мм;
- с фиксирующей шиной RAUFIX 16/17/20:
- RAUTHERM S 17 x 2,0 мм;
- RAUTHERM S 20 x 2,0 мм;
- RAUTITAN flex 16 x 2,2 мм;
- RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum 16,2 x 2,6 мм.

Комплектующие системы:

- клейкая лента;
- машинка для нанесения клейкой ленты;
- отстенная теплоизоляция;
- профиль для деформационного шва;
- дополнительная теплоизоляция;
- защитная пленка.

Описание

Фиксирующая шина RAUFIX из полипропилена с величиной поднятия труб от 5 мм соответствует монтажному классу А согласно DIN 18560 и DIN EN 13813. При укладке труб простым или двойным змеевиком шаг укладки кратен 5 см.



Рис. 15.5-8 Фиксирующая шина RAUFIX

Отформованное замковое соединение обеспечивает надежную фиксацию шин друг с другом без использования инструмента. Клипсы с верхней стороны шин осуществляют фиксацию труб, предотвращающую их всплытие. Крючки на клипсах фиксирующих шин RAUFIX гарантируют прочное крепление труб. Замковые соединения обеспечивают надежное и быстрое соединение фиксирующих шин длиной 1 м между собой. Гарпун-штыри с обратной стороны осуществляют точную фиксацию шин RAUFIX в слое дополнительной теплоизоляции.

Использование системы RAUFIX совместно со стяжкой предусмотрено нормативом DIN 18560.

Парные отверстия в шинах служат для фиксации ее на теплоизоляции с помощью гарпун-скоб. Специально сконструированные зубцы на концах гарпун-скоб обеспечивают надежное крепление шин к поверхности теплоизоляции.



Рис. 15.5-9 Гарпун-скобы для фиксации шин

Защитная пленка из износостойкого ПЭ отвечает требованиям стандарта DIN 18560 и DIN EN 1264. Она препятствует проникновению влаги и затворной воды из стяжки. А также образованию тепло- и звукопроводных мостиков. Прочное покрытие теплоизоляции обеспечивает оптимальную фиксацию гарпун-скоб.



Рис. 15.5-10 Защитная пленка



ПЭ пленка не заменяет
необходимую пароизоляцию

Монтаж



При температурах ниже +10 °С и / или шаге укладки не более 15 см следует укладывать трубы RAUTHERM S 17 x 2,0 мм и 20 x 2,0 мм, а также трубы RAUTITAN flex 16 x 2,2 мм с помощью устройства для размотки труб с подогревом.

1. Разместить распределительный шкаф REHAU.
2. Установить распределительный коллектор REHAU.
3. Закрепить отстенную теплоизоляцию REHAU.
4. Уложить отстенную теплоизоляцию REHAU, если необходимо.



Повреждения ПЭ-пленки REHAU ухудшают ее защитные свойства:

- не повреждать ПЭ-пленку при укладке;
- при необходимости полностью заклеить дыры или надрывы на ПЭ-пленке с помощью клейкой ленты REHAU.

5. Уложить ПЭ-пленку REHAU с нахлестом минимум 8 см.
6. Заклеить места нахлеста пленки клейкой лентой REHAU.
7. Наложить самоклеящийся фартук отстенной теплоизоляции REHAU на защитную пленку и прижать.
8. Уложить параллельными рядами фиксирующие шины RAUFIX с расстоянием 1 м и вдавить их гарпун-скобами в теплоизоляцию.



При использовании жидких стяжек расстояние между фиксирующими шинами RAUFIX при необходимости можно уменьшить.



Рис. 15.5-11 Вдавливание фиксирующих шин RAUFIX в конструкцию пола

9. Установить гарпун-скобы в фиксирующие шины RAUFIX через каждые 40 см.
10. Вдавить гарпун-скобы RAUFIX в конструкцию пола.



Рис. 15.5-12 Вдавливание гарпун-скоб в конструкцию пола

11. Присоединить трубы к распределительному коллектору.
12. Вдавить трубопроводы в фиксирующие шины.
13. Подсоединить второй конец трубы к распределительному коллектору.

14. Труба фиксируется в области сгиба с помощью дополнительных гарпун - скоб RAUTAC или обычных гарпун - скоб.
15. Установить профиль для деформационного шва REHAU.

Технические характеристики фиксирующих шин RAUFIX

Материал шин	полипропилен
Длина шин	1 м
Высота шин (без гарпун штырей с нижней стороны)	24 мм 27 мм
шина 12/14	
шина 16/17/20	
Широкие шины	
Шина 12/14	40 мм
Шина 16/17/20	50 мм
Поднятие трубы	5 мм
Интервал укладки	кратно 5 см

Технические характеристики гарпун-скоб

Материал гарпун-скоб	полипропилен
Длина гарпун - скоб	50 мм
Интервал зубцов	20 мм

Теплотехнические испытания

Система RAUFIX сертифицирована и прошла теплотехнические испытания согласно DIN EN 1264.



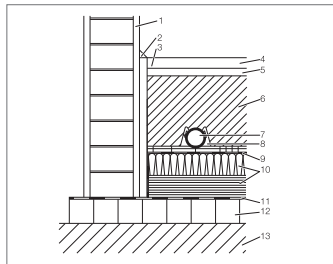
Регистрационный номер: 7 F 026



При проектировании и монтаже системы RAUFIX следует соблюдать требования норматива DIN EN 1264, часть 4.



Диаграммы удельной тепловой мощности Вы найдете на сайте: www.rehau.ru



15.5-13 Шина RAUFIX с уложенной трубой RAUTHERM S в разрезе

1. внутренняя штукатурка
2. плинтус
3. отстенная теплоизоляция
4. плитка керамическая или из природного камня
5. плиточный клей
6. стяжка согласно DIN 18560
7. труба RAUTHERM S
8. фиксирующая шина RAUFIX
9. защитная пленка согласно DIN 18560, ПЭ-пленка или перга мин
10. тепло- и шагозвукоизоляция
11. гидроизоляция (согласно DIN 18195)
12. перекрытие в чистоте
13. грунт

Крепление труб на матах с фиксаторами Varionova



Рис. 15.5-13 Маты с фиксаторами Varionova с шаго - звукоизоляцией 30-2 снизу



- подходит для труб диаметром 14–17 мм;
- простая и быстрая укладка;
- прочность при шаговой нагрузке;
- надежная фиксация труб;
- возможность вторичной переработки.

Компоненты системы

- маты с фиксаторами Varionova:
 - с шаго-звукоизоляцией 30-2;
 - без изоляции снизу;
- соединительные полосы;
- полосы примыкания;
- фиксирующие скобы;
- гарпун-фиксатор для матов.

Используемые трубы

Для матов с фиксаторами с шаго-звукоизоляцией 30-2:

- RAUTHERM S:
 - 14 x 1,5 мм;
 - 17 x 2,0 мм;
- RAUTITAN flex:
 - 16 x 2,2 мм;
- RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum:
 - 16,2 x 2,6 мм.

Для матов с фиксаторами без изоляции:

- RAUTHERM S:
 - 14 x 1,5 мм;
- RAUTITAN stabil:
 - 16,2 x 2,6 мм.

Комплекующие системы

отстенная теплоизоляция;
профиль для деформационного шва.
дополнительная теплоизоляция.

Описание системы

Маты с фиксаторами Varionova изготавливаются в сочетании с шагозвукоизоляцией 30-2 с нижней стороны и теплоизоляцией 11 мм с нижней стороны, а также без изоляции.



Рис. 15.5-14 Лицевая сторона мата с фиксаторами Varionova с шагозвукоизоляцией 30-2 снизу и теплоизоляцией 11 мм снизу

При всех конструкциях мат обеспечивает надежную фиксацию трубы, прочность при шаговой нагрузке и надежную гидроизоляцию во избежание проникновения затворной воды в стяжку и влаги.

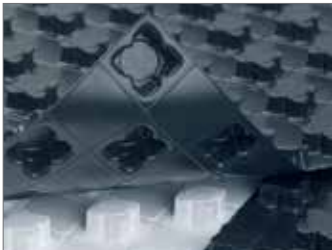


Рис. 15.5-16 Техника соединения матов



Рис. 15.5-17 Простота заделки стыков матов с помощью соединительных полос

Фальцы бобышек на обеих сторонах матов способствуют быстрому и надежному соединению, избегая мостиков холода и звукопроводности. Соединенные маты можно снова разъединить без разрушения.

Соединительные полосы, полосы примыкания, фиксирующие скобы применяются для обеих форм изготовления матов Varionova.

Использование матов с фиксаторами совместно со стяжками предусмотрено в нормативе DIN 18560.



Рис. 15.5-18 Фиксирующие скобы

С помощью фиксирующих скоб трубы надежно фиксируются на матах под углом 45°.



Рис. 15.5-19 Гарпун-фиксатор для матов

Гарпун-фиксатор для матов обеспечивает надежную фиксацию матов Varionova без изоляции на строительной теплоизоляции.



Рис. 15.5-20 Полосы примыкания

С помощью полосы примыкания осуществляется переход труб через дверные проемы и деформационные швы. В области присоединительных полос при необходимости укладывается теплоизоляционный материал. В области полосы примыкания с нижней стороны при необходимости устанавливается дополнительная теплоизоляция.

Монтаж

1. Установить распределительный шкаф RENAU.
2. Установить в нем распределительный коллектор RENAU.
3. Уложить отстенную теплоизоляцию RENAU.

4. При необходимости уложить дополнительную теплоизоляцию RENAU.
5. Разрезать маты Varionova и уложить в направлении от отстенной изоляции.



- нахлест пленки матов с фиксаторами Varionova должен быть отрезан вдоль отстенной изоляции с шаго-звукоизоляцией 30-2 с нижней стороны;
- маты Varionova без изоляции зафиксировать гарпун-фиксаторами для матов RENAU на подложенной под них теплоизоляции;
- пленочный фартук отстенной теплоизоляции RENAU следует приклеивать к мату по возможности свободно, без натяжения;
- срезанные куски теплоизоляционных матов Varionova с соединительными полосами могут быть использованы в соседнем помещении.

1. Подсоединить трубы к распределительному коллектору RENAU.
2. Уложить маты в растре мата Varionova.
3. При укладке под углом 45° зафиксировать трубы с помощью фиксирующих мостиков.
4. Конец трубы соединить с распределительным коллектором.
5. Установить профиль для деформационного шва.



Рис. 15.5-21 Полосы примыкания и профиль деформационного шва

Система крепления труб на арматурной сетке



Рис. 15.5-22 Система крепления труб на арматурной сетке



- шаг укладки не зависит от раstra арматурной сетки;
- быстрая установка клипсы благодаря сборке их в магазины;
- использование единой клипсы для труб с наружным диаметром от 14 мм до 20 мм;
- необходима только одна клипса до и после поворота трубы;
- закрепление выборочно на месте пересечения продольной

- или поперечной проволоки;
- надежная фиксация клипс на матах арматурной сетки;
- надежная фиксация труб благодаря динамической связи;
- универсальное использование подходит для любого типа теплоизоляции;
- подходит для зон с высокими нагрузками на стяжку при использовании полиуретановой теплоизоляции;
- пригодна для жидких стяжек.

Компоненты системы

- поворотная клипса quattro;
- шток для крепления клипс quattro;
- монтажная сетка RM 100;
- монтажная сетка RM 150;
- проволочная обвязка;
- приспособление для закручивания проволочной обвязки;
- дюбель с цепочкой;
- защитная пленка.

Диаметры труб

- RAUTHERM S 14 x 1,5 мм;
- RAUTHERM S 17 x 2,0 мм;
- RAUTHERM S 20 x 2,0 мм;
- RAUTITAN flex 16 x 2,2 мм;
- RAUTITAN flex 20 x 2,8 мм.

Комплектующие системы

- отстенная теплоизоляция;
- профиль для деформационного шва;
- клейкая лента;
- машинка для нанесения клейкой ленты;
- дополнительная теплоизоляция.

Описание

Совместное использование системы крепления труб на арматурной сетке со стяжкой предусмотрено стандартом DIN 18560.

Магазинированные поворотные клипсы quattro обеспечивают надежное крепление труб на арматурной сетке за счет

прижатия к проволоке крючков, расположенных на обратной стороне клипсы. Благодаря фиксаторам для труб на верхней поверхности клипсы осуществляется их легкое крепление и одновременно надежная фиксация.



Рис. 15.5-23 Поворотная клипса quattro

Для быстрого крепления с помощью штока необходимо установить 8 клипс в магазин.



Рис. 15.5-24 Магазин с поворотными клипсами quattro

Поворотная клипса quattro может быть повернута в двух направлениях для фиксации:

- основанием поперек направления трубы:
крепление трубы с наружным диаметром 14–17 мм;
- основанием по направлению трубы:
крепление трубы с наружным диаметром 20 мм.

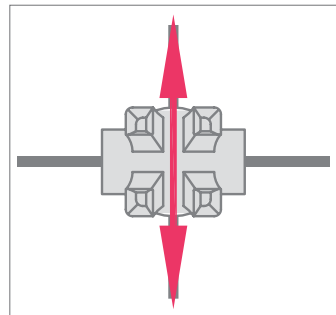


Рис. 15.5-25 Установка трубы поперек основания клипсы

Поворотная клипса quattro может устанавливаться как на место пересечения проволоки, так и на прямой участок проволоки. Для труб с наружным диаметром 14–17 мм шаг укладки не связан с растром арматурной сетки.



Рис. 15.5-26 Крепление труб 14–17 мм поперек основания клипсы



Рис. 15.5-27 Крепление труб 20 мм вдоль основания клипсы



Поворотная клипса quattro охватывает широкий спектр используемых диаметров труб и шагов укладки при использовании одной и той же клипсы.

Устройство для крепления клипс использует магнитизированные клипсы для быстрого монтажа. Поворотная клипса quattro устанавливается на арматуру вращательным движением.



Рис. 15.5-28 Штанга для установки поворотных клипс quattro

Арматурная сетка служит для фиксации поворотных клипс quattro с расчетным шагом укладки. Арматурная сетка RM 100 с растром 100 мм с краевыми ячейками на каждой стороне в 50 мм должна укладываться внахлест.

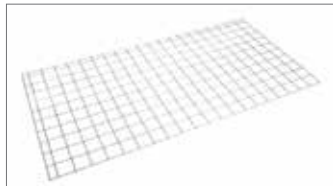


Рис. 15.5-29 Арматурная сетка RM 100

Защитная пленка из прочного ПЭ отвечает требованиям DIN 18560 и DIN EN 11264. Она защищает от проникновения затворной воды в стыки теплоизоляции, препятствует образованию мостиков тепла и звука.



Рис. 15.5-30 Защитная пленка



Рис. 15.5-31 Дюбель с цепочкой

Монтаж



Использование обыкновенных стальных строительных матов арматурной сетки допустимо для систем напольного отопления /охлаждения REHAU.

1. Разместить распределительный шкаф REHAU.
2. Установить распределительный коллектор REHAU.
3. Закрепить отстенную теплоизоляцию REHAU.
4. Уложить дополнительную теплоизоляцию REHAU, если необходимо.
5. Уложить защитную пленку REHAU с минимальным нахлестом 8 см.
6. Нахлесты защитной пленки REHAU полностью заклеить клеейкой лентой REHAU.
7. Самоклеящийся пленочный фартук отстенной теплоизоляции приклеить на защитную пленку.
8. Уложить арматурную сетку вплотную к отстенной теплоизоляции.
9. Уложить арматурные сетки внахлест и скрутить крайние проволоки соседних матов проволоочной обвязкой REHAU.



Повреждения пленки REHAU ухудшают ее защитные свойства. Большие дыры или разрезы в защитной пленке REHAU необходимо полностью заклеить клеейкой лентой REHAU.



При использовании жидких стяжек маты арматурной сетки с трубами могут всплывать. Маты арматурной сетки необходимо закрепить дюбелями RENAU.



В областях деформационного шва, проходящего через конструкцию пола, маты арматурной сетки необходимо разделять.

10. Установить поворотные клипсы RENAU с помощью штока RENAU на матах арматурной сетки в соответствии с планом укладки. При этом следует обратить внимание на следующее.



- направление установки поворотной клипсы;
- шаг установки поворотных клипс на прямых участках труб должен составлять примерно 50 см. При использовании жидких стяжек требуется меньшее расстояние, чтобы предотвратить всплытие труб;
- в поворотах труб поворотные клипсы необходимо устанавливать в точке пересечения арматурных проволок;
- необходимо учитывать минимальный радиус изгиба для каждой используемой трубы.

Установить поворотные клипсы диагонально на арматурную сетку и зафиксировать вращением клипсы вокруг ее оси по часовой стрелке.



Рис. 15.5-32 Установить штангу с магазином поворотных клипс



Рис. 15.5-33 Закрепить поворотную клипсу вращательным движением.

11. Подсоединить конец трубы к распределительному коллектору RENAU.
12. Уложить трубы и закрепить их в поворотных клипсах RENAU.

13. Подсоединить второй конец трубы к распределительному коллектору.
14. Установить профиль для деформационного шва RENAУ.

**Компоненты системы
Приспособление для закручивания
проволочной обвязки**



Рис. 15.5-34 Приспособление для закручивания проволочной обвязки

Приспособление для закручивания проволочной обвязки в синтетической изоляции служит для качественного и быстрого закручивания обвязки ВКТ. Оно используется в процессе работ по обвязке для модулей ВКТ и при монтаже на монтажной площадке.

Материал	сталь
Длина	310 мм
Диаметр	30 мм
Цвет	черный

Опалубочный футляр ВКТ



Рис. 15.5-35 Опалубочный футляр ВКТ

Опалубочный футляр из ударопрочного пластика используется для вывода подводок модуля ВКТ RENAУ из бетонной плиты наружу. Опалубочный футляр может устанавливаться как отдельно, так и соединяться с другим футляром.

Материал	ПЭ
Длина	400 мм
Ширина	50 мм
Высота	60 мм
Диаметр трубки	17 x 2,0 / 20 x 2,0

По запросу поставляется опалубочный футляр ВКТ, открытый с двух сторон.

Проволочная обвязка ВКТ

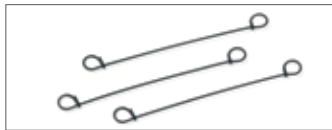


Рис. 15.5-36 Проволочная обвязка ВКТ

Проволочная обвязка ВКТ состоит из проволоки в синтетической оболочке. Предназначена для закрепления модулей ВКТ RENAУ к арматуре. Обвязка так же может быть применена для системы теплоемких перекрытий на монтажной площадке.

Система для реконструкции 10



Рис. 15.5-37 Напольная фиксирующая шина для мокрого способа монтажа

- быстрая и удобная укладка гибких труб;
- большое разнообразие подключений контуров;
- малая высота конструкции пола;
- надежная фиксация труб.

Область применения

Реконструкция жилых и общественных зданий, особенно в небольших помещениях, укладка на старую плитку в ванных комнатах, на кухнях или на стяжку. Наиболее хорошо сочетается с самовыравнивающимися массами для создания невысоких конструкций полов.

Компоненты системы

- REHAU фиксирующая шина 10;
- REHAU двойной фиксатор 10;
- REHAU переход 10 x R1/2";
- REHAU равнопроходная муфта 10;
- REHAU надвижная гильза 10;
- REHAU переходная муфта 17-10;
- REHAU переходная муфта 20-10;
- REHAU тройник 17-10-17;
- REHAU тройник 20-10-20;

Трубы REHAU для применения

- RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм;
- RAUTHERM S 17 x 2,0 мм для подводок;
- RAUTHERM S 20 x 2,0 мм для подводок и объединения в магистраль.

Комплектующие

- REHAU отстенная изоляция 80 мм;
- REHAU гофротруба 12/14;
- REHAU гофротруба 17;
- REHAU гофротруба 20;
- REHAU профиль для температурно-деформационного шва.

Описание

REHAU фиксирующая шина 10 состоит из ударопрочного и высоко стабильного полипропилена. Она предназначена для фиксации труб с теплоносителем на имеющихся несущих основаниях, например плитке или стяжке. Возможен шаг труб 2,5 см и кратных ему. Устойчивое к скручиванию основание фиксирующей шины имеет толщину 4 мм при высоте конструкции 13 мм. В зоне поворота труб применяется REHAU двойной фиксатор 10 для надежной фиксации труб. Контуры обогрева / охлаждения формируются трубой RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм.



Рис. 15.5-38 REHAU Фиксирующая шина 10

С помощью тройников REHAU несколько контуров напольного обогрева/охлаждения можно объединить по попутной схеме в соответствующую зону и присоединить к одному из отводов распределительного коллектора REHAU. Отстенная изоляция REHAU служит для восприятия температурных расширений стяжки. Если это не противоречит требованиям изготовителей самовыравнивающихся стяжек, отстенная изоляция REHAU прокладывается по всему периметру помещения. На подводки к коллектору в месте выхода их из стяжки надевается гофротруба REHAU, что предохраняет их от повреждения об острую кромку стяжки.



Рис. 15.5-39 REHAU Двойной фиксатор 10



Рис. 15.5-40 REHAU Фасонные части

RAUTHERM SPEED PLUS



Указания по работе

Монтажные маты с липучкой в рулонах RAUTHERM SPEED plus позволяют осуществлять укладку на различных изоляционных материалах и несущих основаниях благодаря нижнему клейкому слою. Верхний тканевый слой в комбинации с трубой RAUTHERM SPEED K 14 x 1,5 позволяет производить более быстрый монтаж.

Подходящие несущие основания:

- Цементная стяжка
- Ангидридная стяжка
- Керамические напольные покрытия
- Гипсовые и цементные волокнистые плиты
- Деревянные панели и доски



Укладка монтажных матов с липучкой в рулонах RAUTHERM SPEED plus отличается от укладки обычных теплоизоляционных матов. Для того чтобы Вы и Ваши монтажники достигли лучших результатов в работе с матами с липучкой в рулонах RAUTHERM SPEED plus, целесообразно проведение сотрудником REHAU инструктажа на монтажной площадке. Пожалуйста, свяжитесь с бюро по продажам REHAU.

Применение по назначению

Монтажные маты с липучкой в рулонах RAUTHERM SPEED plus предназначены для систем напольного обогрева/охлаждения внутри зданий. Укладка может производиться на различных теплоизоляционных матах или несущих основаниях.

Подходящие теплоизоляционные материалы и несущие основания.

Подходящие теплоизоляционные материалы:

- Пенополистирол DIN EN 13163
- Полиуретановые панели DIN EN 13165
- ДВП DIN EN 13171



Поверхность несущего основания или теплоизоляционного слоя должна быть очищена от пыли и загрязнений.

Общая информация

При работе с матами с липучкой в рулонах RAUTHERM SPEED plus необходимо соблюдать следующие условия:

- Хранить в сухом помещении.
- Не подвергать маты RAUTHERM SPEED plus длительному воздействию солнечного излучения.
- Температура монтажа лежит в диапазоне от ± 0 до $+45$ °С.



Панели из минерального волокна, незакрепленные насыпки и похожие не связанные материалы и основания не соответствуют требованиям к применению матов RAUTHERM SPEED plus.

Особые указания по работе

Так как маты RAUTHERM SPEED plus обладают нижним клейким слоем, нет необходимости дополнительно изолировать сверху швы клейкой лентой. Плотность шва при заливании стяжкой матов RAUTHERM SPEED plus обеспечивается нахлестом при укладке матов. При этом требуется соблюдать следующее:



Рулон с минимальным нахлестом 5 см на продольной стороне

Минимальный нахлест матов RAUTHERM SPEED plus:

- 5 см минимальный нахлест на продольной стороне
- 10 см минимальный нахлест на поперечной стороне

Нахлесты матов требуется однократно обжать ногой.



Рулон с минимальным нахлестом 10 см на поперечной стороне

При работе с матами RAUTHERM SPEED plus требуется избегать крестообразных швов. В зависимости от ситуации швы необходимо сместить.



Пересечение с крестообразным швом



Пересечение без крестообразного шва

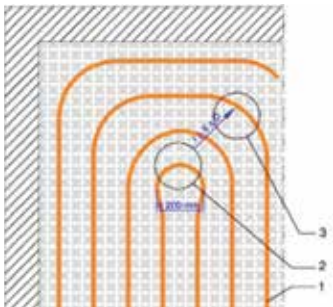


Труба RAUTHERM SPEED K должна отступать от отстенной изоляции минимально на 7 сантиметров.



Пример укладки трубы RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K:

- 1 Труба RAUTHERM SPEED K
- 2 Поворот на 180° (Петля)
- 3 Поворот на 90°



Удалить липучку с трубы.
– Для подключения трубы к коллектору REHAU отклеить и обрезать приблизительно 5 см липучки.

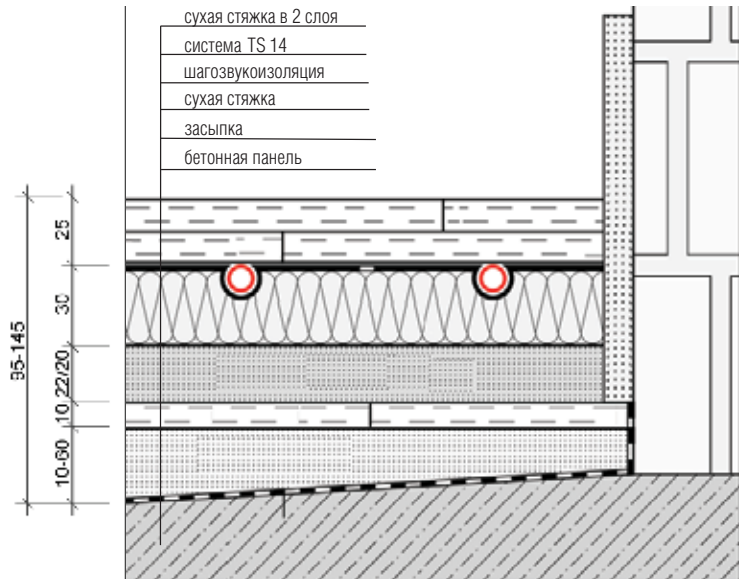


Подключить трубу к коллектору.
– Для подключения трубы к коллектору REHAU использовать резьбозажимное соединение для трубы RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K.



15.6 Сухой способ монтажа.

Системы RENAU для сухого способа укладки



Сухой способ монтажа

Теплоизоляционные маты TS-14



Рис. 15.6-1 Система укладки труб на теплоизоляционных матах TS-14



- малая высота конструкции;
- простая и быстрая резка теплопроводных ламелей по интегрированным надрезам;
- оптимальное крепление поворотных пластин TS-14 с помощью встроенных штырей.

Компоненты системы

- теплоизоляционные маты TS-14;
- теплопроводные пластины TS-14;
- поворотные пластины TS-14;
- дополнительные элементы TS-14.

Используемые трубы

- RAUTHERM S 14 x 1,5 мм

Комплектующие системы

- прибор для вырезания канавок;
- отстенная теплоизоляция;
- защитная пленка;
- дополнительная теплоизоляция.



Теплоизоляционные маты TS-14 предусмотрены для использования с элементами сухих стяжек (см табл. 4-3, стр. 16). Комбинация с жидкими стяжками возможна согласно DIN 18560.



Если теплоизоляционные маты используются совместно с сухими стяжками TS-14 в системах охлаждения, то на трубе, на внутренней или наружной поверхности гипсоволоконных плит, может возникнуть конденсат.

Чтобы предотвратить конденсацию, используют комплект регулирования обогрева/охлаждения в сочетании с контроллером точки росы или другую специальную регулирующую и контролирующую автоматику.



При использовании теплоизоляционных матов TS-14 с жидкими стяжками на них необходимо укладывать защитную пленку REHAU внахлест. Места примыкания пленки к отстенной теплоизоляции необходимо тщательно проклеить.

Требования к дополнительной теплоизоляции и шагозвукоизоляции при использовании элементов сухой стяжки можно не учитывать. Максимальная величина сжатия теплоизоляции или шагозвукоизоляции при использовании с жидкими стяжками не может превосходить 3 мм из-за трудности укладки.

Описание системы

Теплоизоляционные маты TS-14 позволяют вести монтаж системы напольного отопления класса В согласно DIN 18560 и DIN EN 13813 на массивных перекрытиях и лагах. Теплоизоляционные маты TS-14 и дополнительные элементы TS-14 состоят из вспененного полистирола EPS и отвечают требованиям стандарта DIN EN 13163.

Теплоизоляционные маты TS-14 используют для укладки труб по схеме змеевик с шагом укладки 12,5 см.



Рис. 15.6-2 Теплоизоляционные маты TS-14

Технические характеристики

Тип		маты Varionova с шагозвукоизоляцией 30-2	маты Varionova без изоляции
материал изоляции		EPS 040 DES sg	
материал мата		ПЭ	ПЭ
размеры	длина	1450 мм	1450 мм
	ширина	850 мм	850 мм
	высота	50/48 мм	24 мм
	толщина изоляционного слоя под трубой	30 мм	—
расчетные размеры	длина	1400 мм	1400 мм
	ширина	800 мм	800 мм
	площадь	1,12 м ²	1,12 м ²
шаг укладки труб		кратно 5 см	кратно 5 см
поднятие труб		—	3 мм
монтажный класс согласно DIN 18560 и DIN EN 13813		A	A
теплопроводность		0,040 Вт/мК	—
сопротивление теплопередаче		0,75 м ² К/Вт	—
возгораемость по классу материала DIN 4102		B2	B2
огнестойкость согласно DIN EN 13501		E	E
максимально допустимая нагрузка на поверхность		5,0 кН/м ²	60 кН/м ² ¹⁾
шумопоглощение ²⁾ $\Delta L_{w, R}$		28	—

1) зависит от используемой изоляции

2) при наличии массивной плиты перекрытия и нанесенной стяжки на шаго-звукоизоляцию с нагрузкой ≥ 70 кг/м²

Гидравлические испытания

- Закрывать все шаровые краны на коллекторе;
- Последовательно один за другим заполнить и промыть отопительные контуры;
- Выпустить воздух из системы;
- Подать испытательное давление: 2-кратное рабочее давление, но не менее 6 бар (согласно DIN EN1264 часть 4);
- Через 2 часа снова довести давление до испытательного, так как возможно падение давления вследствие расширения труб;
- Составить схему на контрольное время испытания 12 часов;
- Система является успешно прошедшей гидравлические испытания, если ни на одном участке не обнаружено утечек и давление не понизилось более чем на 0,1 бар в час.



Указание: При укладке стяжки рабочее давление должно быть максимальным, чтобы сразу можно было обнаружить негерметичные участки.

Протокол прогрева для системы обогрева/охлаждения поверхностей RENAU

Согласно DIN EN 1264 часть 4 ангидридную и цементную стяжки необходимо прогревать перед укладкой напольного покрытия. Для цементной стяжки прогрев надо осуществлять не ранее, чем через 21 день, а для ангидридной стяжки в соответствии с указаниями производителя не ранее, чем через 7 дней с момента окончания работ по заливке стяжки.

Сокращение указанного выше времени высыхания и/или изменение нижеприведенной последовательности прогрева (температура, количество и продолжительность этапов прогрева) требуют до начала прогрева письменного разрешения со стороны производителя стяжки и/или осуществляющей заливку стяжки специализированной организации.

Установить начальную температуру в подающем контуре на уровне 20-25 °C и поддерживать постоянной в течении 3 дней.

Установить максимальную рабочую температуру и поддерживать ее в течении минимум 4 дней (не снижая в ночное время)



Указание: После завершения процесса прогрева не гарантируется, что стяжка имеет необходимую влажность для укладки покрытия. Степень готовности стяжки к укладке напольного покрытия должна быть проверена соответствующим специалистом.

15.7 Распределительные коллекторы

Распределительный коллектор REHAU



- Нержавеющая сталь высокого качества;
- Запорный шаровой кран, без уменьшения расхода согласно DIN EN 1264-4;
- возможно разностороннее подключение;
- монтируется на консоли.

Область применения

Распределительные коллекторы НКV-D используются для распределения и регулировки объемного расхода в замкнутых системах обогрева и охлаждения

поверхностей, смонтированных в закрытых помещениях. Монтаж распределительных коллекторов REHAU модели НКV-D необходимо проводить внутри зданий с защитой от неблагоприятного влияния условий окружающей среды.

Распределительные коллекторы НКV-D должны эксплуатироваться с применением воды для систем отопления согласно VDI 2035.

Для защиты измерительных и регулирующих устройств коллектора системы отопления от коррозии или механических загрязнений следует устанавливать грязевики или фильтры с размером ячеек не более 0,8 мм. Максимально допустимое рабочее давление составляет 6 бар при 80 °С. Максимальное давление при испытаниях составляет 8 бар при 20 °С

При применении для охлаждения не допускать образование конденсата на поверхности.

Это достигается посредством техники регулирования, например отслеживанием температуры конденсации с помощью датчика точки росы на распределительном коллекторе в сочетании с двусторонней антидиффузной пароизоляцией коллектора.

Распределительный коллектор НКV-D



Рис. 15.7-1 Распределительный коллектор V2A НКV-D

- Расходомер, соответствующий DIN EN 1264-4, запорный на подающей линии;
- регулировочные вентили на обратной магистрали
- распределительная гребенка со спуско-наливным и воздушным краном;
- оцинкованные звукоизолирующие кронштейны.

Технические характеристики



- Нержавеющая сталь / никелированная латунь:
- распределительный / сборный коллектор с трубой Ду1".

Компоненты системы

- кран шаровой 1";
- регулировочный вентиль НКV-D;
- балансировочный клапан;

Технические характеристики

Штуцеры	для 2–12 отопительных контуров
НКV-D	расходомер, соответствующий DIN EN 1264-4, запорный на подающей линии
Регулировочные вентили на обратной магистрали	
Присоединение вентилей	M30 x 1,5 мм
Заглушки	с воздушным краном и краном для спуска и наполнения
Шаг вентилей на коллекторе	50 мм
Присоединение под евроконус G ¾" A	под резьбозажимные соединения REHAU
Крепление/кронштейны	шумопоглощающее, для монтажа в шкафу и настенного монтажа
Расход, макс.	3,5 м³/ч

- счетчик на горячую воду - 1 крепежный комплект;
- кран шаровой - 1" M10 x 1;
- шкаф распределительный приставной и встраиваемый;
- комплект температурного регулирования 1" ErP;
- станция температурного регулирования TRS-V ErP;

Монтаж

Монтаж оборудования необходимо проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией.

В распределительном шкафу RENAУ

Консоли распределительного коллектора крепятся на подвижных С-профильных шинах.

Крепление коллектора может быть вертикальным и горизонтальным.

На стене

Распределительный коллектор крепится через отверстия консолей с помощью поставляемого в комплекте крепежного комплекта (4 дюбеля S 8 + 4 болта 6 x 50).

Диаграмму потерь давления, а также инструкцию по монтажу можно получить по запросу в ближайшем бюро продаж.

Присоединительные размеры распределительного коллектора НКV

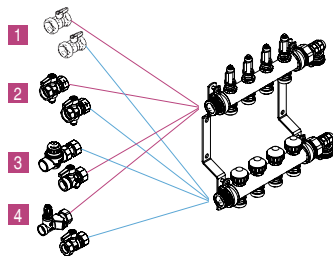


Рис. 15.7-2 Присоединительные размеры распределительного коллектора V2A НКV-D

Типоразмер коллектора	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Длина, мм	217	267	317	367	417	467	517	567	617	667	717
1 Кран шаровой, общий размер, мм	279	329	379	429	479	529	579	629	679	729	779
2 Кран шаровой с устройством для наполнения, общий размер, мм	279	329	379	429	479	529	579	629	679	729	779
3 Комплект с регулировочным вентилем НКV, общий размер, мм	327	377	427	477	527	577	627	677	727	777	827
4 Комплект с балансировочным клапаном, общий размер, мм	303	353	403	453	503	553	603	653	703	753	803

Табл. 15.7-1 Присоединительные размеры распределительного коллектора НКV-D

15.7.1 Монтажные детали для гидравлической регулировки

Область применения

В целях соблюдения Постановления по энергосбережению (ENEV 2009) необходимо проведение квалифицированной гидравлической регулировки при установке системы обогрева поверхностей. Установка оборудования гидравлической регулировки должна проводиться с письменного разрешения исполнителя. Распределительные коллекторы должны быть гидравлически отбалансированы друг относительно друга. Необходимо организовать соответствующую независимую подачу тепла от источника до каждого потребителя.

Нижеприведенные изделия совместимы с распределительными коллекторами REHAU 1" н.р. согласно ISO 228, герметично закрепляемыми с помощью резьбозажимного соединения.

15.7.2 Комплект для установки теплосчетчика вертикальный и горизонтальный.

Если в распределительном шкафу радиаторной разводки нужно установить теплосчетчик, то в зависимости от того, как подходят подводки, вертикально или горизонтально, REHAU предлагает два соответствующих комплекта из нержавеющей стали, в которых предусмотрены гильзы для размещения датчиков и патрубков на месте теплосчетчика.

Комплект для присоединения теплосчетчика вертикальный.



**Комплект для присоединения
теплосчетчика горизонтальный.**

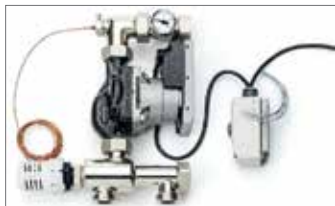


15.7.3 Угловые шаровые краны.

часто подводки к распределительным коллекторам подходят снизу. Поскольку выполняются они трубами большого диаметра, то выполнить поворот для подключения коллектора бывает затруднительно и занимает большое пространство. Новые угловые шаровые краны для подключения к коллекторам позволяют удобно выполнить подводку с разнесением труб в пространстве без их пересечения.



REHAU Комплект регулирования flex и комплектующие




Техническое описание:

Посредством контролируемого подмеса теплоносителя с высокой температурой (напр. 70°C) из первичного контура в более холодную обратную магистраль вторичного контура температура понижается до уровня обогрева поверхностей.

Гидравлическая схема работает по принципу подмеса. Заданное значение температуры подачи для обогрева поверхности устанавливается на термостатической головке термостатического вентиля. Температура подачи в первичном контуре в зависимости от размера коллектора должна быть минимум на 10-15°C выше, чем желаемая температура подачи для обогрева поверхности. Предохранительный термостат выключает насос при превышении порогового значения температуры (напр. 55°C).

Область применения:

Комплект регулирования REHAU flex применяется для расширения существующей радиаторной системы отопления до комбинированной системы радиатор/обогрев поверхностей. Компактная станция предназначена для непосредственного подключения к коллектору из нержавеющей стали или меди REHAU 1". С ней реализуется постоянное регулирование температуры подачи. Она предварительно собрана и проверена. Высокоэффективный насос с частотным регулированием соответствует ErP 2013 и 2015.



Границы мощности:

Таблица ниже показывает зависимость достижимой мощности отопления от температуры подачи в первичном контуре.

Температура подачи	Макс. мощность отопления
50°C	3,3 кВт
55°C	4,7 кВт
60°C	5,9 кВт
65°C	7,2 кВт
70°C	8,5 кВт
75°C	10 кВт

Первичное подключение	G 1" наружная резьба, с плоскими уплотнениями
Вторичное подключение	G 1" внутренняя резьба накидной гайки с плоскими уплотнениями
Межосное расстояние между подачей и обратной магистралью	210 мм
Передаваемая мощность	до 10 кВт в зависимости от Δt
Устанавливаемая температура подачи	от 20°C до 70°C
KvS	3,5
Напор насоса	62 кПа
Макс. расход	1,65 м ³ /ч
Макс. температура работы	80°C
Макс. температура подачи во вторичном контуре	70°C
Макс. температура обратной магистрали	55°C
Макс. давление	6 бар
Напряжение питания	230 В AC
Длина:	230 мм
Высота:	300 мм
Глубина:	95 мм

15.8 Техника регулирования

Терморегулятор NEA



Рис. 15.8-1 Терморегулятор NEA



- Привлекательный дизайн
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Простота использования
- Несложный монтаж
- Удобство в эксплуатации
- Имеются исполнения на 24 В и 230 В

Компоненты для системы NEA

- Терморегулятор NEA Н, NEA НТ, NEA НСТ
- Выносной датчик NEA
- Клеммная колодка NEA
- Таймер NEA
- Сервопривод
- Трансформатор 50 ВА



Область применения

Компоненты системы NEA предназначены для регулирования комнатной температуры при работе систем панельно-лучистого отопления и охлаждения в зданиях.

Описание компонентов

Терморегулятор NEA

- Плоский корпус, монтируемый на утопленной в стене распаячной коробке или непосредственно на стене.
- Дисплей с белой подсветкой
- Со строкой режимов и четкой символикой.
- Управление осуществляется тремя клавишами.
- Задание температуры с пошаговой установкой в 0,5 градуса.
- Диапазон настройки – 6-37 градусов, включая режим с пониженной температурой.
- Управляет максимум 5-ю сервоприводами
- Выбор различных режимов работы: автоматический, нормальный, пониженный и опциональное выключение

Возможна блокировка клавиш.

	NEA H	NEA HT	NEA HCT
Обогрев	✓	✓	✓
Охлаждение	-	-	✓
Режим пониженной температуры с помощью интегрированной таймер-программы	-	✓	✓
Отображает текущую температуру	✓	✓	✓
Отображает текущее время и день недели.	-	✓	✓
Настройка режимов – 3 режима в сутки	-	✓	✓
Режим выходных дней и отпуска	-	✓	✓
Интегрированная функция защиты от замерзания и защиты клапана	✓	✓	✓
Переключение рабочего режима с обогрева на охлаждение вручную или извне	-	-	✓
Подключение выносного датчика	-	-	✓

Таб. 15.8-1 Обзор функций

Технические характеристики терморегулятора NEA

	NEA 230 В	NEA 24 В
Цвет	Крышка корпуса: белый (RAL 9016) Задняя стенка: Антрацитово-серый (RAL 7016) -10/+20%	
Рабочее напряжение	230 В перем. тока $\pm 10\%$	24 В перем. тока
Коммутационный ток	0,2 А (омическая нагрузка)	1А (омическая нагрузка)
Предохранитель	T 0,63 А	T 1А

	NEA 230 B	NEA 24 B
Класс защиты	Класс II	Класс III
Макс. число сервоприводов	5 сервоприводов RENAУ	
Тип защиты	IP 30	
Режим защиты от замерзания	5 °С	
Размеры спереди	88x88 мм	
Размеры сзади	75x75 мм	
Глубина	26 мм	
Температура хранения	-20 ... +60 °С	
Рабочая температура	0 ... +50 °С	
Область применения	В закрытых помещениях	

Таб. 15.8-2 Технические характеристики

Выносной датчик NEA



Рис. 15.8-2 Выносной датчик NEA

Технические характеристики выносного датчика NEA

Тип датчика	NTC 10K (10 кОм, 1 % при 25 °С)
Длина кабеля	4 м
Тип защиты	IP 67

Таб. 15.8-3 Технические характеристики выносного датчика

К терморегулятору NEA НСТ опционально может быть подключен выносной датчик, который используется, как правило, в качестве датчика температуры пола, а также для специальных случаев измерения температуры.

Используется в качестве датчика температуры пола, чтобы

- В режиме охлаждения поддерживать минимально допустимую температуру пола
- В режиме обогрева поддерживать максимально допустимое или заданное значение температуры пола.

Терморегулятор NEA может работать, в этом случае, как регулятор комнатной температуры с ограничением максимально-допустимой температуры пола. В случае, если необходимо поддерживать минимальную или заданную температуру пола — к примеру, в ванной комнате — терморегулятор будет работать по этой температуре.

Возможно также установить только регулирование температуры пола независимо от установившейся температуры воздуха в помещении.

При установке выносного датчика открыто в помещении его можно использовать вместо встроенного в контроллер датчика для регулирования температуры помещения.

Таймер NEA



Рис. 15.8-3 Таймер NEA

Технические характеристики таймера NEA

Рабочее напряжение	230 В перем. тока
Ячейки памяти	84
Продолжительность работы на одном элементе питания	10 лет

Таб. 15.8-4 Технические характеристики выносного датчика

Внешний таймер дает возможность управлять режимом пониженной температуры всех подключенных терморегуляторов. Каждый терморегулятор NEA можно подключить к одной из двух недельных программ таймера.

Клеммная колодка NEA



Рис. 15.8-4 Клеммная колодка NEA 230 В

Типы конструкций

Тип	Режим работы	Встроенный предохранитель
Клеммная колодка NEA Н 230 В	Обогрев	T4АН
Клеммная колодка NEA Н 230 В ¹⁾	Обогрев	T4АН
Клеммная колодка NEA НС 230 В	Обогрев и охлаждение	T4АН
Клеммная колодка NEA Н 24 В	Обогрев	T2А
Клеммная колодка NEA Н 24 В ¹⁾	Обогрев	T2А
Клеммная колодка NEA НС 24 В	Обогрев и охлаждение	T2А

Таб. 15.8-4 Типы конструкций клеммной колодки

¹⁾ Со встроенным насосным модулем

Клеммная колодка NEA

	Клеммная колодка NEA 230 В для обогрева	Клеммная колодка NEA 24 В для обогрева, обогрева и охлаждения
Цвет	Нижний корпус и верхняя часть: темно-серый (№ 7021 согласно шкале RAL) Крышка: светлый (№ 7035 согласно шкале RAL)	
Рабочее напряжение	230 В перем. тока	24 В перем. тока *)
Переключающий контакт реле насоса **)	Беспотенциальный, релейный, 230 В перем. тока: 5 А; 24 В пост. тока: 1 А	
Плавкий предохранитель	T 4 A H	T 2 A
Класс безопасности	Класс II	Класс III
Максимальное количество терморегуляторов	6	
Максимальное количество сервоприводов	12 шт.	
Количество клемм для программирования режимов таймера ***)	2	
Степень защиты корпуса	IP 20	
Защита от замерзания	5 °C	
Габаритные размеры (В x Ш x Д):	74 мм x 40 мм x 300 мм	
Температура окружающей среды	от 0 до 60 °C	
Влажность:	Макс. 80%, без конденсации	
Применение	В помещении	

*) Требуется трансформатор 50 В·А

**) Только в исполнении с насосным модулем

***) Требуется таймер NEA

Сервопривод Uni



Рис. 15.8-5 Сервопривод Uni



- Термический сервопривод, нормально закрытый
- Наглядное отображение статуса
- Простота монтажа
- Возможна установка в перевернутом положении
- Функция «предварительно открыт» для работы системы напольного отопления в стадии монтажа (до установки терморегулятора)
- Совместимость с любыми вентилями и коллекторами за счет адаптеров
- Степень защиты IP 54
- В исполнениях на 24 В или 230 В

Сервопривод

	Сервопривод Uni, 230 В	Сервопривод Uni, 24 В
Рабочее напряжение	230 В, перем. ток, +10%... -10%, 50/60 Гц	24 В, перем./пост. ток, +20%... -10%
Пусковой ток	< 550 мА в течение макс. 100 мс	< 300 мА в течение макс. 2 мин.
Рабочая мощность	1 Вт	
Тип	Нормально закрытый	
Время закрывания и открывания	прибл. 3,5 мин.	
Ход штока	4 мм	
Развиваемое усилие	100 Н ±5 %	
Температура окружающей среды	от 0 до 60°C	
Степень/класс защиты корпуса	IP 54/II	
Корпус	Полиамид, светло-серый	
Соединительный кабель	2 x 0,75 мм ² , 1 м	
Габаритные размеры (Ш x В x Г):	44 мм x 52 мм x 48 мм	

Трансформатор 50 В•А



Трансформатор 50 ВА используется для питания клеммной колодки NEA на 24 В.

Рабочее напряжение 230 В перем. тока

Выходное напряжение 24 В перем. тока

Мощность 50 ВА

Габаритные размеры (Ш x В x Г): 68 мм x 70 мм x 75 мм

Прочие технические характеристики
Защитный трансформатор, отвечает требованиям стандарта EN 61558
Условная защита от короткого замыкания, защита от перегрева
Соединительный кабель (первичной обмотки) со штепсельной вилкой, длина 100 см
Кабель вторичной обмотки, 30 см
В комплект входит монтажная пластина со скобами для крепления на монтажной рейке



Указания по проектированию

Для разных типов терморегуляторов и выполнения необходимых функций можно использовать электрические кабели с разным количеством жил:

Обратите внимание: При подключении терморегулятора NEA провод заземления (желто-зеленый) не использовать. Он предназначен исключительно для защиты.

	Обогрев		Обогрев/ охлаждение
	Н	НТ	НСТ
Без внешнего таймера	3	3	4 ¹⁾
С внешним таймером	4	4	5 ¹⁾

¹⁾ Число жил не учитывает жилы выносного датчика. Провода подключения дистанционного датчика наращивать нельзя.

Для подключения терморегуляторов NEA Н и NEA НТ обычно рекомендуется 4-жильный провод (одна жила предназначена для наружного управления таймером)

Рекомендуемые провода

	NEA Н/NEA НТ	NEA НСТ
24 В / 230 В	NYM-0 4x1,5	NYM-0 5x1,5
	NYM-J 5x1,5	NYM-J 7x1,5
Альтернативно для 24 В ¹⁾	4-жильный провод длина провода до 40 м: мин. 1 мм ² длина провода до 70 м: мин. 1,5 мм ²	5-жильный провод

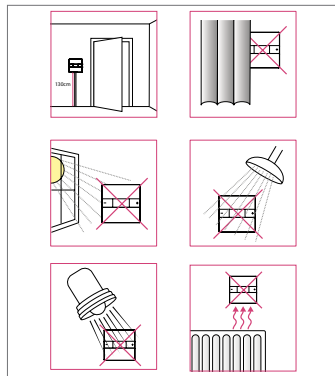
1

¹⁾ Рекомендуется использовать только жесткие провода в т.ч. для системы на 24 В, так как их можно легко ввести под пружинную клемму клеммной колодки без обжимного колпачка.

- Монтаж терморегуляторов осуществляется на типовых распаячных коробках для скрытой проводки согласно DIN 49073 или непосредственно на стене.
- Электропитание клеммной колодки требует собственного предохранителя.
- При установке контроллеров в ванной комнате (см. DIN VDE 100 часть 701) рекомендуется использовать преимущественно систему на 24 В.

Размещение в помещении

Чтобы обеспечить бесперебойную работу и эффективное управление, необходимо смонтировать терморегулятор NEA в месте без сквозняков на расстоянии 130 см от пола.



Не следует монтировать терморегулятор:

- за занавесками
- в местах попадания прямых солнечных лучей
- в местах с высокой влажностью воздуха
- вблизи источников тепла
- на сквозняке
- на наружной стене

Для прокладки провода выносного датчика предусмотрена специальная голая трубка. Датчик следует расположить так, чтобы он наилучшим образом соприкасался с конструктивным элементом, температуру которого следует контролировать.



При монтаже терморегулятора непосредственно на стене, необходимо следить за тем, чтобы выход провода из стены находился на 19 мм выше средней линии терморегулятора.

Установка и ввод в эксплуатацию



Установку электрооборудования следует производить согласно действующим национальным предписаниям. Работа с этим оборудованием должна производиться сертифицированным электриком.

Прежде чем открыть крышку терморегулятора, необходимо отключить электропитание.

При монтаже отключите напряжение всей системы регулирования.

Проверка рабочих функций

По окончании монтажных работ необходимо проверить работоспособность компонентов и правильное подключение терморегулятора к сервоприводу.

1. Включить сетевой предохранитель.
2. Установить на терморегуляторе самое высокое значение температуры.

Через 4-5 минут все соответствующие сервоприводы должны открыться. Это можно увидеть по выдвинувшейся части с синей полосой на крышке сервопривода.

3. Дать поработать терморегулятору, как минимум, в течение 15 минут, чтобы дождаться отключения функции «первоначально открыт» на сервоприводе.
4. Повторить те же действия с другими терморегуляторами.
5. Установить на терморегуляторе самое малое значение температуры.
6. Через 5 минут проверить, закрылись ли сервоприводы. При этом проверить, правильно ли произведена установка сервоприводов и настройка регулировочных вентиляей (см. рис 2-6). Круглая часть крышки сервопривода должна выступить на 0,5 мм.
7. Установить на терморегуляторе заданное значение температуры в помещении и включить рабочий режим.

Схема электрического подключения терморегуляторов NEA Н и NEA НТ без применения клеммной колодки

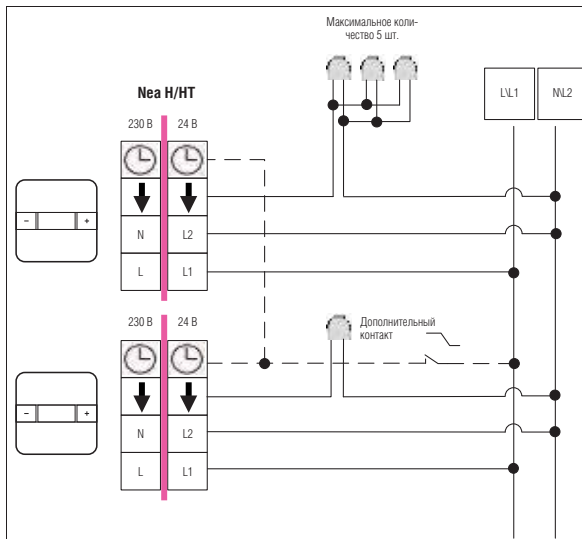


Рис. 15.8-7. Схема электрического подключения терморегуляторов NEA Н и NEA НТ без применения клеммной колодки

Схема электрического подключения терморегуляторов NEA HCT к клеммной колодке HC 24 В

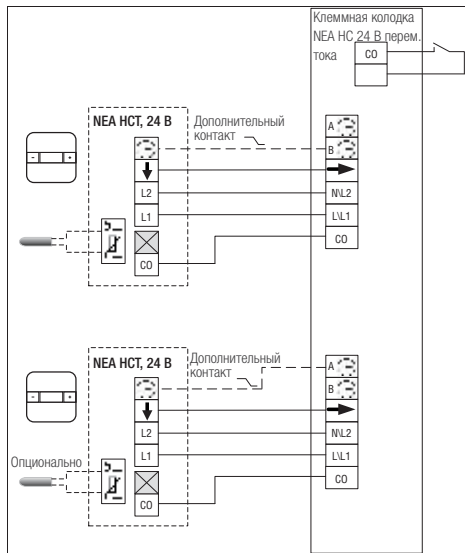


Рис. 15.8-8. Схема электрического подключения терморегуляторов NEA HCT к клеммной колодке HC 24 В

Схема электрического подключения терморегуляторов NEA HCT без применения клеммной колодки NEA HC 24 В

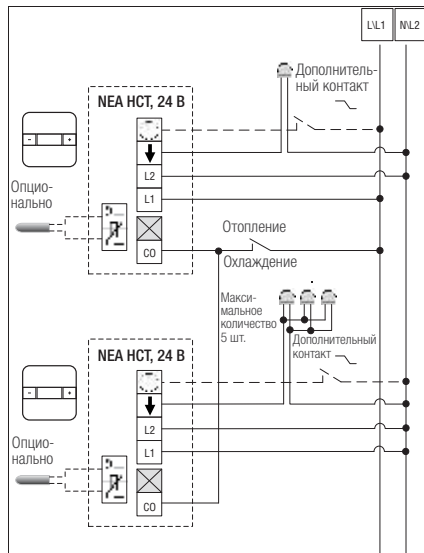


Рис. 15.8-9. Схема электрического подключения терморегуляторов NEA HCT без применения клеммной колодки NEA HC 24 В

15.9 Система регулирования NEA SMART

15.9.1 Конфигурация системы

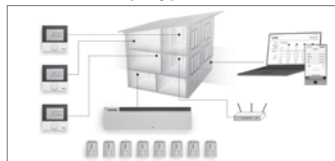


Рис. 15.9-1 Система регулирования Nea Smart

Система управления температурой в помещении Nea Smart – это продукт современных технологий, обладающий привлекательным дизайном и позволяющий эффективно использовать энергию. Где бы Вы ни находились, Вы сможете легко управлять системой со смартфона, планшета или ноутбука.

Характеристики:

- Доступ со смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера;
- Система отлично приспособлена для дооснащения;
- Предназначена для отопления и охлаждения;
- Энергоэффективность наряду с высоким уровнем комфорта;
- Простой ввод в эксплуатацию и удобство в обслуживании;
- Высококачественный терморегулятор с ЖК-дисплеем;
- Может охватывать до 56 помещений;
- Возможность дистанционного технического обслуживания через удаленный доступ.

Область применения



Элементы системы Nea Smart предназначены для управления температурой внутри зданий в помещениях, оснащенных панельными системами отопления и / или охлаждения.

Характеристики системы

Nea Smart R: беспроводная система (230 В)

Система в равной степени подходит как для первичной установки, так и в качестве дополнительного оборудования.

Система управления температурой Nea Smart отличается простотой установки и удобством в обслуживании. Ethernet-порт

позволяет осуществлять обслуживание и контроль системы со смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера как внутри дома, так и за его пределами. Путем подключения клеммных колодок друг к другу система может быть расширена до 56 помещений.

15.9.2 Элементы и конструкция системы

15.9.2.1 Элементы беспроводной системы

- Терморегулятор D Nea Smart R (с дисплеем);
- Терморегулятор Nea Smart R (без дисплея);
- Клеммная колодка Nea Smart R 230 В;
- Внешний датчик Nea Smart;
- Сервопривод UNI 230 В;
- Антенна Nea Smart R;
- Ретранслятор Nea Smart R.

15.9.2.2 Конструкция системы NEA SMART R

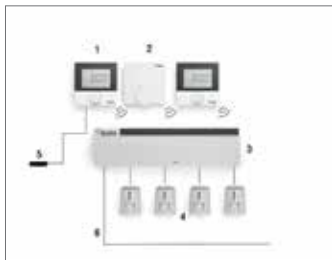


Рис. 15.9-2. Конструкция системы Nea Smart R

- 1 Терморегулятор D Nea Smart R
- 2 Терморегулятор Nea Smart R
- 3 Клеммная колодка Nea Smart R 230 В
- 4 Сервопривод UNI 230 В
- 5 Внешний датчик Nea Smart
- 6 Ethernet-порт

Терморегулятор Nea Smart R легко и просто соотносится с каналами клеммной колодки Nea Smart R 230 В. Терморегулятор D Nea Smart R может быть дополнительно оснащен внешним датчиком, позволяющим контролировать температуру пола. Сервоприводы подключаются к клеммной колодке Nea Smart R. Последовательный интерфейс Ethernet может быть соединен с роутером или непосредственно со стационарным компьютером или ноутбуком.

15.9.3 Описание элементов

15.9.3.1 Терморегулятор D NEA SMART R



15.9-3. Терморегулятор D Nea Smart R

- Установка в подрозетник или непосредственно на стене за счет плоского исполнения.
- Большой дисплей (60 x 40 мм).
- Подробная индикация состояния с интуитивно понятными символами.
- Управление при помощи нажатия и поворота единственной кнопки.
- Шаг регулировки температуры 0,2 градуса.

- Возможность подключения внешнего датчика, контролирующего температуру пола, иной системы управления температурой в помещении или датчика точки росы.
- Возможность настройки диапазона регулировки, а также пониженного режима.
- Выбор различных режимов работы: автоматический, нормальный, пониженный и дополнительно режим «выключено» (защита от замерзания).
- Возможность блокировки управления.

15.9.3.2 Терморегулятор NEA SMART R



Рис. 15.9-4. Терморегулятор Nea Smart Rr

- Установка непосредственно на стене за счет плоского исполнения.
- Установка требуемой температуры поворотом задатчика.
- Возможность настройки пониженного режима.

15.9.3.3 Обзор функций терморегуляторов

	Терморегулятор D Nea Smart R	Терморегулятор Nea Smart R
Отопление	✓	✓
Охлаждение	✓	✓
Установка необходимых параметров через таймер-программу клеммной колодки Nea Smart R	✓	*)
Дисплей с переменной индикацией температуры в помещении, системного времени и режима работы	✓	—
Обслуживание с помощью поворотной кнопки	✓	—
Возможность блокировки ввода параметров/управления	✓	—
Возможность подключения внешнего датчика	✓	—
Встроенная функция защиты от замерзания и функция защиты клапанов	✓	✓
Возможность установки режима «вечеринка» и «отпуск»	✓	—

Таб. 15.9-1. Обзор функций

- ✓ функция присутствует
 — функция отсутствует
 *) при управлении без дисплея активация режима экономии энергии может быть произведена через таймер-программы. При этом установка необходимых параметров для режима экономии энергии осуществляется в заданном на терморегуляторе диапазоне.

15.9.3.4 Технические характеристики терморегулятора NEA SMART

Терморегулятор Nea Smart R	
Цвет	Корпус ярко-белый (RAL 9003); панель дисплея (терморегулятор D) черная, задняя стенка корпуса черно-серая (RAL 7021)
Материал	ABS (корпус, основание, поворотная кнопка) PMMA (дисплей терморегулятора D)
Электропитание	2 LR03 щелочные батареи AAA срок службы батарей > 2 лет
Вид защиты/класс защиты	IP20 / III
Обмен данными	Беспроводная технология 868 МГц, радиус действия в зданиях около 25 м
Ширина x Высота x Глубина	Терморегулятор D: 86 x 86 x 26,5 мм Терморегулятор : 86 x 86 x 25,5 мм
Размеры дисплея (терморегулятор D)	Экран: В x Ш: 40 x 60 мм
Диапазон	Терморегулятор D: 5...30°C Терморегулятор : 10...28°C
Окружающая температура	0...50°C
Окружающая влажность	5...80%, без конденсации
Область применения	Внутри зданий

15.9.3.5 Внешний датчик NEA SMART



Рис. 15.9-5. Внешний датчик Nea Smart

К терморегулятору D Nea Smart R с дисплеем может быть дополнительно подключен внешний датчик Nea Smart. Датчик может быть установлен как датчик температуры пола или как датчик комнатной температуры. При использовании данного датчика в качестве датчика температуры пола, систему можно настроить на поддержание определенной минимальной температуры пола. При конфигурации датчика в качестве датчика комнатной температуры он заменяет датчик, интегрированный в терморегулятор, так что терморегулятор может быть установлен в другой комнате.

Технические данные внешнего датчика Nea Smart

Длина провода	3 м
Диаметр сенсора	5 мм
Диапазон рабочих температур	0...50°C
Класс защиты	IP67



Разъем терморегулятора D Nea Smart R может быть также использован, чтобы подключить беспотенциальный контакт датчика точки росы. При замыкании контакта вырабатывается сигнал точки росы и охлаждение контролируемой терморегулятором зоны прекращается.

15.9.3.6 Сервопривод UNI 230 BV



Рис. 15.9-6. Сервопривод UNI 230 В

В системе Nea Smart R используются сервоприводы на 230 В.

Особенности:

- сервопривод, нормально закрытый;
- энергоэффективный, мощность всего 1 Вт;
- понятная индикация состояния;
- лёгкая установка;
- возможность установки в перевернутом положении;
- функция «предварительно открыт» для работы системы отопления в период строительства (до установки терморегулятора);
- Возможность установки на различные вентили и коллекторы;
- Класс защиты IP54;
- 230 В.

15.9.3.7 Клеммная колодка NEA SMART R 230 B



Рис. 15.9-7. Клеммная колодка
Nea Smart R 230 B

- Для подключения до 8 терморегуляторов Nea Smart R.
- Управление макс. 12-ю сервоприводами UNI 230 B.
- Простая и интуитивно понятная установка и управление.
- Ethernet-порт для интегрирования системы в домашнюю сеть.
- Функция «умного старта» постоянно оптимизирует время запуска системы отопления после периода снижения температуры.

- Возможно расширение системы 6-ю дополнительными клеммными колодками при помощи радиосигнала или шины связи.
- Возможно подключение насоса, предохранительного термостата, и датчика точки росы.
- Безвинтовая техника подключения при помощи соединителей с тугой посадкой.
- Для установки на DIN-рейке в коллекторном шкафу.

Функции

Клеммная колодка Nea Smart R 230 B – центральный узел управления, который может быть соединен максимум с 8-ю терморегуляторами. К ней подключаются сервоприводы REHAU UNI, установленные на вентилях коллектора. К клеммной колодке могут быть подключены: насос нагревательного контура, источники тепла и холода,

предохранительный термостат и датчик точки росы. Через CO-порт происходит определение вида работы «отопление» или «охлаждение». Ввод параметров клеммной колодки возможен через дисплей терморегулятора либо через встроенный в системы данной серии порт Ethernet при помощи непосредственно подключенного ноутбука или при помощи соединения клеммной колодки с роутером через LAN или Wi-Fi в домашней сети.

Расширение системы при помощи присоединяемых модулей

До 7 клеммных колодок могут быть объединены через шину связи или посредством радиосигнала.

Внутри системы происходит обмен глобальной информацией:

- вид работы – отопление или охлаждение;
- сигнал насоса нагревательного контура;
- сигнал источника тепла.



У каждой базы имеется собственный веб-сервер. Выбор базы при доступе через Интернет (удаленный доступ) осуществляется защищенным образом через портал REHAU.

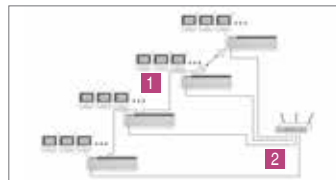


Рис. 15.9-8. Система с 4-мя клеммными колодками, объединение в сеть при помощи шин связи (1), присоединение клеммных колодок к роутеру сетевым кабелем (2)

	Клеммная колодка Nea Smart R 230 B
Обмен данными с терморегуляторами Nea Smart R	Радиосвязь, 868 МГц, диапазон SRD
Количество терморегуляторов на одну клеммную колодку	8
Количество сервоприводов на одну клеммную колодку	12 сервоприводов UNI 230 В
Возможности подключения сервоприводов	4x2 привода/канал, 4x1 привода/канал
Макс. номинальная нагрузка на все приводы	24 Вт
Потребление мощности в ненагруженном состоянии	2,4 Вт

	Клеммная колодка Nea Smart R 230 B
Предохранитель	T4AH, 5 x20 мм
Уровень защиты	II
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0...60°C
Допустимая температура хранения	-25...70°C
Влажность	5...80%, без конденсации
Ширина x Высота x Глубина	290x52x75 мм
Область применения	Внутри зданий

Таб. 15.9-2. Технические данные клеммной колодки Nea Smart R 230 B

15.9.4 Указания по проектированию

15.9.4.1 NEA SMART R (система беспроводного управления, радиосистема)

Соединение в сеть клеммных колодок Nea Smart R может быть осуществлено при помощи беспроводного подключения или через шину связи. Указанная дальность действия радиосистем в 25 м в помещениях может быть сокращена в том случае, если монтаж осуществляется в неблагоприятных условиях.

Рекомендуемые провода:

Соединение клеммных колодок Nea Smart **между собой:**

Необходимый провод: I (Y) St Y 2 x 2 x 0,8 мм
Экран следует подключать с двух сторон к массе (земле)!

Подключение клеммной колодки **Nea Smart** к роутеру:

Необходимый провод: Сетевой кабель
провод:

Определение главной базы осуществляется во время конфигурации. Она передает действующий режим «Отопление/Охлаждение» (1) всем подключенным подчиненным базам. Также она принимает и обрабатывает сигналы от подчиненных баз насосу и источникам тепла/холода (2)

15.9.4.2 Обмен данными в системе с несколькими клеммными колодками)

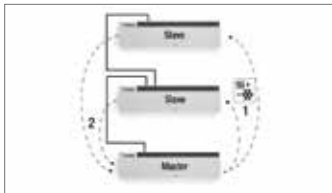


Рис. 15.9-9. Обмен данными между главной и подчинёнными базами

15.9.4.3 Варианты подключения к клеммным колодкам

Выходы:

- Насос нагревательного контура

Насос нагревательного контура может быть подключен к беспотенциальному контакту. При настройке параметров могут быть выбраны:

- энергоэффективный или стандартный насос;
- насос нагревательного контура на всю систему (глобальный) или локальный (на один из коллекторов);
- время работы;
- функция защиты насоса;

- Источник тепла/ холода/ функция CO

Беспотенциальный контакт. Время задержки и останова источника тепла/холода может быть установлено. Источник

тепла/холода, подключенный к главной базе, активируется при каждой команде нагрева или охлаждения в системе. Источники тепла/холода, подключенные к подчиненным базам активируются только при наличии команды данной части системы (локальный, децентрализованный охладитель/нагреватель). Выход может также служить сигналом переключения режимов отопление/охлаждение для других приборов (функция CO).

Входы:

- Предохранительный термостат

При срабатывании ограничительного термостата перекрываются все вентили коллектора, подключенные к соответствующей базе.

- Внешнее реле (ECO)

Беспотенциальный вход. При замыкании

беспотенциального контакта все помещения, подключенные к соответствующей базе, переходят в пониженный режим, который не управляется встроенной таймер-программой.

- Датчик точки росы

Беспотенциальный вход. При замыкании контакта вырабатывается аварийный сигнал точки росы, а все вентили коллектора, подключенные к соответствующей базе, перекрываются.

- Переключающий сигнал отопление/охлаждение (CO)

Беспотенциальный вход главной базы. Сигнал переключает систему в рабочее состояние «охлаждение»: все подключенные базы Nea Smart также переключаются в этот режим работы.

15.9.5 Монтаж

Электрическое подключение системы должно осуществляться в соответствии с действующими национальными нормами, а также в соответствии с нормативами местной организации по электроснабжению. Эти работы могут быть проведены только лицами, которые обладают официальным дипломом электрика или электротехника, либо работают в смежных областях в соответствии с нормами национального законодательства.

- Установка терморегулятора осуществляется на обычном подрозетнике под скрытую проводку DIN 49073 либо непосредственно на стене.
- Подключение клеммной колодки Nea Smart должно быть осуществлено с использованием собственного автоматического выключателя.

Размещение

Для гарантии бесперебойной работы и эффективного температурного регулирования, необходимо размещать терморегулятор Nea Smart в зоне, не подверженной влиянию сквозняков, на расстоянии 130 см от пола.

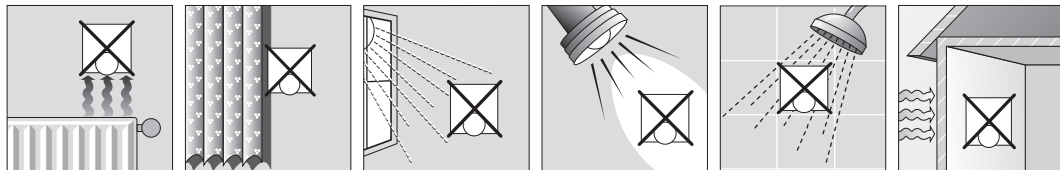


Рис. 15.9-10. Неподходящие места для установки терморегулятора

- Не устанавливайте терморегулятор вблизи источников тепла, за шторами, в местах прямого солнечного света, в зонах сквозняков или в зонах с высокой влажностью.
- Не устанавливайте терморегулятор на наружной стене.
- Для подключения внешнего датчика предусмотрена специальная полая трубка в комплекте для подключения терморегуляторов. Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы была обеспечена хорошая передача тепла к сенсору.

15.9.6 Ввод в эксплуатацию, проверка работоспособности

Ввод в эксплуатацию можно разделить на 4 этапа:

1. Проверка работоспособности и разблокирование сервопривода UNI;
2. Распределение терморегуляторов по зонам;
3. Опционально: подключение дополнительных клеммных колодок Nea Smart R;
4. Опционально: подключение клеммной колодки к домашней сети.



Для разблокирования функции «предварительно открыт» сервопривода UNI после подачи напряжения на определенное время активируются все выходы клеммных колодок Nea Smart R. Уже в этот период может происходить распределение терморегуляторов по различным зонам.

Для того, чтобы упростить распределение терморегуляторов, в первые 30 мин после включения клеммные колодки находятся в режиме «установки». В период работы данного режима предусмотрена немедленная реакция клеммной колодки на изменения установленных параметров терморегулятора, таким образом, распределение по каналам распознается моментально. Этот режим может быть включен и при последующей проверке системы путем кратковременного отключения рабочего напряжения.

15.9.7 Использование встроенного web-интерфейса

Управление и мониторинг системы Nea Smart R может осуществляться с любого устройства с наличием браузера (ПК, ноутбук, планшет, смартфон).

При этом пользователь решает, должна ли система быть интегрированной исключительно в домашнюю сеть, т. е. быть недоступной за пределами дома, либо иметь доступ через Интернет, т. е. по всему миру.

Доступ к системе через Интернет осуществляется через сервер REHAU путем ввода логина и пароля.

Для обеспечения доступа в пределах дома необходимо лишь установить сетевое соединение между клеммной колодкой Nea Smart R и роутером, при этом не требуется дополнительной настройки клеммной колодки. На странице настроек роутера можно увидеть, какой IP-адрес получила клеммная колодка Nea Smart от роутера.

Если для соединения клеммной колодки Nea Smart R и роутера в наличии нет необходимого сетевого кабеля, связь можно легко установить при помощи распространенных на рынке компонентов, которые позволяют устанавливать связь через существующие сети либо Wi-Fi.

Для осуществления доступа к клеммной колодке Nea Smart R из любой точки мира необходимо ввести установочные параметры на странице настроек клеммной колодки Nea Smart R, а также подключится к серверу REHAU. Для выявления ошибок при возникновении проблем доступ к системе из-за пределов домашней сети может быть также осуществлен из специализированного предприятия по теплоснабжению.

Управление при помощи web-браузера

Управление через смартфон Web-сервер клеммной колодки Nea Smart R определяет подключение через смартфон и переключается на оптимизированное для устройства представление данных. Первоначальная страница представляет собой список помещений с указанием актуальных комнатных температур. Если система находится в режиме отпуска, то этот режим также можно отключить на данной странице.

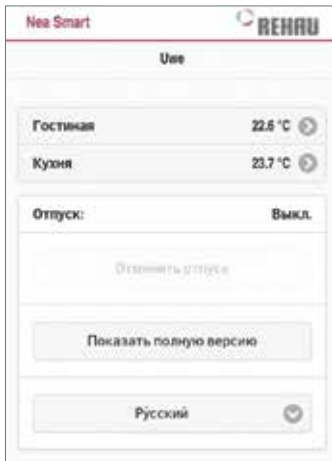


Рис. 15.9-11.Выбор помещения через смартфон



Рис. 15.9-12.Выбор помещения через смартфон

Для каждой комнаты через смартфон можно установить необходимую температуру, режим работы и таймер-программу.

Применяемые символы:



режим регулирования по таймер-программе (сейчас активен)



комфортный режим, дневной режим



пониженный режим, ночной режим

Управление через планшет, ПК, ноутбук

Все указанные здесь веб-сайты можно открыть также через смартфон, с помощью которого, в свою очередь, можно также управлять параметрами.

Обзорная страница показывает актуальное состояние клеммной колодки Nea Smart.



Рис. 15.9-13. Обзорная страница

На следующей странице отображены подключенные к клеммной колодке комнаты/терморегуляторы с данными о температуре в настоящий момент, требуемой температуре, а также установленные таймер-программы, которые могут быть изменены. В беспроводном исполнении также указываются уровень заряда батареи и качество радиосигнала.



Рис. 15.9-14. Отображение комнат

В разделе меню «Настройки помещения» определяются действующие по таймер - программе температурные уровни для режимов «отопление» и «охлаждение», а также для комфортного (дневного) и пониженного (ночного) режимов. В разделе «Установка режимов» можно установить возможность включения режима «отопление/охлаждение» или только режима «отопление».



Рис. 15.9-15. «Настройки помещения»

В разделе меню «Программа/Отпуск» предлагается 4 различных программы с возможностью внесения изменений. На примере внизу заранее запланирован отпуск с 17.04.2013 по 19.04.2013.



Рис. 15.9-16. «Программа/Отпуск»

Протокол гидравлического испытания для системы обогрева/охлаждения поверхностей RENAU

1. Описание объекта

Тепловая мощность системы отопления:

Монтажная организация:

Объект, адрес

Максимальное рабочее давление:

Максимальная рабочая температура:

Гидравлические испытания

2. Гидравлические испытания

- a. Закрыть все шаровые краны на коллекторе
- b. Последовательно один за другим заполнить и промыть отопительные контуры
- c. Выпустить воздух из системы
- d. Подать испытательное давление: 2-кратное рабочее давление, но не менее 6 бар (согласно DIN EN 1264 часть 4)
- e. Через 2 часа снова довести давление до испытательного, так как возможно падение давления вследствие расширения труб
- f. Составить схему на контрольное время испытания -12 часов
- g. Система является успешно прошедшей гидравлические испытания, если ни на одном участке не обнаружено утечек и давление не понизилось более чем на 0,1 бар в час

Указание: При укладке стяжки рабочее давление должно быть максимальным, чтобы сразу можно было обнаружить негерметичные участки.

3. Подтверждение

Проверка герметичности была проведена надлежащим образом. Наличие негерметичных участков либо деформаций не обнаружено.

Место проведения испытаний

Используемая система напольного отопления REHAU:

Дата

Строительная организация:

Монтаж системы теплого пола осуществил:

Протокол прогрева для системы обогрева/охлаждения поверхностей REHAU

Согласно DIN EN 1264 часть 4 ангидридную и цементную стяжки необходимо прогревать перед укладкой напольного покрытия. Для цементной стяжки прогрев надо осуществлять не ранее, чем через 21 день, а для ангидридной стяжки в соответствии с указаниями производителя не ранее, чем через 7 дней с момента окончания работ по заливке стяжки.

Сокращение указанного выше времени высыхания и/или изменение нижеприведенной последовательности прогрева (температура, количество и продолжительность этапов прогрева) требуют до начала прогрева письменного разрешения со стороны производителя стяжки и/или осуществляющей заливку стяжки специализированной организации.

Строительный объект:

Специализированная организация, монтирующая систему отопления:

Специализированная организация, осуществляющая заливку стяжки:

Используемая система напольного отопления REHAU:

Трубы REHAU (тип/диаметр, толщина стенки, шаг укладки):

Вид стяжки: цементная толщина, см ангидридная толщина, см

Дата заливки стяжки:

Температура воздуха снаружи до начала прогрева:

Температура воздуха в помещении до начала прогрева:

1. Установить начальную температуру в подающем контуре на уровне 20-25 °С и поддерживать постоянной в течение 3 дней:

	Дата начала:	Дата завершения:
--	--------------	------------------

2. Установить максимальную рабочую температуру и поддерживать ее в течение минимум 4-х дней (не снижая в ночное время):

	Дата начала:	Дата завершения:
--	--------------	------------------

В случае неисправностей:

Прогрев прерван (дата):

Выявленные дефекты:

Архитектор/строительная компания:

Место, дата

Подпись

Компания, осуществляющая монтаж системы отопления:

Место, дата

Подпись

Указание: После завершения процесса прогрева не гарантируется, что стяжка имеет необходимую влажность для укладки покрытия. Степень готовности стяжки к укладке напольного покрытия должна быть проверена соответствующим специалистом.

15.10 Краткий прайс-лист компонентов для систем напольного отопления


Труба RAUTHERM S		Трубы и гофротрубы									
		Артикул	d мм	S мм	Dy	Объем л/м	Вес кг/м	На поддоне	Кол-во в коробке	Единица поставки	Вид поставки
 <p>Предназначена для систем обогрева поверхностей. Материал: сшитый под высоким давлением при помощи пероксидов полиэтилен (PE-Ха) согласно DIN 16892. Кислородозащитный слой, согласно DIN 4726. Допуск: регистрационный номер DIN CERTCO: 3V226 PE-Ха или 3V227 PE-Ха. Цвет: 95307 красный. Вид поставки: бухты в картонных коробках. * бухты скрепленные шнуром из полипропилена</p>	1311281240	10,1	1,1	8	0,048	0,037	3600 м	240 м	240 м	240 м бухта	1,29
	1365721120	14	1,5	10	0,095	0,069	1800 м	120 м	120 м	120 м бухта	1,47
	1365721240	14	1,5	10	0,095	0,069	3600 м	240 м	240 м	240 м бухта	1,47
	1365721600	14	1,5	10	0,095	0,069	4200 м	-	600 м*	600 м бухта	1,35
	1361401120	17	2,0	12	0,133	0,102	1800 м	120 м	120 м	120 м бухта	1,64
	1361401240	17	2,0	12	0,133	0,102	1920 м	240 м	1240 м	240 м бухта	1,64
	1361401500	17	2,0	12	0,133	0,102	2500 м	-	500 м*	500 м бухта	1,51
	1361601120	20	2,0	15	0,201	0,123	1800 м	120 м	1120 м	120 м бухта	2,26
	1361601240	20	2,0	15	0,201	0,123	1680 м	240 м	240 м	240 м бухта	2,26
	1361601500	20	2,0	15	0,201	0,123	1500 м	500 м	500 м	500 м бухта	2,09
	1367701120	25	2,3	20	0,327	0,177	960 м	120 м	120 м	120 м бухта	3,45
	1367701300	25	2,3	20	0,327	0,177	900 м	-	300 м*	300 м бухта	3,45
	1369001050	32	2,9	25	0,539	0,280	1125 м	50 м	50 м	50 м бухта	4,88
1369001500	32	2,9	25	0,539	0,280	-	500 м	500 м	500 м бухта	4,69	

Гофротруба	Артикул	Для труб из RAU-VPE	Вес кг/м	На поддоне	Единица поставки	Вид поставки	Цена* €/м
 <p>Используется для защиты трубы в зонах подхода к коллекторам, а также в местах прохождения через деформационные швы, согласно DIN 18560. Материал: полиэтилен, соответствует стандарту 49019. Выдерживает температуру до +105 °С. Цвет: черный. Вид поставки: бухта.</p>	11371961050	10/14	0,047	2800 м	Бухта	50 м	0,78
	11371401050	16/17	0,067	2500 м	Бухта	50 м	0,93
	11371501050	20	0,090	2000 м	Бухта	50 м	1,05
	11371601025	25	0,140	1250 м	Бухта	25 м	1,37
	11371701025	32	0,220	900 м	Бухта	25 м	1,90

Надвижные гильзы	Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/м
 <p>Надвижные гильзы для выполнения соединений на подвижных гильзах с трубой RAUTHERM S, соответствует DIN 18380. Можно укладывать в бетон, жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии. Материал: оцинкованная латунь. Только для труб RAUTHERM S 14 x 1,5; 17 x 2,0; 20 x 2,0 и 25 x 2,3.</p>	12005361001	10	0,010	10 шт.	0,84
	12460341001	14	0,014	50 шт.	1,12
	12502971002	17	0,019	50 шт.	1,15
	12503071002	20	0,020	50 шт.	1,18
	12591971002	25	0,037	50 шт.	1,84
	11395821001	32	0,097	50 шт.	4,97

Фитинги

Муфта соединительная равнопроходная



Только для труб
RAUTHERM S 10.1
x 1.1; 14 x 1,5; 17
x 2.0;


20 x 2.0; 25 x 2.3 и 32 x 2.9.

Служит для соединения труб
RAUTHERM S. В сочетании
с подвижной гильзой получается
неразборное и долговечное
соединение, согласно DIN
18380.

Материал: оцинкованная латунь.
Соединения можно укладывать
в бетон жидкую стяжку и под
штукатурку без ревизии.

Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
равнопроходная				
12005261001	10	0,020	10 шт.	5,70
12460241001	14	0,028	10 шт.	6,09
12502771002	17	0,053	10 шт.	6,17
12503171002	20	0,060	10 шт.	7,33
12591871002	25	0,090	5 шт.	9,18
11261231001	32	0,180	10 шт.	19,00
переходная				
12005331001	17-10	0,041	10 шт.	9,12
12005341001	20-10	0,050	10 шт.	9,12
12005541001	25-10	0,073	10 шт.	7,08
12005561001	32-10	0,133	10 шт.	7,08
12490971001	17-14	0,045	10 шт.	10,68
12594691002	20-17	0,061	10 шт.	14,35
12594591002	25-20	0,070	10 шт.	15,59
12611131001	32-25	0,130	10 шт.	25,11

Переходники с наружной резьбой



Применяется в системах обогрева поверхностей с трубами RAUTHERM S.

Резьба соответствует стандарту VOB DIN 18380, а соединение стандарту DIN 8076 часть 1. Материал: оцинкованная латунь.

Артикул	Типоразмер	SW	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
12005661001	10-R1/2	36	0,055	10 шт.	6,69
12350801001	14-R1/2	22	0,070	10 шт.	7,87
12685601001	17-R 3/8	22	0,050	10 шт.	7,92
12588171002	17-R1/2	22	0,070	10 шт.	7,92
12685701001	20-R1/2	22	0,071	10 шт.	8,79
12588271002	20-R 3/4	27	0,100	10 шт.	8,79
12685801001	25-R 3/4	23	0,114	5 шт.	13,95
12534391002	25-R1	34	0,170	5 шт.	13,95
12611431001	32-R1	28	0,210	10 шт.	13,96


Угольник 90°



Предназначен для соединения труб RAUTHERM S под углом 90°.

В сочетании с надвижной гильзой получается неразборное и долговечное соединение, согласно DIN 18380. Соединения можно укладывать в бетон, жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии. Материал: оцинкованная латунь.

Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12350901001	14	0,090	5 шт.	8,85
12588971002	17	0,090	5 шт.	8,91
12589071002	20	0,110	5 шт.	9,05
12594491002	25	0,190	5 шт.	11,53
12611031001	32	0,300	3 шт.	23,20

Тройник

Предназначен для соединения труб RAUTHERM S, в сочетании с подвижной

гильзой получается неразборное и долговечное соединение, согласно DIN 18380.

Соединения можно укладывать в бетон жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии. Материал: оцинкованная латунь.

Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
Равнопроходный				
12502871002	17-17-17	0,110	5 шт.	9,14
12588771002	20-20-20	0,130	5 шт.	14,47
12535291002	25-25-25	0,220	5 шт.	16,51
12610531001	32-32-32	0,360	3шт.	32,91
С уменьшенным боковым проходом				
12005431001	17-10-17	0,084	5 шт.	8,05
12005441001	20-10-20	0,097	5 шт.	8,05
12005631001	25-10-25	0,135	5 шт.	11,99
12005641001	32-10-32	0,238	5 шт.	19,89
12491071001	17-14-17	0,100	5 шт.	10,01
12588671002	20-17-20	0,130	5 шт.	14,24
12535691002	25-17-25	0,180	5 шт.	18,76
12535391002	25-20-25	0,190	5 шт.	16,51
12611631001	32-20-32	0,280	3шт.	34,71
С уменьшенным торцевым проходом				
12685501001	25-25-20	0,190	5 шт.	18,67
С уменьшенным боковым и торцевым проходом				
12588571002	20-17-17	0,110	5 шт.	14,16
12535591002	25-20-20	0,160	5 шт.	15,88
С увеличенным боковым проходом				
12685201001	20-25-20	0,180	5 шт.	15,88

Способы крепления труб к полу



**Маты с фиксаторами
Varionova 30-2**





Согласно
DIN 18560
и DIN EN 13813
относится

к монтажному классу А.
Строительный класс В2
согласно DIN 4102.
Класс огнестойкости Е,
согласно DIN EN 13501.
Габаритный размер мата:
1450 x 850 мм.
Расчетный размер мата:
1400 x 800 мм = 1,12 м².
Применяется для труб
RAUTHERM S 14x1,5 и 17x2,0.
Цвет покрытия: черный.
Вид поставки: в картонных
коробках.


Артикул	Обозначение	Общая высота мм	Толщина теплоизо- лирующего слоя, мм	Термическое сопротивление (м ² К)/Вт	Нагрузка кН/м ²	Вес кг/м ²	Единица поставки	Цена* €/м ²
12278291001*	Мат с фиксаторами Varionova 30-2	50	30	0,75	5,0	1,580	11,2 м ²	22,45


Соединительная полоса	Артикул	Общая высота, мм	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
 <p data-bbox="79 203 712 288">Соединительная полоса надежно фиксирует маты с теплоизоляционной прокладкой и без нее между собой. Краевая полоса</p>	12278491001	20	0,060	20 шт.	2,88
<b data-bbox="79 306 269 332">Краевая полоса  <p data-bbox="79 456 621 541">Краевая полоса из полистирола предназначена для перехода на неотапливаемую зону, в которой не уложены маты с фиксаторами Varionova.</p>	12278591001	20	0,120	20 шт.	3,16

Гарпун-скоба для фиксации труб	Артикул	Обозначение	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
 <p data-bbox="282 671 678 842">Используется для закрепления труб на матах с фиксаторами Varionova. Строительный класс B2 согласно DIN 4102. Класс огнестойкости E согласно DIN EN 13501.</p> <p data-bbox="79 847 348 902">Цвет: черный. Вид поставки: ПЭ-пакет.</p>	12392031001	Гарпун-скоба	0,003	100 шт.	0,24

Клипса для фиксации матов  Предназначена для закрепления панелей Varionova на теплоизоляционных матах. Вид поставки: ПЭ-пакет.	Артикул	Обозначение	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
	12278691001	Клипса для фиксации матов	0,010	20 шт.	0,33

Крепление труб на матах с липучкой RAUTHERM SPEED plus  Маты на самоклеющейся основе с одной стороны и липучкой с другой для фиксации трубы RAUTHERM SPEED K Материал: PE Размер матов в рулонах: 0,930 x 16,13 m / площадь 15м2 Вид поставки: рулоны	Артикул	Обозначение	Вид поставки	Нагрузка, кН/м²	Единица поставки	Цена* €/ шт.
	13161101002	RAUTHERM SPEED plus мат с липучкой	рулон	0,87	15 м ²	10,60

 Барaban для холодной укладки труб на строительной площадке Для труб диаметром от 12 до 20 мм с длиной бухт ≤ 600 м.	Артикул	Обозначение	Единица поставки	Цена* €/ шт.
	12861511002	Барaban для холодной укладки	1 шт.	766,53



Барaban для теплой укладки труб на строительной площадке
Предназначен для укладки труб из бухт следующей длины:

Артикул	Обозначение	Единица поставки	Цена* €/ шт.
12601081001	Барaban для теплой укладки	1 шт.	897,56


Мат для монтажа гарпун-скобами RENAU.





Состоит из тепло- и звукоизолирующего слоя из вспененного полистирола согласно EN 13163. Верхняя поверхность каширована

гидроизолирующим слоем согласно DIN 18560, DIN EN 13813, DIN EN 1264. Имеет разметку для укладки трубы. Монтажный класс А согласно DIN 18560 и DIN EN 13813. Строительный класс В согласно DIN 4102. Класс огнестойкости Е согласно DIN EN 13501. Размер матов в рулонах: длина рулона 12 м, ширина 1 м. Размер матов в виде плит: длина 2 м, ширина 1 м. Вид поставки: рулоны или плиты, упакованные в ПЭ-пленку.

Артикул	Толщина $d_1 - C$, мм	Упаковка	Термическое сопротивление	Теплопроводность, Вт/(мК)	Нагрузка, кН/м ²	Улучшение тепло- и звуко-изолирующих свойств, дБ	Вес кг/м ²	Единица поставки	Цена* €/м ²
12404911002	20-2	Рулон	0,50	0,040	5,0	26	0,370	12 м ²	11,00
12053131002	30-2	Рулон	0,75	0,040	5,0	28	0,620	12 м ²	13,95
12620931001	30-2	Плита	0,75	0,040	5,0	28	0,620	12 м ²	13,95
12623931001	50-2	Плита	1,25	0,040	5,0	29	0,900	8 м ²	18,87
12003831001	70-2	Плита	2,00	0,035	10,0	26	1,790	6 м ²	39,56
Улучшение тепло- и шагозвукоизолирующих свойств для монолитных перекрытий и жидкой стяжки, нанесенной на тепло-, шагозвукоизолирующий слой массой ≥ 70 кг/м ² .									

 <p>Крепежный пистолет multi</p> <p>Крепежный пистолет предназначен для установки гарпун-скоб RAUTAC (12402211002) и гарпун-скоб (12623731001, 12623731002) на мат.</p>	<p>Артикул</p>	<p>Вес кг/ шт.</p>	<p>Единица поставки</p>	<p>Цена* €/ шт.</p>
	12278351001	2,57	1 шт.	452,07

<p>Гарпун-скобы для крепления труб 14-17 мм</p>  <p>Гарпун-скобы для фиксации труб RAUTHERM S 14-17 мм и универсальных труб RAUTITAN flex 16 мм на мате.</p> <p>Цвет: черный. Вид поставки: в виде магазина по 30 штук. * термически спаяны между собой по 30 штук.</p>	Артикул	Межцентровое расстояние, мм	Внутренняя длина скобы, мм	Вес кг/ шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/ шт.
	12402211002	21	35	0,001	6000 шт.	300 шт.	0,15
<p>Гарпун-скобы для крепления труб 20 мм</p>  <p>Гарпун-скобы для фиксации труб RAUTHERM S 20 мм и универсальных труб RAUTITAN flex 20 мм на мате. Цвет: черный. Вид поставки: в виде магазина по 30 штук.</p>	12623731002	22	42	0,002	6000 шт.	300 шт.	0,16

Крепление труб на фиксирующей шине RAUFIX

Шина RAUFIX 16/17/20




Фиксирующая шина для быстрого монтажа труб RAUTHERM S с гарпун-дюбелями на нижней стороне. Может наращиваться

с обеих сторон при помощи замкового соединения. Приподнятые трубы: 5 мм. Вид поставки: связками в коробке. Может поставляться с гарпун-дюбелями с нижней стороны или без них. Замковые соединения гарантируют прочную фиксацию шин между собой. Материал: ПП. Общая высота без гарпун-дюбеля: шина 14-24 мм, шина 16/17/18-20 мм. Вид поставки: в картонной коробке.

Артикул	Диаметр труб	Ширина труб	Длина труб	Вес кг/м	На поддоне	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/м
с гарпун-дюбелем								
12439841001	14 мм	40	1000	0,194	1800 м	900 м	10 м	3,16
12442481002	16/17/20 мм	50	1000	0,237	1800 м	900 м	10 м	3,80
без гарпун-дюбеля								
12460141001	14 мм	40	1000	0,187	1800 м	900 м	10 м	3,16
12402411001	16/17/20 мм	50	1000	0,224	1800 м	900 м	10 м	3,40

Гарпун-скоба



Гарпун-скобы для крепления шин RAUFIX на изоляции. Материал: ПП.

Цвет: красный. Вид поставки: упакованы в ПЭ-пакеты.

Артикул	Межцентровое расстояние, мм	Длина скобы, мм	Вес кг/шт	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/м
112592681001	20	50	0,001	5000 шт.	500 шт.	0,13

Фиксирующая шина 10



Для фиксации труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм.


Благодаря замковым соединениям можно легко состыковать фиксирующие шины между собой.

Материал: ПП.

Вид поставки: связка в картонной коробке.

Артикул	Диаметр труб мм	Ширина мм	Длина мм	Вес кг/м	На поддоне шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки шт.	Цена* €/шт.
12288801001	10,1	25	800	0,073	1650	50 шт.	50 шт.	3,01

Двойной держатель 10



Для прокладки труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм в местах поворота.

Материал: полиэтилен, без содержания кадмия.
Цвет: черный.

Артикул	Диаметр труб мм	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/шт.
12288901001	10,1	0,010	1000 шт.	50 шт.	0,84

Фиксатор поворота трубы 90° для труб RAUTHERM S с крепежной петлей



Предназначен для фиксации поворота труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм. под углом 90°

Материал: полиамид.

Температурная устойчивость от -5° до +60 °С.

Цвет: черный.




12289501002	10,1	0,029	3250 шт.	25 шт.	1,64


 Отстенная изоляция 80 мм Цвет: серый.	Артикул	Толщина мм	Высота мм	Свободная длина пленки, мм	Вес кг/м	Вместимость мешка	Единица поставки	Цена* €/м
	112888011001	8	80	50	0,060	100	100 м0	1,18

 Защитная пленка Материал: полиэтилен. Ширина, рулона: 600 мм. Вид поставки: в рулонах по 100 м длиной, упакованных в ПЭ.	Артикул	Ширина пленки мм	Площадь м ²	Номинальная толщина	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/м ²	
	112560541003	1200	120	0,2	29,0	120 М ²	1,11	

Крепление труб на арматурной сетке

 Арматурная сетка RM100 Крайние ячейки на короткой и длинной стороне составляют 50 мм. Материал: оцинкованная стальная проволока, диаметром 3 мм. Вид поставки: связками по 10 штук.	Артикул	Длина x Ширина	Монтажная	Вес кг/шт	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/шт.	
	112563241005	2050 x 1050	2,00	2,50	260 шт.	10 шт.	17,17	



<p>Поворотная клипса quattro</p>  <p>Для крепления труб RAUTHERM S14 мм - 20 мм, а так же для труб RAUTITAN flex 16 мм / 20 мм на продольных и поперечных перемычках арматурной сетки RM 100.</p> <p>Материал: ПП. Поднятие трубы: 11 мм. Цвет: светло серый. Упаковка: коробка. Собраны в обоймы из 8 шт.</p>	Артикул	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.		
	12125511001	0,007	400 шт.	0,33		
<p>Штанга для крепления клипс quattro</p>  <p>Для крепления поворотных клипс quattro (арт. 12125511001) на арматурной сетки RM 100.</p>	12125521001	0,53	1 шт.	64,72		
<p>Проволочная обвязка</p>  <p>Проволочная обвязка с пластмассовым покрытием для соединения арматурной сетки RM100.</p>	Артикул	L мм	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12563441007	100	0,140	5000 шт.	100 шт.	2,67

Приспособление для закручивания проволочной обвязки	Артикул		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	 <p>Приспособление предназначено для быстрого и удобного закручивания проволочной обвязки (арт. 12563441007).</p>	12573041003		0,44	1 шт.

Ремешок для обвязки	Артикул		Типоразмер Ширина x Длина мм x мм	Вес кг/100 шт.	Прочность на растяжение Н/мм²	Единица поставки	Цена* €/шт.
	 <p>Материал: полиамид. Термоустойчивость в диапазоне от -40°C до +105°C. Цвет материала: натуральный. Вид поставки: упакованы в ПЭ-пакеты.</p>	17244481100		4,8 x 178	0,140	220	100 шт.


Дюбель	Артикул		Кол-во в коробке	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	 <p>Дюбель для фиксирования изоляции. Количество: 2 шт. на 1 м² Диаметр отверстия: 8 мм Глубина: не менее 45 мм в основании бетонной плиты. Материал: полиамид</p>	12093361001		50 шт.	0,009	10 шт.

Теплоизоляционный мат TS-14	Артикул	Обозначение	Номинальная толщина мм	Сопротивление теплопередаче (мгК)/Вт	Расчетное значение теплопроводности Вт/(мК)	Вес кг/м ²	Единица поставки	Цена* € / шт.
 <p>Изготовлен из твердого вспененного полистирола согласно DIN 13163. В W-образные канавки мата устанавливаются теплопроводные пластины TS-14. В области поворота крепятся поворотные пластины TS-14. Для шага укладки: 12,5 см. Строительный класс B1 согласно DIN 4102. Класс огнестойкости E согласно DIN EN 13501, трудно воспламеняемый, прошедший проверку качества. Размер мата: 1000 x 500 мм. Вид поставки: упакован в пленку.</p>	12002991001	Теплоизоляционный мат TS-14	25	0,50	0,035	0,418	10 шт.	14,39

Теплопроводная пластина TS-14	Артикул	Обозначение	Толщина, мм	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.	
 <p>Изготовлена из оцинкованной огнем листовой стали. Устанавливается в W-образные канавки теплоизоляционного мата TS-14. Размер пластины: 998 x 123 мм. Для трубы RAUTHERM S 14 x 1,5. Вид поставки: картонная коробка.</p>	12003031001	Теплопроводная пластина TS-14	0,4	0,451	48 шт.	5,23	
 <p>Изготовлена из оцинкованной огнем листовой стали. Устанавливается в W-образные канавки теплоизоляционного мата TS-14 в области поворота трубы. Размер пластины: 245 x 110 мм. Для трубы RAUTHERM S 14x1,5. Вид поставки: картонная коробка.</p>	12003041001	Поворотная пластина TS-14	0,5	0,119	25 шт.	5,54	

Тепло-и звукоизолирующие материалы

Тепло - и звукоизоляционные маты PSTK




Изготовлены
согласно
нормативу

DIN 13163 из
пластифицированного
вспененного полистирола
для улучшения звуко -
и теплоизоляции.
Материал не содержит веществ,
разрушающих озоновый слой.
Строительный класс B1
согласно DIN 4102.
Класс огнестойкости E
согласно DIN EN 13501, трудно
воспламеняемый, прошедший
проверку качества.
Знак качества: BFA QS.
Размер мата: 1000 x 500 мм.
Вид поставки: упакован в
самоусаживающуюся пленку.

Артикул	Толщина d_f-d_b мм/мм	Улучшенная шаго-звуко- изоляция Дб	Динамическая жесткость МН/м ²	Сопротивление тепло-передаче (м ² К)/Вт	Расчетное значение тепло- проводности Вт/(мК)	Макс. доп. нагрузка на сдавливание кН/м ²	Вес кг/м ²	Единица поставки	Цена* €/м ²
12390531001	30-2	28	20	0,75	0,040	5,0	0,64	300 М ²	12,45
12393031001	50-2	29	15	1,25	0,040	5,0	1,50	360 М ²	18,72
12390931001	70-2	26	30	2,00	0,035	10,0	1,96	240 М ²	26,57

Дополнительная теплоизоляция PS 20



Изготовлена из твердого вспененного полистирола

согласно DIN 13161

Строительный класс B1

согласно DIN 4102.

Класс огнестойкости E согласно DIN EN 13501, трудно воспламеняемый, прошедший проверку качества.

Знак качества: BTA QS.

Размер мата: 1000 x 500 мм.

Вид поставки: упакован в самоусаживающуюся пленку.

Артикул	Обозначение	Номинальная толщина, мм	Плотность кг/м ³	Сопротивление теплопередаче, (м ² К)/Вт	Расчетное значение теплопроводности Вт/(мК)	Макс. доп. нагрузка на сдвигание кН/м ²	Вес кг/м ²	Единица поставки	Цена* €/м ²
12391131001	EPS 040 DEO dm	10	20	0,25	0,040	20,0	0,20	960 М ²	3,00
12391331001	EPS 040 DEO dm	30	20	0,75	0,040	20,0	0,60	320 М ²	9,29
12391531001	EPS 040 DEO dm	50	20	1,30	0,040	20,0	1,00	360 М ²	15,11
12391231001	EPS 035 DEO dh	10	25	0,25	0,035	28,0	0,25	960 М ²	3,95
12391431001	EPS 035 DEO dh	40	25	1,10	0,035	28,0	1,00	480 М ²	15,78
12391631001	EPS 035 DEO dh	50	25	1,40	0,035	28,0	1,25	180 М ²	18,79
12863281001	EPS 035 DEO dh	10	30	0,25	0,035	36,0	0,25	960 М ²	4,83
12393131001	EPS 035 DEO dh	20	30	0,55	0,035	36,0	0,60	480 М ²	9,27
12393231001	EPS 035 DEO dh	30	30	0,85	0,035	36,0	0,90	320 М ²	7,98
12391831001	EPS 035 DEO dh	50	30	1,40	0,035	36,0	1,50	360 М ²	23,97

Профилированная отстенная изоляция



Изготовлена из
экструдированного
вспененного ПЭ.
Строительный класс
B2
согласно DIN 4102.
Класс огнестойкости E

согласно DIN EN 13501, нормально
воспламеняющаяся.

Самоклеющаяся полоса приклеивается к стене;
профилирована для лучшего прилегания в углах
помещения; имеется пленочный фартук.
Цвет: серый.

Артикул	Толщина, мм	Высота, мм	Длина пленочного фартука, мм	Вес кг/м	Вместимость мешка	Единица поставки	Цена* €/м
12179041001	8	150	230	0,035	100 м	100 м	1,41

Профиль для деформационного шва



Для образования гибких
деформационных швов
в напольном отоплении
и ограничения полей
стяжки.


Вспененный полиэтилен низкой плотности
с закрытыми порами с кашированной жесткой
пленкой для придания прочности.

С самоклеющейся полосой на подложке.

Цвет: серый

Артикул	Высота мм	Общая толщина мм	Длина мм	Вес кг/м	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/м
12392431001	100	10	1200	0,160	24 м	24 м	11,71

Фиксатор поворота трубы 90°  <p>Для фиксации трубы RAUTHERM S. Материал: полиамид. Температурная устойчивость от -5° до +60 °С. Цвет: черный.</p>	Артикул	Типоразмер	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
	12278331001	14	0,023	25 шт.	1,31
	12393331001	16/17	0,033	25 шт.	1,51
	12393431001	20	0,058	25 шт.	1,90
	12391931001	25	0,110	25 шт.	3,21

Присадка для добавления в стяжку «Р»  <p>Присадка для добавления в стяжку в соответствии с DIN 18560. Материал: не воспламеняемый, не содержащий хлорида. Свойства: для улучшения теплопроводности и увеличения прочности на сдвливание и изгиб. Использовать только для жидких цементных стяжек согласно DIN 18560. Расход: 35 г на м² и см толщины стяжки. Вид поставки: пластиковая канистра 10 кг.</p>	Артикул	Единица поставки	Цена* €/кг
	12563741003	10 кг	5,26

Присадка для добавления в стяжку «MINI»



Полимерная дисперсия для изготовления модифицированных полимером стяжек для уменьшения толщины стяжки в соответствии с DIN 18560. Материал: трудно воспламеняемая полимерная дисперсия.

Свойства: для уменьшения толщины стяжки и увеличения прочности на разрыв и сдавливание (сжатие).

Предназначена для тонкослойных и высокопрочных цементных стяжек согласно DIN 18560 часть 2 с минимальным покрытием трубы 30 мм.

Использовать только для цементных стяжек!

Расход: 0,2 кг/м² и см толщины стяжки.

Вид поставки: пластиковая канистра 25 кг.

Артикул	Единица поставки	Цена* €/кг
112616651001	25 кг	8,79

Полимерные волокна



В сочетании с вышеуказанной полимерной дисперсией для уменьшения толщины стяжки в соответствии с DIN 18560 часть 2 и предотвращения образования трещин.

Материал: полимерные волокна из полипропилена (ПП).

Свойства: полимерные волокна обеспечивают защиту от образования трещин и повышают прочность на




сдавливание и изгиб.

Применяется вместе с присадкой в стяжку «mini» или Р.

Расход: 10 г полимерных волокон на м² и см толщины стяжки.


Вид поставки: ПЭ-пакет/картонная коробка 1 кг.

Артикул	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/кг
112654711001	10 кг	1 кг	21,10

Станция для измерения остаточной влажности	Артикул	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
 <p>Состоит из: - 4 держателей; - 1 соединительного кольца с надписью «внимание место замера». Материал: ПП.</p>	12401411001	0,041	1 шт.	
 <p>Для оптимальной размотки клейкой ленты RENAU (арт. 12619491001). Материал: катушка для размотки из ударопрочного пластика. Свойства: легкий, с эргономичной ручкой для оптимальной размотки, для быстрой смены катушки, с устойчивым к коррозии защитным клинком.</p>	12619591001	0,397	1 шт.	51,36
 <p>Клейкая лента Предназначена для герметизации швов между теплоизоляционными матами от проникновения влаги из стяжки, согласно DIN 18560. Материал: пленка из полиэстера с акриловым клеем. Свойства: очень прочная, прозрачная клейкая лента. Сопротивление отслаиванию: (180°), согласно AFERA 4001:3 Н/см. Ширина: 50 мм. Длина: 66 м.</p>	12619491001	0,159	1 шт.	8,52

Системы укладки для настенного обогрева/охлаждения


Настенный обогрев/охлаждение («мокрый» способ укладки труб)
Фиксирующая шина 10



Предназначена для фиксации труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм.
 Удлиняется с обеих сторон с помощью разъемных соединений.
 Материал: полипропилен.
 Вид поставки: связка в картонной коробке.

Артикул	Диаметр труб мм	Ширина мм	Длина мм	Вес кг/м	На поддоне шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/шт.
12288801001	10,1	25	800	0,073	1650	50 шт.	50 шт.	3,01

Настенный обогрев/охлаждение («сухой» способ укладки труб)
Настенная панель




Гипсоволокнистая панель 15 мм с интегрированной трубой RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм с шагом 45 мм в форме улитки.

Артикул	Диаметр мм	Шаг мм	Площадь м²	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12028601001	1000x625	45	0,625	9,400	1 шт.	76,76
12028501001	2000x625	45	1,25	19,000	1 шт.	135,17

Двойной держатель 10  <p>Для прокладки труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм в местах поворота. Материал: полиэтилен, без содержания кадмия.</p> <p>Цвет: черный.</p>	Артикул	Диаметр труб мм	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/шт.
	12288901001	10,1	0,010	1000 шт.	50 шт.	0,84
Фиксатор поворота трубы 90° с крепежной петлей  <p>Предназначен для фиксации поворота труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм, под углом 90° и закрепления с помощью петли.</p> <p>Материал: полиамид. Цвет: черный.</p>	12289501002	10,1	0,029	3250 шт.	25 шт.	1,64

Системы укладки для потолочного обогрева/охлаждения

Потолочная панель  <p>Гипсоволокнистая панель 15 мм с интегрированной трубой RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм с шагом 45 мм в виде двойного змеевика. К тыльной стороне приклеена теплоизоляция из полистирола EPS 035 толщиной 15 мм с усиливающими полосами гипсокартона. Общая толщина панели 30 мм.</p>	Артикул	Диаметр, мм	Шаг, мм	Площадь м²	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/м
	12028001001	500 x 1250	45	0,625	11,600	1 шт.	103,46
	12027901001	1000 x 1250	45	1,25	23,700	1 шт.	165,53
	12027801001	1500 x 1250	45	1,875	34,900	1 шт.	241,41
	12027701001	2000 x 1250	45	2,5	46,800	1 шт.	296,57

Коллекторы Распределительные коллекторы и комплектующие

Распределительный коллектор НКВ**



Материал: нержавеющая сталь.

Включает в себя:

- 2 распределительные трубы 1" для подачи и отвода теплоносителя с возможностью подключения с обеих сторон;
- смонтированы на звукоизолирующих

оцинкованных кронштейнах соответствующих требованиям DIN 4109;

- с вентилями для регулирования расхода на подающей трубе;
- с запорными вентилями на обратной трубе.

Для подключения

сервопривода резьба М 30 x 1,5;

- концевик коллектора с накидной гайкой 1", уплотнительная прокладка, воздухоотводчик 3/8" и кран для заполнения 1/2";
- набор крепежных деталей;
- маркировочные таблички.

Вид поставки: в картонной коробке.

Прямые шаровые краны **12081221001**

или угловые шаровые краны **13152241001**

необходимо заказывать отдельно.

Артикул	Обозначение	Группы контуров	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12180211001	HKV 2 V2A	2 контура	3,0	1 шт.	173,25
12180311001	HKV 3 V2A	3 контура	3,4	1 шт.	206,01
12180411001	HKV 4 V2A	4 контура	3,8	1 шт.	238,76
12180511001	HKV 5 V2A	5 контуров	4,4	1 шт.	279,37
12180611001	HKV 6 V2A	6 контуров	4,8	1 шт.	312,13
12180711001	HKV 7 V2A	7 контуров	5,2	1 шт.	363,24
12180811001	HKV 8 V2A	8 контуров	5,8	1 шт.	395,99
12180911001	HKV 9 V2A	9 контуров	6,2	1 шт.	427,45
12181011001	HKV 10 V2A	10 контуров	6,6	1 шт.	477,23
12181111001	HKV 11 V2A	11 контуров	7,2	1 шт.	510,01
12181211001	HKV 12 V2A	12 контуров	7,6	1 шт.	544,05

Коллектор с расходомерами НКV-D**



Материал:
нержавеющая сталь.
Включает в себя:
- 2

распределительные трубы 1 для подачи и отвода теплоносителя с возможностью подключения с обеих сторон;

- смонтированы на звукоизолирующих оцинкованных кронштейнах соответствующих требованиям DIN 4109;
- с расходомерами на подающей трубе с запорными вентилями на обратной трубе.

Для подключения сервопривода резьба М 30 x 1,5;


- концевик коллектора с накидной гайкой 1", уплотнительная прокладка, воздухоотводчик 3/8" и кран для заполнения 1/2";
- два шаровых крана 1" с накидной гайкой 1" и уплотнительной прокладкой;
- набор крепежных деталей;
- маркировочные таблички.

Вид поставки: в картонной коробке.



Шаровые краны поставляются в отдельной упаковке под артикулом **12081221001**.

Артикул	Обозначение	Группы контуров	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
12080211002	НКV-D 2 V2A	2 контура	3,1	1 шт.	196,84
12080311002	НКV-D 3 V2A	3 контура	3,5	1 шт.	230,89
12080411002	НКV-D 4 V2A	4 контура	3,9	1 шт.	270,21
12080511002	НКV-D 5 V2A	5 контуров	4,5	1 шт.	312,13
12080611002	НКV-D 6 V2A	6 контуров	4,9	1 шт.	354,06
12080711002	НКV-D 7 V2A	7 контуров	5,3	1 шт.	403,86
12080811002	НКV-D 8 V2A	8 контуров	5,9	1 шт.	452,34
12080911002	НКV-D 9 V2A	9 контуров	6,3	1 шт.	494,27
12081011002	НКV-D 10 V2A	10 контуров	6,7	1 шт.	536,22
12081111002	НКV-D 11 V2A	11 контуров	7,3	1 шт.	584,69
12081211002	НКV-D 12 V2A	12 контуров	7,7	1 шт.	617,44

Комплект угловых шаровых кранов	Артикул	Типоразмер	SW	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
 <p>Состоит из двух угловых шаровых кранов: с красной и синей рукоятками. Оба крана имеют с одной стороны внутреннюю резьбу 1", с другой – накидную гайку 1" с плоским уплотнением. Материал: никелированная латунь.</p>	<p>13152241001</p>	<p>G1"</p>	<p>27</p>	<p>1,15</p>	<p>1 компл.</p>	<p>64,02</p>
 <p>Состоит из двух шаровых кранов: с красной и синей рукоятками. Оба крана имеют с одной стороны внутреннюю резьбу 1", с другой – накидную гайку 1" с плоским уплотнением. Материал: никелированная латунь.</p>	<p>12081221001</p>	<p>G1"</p>	<p>27</p>	<p>0,63</p>	<p>1 компл.</p>	<p>42,96</p>


Резьбозажимное соединение  <p>Соединение для труб RAUTHERM S 14 x 1,5; 17 x 2,0 или 20 x 2,0. В комплекте с упорной втулкой, обжимным кольцом и накидной гайкой.</p>	Артикул	Для RAUTHERM S (PE-Xa)-трубы	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/шт.	
		12005461001	10,1	0,070	100 шт.	10 шт.	7,87
		12460441001	14	0,048	100 шт.	10 шт.	6,22
		12506071002	17	0,065	100 шт.	10 шт.	6,22
		12506171002	20	0,070	100 шт.	10 шт.	6,22

Переходник с накидной гайкой (евроконус)  <p>Переходник REHAU. Техника соединения на подвижной гильзе на евроконус, для присоединения труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм к распределительному коллектору и к коллектору с расходомерами.</p>	Артикул	Типоразмер	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* €/шт.	
		12005531001	10	0,083	50 шт.	10 шт.	9,83

Комплект для установки теплосчетчика, вертикальный	Артикул	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
 <p data-bbox="343 163 740 370">Узел подключения 1". Резьбовое соединение с прокладкой. Присоединение для погружных датчиков на подающей и обратной линиях. Вид поставки: в картонной коробке.</p>	2197571001	2,58	1 шт.	135,78
Комплект для установки теплосчетчика, горизонтальный  <p data-bbox="343 481 740 683">Узел подключения 1". Резьбовое соединение с прокладкой. Присоединение для погружных датчиков на подающей и обратной линиях. Вид поставки: в картонной коробке.</p>	2197581001	2,02	1 шт.	99,53

Распределительные шкафы

Встроенный распределительный шкаф



Материал: стальной лист, окрашенный в белый цвет (9016). Для скрытой установки.

Состоит из:

- встраиваемый в нишу корпус;
- универсальный кронштейн для распределительного коллектора, регулируемый по ширине;
- монтажное основание, регулируемое по высоте; рамка с дверцей.

Вид поставки: шкаф, упакованный в картонную коробку.

Артикул	Типоразмер	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
13454001001	UP 110/450	12,020	1 шт.	147,59
13454101001	UP 110/550	13,670	1 шт.	163,09
13454201001	UP 110/750	14,800	1 шт.	193,50
13454301001	UP 110/950	20,300	1 шт.	221,10
13454401001	UP 110/1150	23,220	1 шт.	259,69
13454501001	UP 110/1300	26,630	1 шт.	285,88

Приставной распределительный шкаф



Материал: стальной лист, окрашенный в белый цвет (9016). Для открытой установки.


Состоит из:

- корпус;
- крышка с отклоняющим профилем;
- универсальный кронштейн для распределительных коллекторов, регулируемый по ширине.

Вид поставки: шкаф, упакованный в картонную коробку.

13474001001	AP 130/500	10,890	1 шт.	131,99
13474101001	AP 130/605	12,470	1 шт.	146,97
13474201001	AP 130/805	16,090	1 шт.	180,71
13474301001	AP 130/1005	19,140	1 шт.	202,00
13474401001	AP 130/1205	22,690	1 шт.	213,55
13474501001	AP 130/1353	23,860	1 шт.	245,89

Встроенный распределительный шкаф 75 мм



Материал: стальной лист, окрашенный в белый цвет (9016).
Для скрытой установки, например, сухим способом.

Состоит из:

- встраиваемый в нишу корпус;

- универсальный кронштейн для распределительного коллектора,

регулируемый по ширине;

- рамка с дверцей.

Вид поставки: шкаф, упакованный в картонную коробку.

Артикул	Типоразмер	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
13464101001	UP 75/550	12,140	1 шт.	165,62
13464201001	UP 75/750	16,270	1 шт.	198,86
13464301001	UP 75/950	18,910	1 шт.	224,77
13464401001	UP 75/1150	21,500	1 шт.	261,66




Комплект температурного регулирования с постоянными параметрами Flex










Для монтажа справа



Артикул	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/ шт.
13185451001	5,5	1 шт.	633,72

Система автоматического регулирования NEA Терморегулятор NEA Н	Артикул	Типоразмер	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
 <p>Может использоваться с клеммной колодкой NEA Н 230 В, номер артикула 13392301001. Может использоваться с клеммной колодкой NEA Н 24 В, номер артикула 13390241001.</p>	13362301001	Терморегулятор NEA Н 230 В	0,325	1 шт.	56,02
	13360241001	Терморегулятор NEA Н 24 В	0,325	1 шт.	56,02
Терморегулятор NEA НТ	13372301001	Терморегулятор NEA НТ 230 В	0,329	1 шт.	62,88
 <p>Может использоваться с клеммной колодкой NEA Н 230 В, номер артикула: 13392301001 Может использоваться с клеммной колодкой NEA Н 24 В, номер артикула: 13390241001</p>	13370241001	Терморегулятор NEA НТ 24 В	0,329	1 шт.	62,88
Терморегулятор NEA НСТ	13380241001	Терморегулятор NEA НСТ 24 В	0,329	1 шт.	87,08
 <p>Может использоваться с клеммной колодкой NEA НС 24 В, номер артикула: 13400241001 Может использоваться с клеммной колодкой NEA НС 230 В**, номер артикула: 13402301001 Может использоваться с дистанционным датчиком NEA, номер артикула: 12144511001</p>	13382301001	Терморегулятор NEA НСТ 230 В**	0,329	1 шт.	87,08

Выносной датчик Nea 24 B	Артикул	Описание	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
 <p>Может использоваться совместно с терморегулятором Nea НСТ 24 В в качестве внешнего комнатного датчика температуры или внешнего датчика температуры пола. Температурный датчик с кабелем NTC (10 кОм, 1% при 25 °С). Класс защиты: IP 67. Длина, кабеля: 4 м. Датчик в металлической гильзе 6 x 52 мм</p>	12144511001	Выносной датчик Nea 24 В	0,080	1 шт.	16,23
 <p>Может использоваться совместно с терморегулятором Nea НСТ 230 В или 24 В в качестве внешнего комнатного датчика температуры или внешнего датчика температуры пола. Температурный датчике кабелем NTC (10 кОм, 1% при 25 °С). Класс защиты: IP 67. Длина, кабеля: 4 м.</p>	12179051001	Выносной датчик Nea 230 В	0,080	1 шт.	27,75
 <p>Установочный комплект для терморегулятора Nea НСТ Включает: – гофротруба для подводящего провода и термодатчика (длина 2,5 м) – алюминиевый наконечник (внутренний диаметр 12 мм) – подрозетник.</p>	1316831100	Установочный комплект	0,200	1 шт.	18,85

<p>Терморегулятор E</p> 	<p>Артикул</p>	<p>Описание</p>	<p>Вес, кг/шт.</p>	<p>Единица поставки</p>	<p>Цена* €/шт.</p>
	<p>12390231002</p>	<p>Терморегулятор E</p>	<p>0,076</p>	<p>1 шт.</p>	<p>34,08</p>
<p>Клеммная колодка NEA</p>  <p>Для исполнения 24 В дополнительно требуется трансформатор на 24 В (номер артикула: 12144811001).</p>	<p>Артикул</p>	<p>Описание</p>	<p>Вес, кг/шт.</p>	<p>Единица поставки</p>	<p>Цена* €/шт.</p>
	<p>13492301001</p>	<p>Клеммная колодка Nea H 230 В</p>	<p>0,490</p>	<p>1 шт.</p>	<p>95,64</p>
	<p>13490241001</p>	<p>Клеммная колодка Nea H 24 В</p>	<p>0,490</p>	<p>1 шт.</p>	<p>95,64</p>
	<p>13422301001</p>	<p>Клеммная колодка Nea HC 230 В</p>	<p>0,510</p>	<p>1 шт.</p>	<p>131,79</p>
	<p>13420241001</p>	<p>Клеммная колодка NEA HC 24 В</p>	<p>0,510</p>	<p>1 шт.</p>	<p>131,79</p>
	<p>13152981001</p>	<p>Тороидальный трансформатор 24 В</p>	<p>0,820</p>	<p>1 шт.</p>	<p></p>
<p>Сервопривод UNI</p> 	<p>Артикул</p>	<p>Описание</p>	<p>Вес, кг/шт.</p>	<p>Единица поставки</p>	<p>Цена* €/шт.</p>
	<p>12179151001</p>	<p>Сервопривод UNI (230 В)</p>	<p>0,130</p>	<p>1 шт.</p>	<p>39,30</p>
	<p>12179161001</p>	<p>Сервопривод UNI (24 В)</p>	<p>0,130</p>	<p>1 шт.</p>	<p>39,30</p>

Терморегулятор Nea Smart R без дисплея	Артикул	Наименование	Вес, кг/шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13152671001	Терморегулятор Nea Smart R без дисплея	0,11	1 шт.	80,21
Терморегулятор D Nea Smart R с дисплеем 	13152681001	Терморегулятор D Nea Smart R с дисплеем	0,13	1 шт.	111,69
Клеммная колодка Nea Smart R 230 В 	13152711001	Клеммная колодка Nea Smart R 230 В	0,93	1 шт.	449,31
Установочный комплект для терморегулятора D Nea Smart R  <ul style="list-style-type: none"> - гофротруба для подводящего провода и термодатчика (длина 2,5 м) - алюминиевый наконечник (внутренний диаметр 12 мм) - подрозетник 	13168311100	Установочный комплект для терморегулятора	0,20	1 шт.	18,85

Ретранслятор Nea Smart R	Артикул	Наименование	Вес, кг/ шт.	Единица поставки	Цена* €/шт.
	13152741001	Ретранслятор Nea Smart R	0,185	1 шт.	232,06
Антенна Nea Smart R 	13152731001	Антенна Nea Smart R	0,235	1 шт.	227,22
Комплекующие					
Внешний датчик Nea Smart 	13152751001	Сенсорный датчик «Nea Smart»	0,100	1 шт.	24,38
Сервопривод UNI 	12179151001	Сервопривод UNI 230 В	0,13	1 шт.	39,30

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ SOLELEC²

Применим для всех видов
напольных покрытий



Комфорт и здоровая атмосфера

Комфорт с интеллектом

Пол выполняет функцию обогрева, поэтому мягкое тепло равномерно распределяется по помещению, обеспечивая наиболее комфортный для человека тепловой режим.

Пол на любой вкус

Планируете ли Вы реконструировать свою квартиру или построить дом, будет ли у Вас под ногами плитка, ламинат, ковровое покрытие или другой материал — теплый пол RENAU безупречно работает под любым покрытием!



100% электробезопасность
благодаря бесшовной изоляции
и алюминиевой экранирующей
оплетке

Нет пыли!

Благодаря малой разнице между температурой воздуха в помещении и температурой пола, а также большой площади обогрева, не возникает повышенной подвижности воздуха и, следовательно, циркуляции пыли. Это щадит легкие и серьезно облегчает дыхание, что особенно благотворно влияет на людей, страдающих аллергией.

Сверхтонкая укладка

Тонкий теплый пол RENAU встраивается в слой плиточного клея и почти не изменяет высоту пола.

**Бескомпромиссное
немецкое качество**



Абсолютная безопасность

Безопасность теплого пола SOLELEC² гарантирована высоким качеством всех деталей конструкции.

В кабеле SOLELEC² используется безмуфтовое соединение холодного и горячего проводника методом диффузионной сварки. При данном методе нагревательный кабель и «холодная» медная жила образуют единый неразрывный проводник, что повышает целостность кабеля и надёжность в эксплуатации.

Поэтому электрический тёплый пол SOLELEC² можно использовать в детских комнатах, а также в помещениях с повышенной влажностью (в бассейнах, ваннах, санузлах)

Легкость установки

Система теплого пола RENAU включает все необходимые комплектующие и руководство по монтажу, поэтому Вы можете осуществить монтаж самостоятельно.

Высокая надежность

Кабель, за счёт отсутствия соединительной муфты, имеет бесшовную сплошную оболочку из ПВХ со 100% водонепроницаемостью и герметичностью по всей длине кабеля, что значительно повышает надёжность и долговечность систем обогрева.



Абсолютная безопасность для взрослых и детей

16.1 Система

Описание

Система электрического напольного обогрева SOLELEC² основана на принципе преобразования электрической энергии в тепловую. Источником тепла в системе является кабель. Материал кабеля имеет высокое сопротивление, поэтому он нагревается при прохождении через него электрического тока.

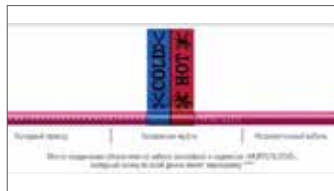
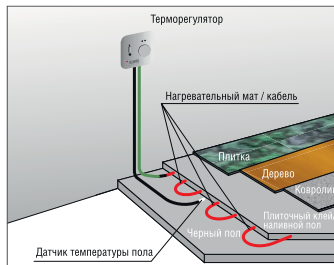
Тепло от кабеля распределяется по помещению через поверхность пола. Температура пола лишь немного превышает температуру воздуха в помещении. Это делает напольную схему обогрева наиболее благоприятной для человека.

В основу системы SOLELEC² заложены двужильные экранированные греющие кабели. Они выпускаются непосредственно в виде кабелей

и в виде матов (мат – это кабель, зафиксированный на монтажной сетке).

Выбор теплового режима и его поддержание осуществляется при помощи терморегулятора. Терморегулятор позволяет, как просто поддерживать заданную температуру пола, так и устанавливать более точно режимы обогрева в зависимости от времени суток и дня недели. Более точное планирование режимов обогрева ведет к существенной экономии электроэнергии.

Маты/кабели укладываются в цементно-песчаную стяжку или в слой плиточного клея. Толщина греющего кабеля составляет 7,5 мм, греющего мата - 4,5 мм. Это обеспечивает минимальное поднятие пола. Установка греющего мата в плиточный клей практически не изменяет высоту пола.



16.2 Руководство по монтажу

Пример расчета длины и шага укладки греющего кабеля

Ниже приведен типовой расчет длины и шага укладки кабеля для санузла.

Например, размер санузла 3 м на 3,4 м. Общая площадь 10,2 м².

Площадь пола, которая будет закрыта длительное время сантехникой, оборудованием и мебелью, составляет 4,5 м².

Площадь для обогрева составляет 5,7 м² = 10,2 м² - 4,5 м² (получается вычитанием площади пола, которая будет закрыта длительное время сантехникой, оборудованием и мебелью из общей площади пола).

Для комфортного обогрева санузла мощность обогрева составляет 140-170 Вт/м². В текущем примере используется величина 165 Вт/м².

Длина кабеля вычисляется по формуле 1 из раздела.

Длина кабеля [м] = Обогреваемая площадь [м²] x Мощность обогрева [Вт/м²]

Мощность кабеля [Вт/м]

$$55,3 \text{ м} = \frac{5,7 \text{ [м}^2\text{]} \times 165 \text{ [Вт/м}^2\text{]}}{17 \text{ [Вт/м]}}$$

Получается, что требуемая длина кабеля составляет 55,3 м. Ближайший подходящий по длине кабель SOLELEC² – 58 м.

Шаг укладки кабеля вычисляется по формуле 2 из раздела.

Шаг укладки кабеля [см] = Обогреваемая площадь [м²] x 100

Длина кабеля [м]

$$9,5 \text{ см} = \frac{5,7 \text{ [м}^2\text{]} \times 100}{58 \text{ [м]}}$$

Получается, что шаг укладки кабеля составляет 9,8 см.

16.3 Элементы системы

Греющие маты

Греющие маты SOLELEC² для напольного обогрева сделаны на базе

двужильного экранированного кабеля с использованием безмуфтового соединения холодного и горячего проводника методом диффузионной сварки.

Кабель, за счёт отсутствия соединительной муфты, имеет бесшовную сплошную оболочку из ПВХ по всей длине.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: холодный и греющий кабели имеют один цвет. Место соединения обозначено на кабеле надписью "ÜBERGANG / CONNECTION" и имеет маркировку белым цветом.

Холодный конец по всей длине имеет маркировку "KALT/COLD". Подключение мата к электропитанию осуществляется одним холодным концом (с одной стороны мата). Холодный кабель можно удлинять. Соединение должно быть надежно защищено от проникновения влаги.



Греющий кабель удлинять/укорачивать нельзя.

Маты укладываются в слой стяжки, самовыравнивающегося состава, плиточного клея.



Греющие маты SOLELEC ²	Характеристики
Тип греющего кабеля	Двужильный, экранированный
Изоляция	ПВХ
Подключение к сети	Одностороннее
Напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность мата	150 Вт/м ²

Греющие маты SOLELEC ²	Характеристики
Отклонение сопротивления	-5 % / +10 %
Электрическая защита	УЗО (30 мА)
Толщина кабеля	4,5 мм
Длина холодного конца	4 м
Минимальная температура монтажа	+5°C
Степень защиты	IPX-7



Экран нагревательного кабеля должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами СНиП и ПУЭ.



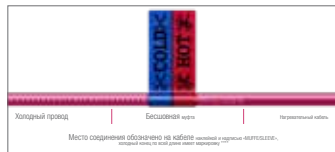
При установке обязательно следуйте указаниям по технике безопасности и инструкции по монтажу.

16.4 Элементы системы Греющие кабели

Греющие кабели SOLELEC² для напольного обогрева - это двухжильные экранированные кабели, сделанные с использованием безмуфтового соединения холодного и горячего проводника методом диффузионной сварки.

Кабель, за счёт отсутствия соединительной муфты, имеет бесшовную сплошную оболочку из ПВХ по всей длине.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: холодный и греющий кабели имеют один цвет. Место соединения обозначено на кабеле наклейкой и надписью «MUFFE/SLEEVE», холодный конец по всей длине имеет маркировку ***



Подключение кабеля к электропитанию осуществляется одним холодным концом.

Холодный кабель можно удлинять. Соединение должно быть надежно защищено от проникновения влаги.



Греющий кабель удлинять/укорачивать нельзя.

Греющий кабель укладывается в слой стяжки, самовыравнивающегося состава, плиточного клея.



Греющий кабель SOLELEC ²	Характеристики
Тип греющего кабеля	Двужильный, экранированный
Изоляция	ПВХ
Подключение к сети	Одностороннее
Напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность мата	17 Вт/м
Отклонение сопротивления	-5 % / +10 %
Электрическая защита	УЗО (30 мА)
Толщина кабеля	7,5
Минимальный радиус изгиба	5 x диаметр кабеля
Длина холодного конца	4 м
"Минимальная температура монтажа"	+5°C
Степень защиты	IPX-7

16.5 Элементы системы терморегуляторы

Терморегулятор SOLELEC² Optima



Цифровой программируемый терморегулятор для управления напольным кабельным обогревом. Назначение: управление системой напольного обогрева.

Имеет 2 датчика температуры: встроенный в корпус для управления напольным обогревом по температуре воздуха в помещении

и датчик температуры пола для управления напольным обогревом на основе температуры пола.

Позволяет ограничивать максимальную и минимальную температуру пола, что может быть полезно при использовании некоторых видов напольных покрытий.

Позволяет устанавливать режимы обогрева на длительный период времени. Имеет встроенную программу самообучения, которая запоминает температурные особенности помещения и включает обогрев заблаговременно, чтобы достичь требуемой температуры к заданному времени.

Характеристики	SOLELEC² Optima
Напряжение питания	220 В (195 - 253 В), 50 Гц
Ток переключения	16 А, при управлении температурой пола 10 А, при управлении температурой в помещении
Потребление энергии в состоянии работы	~ 1,2 Вт
Сохранение настроек при потере питания	10 лет
Степень защиты корпуса	IP 30
Диапазон устанавливаемой температуры	5°C – 30°C
Рабочая температура окружающей среды	0°C - 40°C
Шаг изменения температуры	0,1°C
Подсветка ЖК-дисплея	Голубая
Точность часов	Расхождение менее 4 мин./год
Тип установки	В стандартный подрозетник
Длина кабеля термодатчика	4 м
Возможностью увеличения длины кабеля термодатчика	до 50 м
Область применения	Комфортный обогрев пола Напольное отопление помещения
Дополнительные функции	Режимы «Защита от замерзания», «Отпуск», «Вечеринка» и др.

16.6 Элементы системы терморегуляторы

Терморегулятор SOLELEC² Comfort и SOLELEC² Basic

Назначение: управление системой напольного обогрева в режиме «Комфортный обогрев пола».

Управление осуществляется на основе температуры пола.

Позволяют ограничивать максимальную и минимальную температуру пола.



Характеристики	SOLELEC ² Comfort	SOLELEC ² Basic
Напряжение питания	220 В (195 - 253 В), 50 Гц	220 В (195 - 253 В), 50 Гц
Ток переключения	16 А	10 А
Степень защиты корпуса	IP 40	IP 30
Диапазон устанавливаемой температуры	5°C – 50°C	5°C – 50°C
Рабочая температура окружающей среды	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Шаг изменения температуры	~1°C	~1°C
Тип установки	В стандартный подрозетник	В стандартный подрозетник
Длина кабеля термодатчика	4 м	4 м
Возможностью увеличения длины кабеля термодатчика	до 50 м	до 50 м
Область применения	Комфортный обогрев пола	Комфортный обогрев пола
Дополнительные функции	3 устанавливаемых интервала времени переключения между комфортной и пониженной температурой	Возможен режим пониженной температуры при подключении внешнего таймера

16.7 Элементы системы

Установочный комплект

Установочный комплект предназначен для подключения терморегулятора к греющему кабелю/мату.

В комплект входят:

- подрозетник для монтажа терморегулятора;
- гофротруба с алюминиевым наконечником для размещения датчика температуры пола

Для беспрепятственного обслуживания термодатчика в будущем, он подводится в гофротрубе в нагреваемый слой пола. После монтажа системы термодатчик находится в алюминиевом наконечнике, который предварительно крепится на гофротрубу.





Гофротруба прокладывается по стене от подрозетника, где установлен терморегулятор, до пола, далее прокладывается в слое пола.

Подрозетник предназначен для установки в него терморегулятора.



Место соединения и весь греющий кабель обязательно должны находиться в слое стяжки/плиточного клея.

Терморегуляторы SOLELEC²

Позиция	Артикул / Описание	Цена с НДС, ЕВРО
	<p>12108691100 BASIC Терморегулятор Basic 10 А, с выносным датчиком температуры и светодиодной индикацией.</p>	79,85
	<p>12274931100 COMFORT Терморегулятор Comfort 16 А, с функцией таймера, с выносным датчиком температуры и светодиодной индикацией.</p>	96
	<p>12029231100 OPTIMA Терморегулятор Optima 10 А, с цифровым дисплеем, часами, многофункциональный, программируемый, с выносным датчиком температуры.</p>	168
	<p>13168311100 Установочный комплект для терморегулятора – гофротруба для подводящего провода и термодатчика (длина 2,5 м) – алюминиевый наконечник (внутренний диаметр 12 мм) – подрозетник.</p>	20,5

16.8 Краткий прайс-лист компонентов для систем напольного отопления

Электрические греющие кабели SOLELEC ²			
Артикул	Мощность, Вт (220/230 В)	Длина, м	Цена с НДС, ЕВРО



SOLELEC² HL TWIN 17W

Греющий кабель двухжильный:

- мощность 17 Вт/м;
- Ø кабеля 7,5 мм;
- минимальная высота укладки 9,5 мм;
- для монтажа в стяжку, слой наливного пола, слой плиточного клея

13168211555	150	8,86	48,50
13168221555	300	18,5	79,71
13168231555	500	31,04	108,07
13168241555	700	40,59	133,11
13168251555	850	49,35	151,57
13168261555	1000	58,11	176,43
13168271555	1500	80	221,14
13168281555	1700	99	267,39
13168291555	2100	122,37	314,93

Электрические греющие маты SOLELEC ²				
Артикул	Мощность, Вт (220/230 В)	Длина, м	Площадь, м ²	Цена с НДС, €



SOLELEC² TM-ADH-NO 150




Мат для обогрева двухжильный на полимерной самоклеящейся сетке (тонкий теплый пол):

- мощность 150 Вт/м²;
- Ø кабеля 4,5 мм;
- минимальная высота укладки 7 мм;

- для монтажа в стяжку, тонкий слой стяжки/наливного пола, слой плиточного клея.

13218991555	75	0,5x1	0,5	95,12
13168111555	150	0,5x2	1	118,46
13219001555	225	0,5x3	1,5	138,31
13168121555	300	0,5x4	2	157,64
13219011555	375	0,5x5	2,5	177,42
13168131555	450	0,5x6	3	197,75
13219021555	525	0,5x7	3,5	220,67
13168141555	600	0,5x8	4	242,52
13168151555	750	0,5x10	5	275,17
13168161555	900	0,5x12	6	309,68
13168171555	1050	0,5x14	7	344,20
13168191555	1200	0,5x16	8	378,70

Терморегуляторы

Терморегулятор BASIC	Артикул	Ток коммутации, А	Степень защиты корпуса	Тип установки	Единица поставки	Цена* €/ шт.
 <p>Со светодиодной индикацией. Для систем напольного обогрева. Цвет: белый. Выносной датчик температуры в комплекте.</p>	12108691100	10	IP 30	Подрозетник	1 шт.	79,85
 <p>Со светодиодной индикацией, с функцией таймера. Для систем напольного обогрева Цвет: белый. Выносной датчик температуры в комплекте.</p>	12274931100	16	IP 40	Подрозетник	1 шт.	96
 <p>С цифровым дисплеем, многофункциональный, программируемый. Для систем напольного обогрева, отопления. Цвет: белый. Выносной датчик температуры в комплекте.</p>	12029231100	10	IP 30	Подрозетник	1 шт.	168

17 ВОДОПРОВОД








Соединительные элементы RAUTITAN для питьевого водоснабжения



Рис. 17-1 Соединительные элементы RAUTITAN для питьевого водоснабжения



Соблюдайте указания настоящей Технической информации, часть: «Компоненты системы, трубы и соединения». Некоторые соединительные элементы и комплектующие были изменены. Точную информацию можно получить из действующего каталога.

Соединительные элементы RAUTITAN для питьевого водоснабжения					
Ø	Трубы			Фитинги	Над- вижные гильзы
16	stabil	Универ- сальная труба RAUTITAN stabil		 RAUTITAN PX	
20					
25					
32					
40	stabil platinum	flex	his	 RAUTITAN MX  RAUTITAN RX  RAUTITAN SX	 RAUTITAN PX
50	-			 RAUTITAN MX	 RAUTITAN MX
63					

17.1 Нормы и предписания



Проектирование, расчет, установка и эксплуатация универсальной системы RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления должны выполняться в соответствии с DIN 1988, части 1 – 8 (Технические условия для питьевого водоснабжения), EN 806, СНиП 2.04.01-85* и общепринятыми техническими правилами.

Эксплуатационные параметры

Область применения: горячее водоснабжение при 70°C/1 МПа (10 бар)

Постоянная рабочая температура	70°C / 49 лет
Максимальная рабочая температура	80°C / 1 год
Аварийная температура	95°C / 100 часов

Сумма 50 лет

Табл. 17–1 Эксплуатационные параметры

При этом выполняются приведенные законы, нормы и предписания.

DVGW

Трубы и техника соединений (все диаметры) зарегистрированы в DVGW;

- прочность и долговечность техники соединений с помощью подвижных гильз согласно DIN 1988 и рабочему стандарту DVGW W 270 с регистрацией в DVGW;
- пригодны для применения в местах с особыми гигиеническими требованиями (напр. в больницах) согласно рабочему стандарту DVGW 270 (Размножение микроорганизмов на материалах транспортировки и хранения питьевой воды).

Нормы DIN, законы, директивы

Универсальные трубы RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, трубы для питьевого водопровода RAUTITAN his, а также фитинги RAUTITAN PX изготовлены в соответствии с рекомендациями KTW [*содержание искусственных примесей в питьевой воде] Федерального ведомства по охране окружающей среды;

- фитинги RAUTITAN, которые согласно назначению используются в питьевых водопроводах, изготавливаются из PPSU, специальной латуни, бронзы и нержавеющей стали.

Выпускаемые REHAU фитинги для питьевого водоснабжения соответствуют действующему стандарту DIN 50930-6 (Коррозия металлов – коррозия металлических материалов внутри трубопроводов, емкостей и аппаратов под воздействием воды – часть 6: коррозионное воздействие воды).

Таблицы потерь давления



Таблицы для гидравлического расчета труб RAUTITAN можно найти на сайте www.rehau.ru или в приложении к данной технической информации.

Требования к питьевой воде

Концентрация примесей в питьевой воде не должна превышать принятых на настоящий момент предельно допустимых значений согласно следующим нормам:

- DIN 2000;
- немецкому Закону о питьевой воде;
- Европейской Директиве 98/83/EG по качеству питьевой воды, предназначенной для потребления населением, принятой 3 ноября 1998 года.



Фитинги RAUTITAN MX, RX, SX отвечают наивысшим требованиям DIN EN 12164, DIN EN 12165 и DIN EN 12168. REHAU работает над дальнейшим повышением их качества, чтобы соответствовать растущим запросам и требованиям к качеству.

Тем не менее приходится признать, что не существует идеального материала на все случаи жизни. И, независимо от применяемого материала, вследствие различных факторов трубопроводы и устройства для питьевого водоснабжения могут быть подвержены коррозии.

В отдельных случаях коррозия может появиться и при таком качестве питьевой воды, которое вполне соответствует закону о питьевой воде. Существенное влияние на коррозионную агрессивность воды оказывает

содержание в ней хлоридов и двууглекислых солей (гидрокарбонатов). Высокое содержание хлоридов в сочетании с низким содержанием двууглекислых солей способно негативно повлиять на коррозионную стойкость материалов. На устойчивость к коррозии влияет также согласно DIN EN 12502-1:2005(D) взаимодействие следующих факторов:

- свойства материала (химический состав, структура поверхности);
- структура воды (физические и химические свойства, твердые примеси);
- особенности проекта и установки (геометрия, смешанная установка, соединения);
- контроль герметичности и ввод в эксплуатацию (промывка, продувка, дезинфекция);
- условия эксплуатации (температура, температурные колебания, соотношение потоков).

Применение методов дополнительной обработки воды, таких как снижение жесткости, принципиально меняет ее коррозионное воздействие. Для предотвращения коррозии вследствие неправильной установки и использования устройств дополнительной обработки воды мы настоятельно рекомендуем предварительно обсудить Вашу ситуацию со специалистом, например, с установщиком данных устройств.

Кроме того, для оценки вероятности возникновения коррозии следует принимать во внимание практический опыт по использованию воды в выбранной области.

При необходимости Вам могут оказать помощь в бюро продаж REHAU.

Если качество питьевой воды не соответствует закону о питьевой воде, то для использования системы RAUTITAN в каждом отдельном случае необходима проверка и разрешение нашего отдела эксплуатации.

В этом случае просим Вас связаться с бюро продаж REHAU.

17.2 Подключение труб к водонагревателям

Электрические проточные водонагреватели

Нижеприведенные электрические проточные водонагреватели (см. табл.6-1) могут, согласно данным производителя, без ограничений подключаться к универсальным системам RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления. Сопоставьте технические характеристики оборудования (максимальное рабочее давление и максимальная температура в рабочем и аварийном режимах) с максимально допустимыми рабочими параметрами системы RAUTITAN.

В обозначении товара здесь может быть указана соответствующая мощность в кВт

Табл. 17-2 Совместимые с RAUTITAN электрические проточные водонагреватели, данные на октябрь 2011. Обращайте внимание на изменения в технической документации производителей оборудования.

Производитель	Обозначение		Мощность (кВт)				Управление/регулировка
AEG	DDLE XX*	-	18	21	24	27	электронное
AEG	DDLE XX*	12	18	21	24	27	гидравлическое
Blomberg	DBE XX*-5	-	18	21	24	-	электронное
Blomberg	DBE XX*-5	-	18	21	24	-	гидравлическое
Buderus	BDY XX*	-	18	21	24	-	гидравлическое
CLAGE	DSX	-	18	21	24	27	электронное
CLAGE	DEX	-	18	21	24	27	электронное
CLAGE	DBX	-	18	21	24	27	электронное
CLAGE	DX	-	18	21	24	27	электронное
CLAGE	DLX	-	18	21	24	-	электронное
Junkers	EDXX*-1 HE	-	18	21	24	-	электронное
Junkers	EDXX*-2 S	12	18	21	24	-	гидравлическое
Siemens	Тип DE XX* 400	12	18	21	24	-	электронное
Siemens	Тип DE XX* 405	-	18	21	24	27	электронное
Siemens	Тип DE XX* 500	-	18	21	24	-	электронное
Siemens	Тип DE XX* 505	-	18	21	24	27	электронное
Siemens	Тип DE 400XX*	-	18	21	24	-	электронное
Siemens	Тип DE 405XX*	-	18	21	24	-	электронное
Siemens	Тип DH XX* 400	12	18	21	24	-	гидравлическое
Siemens	Тип DH 400XX*	-	18	21	24	-	гидравлическое
Stiebel Eltron	DHE XX* SL	-	18	21	24	27	электронное
Stiebel Eltron	DEL XX* SL	-	18	21	24	27	электронное
Stiebel Eltron	DHB-E XX*	-	18	21	24	27	электронное
Stiebel Eltron	DHB XX* UNI	12	18	21	24	27	гидравлическое
Stiebel Eltron	DHB	-	18	21	24	27	гидравлическое
Vaillant	VED-E XX*/5	-	18	21	24	27	электронное
Vaillant	VED-E XX*/6C	-	18	21	24	27	электронное
Vaillant	VED XX* E/6	-	18	21	24	27	электронное
Vaillant	VED XX*/H/6	12	18	21	24	27	гидравлическое

Газовый проточный водонагреватель

Не ко всем газовым проточным водонагревателям можно напрямую подключать полимерные трубы. При выходе таких приборов из строя возможно образование чрезмерно высокого давления и температуры.

Необходимо соблюдать указания производителя прибора.

Разрешение на подключение газового проточного водонагревателя к универсальной системе RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления может быть предоставлено только производителем прибора.

Емкостные водонагреватели

Универсальные системы RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления можно подключать и к емкостному водонагревателю при максимальной температуре воды в режиме постоянного потребления 70°C.



Для подключения электрических и газовых проточных водонагревателей, а также других видов водонагревателей, которые не указаны в настоящей Технической информации в качестве разрешенных, необходимо получить разрешение их производителя. При этом следует обращать внимание на тип труб и область их применения.

Система солнечного нагрева

Универсальные системы RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления могут использоваться для нагревания воды с помощью солнечных элементов при максимальной температуре воды в режиме постоянного потребления 70°C.

Следует принять меры для того, чтобы исключить превышение указанной температуры (например, установить смеситель для регулировки температуры).

Системы RAUTITAN предназначены только для подачи воды с регулируемой температурой (не более 70°C) на выходе из смесителя.

17.3 Шлейфовая разводка

Монтаж водопроводной разводки по Шлейфовой схеме

Питьевая водопроводная вода один из основных продуктов ежедневного потребления. Безусловно ее качество должно соответствовать самым высоким требованиям.

Сохранение качества питьевой воды зависит, во многом, от трубопроводной системы, ее правильного проектирования, монтажа и эксплуатации.



На фоне более внимательного отношения к собственному здоровью все большее количество людей уделяет внимание гигиене питьевой воды. Во многих странах существенно ужесточаются законодательные требования к гигиене питьевой воды. Это неизбежная общая тенденция.



При этом, все большее значение придается максимально низкой подверженности коррозии фасонных частей при локальном проблемном качестве воды. Также повышаются требования и к гидравлике в трубопроводной системе.

Для бескомпромиссного удовлетворения требований к питьевому водоснабжению компания REHAU предлагает решение – тройник RAUTITAN RX с повышенным сопротивлением на проходе.

Оптимальная гидравлика

Оптимизированный внутренний контур с коэффициентами местных сопротивлений на проход, ответвление и противоток $\zeta < 2,0$

Не требует обслуживания

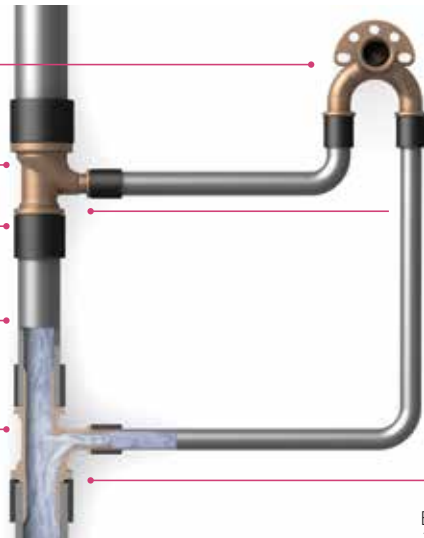
Отсутствие подвижных частей, что согласно DIN EN 806-5 не требует ежегодной инспекции и замены через 10 лет эксплуатации.

Исключен неправильный монтаж

Единый фитинг для обоих мест присоединения кольцевой ветви к стояку (зеркальное расположение).

Возможность комбинирования

Наличие всех необходимых для монтажа диаметров.



Оптимальный монтаж

Универсальная крепежная пластина, идеально комбинируемая с креплениями REHAU и многими системами для настенного монтажа.

Высококачественный материал

Высококачественный и зарекомендовавший себя в течение многих лет материал из бронзы.

Установка в шлейфовую разводку

Идеальное сочетание тройника и настенного проходного угольника.

Без заужений живого сечения

Беспрепятственный проход благодаря соединительной технике REHAU с помощью подвижной гильзы.

17.4 Примеры применения кронштейнов из программы поставки Пример оборудования ванной комнаты



Рис. 17.2-1 Кронштейны для ванной комнаты и туалета

Прокладка кольцевых магистралей при последовательном присоединении арматуры

Новые компоненты для монтажа

Для устройства кольцевых магистралей при последовательном присоединении арматуры необходимы специальные настенные угольники.



На выбор из бронзы или нержавеющей стали;

- в комбинации 16/16-Rp1/2 или 20/20-Rp1/2;
- малые потери давления (на проход и на ответвление < 2,0);
- идеально с гигиенической и гидравлической точек зрения;
- универсальная шайба для крепления на стене на 28, 40 и 45 мм.



Рис. 17.2-2 Проточный угольник из бронзы



Рис. 17.2-3 Проточный настенный угольник из нержавеющей стали

Пример устройства кольцевой магистрали при последовательном присоединении арматуры

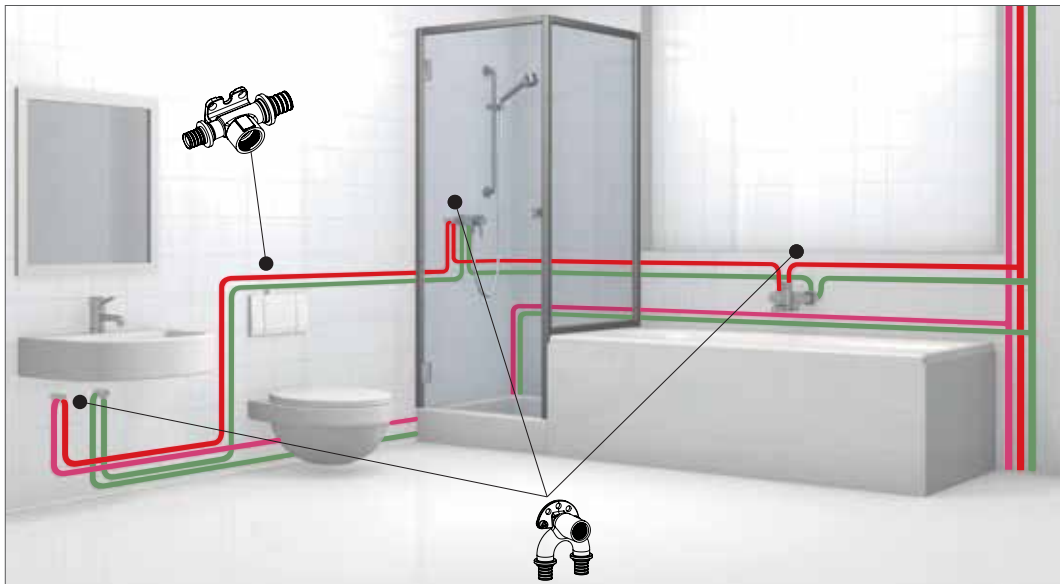


Рис. 17.2-4 Пример устройства кольцевой магистрали при последовательном присоединении арматуры

Пример оборудования кухни



Рис.17.2-5 Кронштейны для кухни

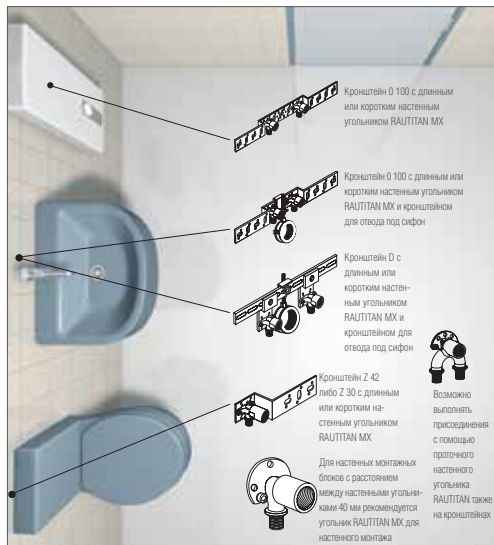


Рис.17.2-6 Кронштейны для гостевого санузла

17.5 Гидравлическое испытание

Подготовка к гидравлическому испытанию

При подготовке к гидравлическому испытанию необходимо выполнить следующие мероприятия.

1. Обеспечить свободный доступ к коммуникациям.
2. Предохранительные устройства и счетчики необходимо демонтировать и заменить их отрезком трубы либо заглушкой.
3. Заполнить трубопровод от самой нижней точки фильтрованной водой без доступа воздуха.
4. С помощью кранов удалить воздух из системы до тех пор, пока не будет установлен выход воды без воздуха.

5. Установить манометр с точностью измерения 10 кПа (0,1 бар).
6. Установить манометр в нижней точке трубопровода.
7. Тщательно закрыть краны для выпуска воздуха.
8. Убедиться в том, что температура во время испытания остается постоянной.
9. Подготовить протокол испытаний давления и указать данные испытываемых устройств.



Успешное прохождение гидравлического испытания и документирование его результатов является одним из неотъемлемых условий предоставления гарантии со стороны RENAU на испытанную систему.



На результат испытания может сильно повлиять изменение температуры в трубопроводе. Например, изменение температуры на 10 К может вызвать изменение давления от 0,5 до 1 бар.

В зависимости от свойств материала, из которого изготовлены трубы, (труба может расширяться с увеличением давления), может наблюдаться изменение давления в системе.

Испытательное давление и его падение не дают однозначной оценки герметичности системы. Поэтому система питьевого водоснабжения при гидравлическом испытании должна обязательно подвергаться визуальному осмотру, как этого требуют нормы

Гидравлическое испытание систем из труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum или их комбинации с металлическими трубопроводами

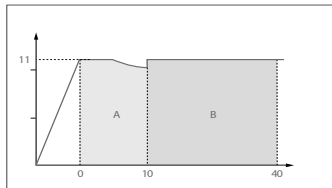


Рис. 17.2-7 Диаграмма гидравлического испытания для труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum

- A Предварительное испытание (с доведением давления до испытательного)
- B Основное испытание систем из труб RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum в возможной комбинации со стальными трубами

При подготовке к гидравлическому испытанию необходимо выполнить следующие мероприятия.

1. Установить контрольное давление в трубопроводе 11 бар.
2. Если перепад температур между водой и окружающим воздухом составляет более 10 К, то после заполнения системы водой следует подождать 30 минут для ее выравнивания.
3. Затем, спустя 10 мин, измерить величину давления и при необходимости довести снова до 11 бар.
4. Занести испытательное давление в протокол.
5. Спустя еще 30 мин, занести давление в системе в протокол гидравлического испытания.
6. Визуально осмотреть всю систему водопроводной разводки, в особенности места стыков и соединений, проверить на герметичность.

В случае, если контрольное давление понизилось:

- заново проверить на герметичность все места соединения в системе, а также точек водоразбора и сами трубопроводы;
- после устранения причин падения давления повторить гидравлическое испытание .

Если при визуальном контроле нарушений герметичности не установлено, испытание считается успешно завершённым

Гидравлическое испытание систем из труб RAUTITAN flex/RAUTITAN his или их комбинации с RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum и металлическими трубопроводами

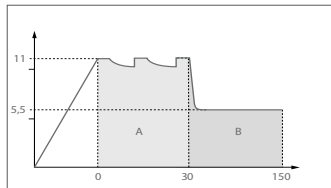


Рис. 17.2-8 Диаграмма гидравлического испытания для труб RAUTITAN flex, RAUTITAN his

- A Предварительное испытание (с доведением давления до испытательного)
- B Основное испытание систем из труб RAUTITAN flex, RAUTITAN his в возможной комбинации с трубами RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum и со стальными трубами

При подготовке к гидравлическому испытанию необходимо выполнить следующие мероприятия.

1. Установить контрольное давление в трубопроводе 11 бар.
2. В течение 30 минут следует поддерживать величину испытательного давления. При необходимости регулярно доводить давление до величины испытательного.
3. Через 30 минут следует занести величину испытательного давления в протокол гидравлического испытания.
4. Провести осмотр всей системы водопроводной разводки, в особенности места стыков и соединений, на возможные утечки.
5. Испытательное давление медленно понизить с 11 бар до 5,5 бар и отметить это в протоколе гидравлического испытания.
6. Через 2 часа считать показание манометра и занести его в протокол гидравлического испытания.

- Провести осмотр всей системы водопроводной разводки, в особенности места стыков и соединений, на возможные утечки.

В случае, если контрольное давление понизилось:

- заново проверить на герметичность все места стыков и соединений в системе, а также точек водоразбора и сами трубопроводы;
- после устранения причин падения давления повторить гидравлическое испытание.

17.6 Подготовка к пневматическому испытанию

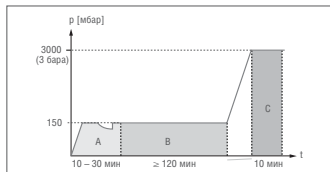


Рис. 17.2-9 Диаграмма пневматического испытания

- A Предварительное испытание (см таб. 17.2-1)
- B Основное испытание
- C Испытание нагрузкой

Объем трубопроводов	Время выдержки ⁽¹⁾	Время испытания
< 100 л	10 мин	120 мин
≥ 100 < 200 л	30 мин	140 мин
≥ 200 л	60 мин	+20 мин на кажд. 100 л

Таб. 17.2-1 Приближенные значения в зависимости от объема трубопроводов

Величина испытательного давления и ее изменение не позволяют сделать окончательного заключения о герметичности системы. Поэтому для всей системы водопроводной разводки должен быть проведен поиск мест утечки.

- Обеспечить, чтобы температура окружающего воздуха во время пневматического испытания по возможности оставалась постоянной.
- Подготовить протокол пневматического испытания и внести в него данные по системе.

Основное пневматическое испытание

При проведении основного пневматического испытания необходимо выполнить следующие мероприятия.

- Установить время выдержки и испытания согласно таблице 7-1
- Медленно установите в системе давление 150 мбар. При необходимости после выдержки снова довести давление до испытательного.
- После выдержки начать проверку на герметичность.

4. По окончании проверки на герметичность занести величину испытательного давления в протокол.
 5. Всю водопроводную систему, а особенно, места соединений следует проверить на герметичность с помощью пенящихся составов.
-

В случае, если контрольное давление понизилось:

- заново проверить на герметичность все места соединения в системе с помощью пенящихся составов, а также точки водоразбора;
 - после устранения причин падения давления повторить гидравлическое испытание
-

6. Если неплотности в системе обнаружены, то это необходимо зафиксировать в протоколе

Испытание нагрузкой

При проведении испытания нагрузкой необходимо выполнить следующие мероприятия.

1. Медленно довести давление в системе до 3 бар.
2. Дождаться стабилизации давления в системе или снова довести давление до 3 бар.
3. Считать показание испытательного давления и занести его в протокол.
4. Через 10 минут считать значение испытательного давления и занести его в протокол.
5. Всю водопроводную систему, а особенно, места соединений следует проверить на герметичность с помощью пенящихся составов.

В случае, если контрольное давление понизилось:

- заново проверить на герметичность все места соединения в системе, а также точки водоразбора и сами трубопроводы;
- после устранения причин падения

давления повторить гидравлическое испытание

6. Если при визуальном контроле нарушений герметичности не установлено, следует внести соответствующую запись в протокол.
7. По завершению испытаний следует безопасно сбросить давление из системы.

При подготовке к пневматическому испытанию необходимо выполнить следующие мероприятия.

1. Обеспечить свободный доступ к трубопроводам.
2. Предохранительные устройства и водосчетчики необходимо демонтировать из соображений безопасности.
3. Установить воздухоотводящие клапаны для сброса сжатого воздуха в необходимых количествах и в необходимых местах.
4. Смонтировать манометр с точностью измерения 0,1 кПа (1 мбар).
5. Все точки водоразбора тщательно закрыть.

17.7 Химическая и термическая промывка трубопровода

Завершение пневматических испытаний.

По окончании гидравлического испытания необходимо выполнить следующие мероприятия.

1. Подтвердить проведение испытаний в протоколе фирмой-исполнителем и заказчиком.
2. Демонтировать манометр.
3. По окончании испытаний (по гигиеническим соображениям) обязательно провести тщательную промывку водопровода
4. Необходимо вновь установить демонтированные предохранительные устройства и водосчетчики.

Дезинфекция

Универсальные трубы и трубы для питьевой воды REHAU, а также соединения на надвижных гильзах обеспечивают водоснабжение, отвечающее требованиям гигиены. Они соответствуют директиве КТВ Федерального ведомства по охране окружающей среды и требованиям рабочего стандарта DVGW W 270. Они также пригодны и для применения в условиях повышенных гигиенических требований к питьевой воде.

Трубы и фитинги универсальной системы RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления не способствуют размножению микроорганизмов на их поверхности и не вызывают таким образом заражение легионеллами и другими микробами.

Аварии на водопроводных сетях, ошибки при проектировании, строительстве и эксплуатации, застой или ненадлежащее качество воды (напр. при проникновении

стоков, паводках, ремонтных работах на водопроводной сети) могут привести к загрязнению. В этом случае может потребоваться дезинфекция.

Ее проведение в первую очередь требует устранения всех имеющихся конструкционных и эксплуатационных недостатков системы. Периодическое или постоянное повышенное содержание микроорганизмов в домашнем водопроводе часто бывает вызвано особенностями установки (тупиковые участки) или эксплуатации, например, долгим перерывом в использовании, и не приводит к вынужденной дезинфекции.

Термическая дезинфекция в случаях загрязнения

При современном устройстве водопровода (отсутствие тупиковых участков и т.д.) загрязняющие вещества, растворенные в воде, могут быть удалены путем интенсивной промывки.

При подозрении на серьезное загрязнение можно провести дополнительную термическую дезинфекцию согласно рабочему стандарту DVGW W 551 в качестве срочной и эффективной меры. Согласно последним научным данным при температуре выше 70°C все находящиеся в воде болезнетворные микробы и бактерии, в том числе легионеллы, погибают.

Трубы универсальной системы RAUTITAN для питьевого водоснабжения и отопления пригодны для многократной термической дезинфекции по рабочему стандарту DVGW W 551 при 70°C.

Необходимо убедиться, что при проведении термической дезинфекции не превышаются допустимые значения эксплуатационного давления.

Химическая дезинфекция в случаях загрязнения

Для обеззараживания воды наряду с термическим методом в большинстве случаев применяется также химический. Химическая и термическая дезинфекция - это всегда серьезное испытание для материалов водопровода и водопроводных устройств. Некоторые дезинфицирующие средства согласно последним исследованиям несовместимы с применяемыми в настоящее время водопроводными материалами. Это касается и материалов, которые до сих пор считались достаточно устойчивыми к коррозии, таких как, например, нержавеющая сталь, медь и некоторые полимеры.

Прежде чем предпринимать какие-либо технические действия, необходимо убедиться, что все части системы термически и химически пригодны для подобных мер. Это регулируется

рабочим стандартом DVGW W 551. При необходимости применения дезинфицирующих средств на какой-либо части установки Вам следует получить разрешение производителя этих средств.

Краткосрочная химическая дезинфекция

Для краткосрочной химической дезинфекции (без остановки подачи воды) должны использоваться только специальные активные вещества, определяемые соответствующими нормативами.

Как установлено рабочим стандартом DVGW W 291 проведение дезинфекции без прерывания функционирования водопровода возможно только при соблюдении всех параметров, указанных в таблице 5-2 (виды активных веществ, их концентрация, продолжительность воздействия и максимальная температура).

Следует принять во внимание, что комбинированная термохимическая дезинфекция при температуре свыше 25 °С, равно как и постоянная или регулярная (например, один раз в месяц) дезинфекция, является недопустимой. В соответствии со сроком службы трубы общее число циклов дезинфекции ограничивается пятью «краткосрочными» мероприятиями. В противном случае нельзя гарантировать, что труба прослужит положенный срок.

При применении подобных мер следует убедиться, что во время их проведения, включая стадию промывки, не производится отбор воды для нужд населения (например, питьевой воды).

Непрерывная химическая дезинфекция

При использовании устройств с неограниченным сроком службы

Мы не можем рекомендовать химическую дезинфекцию сантехники, в особенности как профилактическую меру против легионелл, ввиду возможного материального ущерба для компонентов коммуникаций. В этом случае невозможно обеспечить какие-либо гарантии.

В некоторых случаях требуется провести полную санацию конструкций в течение длительного, либо ограниченного периода, для чего необходима химическая дезинфекция. Проводить подобную дезинфекцию можно только допустимыми способами. Приведенные в жны контролироваться с помощью измерительных приборов, непосредственно за дозатором химикатов, и документироваться

на протяжении всего цикла дезинфекции. Если указанные в таблице 5-3 виды активных веществ, их концентрация, продолжительность воздействия и максимальная температура соблюдаются, возможно проведение дезинфекции водопровода RENAУ без прекращения подачи воды.

В соответствии со сроком службы трубы общая продолжительность циклов не должна превышать четырех месяцев. В противном случае невозможно гарантировать, что труба прослужит положенный срок. Прочие средства дезинфекции, в особенности сильные оксиданты (напр., озон), не должны использоваться ни при каких условиях.

Название ¹⁾	Максимальная концентрация ²⁾	Максимальная длительность применения ³⁾	Температура в трубопроводе
Хлор Cl ₂	Максимум 0,3 мг/л свободный хлор	4 месяца	60 °С
Гипохлорит кальция Ca(OCl) ₂	Максимум 0,3 мг/л свободный хлор	4 месяца	60 °С
Диоксид хлора ClO ₂	Максимум 0,2 мг/л ClO ₂	4 месяца	60 °С

Табл. 17.4-1 Ограниченная по времени химическая дезинфекция, активные вещества и концентрация согласно Закону о питьевой воде от 2001

Неправильно проведенная химическая или термическая дезинфекция может причинить серьезный ущерб компонентам водопровода.

Прежде чем предпринимать какие-либо технические действия, необходимо убедиться, что все части системы термически и химически пригодны для подобных мер. При необходимости применения дезинфицирующих средств следует получить разрешение производителя этих средств.

При термической дезинфекции необходимо принять меры по предотвращению ожоговых травм.

При краткосрочной химической дезинфекции следует убедиться, что во время ее проведения, включая стадию промывки, не производится отбор воды для нужд населения (например, питьевой воды).

Следует соблюдать правила техники безопасности, предписанные производителем дезинфицирующих средств.

Название	Форма применения веществ	Хранение	Указания по технике безопасности ¹⁾	Максимальная концентрация ²⁾
				Время и температура применения в трубо-проводе
Перекись водорода H_2O_2	Водный раствор различной концентрации	В холодном темном месте, не допускать загрязнения	При концентрации > 5 % необходимы защитные средства	150 мг/л H_2O_2
				Максимум 12 ч $T_{max} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Гипохлорит натрия NaCl	Водный раствор максимум 150 г/л хлора	В холодном темном месте, в емкости с закрытой крышкой и в поддоне	Щелочной, едкий, ядовитый, необходимы защитные средства	50 мг/г хлора
				Максимум 12 ч $T_{max} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Гипохлорит кальция $Ca(OCl)_2$	Гранулят или таблетки примерно 70 % $Ca(OCl)_2$	В холодном сухом месте, в емкости с закрытой крышкой	Щелочной, едкий, ядовитый, необходимы защитные средства	50 мг/г хлора
				Максимум 12 ч $T_{max} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Диоксид хлора ClO_2	Двухкомпонентный (хлорит натрия, пероксосульфат натрия)	В холодном темном месте, в емкости с закрытой крышкой	Окисляющее действие, пары ядовиты, нужны защитные средства	6 мг/л ClO_2
				Максимум 12 ч $T_{max} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$

Табл. 17.4-2 Химическая краткосрочная дезинфекция, активные вещества и концентрация по DVGW W 291

¹⁾ Соблюдайте указания, данные производителем в инструкции по технике безопасности

²⁾ Разрешение REHAU. Данное значение не должно превышать во время всего цикла ни в одной части коммуникаций.

Монтажные элементы

Монтаж из неподходящих соединительных элементов может привести к их повреждению и выходу из строя системы:

- не допускается замена соединительных элементов RAUTITAN на соединительные элементы для панельного отопления/охлаждения;
- требуется соблюдение требований к размерам соединительных элементов;
- не допускается использование в установках для питьевой воды фитингов для системы RAUTITAN, отмеченных розовой маркировкой, либо обозначенных на упаковке, как детали для отопления (напр. Г- и Т-образных присоединительных трубок для радиаторов и крестовин);
- возможное сочетание соединительных элементов друг с другом указано в действующем прайс-листе.

Прокладка под штукатуркой и за фальш-стеной

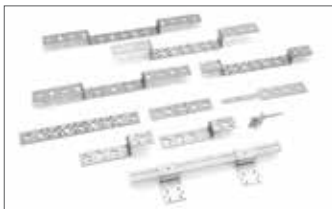


Рис. 17.4-1 Кронштейны

Кронштейны для настенных угольников RAUTITAN и присоединительная арматура:

- жесткая и гибкая модификации;
- оцинкованная сталь;
- простая установка вручную;
- изогнутые заводским способом кронштейны;
- для различных видов использования;
- монтажные шины как универсальное решение для особых форм крепежа.

Присоединительные элементы для

прокладки перед стеной с помощью пристенных угольников RAUTITAN:



- для подключения к монтажным элементам;
- под гипсокартонные панели;
- для встроенных бачков от унитазов;
- для деревянных панелей.




Рис. 17.4-2 Настенный угольник RAUTITAN с теплоизоляционным кожухом Rp^{1/2}



Рекомендация: Иллюстрация кофры следует читать справа налево, когда производится отрыв бетона.



Рекомендация: Первый виток следует сделать вручную, а после установки второго витка, затянуть плоскогубцами.



Уменьшение времени на монтаж;

- пересечения труб располагаются в толщине стяжки;
- в комплект поставки входит теплоизоляционный кожух;
- отсутствует необходимость последующей изоляции тройников;
- отсутствие мест пересечения с другими трубами;
- высота конструкции 50 мм.



Подходит для трубопроводов с теплоизоляционным слоем толщиной 13 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ

17.8 Протокол проведения гидравлического испытания (питьевое водоснабжение)

Образец протокола гидроиспытаний

Протокол контроля давления:

Система RAUTITAN, питьевое водоснабжение, испытание согласно DIN 1988 часть 2

1. Данные объекта

Название объекта: _____

Подрядчик: _____

Улица/номер дома: _____

Почтовый индекс/населенный пункт: _____

2. Предварительное испытание

2.1	Контрольное давление	бар (максимальное эксплуатационное давление 10 бар + 5 бар = 15 бар)
2.2	Текущее давление через 10 минут	бар (контрольное давление восстановлено)
2.3	Текущее давление через 20 минут	бар (контрольное давление восстановлено)
2.4	Текущее давление через 30 минут	бар
2.5	Текущее давление через 60 минут	бар

Водопровод визуально проверен на герметичность полностью, включая места соединений, нарушений герметичности не установлено.

3. Основное испытание

- 3.1 Контрольное давление бар (результат проверочного испытания п.2.5)
3.2 Текущее давление через 2 часа бар
3.3 Примечания:
-
-

- Водопровод визуально проверен на герметичность полностью, включая места соединений, нарушений герметичности не установлено.
- Водопровод полностью герметичен.

4. Подтверждение

От заказчика:

От исполнителя:

Населенный пункт:

Дата:

Установка:

18 СИСТЕМА ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ RAUPIANO PLUS

Описание системы



Функции

RAUPIANO PLUS – это универсальная шумопоглощающая безнапорная система канализации для прокладки внутри здания и в грунте согласно DIN EN 12056, DIN EN 752, DIN 1986100 и СНиП 2.04.01-85*. Эта универсальная канализационная система используется как в индивидуальных жилых домах, так и в многоэтажных зданиях. RAUPIANO PLUS выпускаются на диаметры от Ду 40 до Ду 200. Система обладает широким ассортиментом фасонных частей и элементов крепления.



- высокое качество и привлекательный внешний вид
- превосходная звукоизоляция
- специальные запатентованные хомуты крепления REHAU.
- звукоизоляционный материал труб и фасонных частей
- повышение звукоизоляции в области поворотов за счет частичного утолщения стенок отводов
- оптимально гладкий износостойчивый внутренний слой труб, сокращающий опасность засорения
- высокая ударная вязкость, сохранение прочности до -10 °С
- высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, возможен монтаж по опорам на открытом воздухе со сроком службы до 2 лет
- высокая ударная вязкость – невосприимчивость к механическим нагрузкам при транспортировке, хранении и монтаже

Жилищное строительство

RAUPIANO PLUS – это универсальная система безнапорной канализации согласно DIN EN 12056, DIN 1986100 и СНиП 2.04.01-85* в зданиях, как стандартная канализация без специальных требований по шумопоглощению, так и в зданиях с повышенными требованиями по шумопоглощению (VDI-требования 4100).

Например, для:

- индивидуальных жилых домов
- многоквартирных зданий
- рядовой застройки

Крупные объекты

RAUPIANO PLUS может также применяться для крупных объектов с повышенными требованиями по шумоизоляции (VDI-требования 4100). Благодаря своим высоким звукоизоляционным свойствам система RAUPIANO PLUS широко используется для:

- отелей
- офисных зданий
- больниц

RAUPIANO PLUS отвечает возрастающей потребности людей в спокойствии и отдыхе и обеспечивает высокий акустический комфорт.

Согласно DIN EN 1451 разрешен переход с труб и фасонных частей RAUPIANO plus одинакового внутреннего диаметра на канализационную систему HT согласно DIN EN 1451 или систему наружной канализации KG согласно DIN EN 401 без использования специальных переходников.

Прокладка труб в грунте

Система RAUPIANO PLUS допущена для укладки труб в грунте внутри и вне зданий.

Укладку следует проводить согласно требованиям DIN EN 12056, DIN EN 752, DIN 1986100, DIN EN 1610, а также СНиП 2.04.01-85*.

Кухни

Система RAUPIANO PLUS пригодна в качестве сборных и магистральных трубопроводов для отвода жирных сточных вод до жируловителя с кухонь. При удаленном расположении жируловителей может потребоваться сопутствующая прокладка труб систем отопления. Это способствует удалению жировых отложений. Температура материала отопительных труб не должна превышать 45 °С.

Конструкция трубы

Современные трубы представляют собой многослойные конструкции. Свойства труб соответствуют всем нормативным требованиям.

Стенки труб системы RAUPIANO PLUS состоят из трех слоев. Метод «сэндвича» отвечает современным конструктивным принципам. Многослойная конструкция обеспечивает повышенную жесткость трубы.



Рис. 18-1 Конструкция трубы RAUPIANO PLUS

- Трубы RAUPIANO PLUS – сохраняют прочность при транспортировке и хранении на строительной площадке
- имеют запас прочности при температурах до $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- возможна наружная прокладка труб со сроком службы до 2 лет
- оптимальные гидравлические характеристики. Гарантировано исключаются заростания и отложения.
- неизменно высокое шумопоглощение

Эти свойства достигаются за счет трехслойной конструкции трубы и выполнения каждым слоем своих функций:

- высокая кольцевая прочность
- превосходная ударная вязкость и ударная вязкость при низких температурах наружного слоя
- высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- износостойкий и гладкий внутренний слой

- высокопрочный средний слой из усиленного минеральными добавками полипропилена.

Фасонные части

Опасность представляют места поворотов труб, так как залповый сброс воды вызывает колебания стенок трубопроводов. Это может негативно отразиться на акустических свойствах труб.

Чтобы минимизировать этот эффект и избежать негативных влияний, в критических областях отводов диаметром от $Dy\ 90$ до $Dy\ 125$ проведены мероприятия по усилению массы. Вследствие этого стабилизируются акустические характеристики, которые сокращают распространение звука и таким образом позволяют получить более высокий эффект шумопоглощения в зоне удара.



Рис. 18-2 Отвод RAUPIANO PLUS с усилением в зоне ударной нагрузки

Снижение распространения шума в строительных конструкциях в системе RAUPIANO PLUS

Передача шума на стену в системе RAUPIANO PLUS уменьшается за счет применения специальных крепежных хомутов:

- Опорный хомут с неплотным прилеганием к трубе крепит трубу к стене.
- Обжимной хомут без жесткого соединения с опорным хомутом удерживает трубу в ее позиции.

Благодаря такому разъединению в крепежном хомуте трубы происходит значительное подавление распространения шума (см. главу 7, стр. 36).

Звукопроводящие мостики снижают эффект шумопоглощения системы.

- предотвращайте прилегания труб к стенам.
- избегайте возникновения звукопроводящих мостиков.
- используйте только хомуты RAUPIANO PLUS.

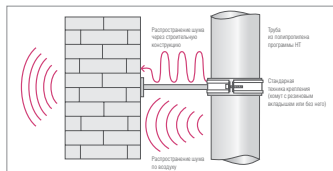


Рис. 18-3 Распространение шума в канализационных системах

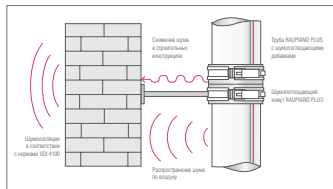


Рис. 18-4 Снижение шума в системе RAUPIANO PLUS

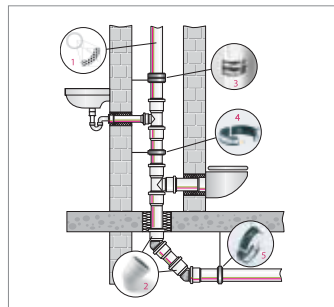


Рис. 18-5 Минимизация шума

Сокращение распространения шума по воздуху за счет:

- 1) специального материала труб и фасонных частей
- 2) оптимизации фасонных частей в зонах поворота
- 3) запатентованного шумопоглощающего крепления
- 4) оптимизированного опорного хомута
- 5) обжимного хомута с вкладышем из эластомера

Противопожарная защита



Огнестойкость системы RAUPIANO PLUS соответствует классу B2 (нормально воспламеняющиеся) согласно DIN 4102, часть 1.

Изоляция

Проведение противопожарных мероприятий требуются тогда, когда трубопроводы пересекают огнестойкие строительные конструкции (напр. брандмауэры, огнестойкие стены и потолки). При этом требуемый предел огнестойкости перекрытия не должен быть нарушен. Поэтому необходимы защитные мероприятия. Только применение трудно воспламеняющихся труб (класс B1) или не горючих трубопроводов не требует проведения противопожарных мероприятий.

При использовании металлических канализационных труб распространение пожара может происходить за счет теплопроводности труб.

Требования общефедеральных и региональных нормативов СНиП 21-01-97 (МВО)/(ЛВО)

В целях предотвращения возникновения пожара общефедеральными и региональными нормативами, а также специальными нормами требуется, чтобы проходы трубопроводов через огнестойкие перегородки и перекрытия имели тот же предел огнестойкости, что и ограждение.

Вид и объем противопожарных мероприятий следует определять и утверждать на стадии проектирования при участии местных строительных ведомств (коммунальные/ городские/ общественные).

Противопожарные манжеты

Для противопожарной защиты проходов в стенах и перекрытиях канализационными трубами RAUPIANO PLUS используются следующие противопожарные манжеты:

- Система противопожарных манжет REHAU PLUS
- установка в стену или в перекрытие
- установка на стене или на перекрытии
- Система противопожарных манжет REHAU kompakt
- установка на стене или на перекрытии
- Система косых противопожарных манжет REHAU
- установка на перекрытии для проходов под углом

При пересечении трубопроводами перекрытий противопожарные манжеты могут устанавливаться при монтаже системы и после проведения отделочных работ.

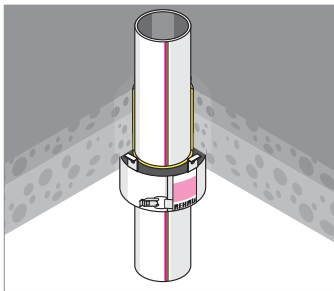


Рис. 18-6 Монтаж противопожарной манжеты в перекрытие

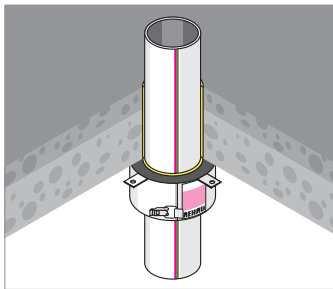


Рис. 18-7 Монтаж противопожарной манжеты на перекрытии

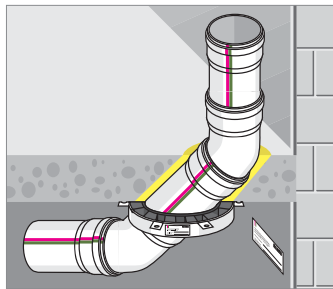


Рис. 18-9 Косая противопожарная манжеты на стене манжета (только для монтажа на потолке)

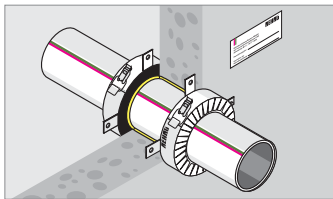


Рис. 18-8 Монтаж противопожарной манжеты на стене.

18.1 Монтаж системы RAUPIANO PLUS

Обрезка труб и снятие фасок



Укорочение фасонных частей не допускается

1. при необходимости производите обрезку труб стандартным труборезом или ножовкой с мелкими зубьями.
2. резку следует производить под углом 90° к оси трубы.
3. для подключения к системе труб с раструбами на концах с них необходимо с помощью инструмента для снятия фасок или грубого напильника, снять фаску под углом около 15° .
4. снять заусенцы с кромки разреза.



ОСТОРОЖНО!

Опасность материального ущерба!

При низких температурах усиленный минеральными добавками модифицированный полипропилен RAU-PP, как и любой другой материал становится более хрупким и чувствительным к ударам.

Благодаря оптимизированному составу материала система RAUPIANO PLUS отличается превосходной ударной вязкостью при низких температурах. Поэтому RAUPIANO PLUS имеет в маркировке знак снежинки в соответствии с DIN EN 1451/1411.

Соединения труб с фасонными частями

1. очистить от загрязнений уплотнительное кольцо, внутреннюю поверхность раструба и вставляемый конец трубы.
2. вставляемый конец трубы смазать жидким мылом и вставить в раструб до упора.
3. в этом положении на вставляемый конец трубы по кромке раструба нанести метку карандашом или фломастером.
4. у длинных труб (> 500 мм) выдвинуть вставляемый конец трубы на 10 мм из раструба, чтобы обеспечить зазор для компенсации температурного расширения.
5. у коротких труб (< 500 мм) и фасонных частей вставляемый конец трубы полностью задвигают в раструб.




Рис. 18.1-1 Выдвинуть трубу из раструба на 10 мм для обеспечения компенсации температурного расширения



За счет выдвигения труб из раструба на 10 мм компенсируются температурные удлинения. На каждом раструбе трубы RAUPIANO PLUS могут быть, таким образом, компенсированы температурные удлинения участка трубы до 3 м (коэффициент температурного удлинения труб согласно DIN 53752 составляет в среднем 0,09 мм/(мК) в диапазоне температур от 0 °С до 70 °С).

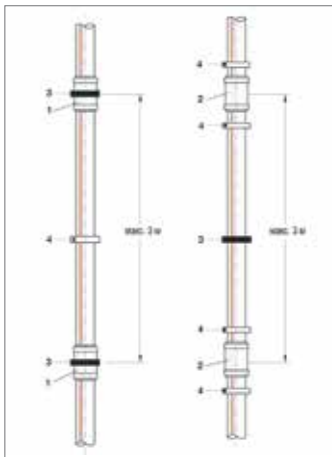


Рис. 18.1-2 Применение двухраструбных или подвижных муфт
 1 Двухраструбная муфта
 2 Подвижная муфта
 3 Неподвижный хомут
 4 Направляющий хомут

Использование обрезков труб

Использование обрезков труб (трубы с гладкими концами) осуществляется с применением двухраструбных или подвижных муфт. При использовании фасонных частей, длина отрезков труб с гладким концом не должна превышать 3 м.

При этом следует соблюдать рекомендации по компенсации температурных удлинений, изложенные выше.

Последующая врезка фасонных частей

Последующая врезка фасонных частей в уже имеющийся трубопровод возможна с использованием подвижных муфт:

1. удалить из системы участок необходимой длины: длина фасонной части + 2 наружных диаметра трубы
2. удалить заусенцы с концов труб.
3. полностью надвинуть подвижную муфту на свободный конец трубы.

4. вставить в систему фасонную часть.
5. в оставшийся промежуток подобрать отрезок необходимой длины и зачистить облой.
6. полностью надвинуть на отрезок вторую подвижную муфту.
7. вставить отрезок в раструб фасонной части, а затем сдвинуть на него подвижную муфту, обильно смазав отрезок трубы синтетическим жидким мылом.




Рис. 18.1-3 Установка фасонной части

- 1 Надвижная муфта
- 2 Отрезок трубы

d_a Наружный диаметр трубы

Присоединение водоотводящей арматуры к системе

Существует три способа присоединения водоотводящей арматуры (напр., сифонов) к канализационным трубам или фасонным частям RAUPIANO PLUS:

- переход RAUPIANO PLUS
- отвод под сифон RAUPIANO PLUS
- прямое присоединение к фасонной части RAUPIANO PLUS с помощью манжеты с гофрами

Переход RAUPIANO PLUS



Рис. 18.1-4 Переход RAUPIANO PLUS с манжетой с лепестками

1. вставить манжету в раструб трубопровода или отвода под сифон
2. внутренние поверхности (уплотнительные лепестки) манжеты смазать жидким мылом.
3. вставить внутрь патрубков водоотводящей арматуры (сифона)

Отвод под сифон RAUPIANO PLUS



Рис. 18.1-5 Отвод под сифон RAUPIANO PLUS с манжетой с лепестками

1. задвинуть манжету в раструб отвода под сифон
2. внутренние поверхности (уплотнительные лепестки) манжеты смазать жидким мылом.
3. задвинуть в манжету патрубок отводной арматуры

Прямое присоединение к фасонной части RAUPIANO PLUS

1. вынуть из фасонной части установленное уплотнительное кольцо.
2. задвинуть в раструб манжету с лепестками.
3. задвинуть в манжету патрубков водоотводящей арматуры.

Присоединение к чугунным и другим трубопроводам



Рис. 18.1-6 Переход на чугунные трубы того же диаметра Ду 110/Ду 110



Рис. 18.1-7 Переход на трубу другого диаметра Ду 110/Ду 90

Присоединение труб RAUPIANO PLUS к канализационным чугунным трубопроводам, а также к трубопроводам из других материалов осуществляется при помощи специальных переходов. Эти переходы представляют собой уплотнения из эластомера, которые крепятся на гладком конце трубы с помощью двух хомутов.

Существуют переходы для следующих случаев:

- Соединения труб равного наружного диаметра (Ду 110/DN 110)
- Соединения труб различного наружного диаметра (Ду 110/Ду 90)

Переходы можно использовать как в новом строительстве, так и при реконструкции зданий.

Гибкое присоединение к крышному вентилятору



Рис. 18.1-7 Гибкое присоединение к крышному вентилятору

Гибкое присоединение осуществляет переход от крышного вентилятора к вентиляционному стояку из труб RAUPIANO PLUS.



- использование меньшего количества фасонных частей
- сокращение времени монтажа

Гибкое комбинированное присоединение из полипропилена (PP) подходит для труб RAUPIANO PLUS следующего диаметра:
- Ду 75,90,110.

Прочистка системы канализационных труб

Механическую прочистку системы канализационных труб обеспечивает установка ревизий.
После установки ревизии плотно затянуть винтовую крышку с установленным резиновым уплотнением.

Хомут обжимной с замком для раструбных соединений



Применение обжимного хомута с замком предотвращает повреждение раструбных соединений при повышенных нагрузках.

Данный обжимной хомут легко устанавливается на трубу и легко демонтируется в случае необходимости. При правильном с технической точки зрения монтаже термические удлинения трубопроводов не оказывают влияния на систему.

Области применения:

- системы внутренней ливневой канализации в зданиях высотой до 20 м включительно;
- на стояках, проходящих без отводов через несколько этажей;
- на трубопроводах в местах образования обратного подпора;
- на раструбных соединениях при длительных внутренних напряжениях.

В системах внутренних ливнеотстоков на стояках необходимо учитывать возможные изгибы под действием продольной нагрузки. Для защиты системы от деформаций необходимо по всей длине трубопровода на каждом соединении устанавливать хомуты обжимные с замком для раструбных соединений.

Установка данного обжимного хомута предотвращает выскакивание элементов друг из друга в местах раструбных соединений.

Хомут обжимной с замком для раструбных соединений поставляется в комплекте с крепежом, что обеспечивает быстрый и простой монтаж.

Прокладка труб в шахтах

В монтажных шахтах трубы и фасонные части RAUPIANO PLUS можно прокладывать без дополнительных мероприятий по шумозащите. Только в особых случаях (например, проложенная внутри ливневая канализация) требуется теплоизоляция и защита от образования конденсата.

Проходы труб через стены и перекрытия для шумоизоляции следует предусматривать с применением обычных негигроскопичных теплоизоляционных материалов, чтобы акустически разделить трубопроводы и строительные конструкции.

Прокладка трубопроводов в кирпичной кладке



Выполнение ниш и каналов следует производить согласно: DIN 1053 и СНиП 2.04.01-85*

- каналы в кладке следует выполнять таким образом, чтобы трубопровод мог быть проложен без внутренних напряжений.
- следует избегать звукопроводящих мостиков между трубой и кладкой.

Если трубы будут заделываться без применения армирующих устройств (например, штукатурной или металлической сетки) или без оболочки, то следует:

- трубы и фасонные части предварительно обложить со всех сторон гибкими материалами, например, стекло- или минеральной ватой или обычной

- теплоизоляционной оболочкой.
- в случае устройства основания под штукатурку следует предварительно прикрыть канал, например, минеральной ватой. За счет этого при нанесении штукатурки можно избежать возникновения звукопроводящих мостиков между трубой и кладкой.
- в местах, где за счет посторонних источников тепла возможно повышение температуры свыше 90 °С, следует защищать трубы и фасонные части от перегрева за счет устройства дополнительной теплоизоляции.

Прокладка труб в бетоне



В случае бетонирования рекомендуется произвести акустическую изоляцию труб от элементов конструкции за счет применения обычной защищенной от влаги звукоизоляции толщиной слоя больше 4 мм. Тем не менее, приходится считаться со снижением звукоизолирующих свойств.

- отрезки трубопроводов следует закрепить таким образом, чтобы предотвратить изменение их длины за счет температурного удлинения при бетонировании.
- при прокладке трубопровода следует следить за созданием компенсационных зазоров достаточного размера.

- зазор в раструбе необходимо загерметизировать клеейкой лентой, чтобы туда не проник бетон.
- перед бетонированием нужно закрыть отверстия труб.



ОСТОРОЖНО!

Опасность материального ущерба!

Повреждение трубопроводов!

- Уменьшить воздействие веса бетона на трубопроводы за счет мер по перераспределению нагрузок, например, за счет использования:
- шага укладки арматурной сетки, проставочных кронштейнов
- несущих коробов
- консолей
- избегания хождения по поверхности труб при бетонировании.

Прокладка в подвесных потолках

В связи с использованием специального оборудования прокладка труб в подвесных потолках требует дополнительных мероприятий по шумозащите. Эти мероприятия должны соответствовать VOB часть C, DIN 18380/DIN 18381. Шумоизоляция производится эффективными кожухами (например, из вспененного материала с открытыми порами или минераловатных матов с толщиной около 30 мм в защитной оболочке из толстой фольги). Поскольку в этих случаях речь идет о комплексных потолочных системах инженерных коммуникаций, то следует придерживаться рекомендаций по шумозащите изготовителя подвесных потолков.

Пересечение межэтажных перекрытий

Проходы в перекрытиях следует уплотнять влагонепроницаемыми и звукоизолированными материалами.

Если на пол укладывается горячий асфальт: открытые участки трубопровода необходимо защищать шамотной обсыпкой, защитной трубой или оборачиванием теплоизоляционными материалами.

Использование в качестве внутренних ливнеотоков

При прокладке труб внутри здания в качестве ливнеотоков существует опасность образования конденсата. Конденсат образуется, если, например, из-за холодной дождевой воды температура стенки трубы опускается ниже температуры точки росы окружающего воздуха. В этом случае влага из окружающего воздуха выпадает на поверхности трубы в виде росы.

Поэтому в здании все участки трубопроводов, на которых можно ожидать образование конденсата, необходимо защищать паронепроницаемой оболочкой из теплоизоляционного материала. От изоляции трубопроводов в подвале можно отказаться, если нет опасности образования конденсата.

Как правило, это относится к прокладке открытых трубопроводов ливнеотока в неотапливаемых подвалах.

Материалы для изоляции от конденсата

В качестве материалов для изоляции от конденсата рекомендуется использовать материалы с закрытыми порами с высоким сопротивлением паропрооницанию. Если же используются материалы с открытыми порами или волокнистые материалы, то они должны иметь прочно приклеенную к ним

паронепроницаемую защитную наружную оболочку.

- все места стыков, швов, сопряжений и концов труб следует соединять герметичным швом.
- в местах крепления следует вырезать изоляцию.
- натянуть лоскут изоляционного материала на крепление и герметично склеить с прилегающим изоляционным материалом.

Крепление трубопроводов внутреннего ливнеотока

Для предотвращения выкальзывания частей трубопровода необходимо устанавливать опорный хомут непосредственно на трубу под обжимным хомутом.

18.2 Техника крепления RAUPIANO PLUS

Для обеспечения оптимальной шумоизоляции, используйте при монтаже только шумопоглощающие хомуты для труб RAUPIANO PLUS. Канализационные трубы RAUPIANO PLUS должны прокладываться без внутренних напряжений.

Хомуты

Запатентованный шумопоглощающий хомут состоит из опорной и обжимной части. Как правило, достаточно одного хомута на этаж.

1. обвести обжимной хомут вокруг трубы и защелкнуть его.
2. смонтировать опорный хомут на стене.



Рис.18.2-1 Смонтированный открытый опорный хомут



В замке опорного хомута размещена проставка, предотвращающая плотное примыкание хомута к трубе. Таким образом обеспечивается снижение акустической связи

3. открыть опорный хомут и установить трубу с обжимным хомутом.



Рис.18.2-2 Установка трубы

После монтажа обжимной элемент полностью лежит на опорном, за счет чего достигается оптимальное шумопоглощение.



Рис.18.2-3 Шумопоглощающий хомут в смонтированном состоянии

Монтаж системы RAUPIANO

Укрепление раструбных соединений



Рис.18.2-4 Шумопоглощающий хомут в смонтированном состоянии

Хомут для укрепления раструбных соединений

- Повышает герметичность раструбных соединений до 2 бар
- Возможность использования системы RAUPIANO plus в качестве внутренних ливнеотводов Dn 90 и 110

Схема крепления стояков

Схема рационального крепления стояка из шумопоглощающих труб RAUPIANO PLUS представлена на рисунке

Переход с вертикального на горизонтальное направление

1. переход с вертикального на горизонтальное направление следует предусматривать с помощью двух отводов под углом 45° и успокоительного участка (прямого отрезка трубы RAUPIANO PLUS длиной 250 мм).
2. для уменьшения расстояния от потолка до горизонтального участка раструб первого отвода под 45° может быть утеплен в перекрытие.
3. при необходимости установить противопожарную манжету.

Этаж над сборным трубопроводом

1. после прохода через перекрытие установить тройник.
2. трубу RAUPIANO PLUS обрезать так, чтобы раструб находился непосредственно под потолком, и вставить в верхний раструб тройника.
3. установить шумопоглощающий хомут под раструбом трубы RAUPIANO PLUS.
4. под этим хомутом на расстоянии около $2/3$ длины трубы смонтировать скользящий хомут.



Скользящий хомут обеспечивает беспрепятственное продольное смещение канализационной трубы RAUPIANO PLUS.

Монтировать шумопоглощающий хомут под раструбом трубы желательно, но не обязательно.

5. проход через перекрытие на следующий этаж выполнить с помощью короткого отрезка RAUPIANO PLUS.

Следующие этажи

1. после прохода через перекрытие установить тройник.
2. трубу RAUPIANO PLUS для прохода через перекрытие на следующий этаж отрезать и вставить в тройник.
3. установить шумопоглощающий хомут под потолком на трубу RAUPIANO PLUS.
4. под этим хомутом на расстоянии около 2/3 длины трубы смонтировать скользящий хомут.

Альтернативный проход через перекрытие

Для проходов через перекрытия на этажах могут использоваться также короткие трубы. При этом схема крепления остается неизменной.

Дополнительное крепление

Для предотвращения разъединения труб в стояке служат дополнительные обжимные хомуты устанавливаемые сразу под шумопоглощающими хомутами:

- в многоквартирных домах только на верхнем этаже
- во всех остальных домах – на каждом третьем этаже



Дополнительное крепление не требуется. Тройник на этаже или проход через перекрытие, выполненный коротким отрезком (< 500 мм) не требуют никакого крепления.

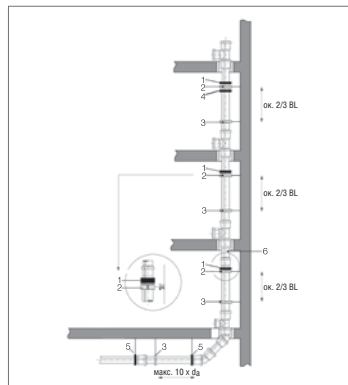


Рис. 18.2-5 Схема установки стояка

- 1 обжимной хомут
 - 2 опорный хомут
 - 3 скользящий хомут
 - 4 обжимной хомут (дополнительное крепление)
 - 5 неподвижная опора
 - 6 короткие отрезки RAUPIANO PLUS (BL < 500 мм)
- BL монтажная длина
 d_a диаметр трубы

Схема крепления горизонтальных трубопроводов

Схема рационального крепления горизонтального трубопровода из шумопоглощающих труб RAUPIANO PLUS представлена на рисунке



Шумопоглощающие хомуты на горизонтальных трубопроводах устанавливаются не требуется.

- Горизонтальные участки (длиной не более 10 наружных диаметров трубы) крепятся с устройством неподвижных опор рядом с раструбами.
- при монтаже более длинными отрезками (длиной более 10 наружных диаметров трубы) следует устанавливать дополнительно скользящие хомуты:

- расстояние между неподвижной опорой и скользящим хомутом не должно превышать десятикратного диаметра трубы d_a (см. рис. 7-5): Расстояние $< 10 \times d_a$.

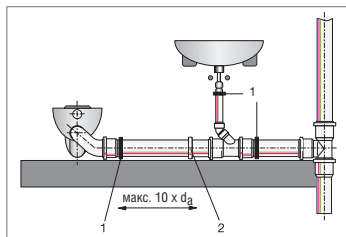


Рис. 18.2-6 Схема монтажа горизонтального трубопровода
1 неподвижная опора
2 скользящий хомут
 d_a диаметр трубы


Отрезки труб и фасонные части

Если система формируется из коротких фасонных частей или труб:

- с помощью неподвижных опор предотвратит разъединение деталей.
- защитить заглушки раструбов от их выскальзывания.

18.3 Прайс лист RAUPIANO PLUS

Фасонные части для канализации RAUPIANO PLUS



Труба для систем внутренней канализации с раструбом и резиновым уплотнением.
 Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами).
 Цвет: RAL 9003 белый.

Артикул	D _y	Размеры, мм							Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
		BL	d _e ¹⁾	e ²⁾	b _{min}	D _{max}	t _{min}				
11230041004	40	150	40	1,8	3,5	54	42,3	0,110	20/1440	2,42	
11230141004	40	250	40	1,8	3,5	54	42,3	0,156	20/900	3,08	
11230241004	40	500	40	1,8	3,5	54	42,3	0,271	20/480	4,26	
11230341200	40	1000	40	1,8	3,5	54	42,3	0,506	6/216	6,69	
11230441200	40	2000	40	1,8	3,5	54	42,3	0,966	6/216	12,52	
11230541200	40	3000	40	1,8	3,5	54	42,3	1,429	6/216	19,96	
11200941005	50	150	50	1,8	3,5	64	45,0	0,116	20/720	2,83	
11201041005	50	250	50	1,8	3,5	64	45,0	0,169	20/540	3,71	
11201141005	50	500	50	1,8	3,5	64	46,3	0,342	20/400	5,04	
11201241006	50	750	50	1,8	3,5	64	46,3	0,472	6/144	6,95	
11201341200	50	1000	50	1,8	3,5	64	46,3	0,614	6/168	7,92	
11201441200	50	1500	50	1,8	3,5	64	46,3	0,897	6/168	11,80	
11201541200	50	2000	50	1,8	3,5	64	46,3	1,181	6/144	14,81	
11209341200	50	3000	50	1,8	3,5	64	46,3	1,761	6/168	22,88	

Артикул	D _y	Размеры, мм						Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
		BL	d _e ¹⁾	e ²⁾	b _{min}	D _{max}	t _{min}			
11201741004	75	150	75	1,9	3,5	89	49,3	0,212	20/360	4,71
11201841004	75	250	75	1,9	3,5	89	49,3	0,302	20/240	5,64
11201941004	75	500	75	1,9	3,5	89	49,3	0,528	20/240	8,00
11202041006	75	750	75	1,9	3,5	89	49,3	0,764	9/81	10,49
112021410200	75	1000	75	1,9	3,5	89	49,3	1,012	6/90	12,63
112022410200	75	1500	75	1,9	3,5	89	49,3	1,443	6/90	17,55
112023410200	75	2000	75	1,9	3,5	89	49,3	1,895	6/90	20,84
112094410200	75	3000	75	1,9	3,5	89	49,3	2,804	6/90	32,11
11239841002	90	150	90	2,2	4,5	105	52,0	0,266	20/240	5,02
11231841005	90	250	90	2,2	4,5	105	52,0	0,384	20/240	6,22
11231941004	90	500	90	2,2	4,0	105	52,0	0,758	20/120	9,04
112320410200	90	1000	90	2,2	4,0	105	52,0	1,413	4/48	15,46
112399410200	90	1500	90	2,2	4,0	105	52,0	2,050	4/48	28,59
112321410200	90	2000	90	2,2	4,0	105	52,0	2,687	4/48	26,54
112322410200	90	3000	90	2,2	4,0	105	52,0	4,023	4/48	38,67
11202541003	110	150	110	2,7	4,5	128	55,6	0,404	20/180	5,30
11202641003	110	250	110	2,7	4,5	128	55,6	0,585	20/120	6,95

	Артикул	D _y	Размеры, мм						Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
			BL	d _e ¹⁾	e ²⁾	b _{min}	D _{max}	t _{min}			
	11202741005	110	500	110	2,7	4,5	128	55,6	1,139	20/80	10,21
	11202841006	110	750	110	2,7	4,5	128	55,6	1,639	4/36	15,13
	11202941200	110	1000	110	2,7	4,5	128	55,6	2,118	4/40	17,04
	11203041200	110	1500	110	2,7	4,5	128	55,6	3,076	4/40	26,67
	11203141200	110	2000	110	2,7	4,5	128	55,6	4,034	4/40	29,75
	11203241200	110	3000	110	2,7	4,5	128	55,6	5,960	4/40	45,48

Труба RAUPIANO PLUS



с надвинутой
двухраструбной муфтой.
Материал: полипропилен
RAU-ПП (усилен
минералами).
Цвет: RAL 9003 белый.


	Артикул	D _y	Размеры, мм						Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
			BL	d _e ¹⁾	e ²⁾	b _{min}	D _{max}	t _{min}			
	11230151400	200	1000	200	6,2	10,0	240	101	7,216	1/10	126,99
	11230251400	200	2000	200	6,2	10,0	240	101	13,285	1/10	198,81
	11230351400	200	3000	200	6,2	10,0	240	101	19,354	1/10	277,76

Отвод



с резиновым уплотнением.
Материал: полипропилен
RAU-ПП (усилен минералами).
Цвет: RAL 9003 белый.

Артикул	Ду	α	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
11230641001	40	15°	0,038	20/1440	1,84
11230741001	40	30°	0,031	20/1440	1,84
11230841001	40	45°	0,043	20/1440	1,84
11230941001	40	87°	0,042	20/1440	1,84
11210941001	50	15°	0,049	20/900	1,84
11211041001	50	30°	0,049	20/900	2,17
11211141001	50	45°	0,055	20/900	2,17
11211241001	50	67°	0,052	20/900	2,17
11211341001	50	87°	0,063	20/900	2,17
11211441001	75	15°	0,076	20/540	3,34
11211541001	75	30°	0,081	20/540	3,34
11211641001	75	45°	0,091	20/540	3,34
11211741001	75	67°	0,094	20/360	3,34
11211841001	75	87°	0,104	20/360	3,34
11233841001	90	15°	0,158	20/360	5,83
11233941001	90	30°	0,180	20/360	5,83
11234041001	90	45°	0,195	20/360	5,83
11230781001	90	67°	0,253	20/360	5,83
11234141001	90	87°	0,253	20/240	5,83
11234241001	110	15°	0,310	20/240	7,87
11234341001	110	30°	0,339	20/240	7,87
11234441001	110	45°	0,372	20/240	7,87
11234541001	110	67°	0,437	20/180	7,87

	Артикул	Dy	α	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11234641001	110	87°	0,506	20/180	7,87
	11234741001	125	15°	0,438	20/180	18,34
	11234841001	125	30°	0,485	20/180	18,34
	11234941001	125	45°	0,543	20/120	18,34
	11235041001	125	67°	0,659	20/120	18,34
	11235141001	125	87°	0,673	20/120	18,34
	11240591001	160	15°	0,699	10/60	29,84
	11240671001	160	30°	0,819	10/60	35,30
	11240281001	160	45°	0,855	10/60	44,80
	11240291001	160	87°	1,179	10/60	67,08
	11236541001	200	45°	1,529	10/40	58,53
	11230891001	200	87°	2,000	10/40	65,84
Отвод длинный	11002591001	110	87,5°	0,586	10/120	9,10
						
с резиновым сальником. Материал: полипропилен. Цвет: RAL 9003 белый.						

Тройник





с резиновыми сальниками.
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами).
Цвет: RAL 9003 белый.

Артикул	Ду	α	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
11231041001	40/40	45°	0,070	20/720	3,48
11231141001	40/40	87°	0,061	20/900	3,48
11240971001	50/40	45°	0,119	20/900	3,71
11212341001	50/50	45°	0,098	20/720	3,99
11212541001	50/50	87°	0,083	20/720	3,99
11212641001	75/50	45°	0,138	20/360	5,50
11212841001	75/50	87°	0,119	20/360	5,50
11212941001	75/75	45°	0,177	20/240	8,79
11215441001	75/75	87°	0,155	20/240	8,79
11232741001	90/50	45°	0,269	20/240	9,18
11232841001	90/50	87°	0,248	20/240	9,18
11238341001	90/75	45°	0,325	20/180	10,54
11238441001	90/75	87°	0,273	20/180	17,25
11232941001	90/90	45°	0,382	20/120	10,88
11213041001	110/50	45°	0,394	20/180	9,37
11213241001	110/50	87°	0,359	20/180	9,37
11213341001	110/75	45°	0,465	20/120	11,99
11213441001	110/75	87°	0,396	20/120	11,99
11002571001	110/90	45°	0,528	20/120	13,33
11002581001	110/90	87°	0,498	20/120	13,33
11229841001	110/110	45°	0,670	20/120	14,42
11205741001	125/110	45°	0,820	10/60	15,71
11205941001	125/110	87°	0,707	10/90	26,21
11205841001	125/125	45°	0,996	10/60	26,21
11206041001	125/125	87°	0,766	10/60	31,46
11240371001	160/110	45°	1,507	10/40	31,46



	Артикул	Ду	α	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11240691001	160/110	87°	1,000	10/40	45,85
	11217541002	160/125	45°	1,152	10/40	55,02
	11217641002	160/125	87°	1,152	10/40	55,02
	11240381001	160/160	45°	1,856	10/40	96,31
	11240771001	160/160	87°	0,961	10/40	69,44
	11236941001	200/160	45°	3,110	5/20	97,01
	11237041001	200/160	87°	5,548	5/20	157,74
	11239641001	200/200	45°	3,452	5/20	0,00
Крестовина с параллельными отводами	11009281001	90/90/50/90	87°	0,458	10/90	40,01
	11009291001	110/110/50/110	87°	0,760	10/90	41,67





с резиновыми
уплотнительными
кольцами.
Материал: полипропилен
RAU-ПП (усилен
минералами).
Цвет: RAL 9003 белый.


Разнопроходная крестовина с увеличенным проходом справа	Артикул	Dy	α	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
 <p>и резиновыми уплотнительными кольцами. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>	11230451001	90/75/90	87°	0,439	10/60	127,06
	11237611001	110/75/110	87°	0,677	10/60	131,38
Разнопроходная крестовина с увеличенным проходом слева	11230551001	90/75/90	87°	0,380	10/90	127,06
	11237711001	110/75/110	87°	0,613	10/60	131,38
Крестовина одноплоскостная max flow	11237141001	90/90/90	87°	0,439	10/90	27,75
 <p>с гидравлически оптимизированным внутренним радиусом с резиновыми уплотнительными кольцами. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>						


Крестовина одноплоскостная	Артикул	Dy	α	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.	
 <p>с резиновыми уплотнительными кольцами. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>	11229641001	110/110/110	45°	0,849	10/60	18,34	
	11215541001	110/110/110	87°	0,677	20/100	18,34	
	11235941001	125/110/110	45°	1,225	10/50	178,94	
	11236841001	160/110/110	87°	2,766	10/40	192,47	
Крестовина двухплоскостная max flow	11237241001	90/90/90	87°	0.465	10/90	34,78	
 <p>с гидравлически оптимизированным радиусом с резиновыми уплотнительными кольцами. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>							
Крестовина двухплоскостная	11215641003	110/110/110	87°	0,686	20/100	50,44	
 <p>с резиновыми уплотнительными кольцами. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>							


Отвод параллельный	Артикул	Dy	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
 <p data-bbox="365 118 612 317">с резиновыми уплотнительными кольцами. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>	11237341001	90/90	0,565	10/90	56,18
	11205641002	110/110	1,042	9/81	68,14
Переходник	11231241001	50/40	0,038	20/1440	2,29
 <p data-bbox="365 371 612 570">с резиновым уплотнительным кольцом. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>	11213841001	75/50	0,060	20/900	2,67
	11233141001	90/50	0,125	20/720	3,60
	11233241001	90/75	0,135	20/540	4,86
	11213941001	110/50	0,145	20/540	4,38
	11214041001	110/75	0,227	20/540	5,77
	11219941001	110/90	0,235	20/360	6,55
	11206141001	125/110	0,337	20/240	12,97
	11240391001	160/110	0,513	20/180	29,31
	11218041002	160/125	0,397	20/180	17,95
	11237641001	200/160	1,111	10/60	35,98


Переход на чугунную трубу  Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.	Артикул	Ду	Резиновая манжета Артикул	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11231641001	40/40-30	11262531002	24	20/2400	2,76
	11214141001	50/40-30	11262531002	22	20/2400	3,01
	11214241001	50/50	11219131003	29	20/2400	3,19

Переход на дыхательный стояк  Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.	Артикул	Ду	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11235741001	75/80	0,225	10/360	28,08

Переход на чугунную трубу  (трубу из другого материала). Материал: EPDM. Цвет: RAL 9005 черный.	Артикул	Ду	A/B	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/ на поддоне	Цена* €/шт.
	11250241001	50/53-63	50/53-63	0,000	1/-	20,50
	11250341001	75/75-89	75/75-89	0,000	1/-	24,82
	11239041001	110/90	100-115/75-89	0,450	1/-	33,65
	11239141001	110/110	100-115/100-115	0,450	1/-	34,95

Отвод под сифон  <p>Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>	Артикул	Ду	Резиновая манжета Артикул	Вес кг/шт	Кол-во (шт.)	Цена €/шт.*
	11231741001	40/40-30	11262531002	0,038	20/1440	1,90
	11226941001	50/40-30	11262531002	0,052	20/960	1,90
	11214441001	50/50	11219131003	0,057	20/960	2,62

Заглушка  <p>Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>	Артикул	Ду	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11231341001	40	0,014	20/2400	0,99
	11214541001	50	0,018	20/2400	1,11
	11214641001	75	0,030	20/1440	1,90
	11233341001	90	0,075	20/900	2,29
	11214741001	110	0,077	20/900	2,49
	11206241001	125	0,111	20/540	8,52
	11237741002	160	0,181	10/320	12,69
	11239741001	200	0,630	10/180	23,61

Запор для заглушки  <p>Материал: ленточная сталь.</p>	Артикул	Ду	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.)	Цена €/шт.*
	11230001001	110	0,226	5/135	10,55
	11230021001	160	0,295	5/135	12,70
	11230061001	200	0,358	5/135	14,87

Муфта двухраструбная	Артикул	Dy	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена €/шт.*
 <p>с резиновыми уплотнительными кольцами. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>	11231441001	40	0,037	20/1440	2,62
	11214841001	50	0,047	20/1440	2,88
	11215841001	75	0,088	20/540	6,50
	11233441001	90	0,160	20/480	7,21
	11214941001	110	0,296	20/240	8,05
	11204741001	125	0,436	10/180	17,69
	11240471001	160	0,615	10/60	34,65
	11237841001	200	1,177	10/40	39,94
	 <p>с резиновыми уплотнительными кольцами. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>	11231541001	40	0,038	20/1440
11215041001		50	0,050	20/1440	2,88
11215741001		75	0,092	20/540	6,50
11233541001		90	0,158	20/480	7,21
11215141001		110	0,294	20/240	8,05
11204641001		125	0,424	10/180	17,69
11240481001		60	0,607	10/60	35,58
11237941001		200	1,144	10/40	42,53
 <p>с уплотнительной манжетой. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>		11216041001	110/22°	0,275	10/150
	11216141001	110/45°	0,333	10/180	6,69
	11216241001	110/90°	0,391	10/90	6,87
	11229241001	90/90°	0,470	20/120	
	11216041001	110/22°	0,275	10/150	6,50
	11216141001	110/45°	0,333	10/180	6,69
	11216241001	110/90°	0,391	10/90	6,87

Ревизия		Артикул	Ду	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.	
 <p>с резиновым уплотнительным кольцом. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>		11210391001	50	0,215	20/640	8,31	
		11230791001	75	0,209	20/360	10,63	
		11233641001	90	0,379	20/180	12,58	
		11215341002	110	0,615	20/120	14,74	
		11206341001	125	0,816	20/100	36,69	
		11240491001	160	0,195	10/40	77,52	
		11229341001	90/250 мм	0,260	10/150	8,20	
Патрубок для выпуска унитаза							
 <p>с уплотнительной манжетой. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>		11216341001	110/150 мм	0,244	10/240	6,87	
		11216441001	110/250 мм	0,296	10/180	8,20	
Уплотнительная манжета							
 <p>Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>		11230071001	17-90	0,074	10/720	7,11	
Компенсационный патрубок							
 <p>с резиновым уплотнительным кольцом. Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами). Цвет: RAL 9003 белый.</p>		Артикул	Ду	Длина L	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
		11233741001	90	120	0,212	20/360	12,84
		11215941001	110	130	0,397	20/180	15,46

Техника соединения для системы RAUPIANO PLUS

Хомут шумопоглощающий с замковой защелкой



состоящий из опорного и крепежного хомута с шумопоглощающими вкладышами.

Материал: оцинкованная ленточная сталь.

Диаметр 200: без быстродействующего затвора; в комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина.

Хомут обжимной

с резиновым вкладышем согласно DIN 4109.




Материал: оцинкованная ленточная сталь.


Диаметр 200: в комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина.

Артикул	Ду	Присоединительная резьба	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
11220041100	75	M 8/10	0,555	5/-	9,18
11220441100	90	M 8/10	0,709	5/-	9,83
11220141100	110	M 8/10	0,740	5/-	11,00
11220241100	125	M 10/12	0,780	5/-	11,99
11220341100	160	M 10/12	0,939	5/-	23,61
11239241001	200	M 12	1,323	5/-	35,61
11226441001	40	M 8	0,080	25	1,90
11205041001	50	M 8	0,093	25	2,24
11200261001	75	M 8/10	0,234	10	4,26
11200471001	90	M 8/10	0,302	10	4,66
11200291001	110	M 8/10	0,323	10	5,29
11200481001	125	M 10/M12	0,346	10	5,64
11200491001	160	M 10/M12	0,424	10	8,91
11239341001	200	M 12	0,743	10	18,34

<p>Хомут опорный с резиновым вкладышем и проставкой согласно DIN 4109.</p>  <p>Материал: оцинкованная ленточная сталь. Диаметр 200: в комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина.</p>	Артикул	Ду	Присоединительная резьба	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11226541001	40	M 8	0,082	25	1,90
	11205341001	50	M 8	0,094	25	2,24
	11200191001	75	M 8/10	0,244	10	4,26
	11200551001	90	M 8/10	0,341	10	4,66
	11200271001	110	M 8/10	0,335	10	5,29
	11200561001	125	M 10/M12	0,359	10	5,64
	11200571001	160	M 10/M12	0,440	10	8,91
11239441001	200	M 12	0,763	10	18,34	

<p>Хомут обжимной с замком</p>  <p>для раструбных соединений. Материал: PA 66 GF 60. Цвет: черный.</p>	Артикул	Ду	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11006591001	40	0,025	1/10	14,23
	11006611001	50	0,032	1/10	14,49
	11006621001	75	0,048	1/10	15,98
	11006631001	90	0,055	1/10	16,54
	11006641001	110	0,065	1/10	17,29
	11006651001	125	0,080	1/10	18,41

Противопожарная защита RAUPIANO PLUS для перекрытий и стен

<p>Противопожарная лента</p>  <p>Используется для создания противопожарной манжеты, внутри перекрытия / стены. Материал: интупласт R.</p>	Артикул	DN	Применение	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11210421001	40-50	DN 40 – 6 манжет DN 50 – 5 манжет	1	83,16
	11210471001	75-90	DN 75 – 7 манжет DN 90 – 6 манжет	1	103,04

Противопожарная манжета «RENAU компакт»  <p>Для монтажа под потолок/на стену. Материал: листовая сталь/ вспененный полистирол. Цвет: RAL 9003 белый. Номер допуска: Z-19.17-1363.</p>	Артикул	Dy	Вес гр.	Кол-во в/на коробке/поддоне	Цена* €/шт.
	11221041001	50	120	2/ -	64,20
	11221141001	75	170	2/ -	76,01
	11220051001	90	0,350	2/ -	83,06
	11221241001	110	400	2/ -	87,78
	11221341001	125	440	2/ -	99,58
Противопожарная манжета «RENAU плюс»  <p>Для монтажа под потолок/на стену. Материал: листовая сталь/ вспененный полистирол. Цвет: белый, h1: общая высота. h2: незаделываемая в строительную конструкцию часть манжеты. Номер допуска: Z-19.17-1662.</p>	11218941001	40-50	150	2/ -	77,31
	11219041001	75	275	2/ -	83,85
	11219141001	90	460	2/ -	91,72
	11219241001	110	570	2/ -	99,58
	11219341001	125	810	2/ -	120,54
	11219441001	160	1560	2/ -	233,23
	11210081001	200	3900	1/ -	333,61
	Угловая противопожарная манжета «Система RENAU»  <p>Материал: листовая сталь/ вспененный полистирол. Цвет: RAL 9003 белый. Номер допуска: Z-19.17-268.</p>	11208741001	90	1090	1/-
11208341001		75	650	1/-	188,68
11208441001		110	1320	1/-	235,86
11208541001		125	1490	1/-	311,86
11208741001		90	1090	1/-	285,64
11208341001		75	650	1/-	188,68
11208441001		110	1320	1/-	235,86
11208541001		125	1490	1/-	311,86

Принадлежности					
Гибкое подключение к оголовнику дыхательного стояка  <p>Материал: ПП. Цвет: RAL 9003 белый.</p>	Артикул	Dy	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.
	11238241001	75/90/110	0,798	1/ -	41,84
Кольцо уплотнительное резиновое  <p>для труб и фасонных мастей. Материал: резина. Цвет: RAL 9005 черный.</p>	11282431002	40	0,004	1/ -	0,33
	11280131002	50	0,006	1/ -	0,45
	11280231002	75	0,009	1/ -	0,45
	11280031001	90	0,014	1/ -	0,45
	11280331002	110	0,018	1/ -	0,45
	11280431003	125	0,027	1/ -	0,99
	11280531003	160	0,045	1/ -	0,99
Резиновая манжета  <p>для переходов и отвода под сифон RAUPIANO Plus. Материал: резина. Цвет: RAL 9005 черный.</p>	11262531002	50/40	0,025	1/ -	0,99
	11219131003	50/50	0,037	1/ -	1,11
Резиновая манжета с выступом гофра  <p>для стандартных фасонных частей. Материал: резина. Цвет: RAL 9005 черный.</p>	11229231003	40/30	0,016	1/ -	1,25
	11229331003	50/30	0,037	1/ -	1,37
	11229 431003	50/40	0,024	1/ -	1,51
Смазка  <p>для раструбных соединений.</p>	Артикул	Объем	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/шт.	
	11289331002	150 мл	50/-	2,62	
	11289431003	250 мл	50/-	3,34	
	11289531003	500 мл	24/-	4,60	

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок
